



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

25 ก.พ. 67

เลขที่ ก.๓ บล.(ป.บ.) ๓๖๒ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตาสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้าอำเภอบางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสวิตช์ไข่มืด เป็น SF๖ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	BEA5	26 ก.พ.67	08.30 น.	16.30 น.	เปลี่ยนสวิตช์ไข่มืด เป็น SF6 BEA 55-06 บ้านห้วยสูง	BEA5S-17	จุดตัด DDE จุดปลดบักอาร์ม	นายบุญฤทธิ์ พันธิ บุตร พง.6 ผจก. กฟอ.บางเลน

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) หมู่บ้านบุญทวีสุข

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง ทบ.ปบ. โทร ๐๘๓-๖๓๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสข่าวด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสข่าวด ๑.๒ ไม่มีโอกาสข่าวด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

พิชิต
(นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บางเลน

หมายเหตุ ขอตัดไฟแบบแรงดัน เนื่องจากส่วนเกี่ยวข้องพร้อมในวันนี้

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ BEA5 จาก BEA5S-17 ถึง DDE บ้านห้วยสูง
ในวันที่ 26 ก.พ.67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 309/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย ชัชชาติ บุตร ประสานงานขอตัดไฟกับ นาย ประสิทธิ์ ไทยงามศิลป์

ชัชชาติ บุตร
(นายชัชชาติ บุตร)
๖๒๕ ๕ ทบ.น.ท.น.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.บางเลน

อก.บช.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....2.....แผ่น

แผนผังแนบ.....1.....แผ่น

ผจก.(สถานี.....-.....)



เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ชัชชาติ บุตร
(นายชัชชาติ บุตร)

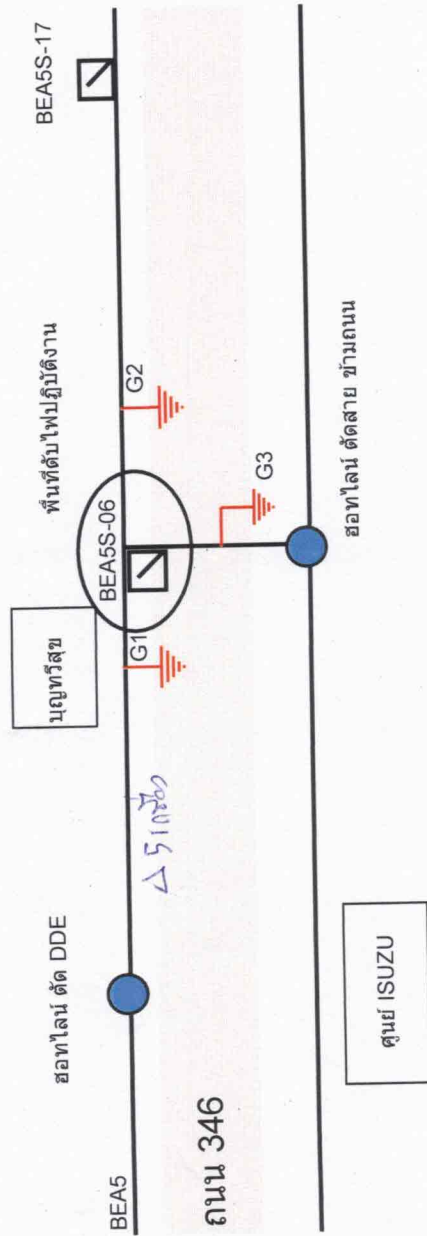
รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ BEA05S-17						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ก.พ. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บล.	งานที่ทำ	เปลี่ยนดิสเป็นSF6	ตามใบขอปฏิบัติงาน	309/67		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู			วันที่	20 กุมภาพันธ์ 2567		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 กุมภาพันธ์ 2567		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 กุมภาพันธ์ 2567		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑาะ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)			
	2. นายพิรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)			
	3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
3	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
4	BEA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
5	BEA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
6	DTM06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
7	ย้ายโหลด BEA05 บางส่วนไปรับไฟจาก BEA10						
8	BEABVB-01	ปลด	ล๊ับ		BEA		- ขนานบัส
9	BEA05S-09	ปลด	ล๊ับ		บล.		DIS แยกวัดลานคา
10	BEA05S-17	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS ตรงข้ามบีม ESSo
11	BEABVB-01	ล๊ับ	ปลด		BEA		- ขนานบัส
12	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
13	BEA05S-04	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 KCF พลังงานสีเขียวจำกัด
14	แจ้ง ฮอทไลน์ปลดจุดจัมเข้าดิส BEA05S-06 ออกได้ และแจ้ง กฟอ. บางเลน ไลน์โหลดหม้อแปลง 4 เครื่อง ตัดเดดวงจร BEA05 บ้านทิวสุขได้						
15	เมื่อฮอทไลน์ตัดเดด และปลดจุดจัมเข้าดิส แล้วเสร็จ						
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.บล. ทราบ						
17	แจ้งกฟอ.บล. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
18	แจ้งกฟอ.บล. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
19	แจ้งกฟอ.บล. ปฏิบัติงานได้						
20	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
21	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
22	BEA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
23	BEA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
24	DTM06VB-01	"OLTC" Manual	"ON" Auto Reclose		DTM		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
25	เมื่อกฟอ.บล. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
26	แจ้งกฟอ.บล. ปลด Short Ground จุด G1						
27	แจ้งกฟอ.บล. ปลด Short Ground จุด G2 และเมื่อกฟอ.บล. ยืนยันข้อมูลการลง WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
28	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-	
30	BEA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-	
31	BEA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-	
32	DTM06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-	
33	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ ตรวจสอบSF6 ติดตั้งแทนดิส BEA05S-06 อยู่ตำแหน่ง OPEN พร้อมล๊อคคาน							
34	แจ้ง ฮอทไลน์จัมจุดจัมเข้า SF6 BEA05S-06 เข้าได้ และ แจ้งฮอทไลน์จัมตรวจจรBEA05บ้านทวิสุขเข้าได้							
35	เมื่อฮอทไลน์จัมตรวจจรแล้วเสร็จ และจัมจุดจัมเข้า SF6แล้วเสร็จ							
36	BEA05S-04	ปลด	สับ		บล.		SF6	KCF พลังงานสี่เขียวจำกัด
37	ย้ายโหลด BEA05 บางส่วนไปรับไฟจาก BEA10							
38	BEABVB-01	ปลด	สับ		BEA		-	ขนานบัส
39	BEA05S-17	ปลด	สับ		บล.		DIS	ตรงข้ามบีม ESSo
40	BEA05S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS	แยกวัดลานคา
41	BEABVB-01	สับ	ปลด		BEA		-	ขนานบัส
42	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-	
43	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-	
44	BEA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-	
45	BEA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-	
46	DTM06VB-01	"OLTC" Manual	"ON" Auto Reclose		DTM		-	
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								



งานดับไฟเปลี่ยนสวิตช์ใบมีด เป็น SF6

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567