



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ..... ก.๓.พทท. ๑๒๑/๖๐๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชัย  
ชื่อผู้ส่ง นายอรรถพงษ์ สัมครจิตร

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ..... ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ..... ๑ ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG09	๒๗ ก.พ.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปักเสา ๒๒ ม.(๑๕ เควี) แยกไฟสี - บ้านห้วยลึก	UTG9S-04 แยกไฟสี	ดิสชั่วคราว บ.ไทยควอลิตี้	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ..... ๓๘๐ ครัวเรือน

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ชล.ภ.บ. โทร. ๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๘

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ .....  
( นายอรรถพงษ์ สัมครจิตร )  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๑ ฟีดเดอร์ UTG09 จาก UTG9S-04 ถึง Dis ชด. บ.ไทยควอลิตี้  
ในวันที่ 27 ก.พ.๖๗ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 315/2567  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย พงษ์กร โปธิพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุชา ชำนาญเรือ

.....  
( นางสาวสุภัทรา วงศ์บุญมาก )

วต. 4 แทน ท.ค.ฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟส. ลจ., กฟย.นค., กฟส.พทท.  
อก.ว.ว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. .... (สถานี ..... )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านไผ่สี - บ้านห้วยลึก (UTG09)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ก.พ. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	27 ก.พ. 67	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	315/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	22 กุมภาพันธ์ 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 กุมภาพันธ์ 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 กุมภาพันธ์ 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายอนันต์,นายวรรณพงษ์,นายโมษ 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
		1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง					
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			UTG		-
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			UTG		-
4	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			UTG		-
5	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			UTG		-
6	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT			ทกจ.		R
7	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND			ลข.		R
8	ย้ายโหลด UTG09 บางส่วน ไปรับไฟจาก UTG05							
9	Bypass Recloser บ้านตลุงเหนือ รหัส UTG09R-01							
10	Sw.Bypass	ปลด	สับ			ลข.		R
11	UTG09R-01	สับ	ปลด			ลข.		R
12	UTGBVB-01	ปลด	สับ			UTG		-
13	UTG05S-13	ปลด	สับ			ลข.		DIS
14	UTG09S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน			ทกจ.		SF6
15	UTGBVB-01	สับ	ปลด			UTG		-
16	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.							
17	DIS ชค.UTG09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			ทกจ.		DIS
18	แจ้ง กฟส.พทน. ตรวจสอบ SF6 รหัส UTG05S-08 บริเวณแยกไฟสี อยู่ตำแหน่ง "OPEN+LOCK"							
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.พทน. รับทราบ							
20	แจ้ง กฟส.พทน. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
21	แจ้ง กฟส.พทน. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
22	แจ้งให้ กฟส.พทน. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย							
23	แจ้ง กฟส.พทน. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด							
24	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			UTG		-
25	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			UTG		-
26	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			UTG		-
27	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			UTG		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
28	UTG05R-01	Normal	Normal,ALT			ทกจ.		R	สละลงเรือ
29	****สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า****								
30	เมื่อ กฟส.พทน. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมจ่ายไฟ								
31	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			UTG		-	
32	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			UTG		-	
33	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			UTG		-	
34	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			UTG		-	
35	UTG05R-01	Normal,ALT	Nonreclosing, ALT			ทกจ.		R	สละลงเรือ
36	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ								
37	แจ้ง กฟส.พทน. ทำการปลด Short ground จุด G1								
38	แจ้ง กฟส.พทน. ทำการปลด Short ground จุด G2								
39	DIS ชค.UTG09	ปลด	สับ			ทกจ.		DIS	หน้าบ.ไทยควอลิตี้
40	ย้ายโหลด UTG09 บางส่วน คินจาก UTG05								
41	UTG09S-04	ปลด,ล๊อคคาน	สับ			ทกจ.		SF6	แยกไฟสี่
42	UTGBVB-01	ปลด	สับ			UTG		-	ขนานบัส
43	UTG05S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			ลข.		DIS	สี่แยกบ้านตลุงเหนือ
44	UTGBVB-01	สับ	ปลด			UTG		-	ขนานบัส
45	นำ Recloser บ้านตลุงเหนือ รหัส UTG09R-01 เข้าระบบ								
46	UTG09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing			ลข.		R	บ้านตลุงเหนือ
47	Sw.Bypass	สับ	ปลด			ลข.		R	บ้านตลุงเหนือ
48	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			UTG		-	
49	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			UTG		-	
50	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			UTG		-	
51	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			UTG		-	
52	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal			ทกจ.		R	สละลงเรือ
53	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal			ลข.		R	บ้านตลุงเหนือ
54	****สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด****								

ഭരണകമ്മിറ്റി

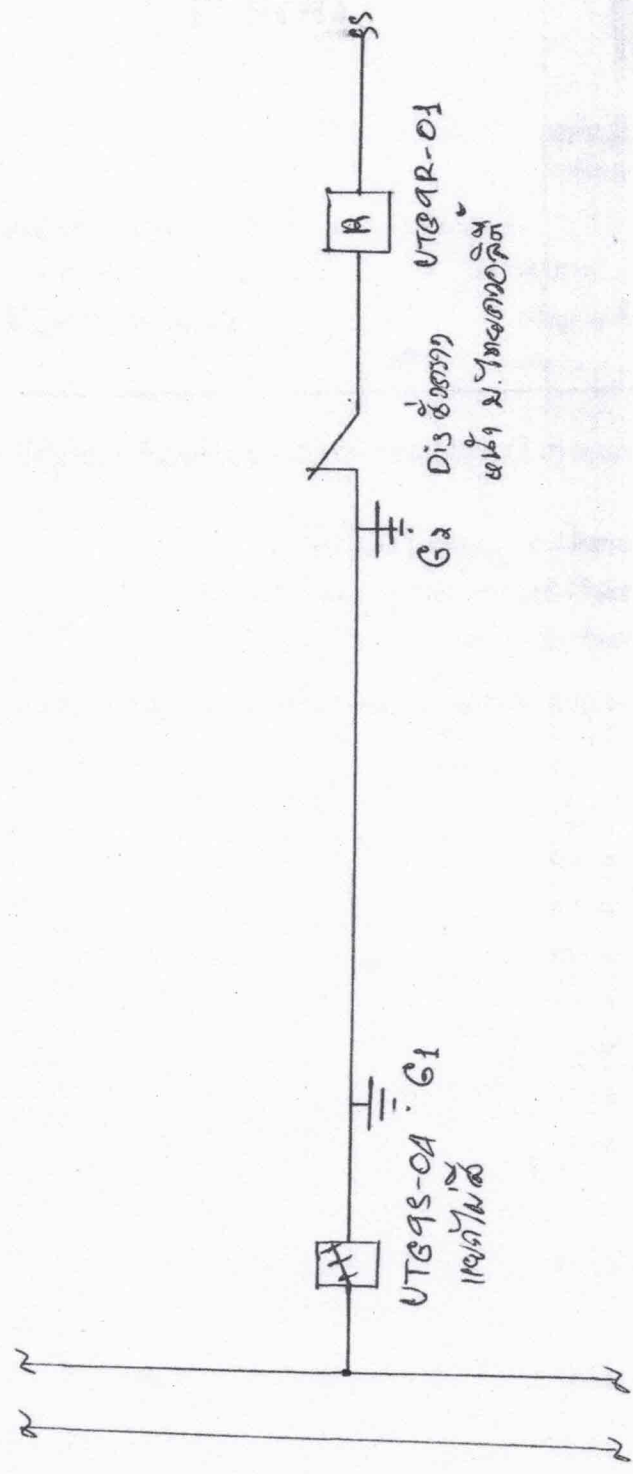

9 7