



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

24 ก.พ. 68

เลขที่ ก.ต.อมน.(ปบ.) 178 /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ นุชสาย

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.ต)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย ขอตัดไฟระบบ ๑๑๕ เควี และ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี
แนวถนนพุทธสาคร บีม ปตท ถึง โค้งสวนกล้วยไม้ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ KV	๒๗ ก.พ. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟระบบ ๑๑๕ เควี และ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแนวถนนพุทธสาคร ตั้งแต่ บีม ปตท ถึง โค้งสวนกล้วยไม้	ONB๐๒YB-๐๑ สถานีฯอ้อมน้อย๒	ONE๐๑YB-๐๑ สถานีฯอ้อมน้อย๕	นายวรพจน์ แก่น สวาสดี ๐๙๔-๔๓๙-๒๒๖๑ พขง.๕ ผกส.
๒.	ONB๐๕.	๒๗ ก.พ. ๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.		DIS ชค. สวนกล้วยไม้ (ฝั่งตรงข้าม ONB)	DIS ชค. โรงรับ จำหน่าย	
๓.	ONB๐๘.	๒๗ ก.พ. ๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.		DIS ชค. สวนกล้วยไม้ (ฝั่งตรงข้าม ONB)	ONB๐๘S-๐๒	
๔.	ONB๑๐.	๒๗ ก.พ. ๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.		ONE๑๐S-๐๒	ONE๑๐S-๐๓ ONB๐๔S-๐๖ ONB๑๐S-๐๖	
๕.	ONB๐๔.	๒๗ ก.พ. ๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.		DIS ชค. สวนกล้วยไม้ (ฝั่ง ONB)	ONB๐๔S-๐๔ ONB๐๔S-๐๕	
๖.	ONB๐๓.	๒๗ ก.พ. ๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.		DIS ชค. สวนกล้วยไม้ (ฝั่ง ONB)	ONB๐๓S-๐๒ ONB๐๓S-๐๓ HL ตัด DDE หน้า เซเว่นสวน กล้วยไม้	
๗.	ONB๐๙.	๒๗ ก.พ. ๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.		DIS ชค. สวนกล้วยไม้ (ฝั่ง ONB)	ONB๐๙S-๐๒ ONB๐๙S-๐๓	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านพักอาศัย ร้านค้า บริเวณโค้งสวนกล้วยไม้ ถึง ปีม ปตท.พุทธศัคร
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู ตำแหน่ง พชง.๖ ผปน โทร ๐๖๓-๒๔๖-๔๙๕๓
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๖๗๓๘๖๕,๑๐๐.๓๑๘๑๘๒๓

๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๖๗๖๖๑๒๖,๑๐๐.๓๑๙๔๓๓๕



(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.อมน.



๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘



แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร ๐๒-๔๒๐๖๖๕๖

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ถนนพุทธสาคร ปีมปตท. ถึง โค้กสวนกล้วยไม้
2. กำหนดวันที่ทำงาน 27 ก.พ. 68 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.อมน. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 319/68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวีรวัชร เสมามิ่ง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นางสาวสุกษา, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		load = 15.34 MW
3	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		load = 9.34 MW
4	ONE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONE		load = 8.06 MW
5	ONE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONE		load = 11.06 MW
6	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		load = 16.73 MW
7	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		load = 13.3 MW
8	KTA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		load = 4.34 MW
9	KTA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		load = 3.09 MW
10	ONB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		
11	ONE01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONE		
12	ONB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		load = 1 MW
13	ONB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		load = 3.62 MW
14	ONB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		load = 2.21 MW
15	ONB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		load = 0 MW
16	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		load = 0.7 MW
17	ONB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		load = 0.3 MW
18	ONE04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONE		load = 2.54 MW
19	ONE05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONE		load = 4.91 MW
20	ONE08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONE		load = 0 MW
21	ONE10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONE		load = 0.28 MW
22	ย้ายโหลด ONB03 บางส่วนไปจ่ายจาก KTA10						
23	KTA10S-04	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 เตอะไนท์รีสอร์ท
24	KTA05S-06	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ร้านอาหารเจ้าจันทร์
25	KTABVB-01	ปลด	สับ		KTA	CB	ขนานบัส
26	DISชั่วคราว ONB03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.	DIS	สวนกล้วยไม้

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	KTA05S-06	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	ร้านอาหารเจ้าจันทร์
28	KTABVB-01	สับ	ปลด		KTA		CB	ขนานบัส
29	ย้ายโหลด ONB04 บางส่วนไปจ่ายจาก ONE10							
30	ONB04S-03	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	เอ็นวียานยนต์
31	ONB08S-02	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	หน้ากิตติสุขวิสต์
32	ONBBVB-01	ปลด	สับ		ONB		CB	ขนานบัส
33	ONEBVB-01	ปลด	สับ		ONB		CB	ขนานบัส
34	ONB04S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
35	ย้ายโหลด ONB09 บางส่วนไปจ่ายจาก ONE05							
36	ONE05S-04	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	ปั้ม ปตท.
37	ONB09S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
38	ย้ายโหลด ONB05 บางส่วนไปจ่ายจาก ONE10							
39	ONB05S-06	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	แยกวัดใหม่หนองพะอง
40	DISชั่วคราว ONB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.	SCADA	DIS	โรงรับจำนำ
41	ONBBVB-01	สับ	ปลด		ONB		CB	ขนานบัส
42	ONEBVB-01	สับ	ปลด		ONB		CB	ขนานบัส
43	ONB08S-02	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	หน้ากิตติสุขวิสต์
44	ย้ายโหลด ONB10 บางส่วนไปจ่ายจาก ONE10							
45	ONE08S-02	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	หน้าร้านอาณาจักรทูลล์ วงจรบน
46	ONB10S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6	ก่อนกิตติสุขวิสต์
47	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน							
48	ตรวจสอบ SF6 ONB08S-02 หน้ากิตติวิสต์ อยู่สถานะ OPEN+LOCKคาน							
49	ONB02YB-01	สับ	ปลด		ONB			เบรกเกอร์ 115 kV
50	ONE01YB-01	สับ	ปลด		ONE			เบรกเกอร์ 115 kV
51	ONB02YS-02	สับ	ปลด		ONB			ไบมิต 115 kV
52	ONB02YS-03	สับ	ปลด		ONB			ไบมิต 115 kV
53	ONE01YS-01	สับ	ปลด		ONE			ไบมิต 115 kV
54	ONE01YS-03	สับ	ปลด		ONE			ไบมิต 115 kV
55	ONB10S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	ตรงข้ามสวนกล้วยไม้
56	DISชั่วคราว ONB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	ตรงข้ามสวนกล้วยไม้
57	DISชั่วคราว ONB08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	ตรงข้ามสวนกล้วยไม้
58	DISชั่วคราว ONB04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	สวนกล้วยไม้
59	DISชั่วคราว ONB09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	สวนกล้วยไม้
60	ONB10S-03	สับ	ปลด		อมน.		DIS	UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
61	ONB09S-02	สับ	ปลด		อมน.		DIS	UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
62	ONB04S-04	สับ	ปลด		อมน.		DIS	UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
63	ONB03S-02	สับ	ปลด		อมน.		DIS	UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	แจ้ง HOTLINE ตัด DDE ONB03 บริเวณ หน้าเขื่อนสวนกล้วยไม้ ออกทั้ง 3 เฟส (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
65	เมื่อ HOTLINE ตัด DDE ONB03 บริเวณ หน้าเขื่อนสวนกล้วยไม้ ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
66	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
67	แจ้งพนักงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
68	แจ้งพนักงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
69	แจ้งพนักงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G3						
70	แจ้งพนักงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G4						
71	แจ้งพนักงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G5						
72	แจ้งพนักงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G6						
73	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และซ็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
74	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
75	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		
76	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		
77	ONE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONE		
78	ONE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONE		
79	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
80	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
81	KTA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
82	KTA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
83	ONB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
84	ONE01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONE		
85	ONB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
86	ONB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
87	ONB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
88	ONB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
89	ONB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
90	ONB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
91	ONE04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONE		
92	ONE05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONE		
93	ONE08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONE		
94	ONE10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONE		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
95	เมื่อชุดปฏิบัติงาน แล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
96	แจ้งพนักงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
97	แจ้งพนักงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						
98	แจ้งพนักงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G3						
99	แจ้งพนักงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G4						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
100	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G5						
101	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G6						
102	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		
103	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		
104	ONE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONE		
105	ONE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONE		
106	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
107	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
108	KTA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		
109	KTA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		
110	ONB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		
111	ONE01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONE		
112	ONB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		
113	ONB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		
114	ONB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		
115	ONB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		
116	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		
117	ONB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		
118	ONE04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONE		
119	ONE05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONE		
120	ONE08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONE		
121	ONE10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONE		
122	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
123	จ่ายไฟ 115 kV						
124	ONB02YS-02	ปลด	สับ		ONB		ใบมีด 115 kV
125	ONB02YS-03	ปลด	สับ		ONB		ใบมีด 115 kV
126	ONE01YS-01	ปลด	สับ		ONE		ใบมีด 115 kV
127	ONE01YS-03	ปลด	สับ		ONE		ใบมีด 115 kV
128	ONB02YB-01	ปลด	สับ		ONB		เบรกเกอร์ 115 kV
129	ONE01YB-01	ปลด	สับ		ONE		เบรกเกอร์ 115 kV
130	จ่ายไฟ 22 kV						
131	แจ้ง HOTLINE เชื่อม DDE ONB03 บริเวณ หน้าเขเวนสวนกล้วยไม้ เข้าทั้ง 3 เฟส (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ) <i>ต่างแผนผังเดิม</i>						
132	เมื่อ HOTLINE เชื่อม DDE ONB03 บริเวณ หน้าเขเวนสวนกล้วยไม้ เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
133	ONB10S-02	ปลด	สับ		อมน.	DIS	ตรงข้ามสวนกล้วยไม้
134	DISชั่วคราว ONB05	ปลด	สับ		อมน.	DIS	ตรงข้ามสวนกล้วยไม้
135	DISชั่วคราว ONB08	ปลด	สับ		อมน.	DIS	ตรงข้ามสวนกล้วยไม้
136	DISชั่วคราว ONB04	ปลด	สับ		อมน.	DIS	สวนกล้วยไม้

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
137	DISชั่วคราว ONB09	ปลด	สับ		อมน.		DIS	สวนกล้วยไม้
138	ONB10S-03	ปลด	สับ		อมน.		DIS	UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
139	ONB09S-02	ปลด	สับ		อมน.		DIS	UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
140	ONB04S-04	ปลด	สับ		อมน.		DIS	UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
141	ONB03S-02	ปลด	สับ		อมน.		DIS	UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
142	ย้ายโหลด ONB10 บางส่วนไปจ่ายจาก ONE10							
143	ONB10S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.		SF6	ก่อนกิตติสุขวิสต์
144	ONE08S-02	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	หน้าร้านอาณาจักรทูลส์ วงจรบน
145	ย้ายโหลด ONB05 บางส่วนไปจ่ายจาก ONE10							
146	ONBBVB-01	ปลด	สับ		ONB		CB	ขนานบัส
147	ONEBVB-01	ปลด	สับ		ONB		CB	ขนานบัส
148	ONB08S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.	SCADA	SF6	หน้ากิตติสุขวิสต์
149	DISชั่วคราว ONB05	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	DIS	โรงรับจำนำ
150	ONB05S-06	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	แยกวัดใหม่หนองพะอง
151	ย้ายโหลด ONB09 บางส่วนไปจ่ายจาก ONE05							
152	ONB09S-03	ปลด	สับ		อมน.		DIS	UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
153	ONE05S-04	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	ป้อม ปตท.
154	ย้ายโหลด ONB04 บางส่วนไปจ่ายจาก ONE10							
155	ONB04S-05	ปลด	สับ		อมน.		DIS	UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
156	ONB04S-03	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	เอ็นวียานยนต์
157	ONB08S-02	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	หน้ากิตติสุขวิสต์
158	ONBBVB-01	สับ	ปลด		ONB		CB	ขนานบัส
159	ONEBVB-01	สับ	ปลด		ONB		CB	ขนานบัส
160	ย้ายโหลด ONB03 บางส่วนไปจ่ายจาก KTA10							
161	KTA05S-06	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	ร้านอาหารเจ้าจันทร์
162	KTABVB-01	ปลด	สับ		KTA		CB	ขนานบัส
163	DISชั่วคราว ONB03	ปลด	สับ		อมน.		DIS	สวนกล้วยไม้
164	KTA05S-06	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	ร้านอาหารเจ้าจันทร์
165	KTABVB-01	สับ	ปลด		KTA		CB	ขนานบัส
166	KTA10S-04	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	เดอะไนท์รีสอร์ท
167	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB			
168	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB			
169	ONE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONE			
170	ONE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONE			
171	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA			
172	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA			
173	KTA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
174	KTA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
175	ONB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
176	ONE01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONE		
177	ONB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
178	ONB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
179	ONB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
180	ONB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
181	ONB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
182	ONB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
183	ONE04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONE		
184	ONE05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONE		
185	ONE08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONE		
186	ONE10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONE		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

UG ผังสุขภาพิบาล 3 หนองพะยง

ก่อนถึงกิตติสุขวัสดุ

กิตติสุขวัสดุ
ONB8S-02

หน้าปั๊มปดท.
ONB9S-05

ONB10S-06

ONB5S-04
ONB5S-15

ONB5S-05
ONB5S-16

UG ปากซอยโรงรับจำนำ

DIS ชค. โรงรับจำนำ

G1,G2,G3 สวณกล้ายไม้

DIS ชค. สวณกล้ายไม้(ฝังตรงข้าม ONB)

DIS ชค. สวณกล้ายไม้(ฝังตรงข้าม ONB)

ONB10S-02

ONB10S-03

ONB9S-04
ศูนย์มีตชู

ONB4S-06

ONB9S-02

ONB9S-08

ONB4S-04

ONB4S-05

ONB3S-02

ONB3S-03

DIS ชค. สวณกล้ายไม้(ฝัง ONB)

DIS ชค. สวณกล้ายไม้(ฝัง ONB)

DIS ชค. สวณกล้ายไม้(ฝัง ONB)

G4,G5,G6 สวณกล้ายไม้

HL ตัด DDE หน้าเซเวน สวณกล้ายไม้





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟส.อ้อมน้อย

ถึง ผจก.กฟส.อ้อมน้อย

เลขที่

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน

อ้างอิง อนุมัติ ก.๓กวว.(วร) ๔๗๘/๒๕๖๗ ลว. ๑ มี.ค. ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังบริเวณที่ขอดับไฟ

เรียน ผจก.ผ่าน รจก (ท.) กฟส.อ้อมน้อย

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. กฟส.อ้อมน้อย มีแผนงานดับไฟ เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี (ได้แนวสายส่ง ๑๑๕ เควี) แนวถนนพุทธสาคร ช่วงแยกเพชรเกษม๙๑-แนวคลองภาษี (ฝั่งสถานี) โดยมีรายละเอียดวงจรที่ขอดับไฟปฏิบัติงานดังนี้

๑. ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี สถานีฯ.....ตั้งแต่.....ดับฝั่งสถานีอ้อมน้อย 5 ถาวร.....ถึง.....โค้งสวนหลวงบริเวณสวนกล้วยไม้.....

๒. ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีฯ.....ตั้งแต่.....ป้อม ปตท.สวนหลวง(ร้านขายรถยนต์)ถึง.....ทางเข้าสถานีอ้อมน้อย 2 (โค้งสวนกล้วยไม้).....

๓. ระบบจำหน่ายแรงต่ำ หม้อแปลง.....ตั้งแต่.....

ทั้งนี้ ผกส.กฟส.อ้อมน้อย ได้มอบหมายให้ นายวรพจน์ แก่นสวัสดิ์ พนักงานช่างระดับ ๕ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๙๔-๔๓๙๒๒๖๑ เป็นผู้ควบคุมและประสานงานในการดับไฟให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

(นายเสนห์ พยับเดช)
ผจก.กฟส.อ้อมน้อย

ผ.ปบ.,ผ.กส.

- อนุมัติและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ
- ประสานงาน ผกส. พร้อมจัดทำประกาศดับไฟ

(นายจรเดช นิยมศิริ)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟส.อ้อมน้อย


แผนกก่อสร้าง

โทรศัพท์ ๑๔๓๕๑

Dropout Fuse
 ทรูปลูกปลา
 ทรูปลูกปลา

จุดตัด (เหนือดิน)

สาย	95 AW	110	3495 - 3480
สาย	95 AW	125	3490 - 3465
สาย	WIVE (2F)	155	3495 - 3480
สาย	WIVE (1F)	20	3490 - 3480
สาย	50 SAC	35	3490 - 3480

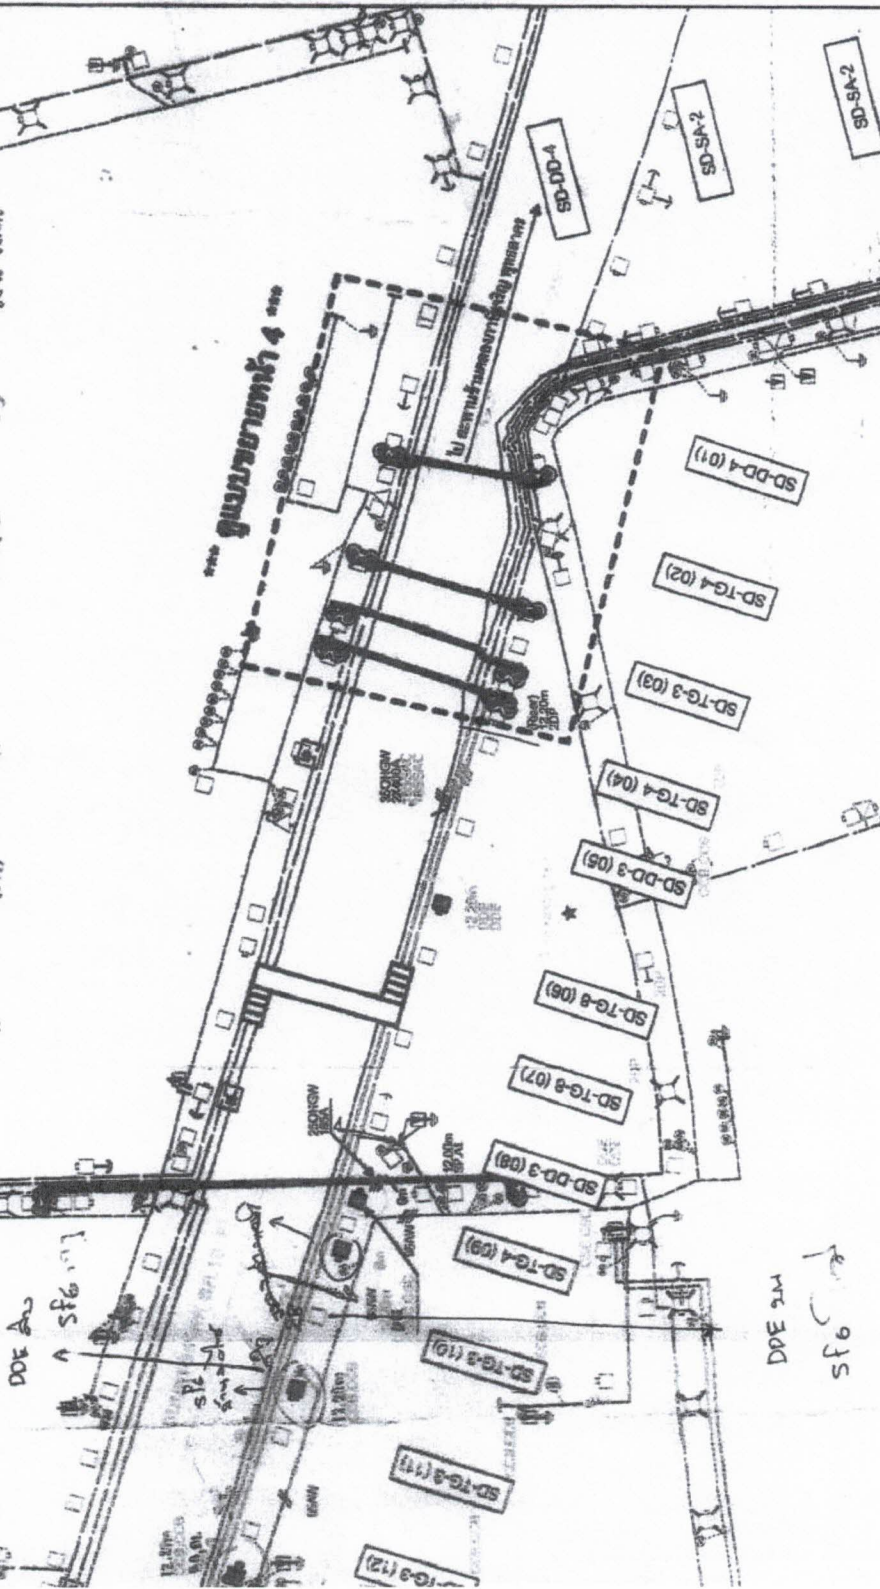

DPE 2m

Sf6

สิทธิ์ที่ดินเลขที่ Lot : 33.07700408, Long : 100.3202016
 สิทธิที่ดินเลขที่ Lot : 33.07700408, Long : 100.3186819

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 การไฟฟ้านครหลวง
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ชื่อโครงการ
 วัตถุประสงค์
 จำนวนผู้รับใช้
 จำนวนผู้รับใช้
 จำนวนผู้รับใช้
 จำนวนผู้รับใช้

ผู้ดำเนินการ
 แผนหนังสือรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี
 (ได้ผลหลายสายระบบ 115 เควี)

ชื่อผู้รับใช้
 ชื่อผู้รับใช้
 ชื่อผู้รับใช้
 ชื่อผู้รับใช้

1
 2
 3
 4
 5

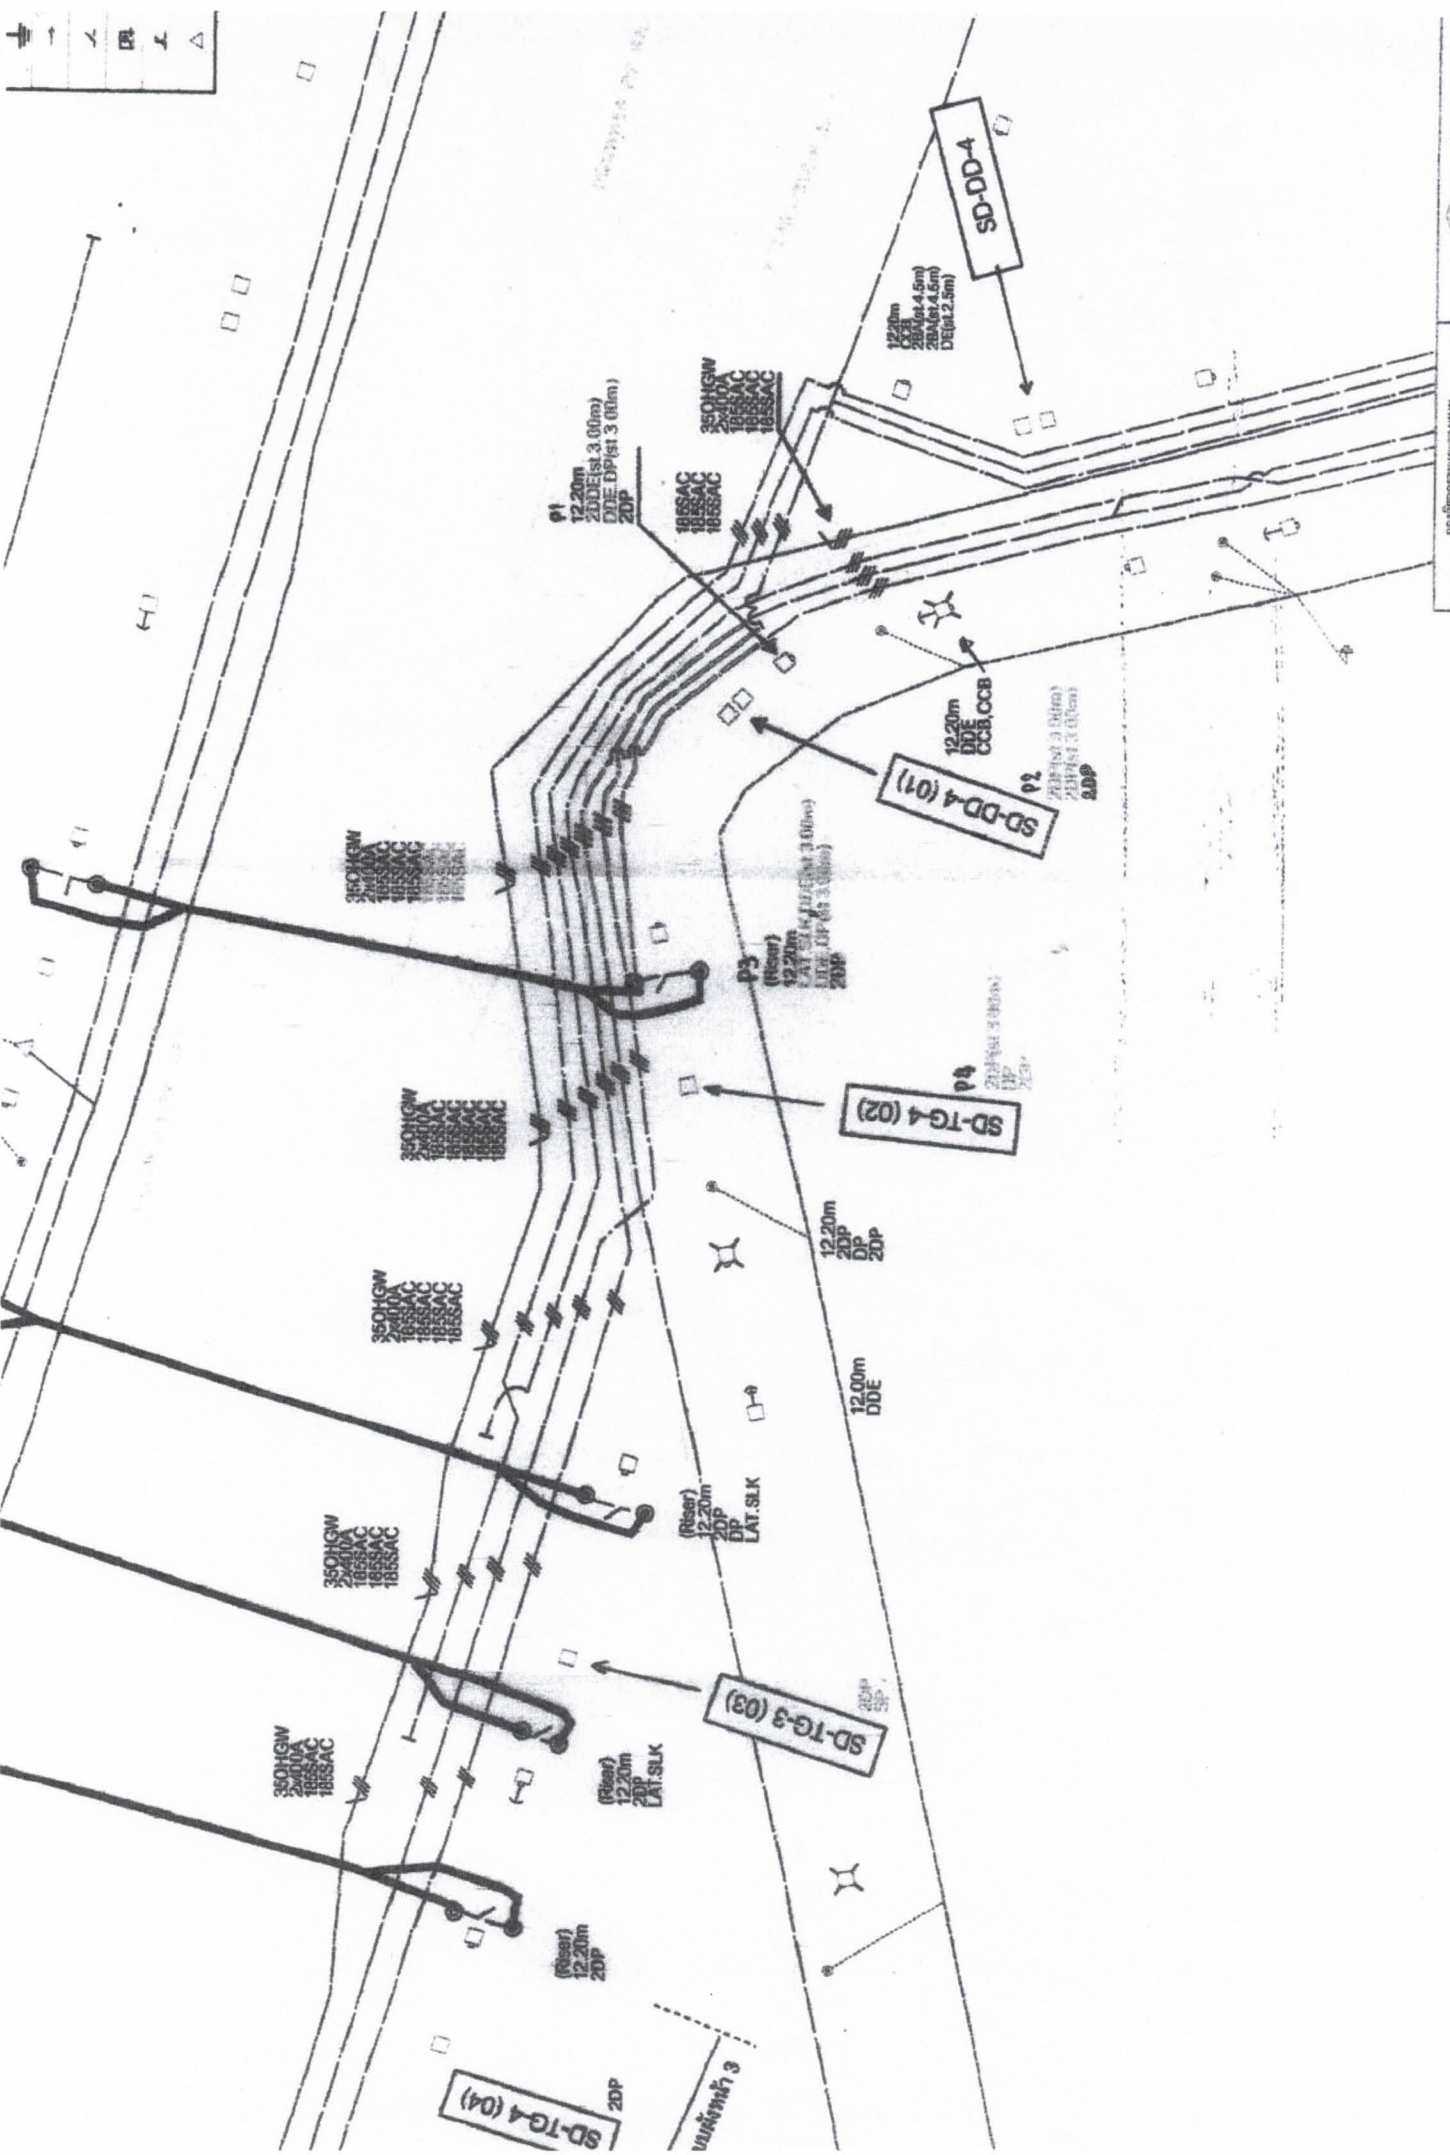

SD-TG-4 (04) 20P

ชนิดหม้อ 3

SD-TG-4 (02)

SD-DD-4 (01)

SD-TG-3 (03)