



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นฐ. (ป.บ.) ๑๓๓ / ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายอดิศร แก้วสินธุ์


วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.ระดับ๑๑ กฟส.เมืองนครปฐม

ด้วยการไฟฟ้าสาขา เมืองนครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตัดต้นไม้ใกล้แนวสายส่ง ๑๑๕ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน / เดือน / ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ / บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPU ๑๑๕ KV NPU3 NPU3	๑๗ ก.พ.๖๘	๑๓.๐๐	๑๔.๐๐	ปฏิบัติงานตัดต้นไม้ใกล้ไลน์ ๑๑๕ เควี (ถูกเงิน) โดยขอทไลน์นครปฐม บริเวณริมถนนมาลัยแมน Manual naual	NPU ๔๖ ๐๑ สถานี ๓ นครปฐม ๒ NPU 495-04 ABS โรงเหล็ก ปลิ่ง นัน	NPU ๐๔ ๐๕ หน้าขนส่ง นครปฐม บ. ปลิ่ง นัน จุดไลน์	นายชัยยศ โพธิ์รัชต์



พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ๑ ราย โรงเหล็กหลังหัน
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์รัชต์ ตำแหน่ง ผ.ป.บ.กฟส.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๕๕๕๓๑
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส. (ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓ พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๘๗๔๑๒๓๗ Long. ๙๙.๙๙๘๖๐๒
๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๘๖๓๐๒๑๘ Long. ๑๐๐.๐๐๘๗๘๘


(นายอดิศร แก้วสินธุ์)
ตำแหน่ง ผจก.ระดับ๑๑ กฟส.เมืองนครปฐม

SCAN สารบรรณ
 สำเนา ค้นฉบับ
วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘


หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำ Switching

1. สถานที่ทำงาน	ริมถนนมาลัยแมน (NPU04YB-01 - NPU04YS-05)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ก.พ. 68	ระหว่าง	13.00 น. ถึง 14.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กจ.	งานที่ทำ	ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายส่ง 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 340/2568
4. เตรียมการ Switching โดย	นายศุภสวัสดิ์ ธาราจารย์สวัสดิ์		วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบ Switching โดย			วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติ Switching โดย			วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำ Switching โดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช 2. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต 3. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	NPU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
5	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
6	ตรวจสอบผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท หลังหน้า ปลอดภัย ออก เรียบร้อย พร้อมดับไฟ						
7	เมื่อพร้อมดับไฟ						
8	NPU04YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		นฐ.		ABS บ.หลังหน้าสตีล
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
10	ให้ "OFF" Auto Reclose วงจร NPU03 และ NPU09 (ระบบจำหน่ายใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี) ไว้ตลอดขณะปฏิบัติงาน						
11	NPU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
14	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันลง Wesafe เรียบร้อย						
15	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	ตรวจสอบผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท หลังหน้า พร้อมรับไฟ						
18	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	NPU04YS-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ ล็อคกุญแจ		นฐ.		ABS บ.หลังหน้าสตีล
20	NPU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	NPU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
23	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

NPU04YB-01

สถานีฯ นครปฐม 2

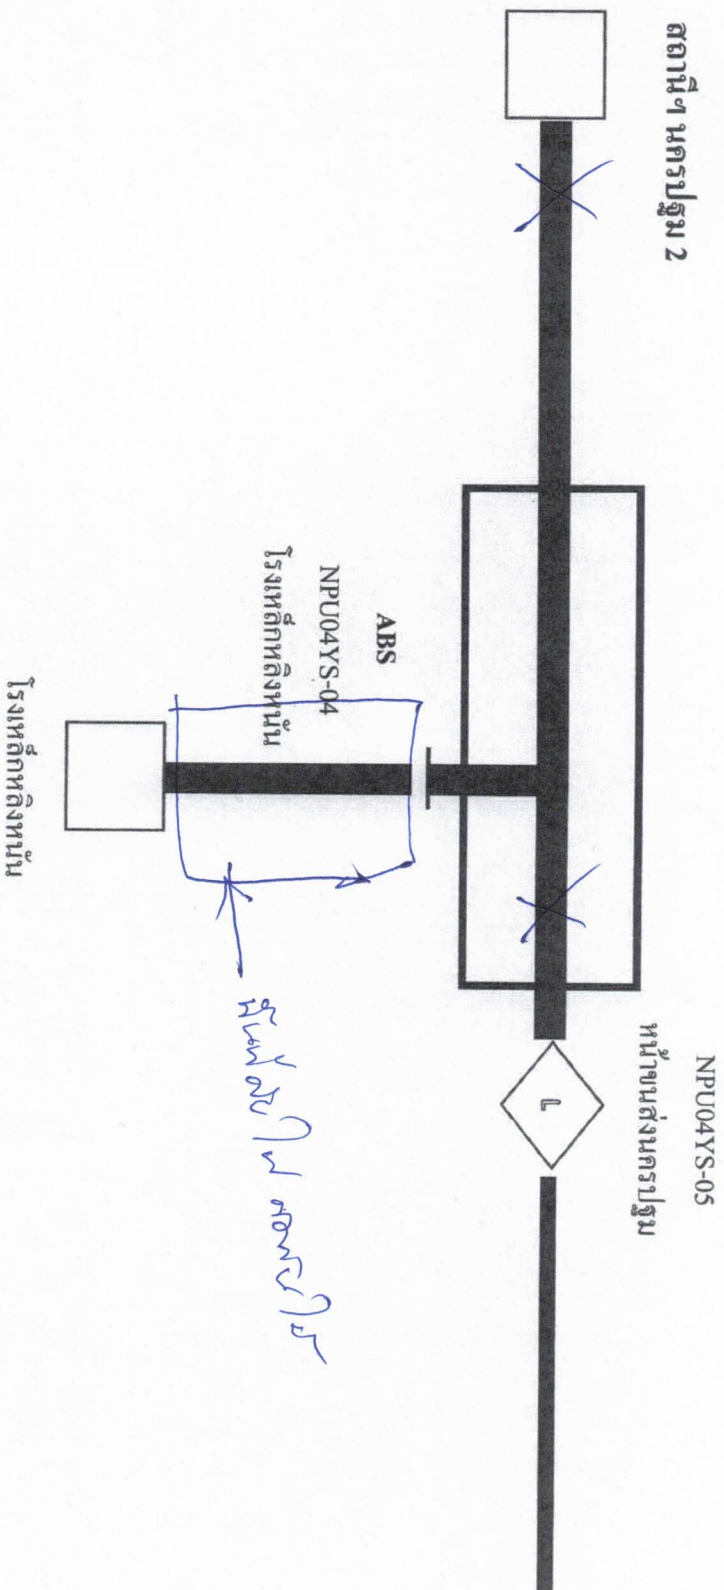

แผนงานฉบับไปเพื่อปฏิบัติงานติดตั้งไม่ใกล้ใกล้สายส่ง 115 เควี ตั้งแต่ NPU4YB-01 สถานีฯ นครปฐม 2
 ถึง NPU4YS-05 หน้าขมส่งนครปฐม วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568

ไม่มีการช้อตกราวด์ระบบจำหน่าย 22 เควี วงจร NPU04, วงจร NPU09, วงจร NPU03 ไม่ขอฉบับไป
 ปฏิบัติงานโดยช้อทไลน์นครปฐม ทำการครอบการัดและ ขอศูนย์ค้งตำแหน่ง Manual ทาง 3 วงจร

พื้นที่ฟัดับ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดช้อตกราวด์