



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓ บปม.(กป.)-๑๒/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พหิชาสุวรรณโชติ
ชื่อผู้ส่ง นายศาศวัต ครอบประกอบกิจ

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.บางปلام้า

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.บางปلام้า ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย งานย้ายแนวระบบจำหน่าย ยน นายบุญถึง โดปิยะบุตร (ไม่กอดิน) ที่ BAM๐๖S-๐๒ ถึง DIS ชั่วคราวบ้านสุด วงจร BAM๐๖ สถานีไฟฟ้าบางปلام้า ตามแผนผังสังขตแบบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

Table with 8 columns: No, Feeder, Date, Start Time, End Time, Location, From, To, Supervisor. Row 1: ๑, BAM๐๖ 05, ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗, ๐๘.๐๐ น., ๑๗.๐๐ น., งานย้ายแนวระบบจำหน่าย ยน นายบุญถึง โดปิยะบุตร (ไม่กอดิน), BAMSS-04, DIS ชั่วคราว บ้านสุด, นายวีระพงษ์ ลออเอี่ยม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านไม่กอดิน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวีระพงษ์ ลออเอี่ยม ตำแหน่ง พชง.๕ โทร. ๐-๙๗๒๑๒-๗๔๒๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. [x] มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ [] มีโอกาสชำรุด ๑.๒ [x] ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. [] ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายศาศวัต ครอบประกอบกิจ) ผจก.กฟส.อ.บางปلام้า

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

[x] อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ เฟดเดอร์ BAM 6 จาก Dis.๒๔ บ้านสุด ถึง BAMSS-04
ในวันที่ 12 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 361/2567

[] อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ... เฟดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ปรภัสร์ คุ้มทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวีระพงษ์ ลออเอี่ยม

(นายปรภัสร์ คุ้มทอง) ๒๕๖.5 แทนผคฟ.



สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. บปม.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผน
แผนผังแนบ 1 แผน
ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านไม้กองดิน (BAM05)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ม.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.บปม.	งานที่ทำ	ย้ายแนวระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 36/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง				วันที่	4 มกราคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	4 มกราคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	4 มกราคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวุฒิ, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	BAM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- -
3	เมื่อพร้อมดับไฟ						
4	Dis.ไลน์ BAM05	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		บปม.		DIS ชั่วคราว บ้านสุด
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
6	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
8	หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
9	BAM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
10	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
11	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
14	หลังจากผู้ควบคุมงาน ทำการปลด Short ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
15	BAM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- -
16	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	Dis.ไลน์ BAM05	ปลด	สับ		บปม.		DIS ชั่วคราว บ้านสุด
18	BAM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงาน ขอดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ยน. นายบุญถึง โดปิยะบุตร(ไผ่ทองดิน)
 ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.

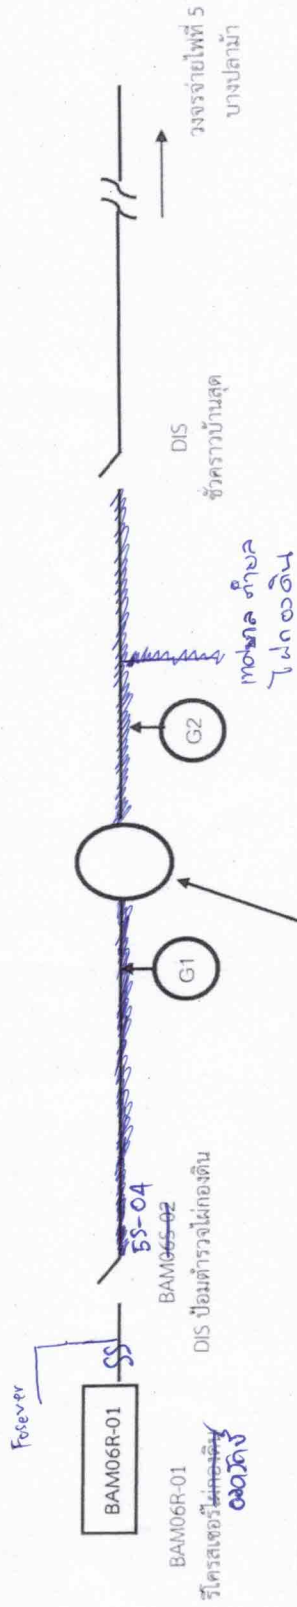

บริเวณที่ดับไฟปฏิบัติงาน งานย้ายแนวระบบจำหน่าย ยน. นายบุญถึง โดปิยะบุตร(ไผ่ทองดิน)