



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

07/03/67

เลขที่ ก.๓ กฟส.กทบ.(ปบ) - ๐๔๓/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนฤตม์ชัย เกษมณี

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ ขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน หน้าร้านสะดวกซื้อ CJ Express (สาขาสลาดแครายพลาซ่า)
ตามแผนผังสิ่งขบแบบ จำนวน=๒=.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KTB ๐๑, KTB ๐๕	๑๐ มี.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายนรระบบไฟฟ้าหน้า ร้านสะดวกซื้อ CJ Express (สาขาสลาดแครายพลาซ่า)	หน้าตลาด แคราย พลาซ่า	หน้าบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนที โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)	นายนพพร ชาวไชยศรี หม.ปบ. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงานจำนวน ๒๕ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง หม.ปบ. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนฤตม์ชัย เกษมณี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

๕ มีนาคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

DIS รด. KTB01 ก่อนร้านสะดวกซื้อ ถึง จุดตัด DDE

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KTB0105 จาก DIS รด. KTB05 ก่อนร้านสะดวกซื้อ ถึง DIS รด. KTB05 หน้าร้านสะดวกซื้อ
ในวันที่ 10 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 377/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวินท์ ๒๖ ก้อวิวิท ๕ มี.ค. ๖๗ ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย นพพร ชาวไชยศรี

(นาย จิรวินท์ ๒๖ ก้อวิวิท)

รจก.5 แทน น.ค.ร.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

เรียน ผจก. กฟส.กทบ.

อก.บช.(ก๓), อก.กว.(ก๓)



ผจก. (สถานี)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าร้าน CJ Express		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 มี.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	ย้ายแนวเสาแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 377/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก		วันที่ 6 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 6 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 6 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมิโนช, นายวรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพิรภัทร, น.ส.สุกัญชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, น.ส.พิชชา (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		
3	KTB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		-
4	KTB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		-
5	KTB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		-
6	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		
7	KTB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		-
8	- ย้ายโหลด KTB01 บางส่วนไปจ่ายจาก KTB04						
9	KTB01S-02	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 บางน้ำจืด
10	Dis ชค. KTB01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ก่อนร้านสะดวกซื้อ
11	- ย้ายโหลด KTB05 บางส่วนไปจ่ายจาก KTB09						
12	KTB05S-02	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 บางน้ำจืด
13	Dis ชค. KTB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ก่อนร้านสะดวกซื้อ
14	พร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
15	Dis ชค. KTB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS หลังร้านสะดวกซื้อ
16	แจ้งไลน์โหลดหม้อแปลง 4 เครื่อง จาก Dis ชค. KTB01 ก่อนร้านสะดวกซื้อ ถึง จุดตัด DDE ตามผัง						
17	เมื่อไลน์โหลดหม้อแปลง 4 เครื่อง จาก Dis ชค. KTB01 ก่อนร้านสะดวกซื้อ ถึง จุดตัด DDE ตามผัง แล้วเสร็จ						
18	แจ้ง Hot Line ปลด DDE ตามผัง						
19	เมื่อ Hot Line ปลด DDE ตามผัง แล้วเสร็จ						
20	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
21	แจ้ง Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟ ให้ทำการ Short Ground จุด G1,G2,G3,G4						
22	แจ้งลงข้อมูลใน We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
23	แจ้งพนักงานปฏิบัติงานได้						
24	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		
25	KTB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		-
26	KTB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		-
27	KTB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		-
28	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	KTBO9VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		-	-
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%								
30	เมื่อนำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
31	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB			
32	KTBO1VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		-	-
33	KTBO4VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		-	-
34	KTBO5VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		-	-
35	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB			
36	KTBO9VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		-	-
37	หน้างานปลด Short Ground จุด G1,G2,G3,G4							
38	แจ้ง Hot Line เชื่อม DDE ตามผัง							
39	เมื่อ Hot Line เชื่อม DDE ตามผัง แล้วเสร็จ							
40	แจ้งนำโหลดหม้อแปลง 4 เครื่อง จาก Dis ชค. KTB01 ก่อนร้านสะดวกซื้อ ถึง จุดตัด DDE ตามผัง เข้า							
41	เมื่อนำโหลดหม้อแปลง 4 เครื่อง จาก Dis ชค. KTB01 ก่อนร้านสะดวกซื้อ ถึง จุดตัด DDE ตามผัง เข้าแล้วเสร็จ							
42	Dis ชค. KTB05	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	หลังร้านสะดวกซื้อ
43	- ย้ายโหลด KTB05 บางส่วนกลับจาก KTB09							
44	Dis ชค. KTB05	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	ก่อนร้านสะดวกซื้อ
45	KTBO5S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6	บางน้ำจืด
46	- ย้ายโหลด KTB01 บางส่วนกลับจาก KTB04							
47	Dis ชค. KTB01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	ก่อนร้านสะดวกซื้อ
48	KTBO1S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6	บางน้ำจืด
49	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB			
50	KTBO1VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		-	-
51	KTBO4VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		-	-
52	KTBO5VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		-	-
53	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB			
54	KTBO9VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		-	-
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								

แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนดับไฟ บริเวณ หน้าร้านสะดวกซื้อ CJ Express (สาขาทลาดแคทรายพลาซ่า)
 เพื่อให้ชุดงาน ผบ.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ย้ายแนวระบบไฟฟ้า บริเวณ หน้าร้านสะดวกซื้อ CJ Express (สาขาทลาดแคทรายพลาซ่า)
 วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 2567 เวลา 8.30 - 17.00 น.

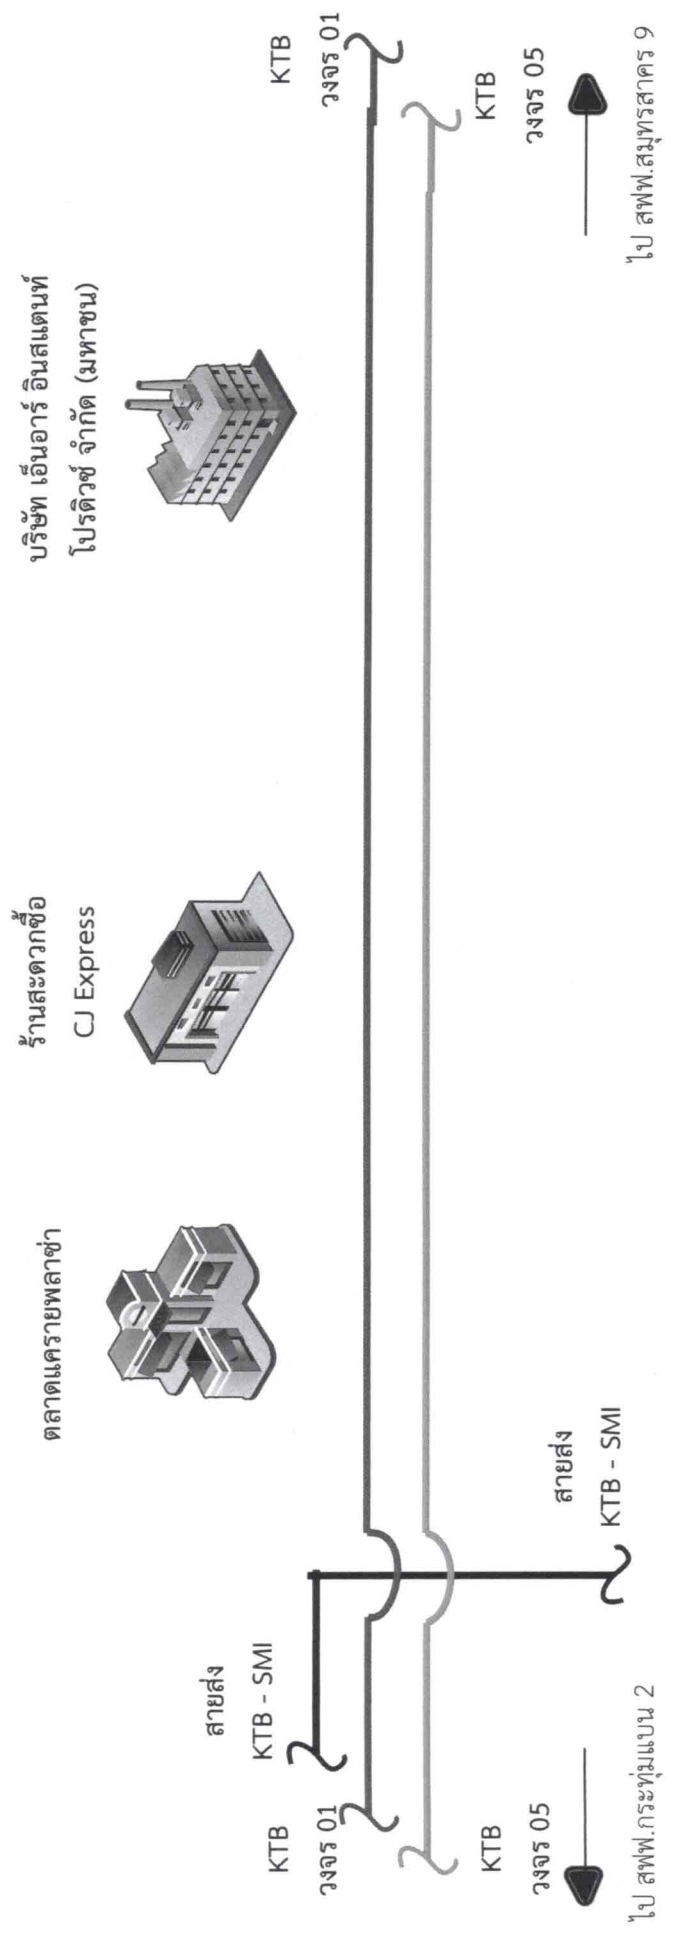

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ 25 ราย

แผนผังสถานะปัจจุบัน หลังดับไฟ บริเวณ หน้าร้านสะดวกซื้อ CJ Express (สาขาทลาดแครายพลาซ่า)
 เพื่อให้ชุดงาน ผบ.กพล.กทบ. ปฏิบัติงาน ย้ายแนวระบบไฟฟ้า บริเวณ หน้าร้านสะดวกซื้อ CJ Express (สาขาทลาดแครายพลาซ่า)
 วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 2567 เวลา 8.30 – 17.00 น.

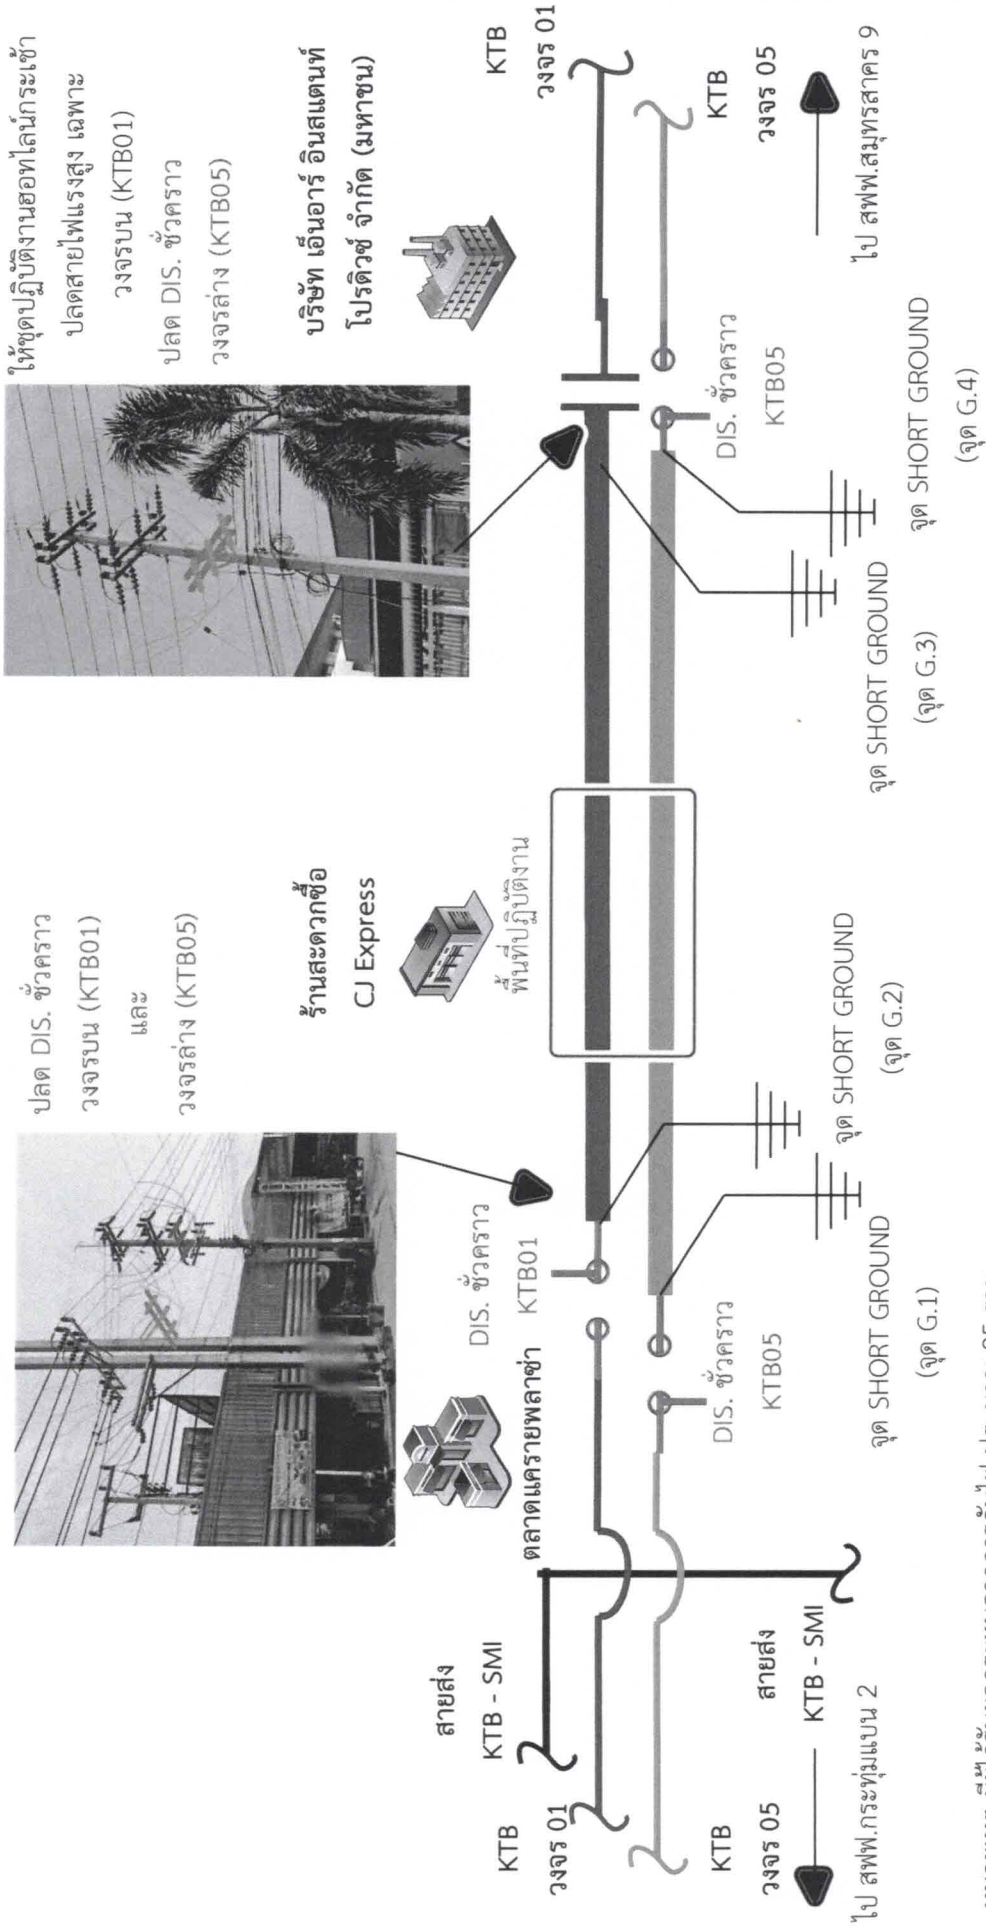

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ 25 ราย

พื้นที่ดับไฟฟ้า