

11/03/67



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCE ELECTRIC AUTHORITY

เลขที่ ..ภ.๓.สพท.(กป.) ๑๒๑ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายประเสริฐ ฝัดศิริ

วันที่ ..๕ มี.ค. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สพท.

ด้วยการไฟฟ้า..สองพี่น้อง จะขอย้ายโผลดจากกฟอ.อุทงเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F5(สพท.2)	14 มี.ค. 67	08.30	17.00	1.ปักเสาแรงสูงบริเวณบ้านหนองโพธิ์ถึงบ้านท่าตะเกียง	SF6 ชั่วคราว บ่อปลา คลองสะพาน	Drop Out ชั่วคราว บ้านท่าตะเกียง	นายพนันต์ พรหมศรี โทร.๐๘๕-๒๑๕๗๘๕๔
๒.								
๓.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บ้านหนองโพธิ์ ถึง บ้านท่าตะเกียง.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายกริกฤทธิ์ หงษ์โต ตำแหน่ง ผ.ก.ป.กฟส.อ.สองพี่น้อง.....โทร ๐๘๑-๙๕๒-๐๘๘๗

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายประเสริฐ ฝัดศิริ)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.อ.สพท..

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเคอร์ SF03 จาก D/O ชั่วคราวบ่อปลา ถึง D/O ชั่วคราวบ้านท่าตะเกียง
ในวันที่ 14 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 379/67
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ของสาวิธยา พงษ์ศิริ ประสานงานการขอดับไฟกับ ผอ.กฟอ.อุทง พงษ์โต

(นางสาววิธยา พงษ์ศิริ)
อ.ค.๕ กทพ.๖๖.คท.



สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.อ.สพท.
อก.บช.(ก.๓),
อก.รว.(ก.๓)



ขั้นตอนการสวิชชิง...../.....แผ่น
แผนผังแนบ.....1.....แผ่น
ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ภ.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

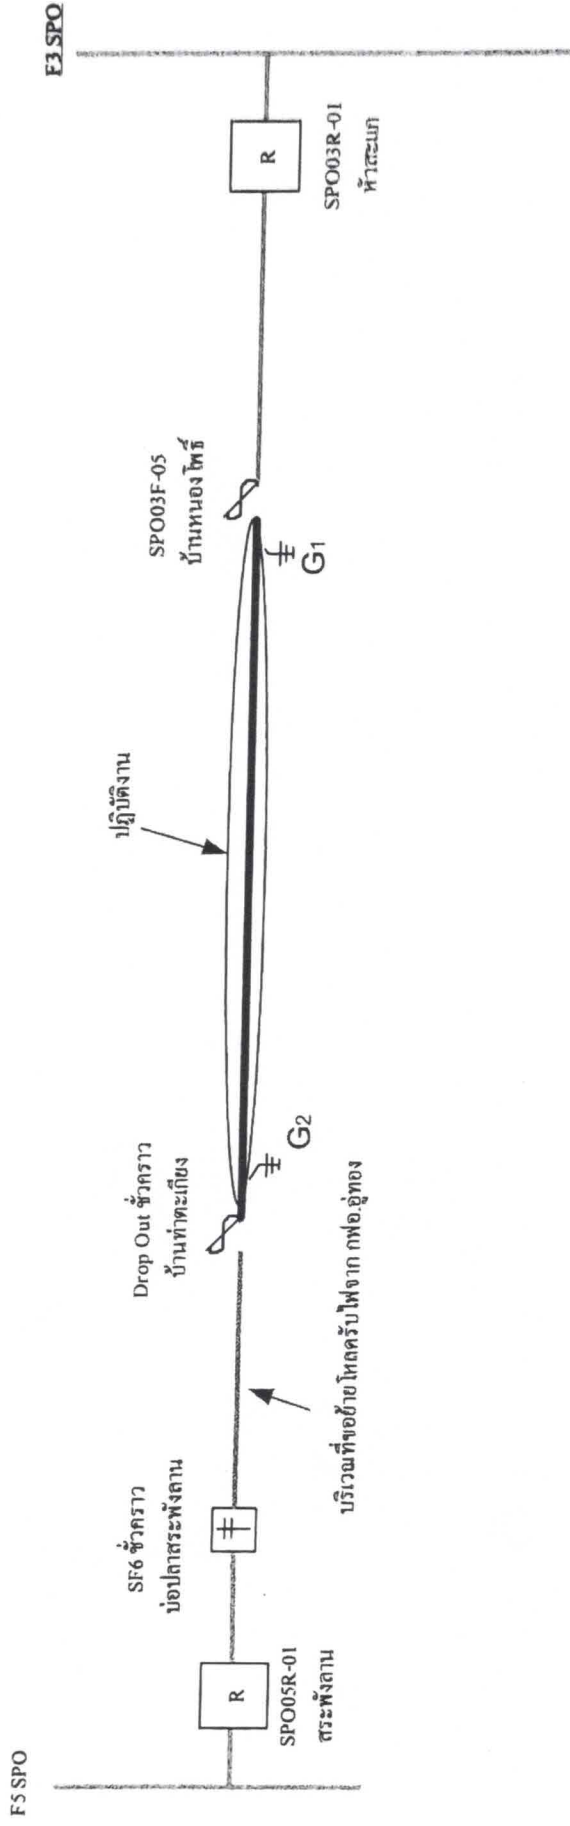
1. สถานที่ทำงาน	บ้านหนองโพธิ์ - บ้านท่าตะเกียง (SPO05)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 มี.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง เวลา	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	379/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชยา พงษ์ศิริ			วันที่	10 มีนาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 มีนาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 มีนาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุกัญชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPO05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.		โรงเรียนสระพังลาน
3	SPO03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทคก.		บ้านหัวสแก
4	เมื่อพร้อมดับไฟย้ายโหลด						
5	D/O ชั่วคราว	สับ			สพน.	D/O	บ้านท่าตะเกียง
6	SF6 ชั่วคราว	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพน.	D/O	บ่อปลาคลองสระพังลาน
7	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
8	D/O ชั่วคราว	สับ			สพน.	D/O	บ้านหนองโพธิ์
9	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.สพน. รับทราบ						
10	แจ้ง กฟส.สพน. ทำการทดสอบไฟพร้อมช็อตกราว จุด G1, G2						
11	แจ้ง กฟส.สพน. We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
12	SPO05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.		โรงเรียนสระพังลาน
13	SPO03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทคก.		บ้านหัวสแก
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อ กฟส.สพน. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับ						
15	แจ้ง กฟส.สพน. ทำการปลดช็อตกราว จุด G1, G2						
16	SPO05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.		โรงเรียนสระพังลาน
17	SPO03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทคก.		บ้านหัวสแก
18	D/O ชั่วคราว	ปลด	สับ		สพน.	D/O	บ้านหนองโพธิ์
19	เมื่อพร้อมดับไฟย้ายโหลดกลับ						
20	SF6 ชั่วคราว	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพน.	D/O	บ่อปลาคลองสระพังลาน
21	D/O ชั่วคราว	ปลด	สับ		สพน.	D/O	บ้านท่าตะเกียง
22	SPO05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.		โรงเรียนสระพังลาน
23	SPO03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทคก.		บ้านหัวสแก
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังดับไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง

วันที่ 14 มี.ค. 67 เวลา 09.00-17.00 น.

บริเวณ บ้านหนองโพธิ์ ถึง บ้านท่าตะเกียง



หมายเหตุ จาก SF6 ชั่วคราว บ่อปลาตระพังตาน ถึง Drop Out
ชั่วคราวบ้านท่าตะเกียง ขอย้ายโหลดไปรับไฟจาก กฟอ.อู่ทอง