



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๖ วันที่.....๗ มีนาคม ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัฒน์ พิชราสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ รื้อถอนสับเปลี่ยนอุปกรณ์ จากDisเป็นSF๖ แผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๗ สพ.๒	๑๕/๓/๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	รื้อถอนDis SPA๐๙S-๐๖ เปลี่ยนเป็นSF๖	SPA๐๙S-๐๖	SPA๐๙S-๐๖	โทร.๐๘๑-๔๘๑๕๕๑๓ นายธนฤต พวงดอกไม้
๒.	๑๐ สพ.๒	๑/๔/๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	รื้อถอนDisชั่วคราววัดสาม นาค เปลี่ยนเป็นSF๖	Disชั่วคราววัด สามนาค	Disชั่วคราววัด สามนาค	โทร.๐๘๑-๖๐๘๑๐๘๓ นายทศพล สังข์ทอง
๓.	๑๐ สพ.๒	๒/๔/๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	รื้อถอนDisบ้านดอนโก SPB๑๐S-๐๖ เปลี่ยนเป็นSF๖	SPB๑๐S-๐๖	SPB๑๐S-๐๖	โทร.๐๘๑-๖๐๘๑๐๘๓ นายทศพล สังข์ทอง

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนกร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พชง.๖ (สข.) โทร. ๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟจ.สพ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SFB49 จาก SPA9S-06 ถึง SPA9S-06

ในวันที่ 15 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 390/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สลักทอง ไร่ไพเราะ ประสานงานการขอตัดไฟกับ คุณธนกร กองแม่เหล็ก

(นายสลักทอง ไร่ไพเราะ)
ส.ก. 5 กฟน.พ. กฟภ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. (สถานี) -

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๓

อก.บช.(ก.๓),

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป ลงความหมายแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 มี.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟช.สพ.	งานที่ทำ	เปลี่ยน Dis เป็น SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 390/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 9 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 9 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 9 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวุฒิ, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		
3	SPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		
4	ตรวจสอบ DIS SPA09S-06 (รร.กีฬาสุพรรณบุรี) ว่าเปิดวงจรอยู่						
5	แจ้ง HL สุพรรณบุรี ให้ทำการปลดจุดจัมเข้า DIS SPA09S-06 (รร.กีฬาสุพรรณบุรี) ออกทั้ง 2 ด้านได้						
6	เมื่อ HL สุพรรณบุรี ทำการปลดจุดจัมเข้า DIS SPA09S-06 (รร.กีฬาสุพรรณบุรี) ออกทั้ง 2 ด้านแล้วเสร็จ						
7	แจ้ง HL สุพรรณบุรี ให้ทำการรื้อถอน DIS SPA09S-06 (รร.กีฬาสุพรรณบุรี) และติดตั้ง SF6 แทนได้						
8	SPB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		
9	SPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
10	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ						
11	SPB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		
12	SPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		
13	ตรวจสอบ SF6 ติดตั้งใหม่ SPA09S-06 (รร.กีฬาสุพรรณบุรี) ว่าอยู่ในตำแหน่ง OFF และ ล็อคคาน						
14	แจ้ง HL สุพรรณบุรี ให้ทำการจัมสายลิตเข้า SF6 SPA09S-06 (รร.กีฬาสุพรรณบุรี) เข้าทั้ง 2 ด้านได้						
15	เมื่อ HL สุพรรณบุรี ทำการจัมสายลิตเข้า SF6 SPA09S-06 (รร.กีฬาสุพรรณบุรี) เข้าทั้ง 2 ด้านแล้วเสร็จ						
16	SPB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		
17	SPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผปบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๑๕...เดือน...มีนาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๖... ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี...เพื่อ...สับเปลี่ยนDisเป็นSF๖ สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดปิดเคอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ปิดเคอร์ ..๗.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี๒... ตั้งแต่บริเวณ ...โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี SPA๐๙S-๐๖

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายธนกฤต พวงดอกไม้ ชม.กส.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ...๐๙๑-๙๘๑๕๙๑๓.. เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร...ตำแหน่ง ชม.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.....๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐.. เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

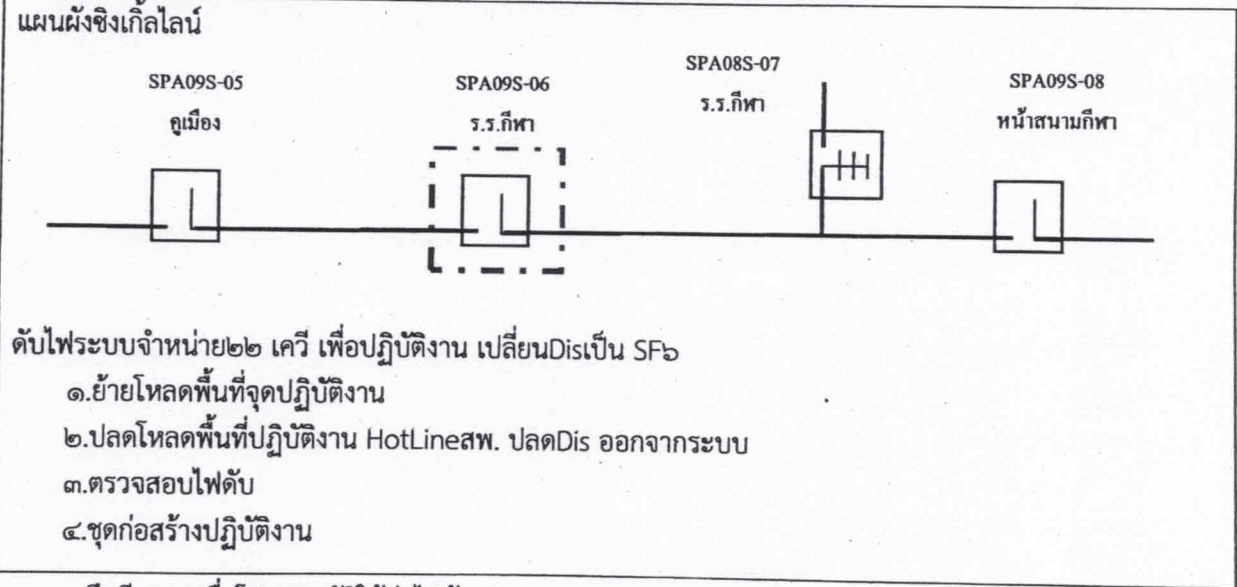

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา)
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

Ok

(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พงง.๖(สข.) ผปบ.กฟจ.สพ.

แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐