



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ดมข.(กบ.) ๑๓๔ / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพิทธรินทร์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายจรัญ ศรีบางแพรก

โทรสารขอตัดไฟ

งานด่วน

Switching Deadlin

11/03/67

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดมข.

ด้วย ผจก.กฟส.อ.ด้านมะขามเตี้ย มีแผนก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี DMA๑๐ ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้าด้านมะขามเตี้ย ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	เริ่มเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สฟพ.ดมข. DMA02	๑๒ มี.ค. ๖๗	๐๙.๓๐	๑๑.๓๐ น.	เปลี่ยน Dis ชำรุด	DMA02S-19 บ้านหนองกวาง	-	นายประสาน ๗ โทร ๐๘-๔๑๕๕-๕๕๑๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประสาน ประสพผล ตำแหน่ง ผ.ก.บ.กฟส.อ.ดมข. โทร. ๐๓๔-๖๗๒๖๔๘, ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายจรัญ ศรีบางแพรก)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดมข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DMA02 จาก DMA2S-19 ถึง
ในวันที่ 12 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 394/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย บุนทอง ฝาแก้ว ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายประสาน ประสพผล

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. อ.ดมข.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายพิทธรินทร์ พิชราสุวรรณชล)
วศก.4 แทน ผคคฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านหนองกวาง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 มี.ค. 67	เวลา	09.30 น. ถึง 11.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดมช.	งานที่ทำ	เปลี่ยน DIS ชำรุด ตามใบขอปฏิบัติงาน 394/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ผาเงิน		วันที่ 9 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 9 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 9 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกัญชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
3	DMA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		-
4	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมช.		R ตลาดด่านมะขามเตี้ย
5	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE		
6	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		
7	ย้ายโหลด DMA 02 บางส่วนไปจ่ายจาก KCE 01						
8	KCE01S-05	ปลด	สับ		ดมช.		SF6 บ้านทุ่งศาลา
9	DMA02S-12	ปลด	สับ		ดมช.	SCADA	SF6 แยกลำทหาร
10	DMA02S-19	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดมช.		DIS หนองกวาง
11	KCE01S-05	สับ	ปลด		ดมช.		SF6 บ้านทุ่งศาลา
12	แจ้งสถานะให้กฟส.ด่านมะขามเตี้ยทราบ						
13	แจ้ง HL. แก๊ว DIS DMA02S-12 หนองกวางได้						
14	ขณะปฏิบัติงาน ให้ตั้ง Manual KCE01VB-01,DMA02R-02 ไว้ตลอดขณะปฏิบัติงาน						
15	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		-
16	DMA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		-
17	KCE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCE		
18	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
19	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
20	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
21	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
22	DMA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		-
23	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE		
24	ย้ายโหลด DMA 02 บางส่วนกลับจาก KCE 01						
25	KCE01S-05	ปลด	สับ		ดมช.		SF6 บ้านทุ่งศาลา
26	DMA02S-19	ปลด	สับ		ดมช.		DIS หนองกวาง
27	DMA02S-12	สับ	ปลด		ดมช.	SCADA	SF6 แยกลำทหาร
28	KCE01S-05	สับ	ปลด		ดมช.		SF6 บ้านทุ่งศาลา
29	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		-

แผนผังพื้นที่จุดทำงานสับเปลี่ยน DIS
DMA๐๒ วันอังคาร ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

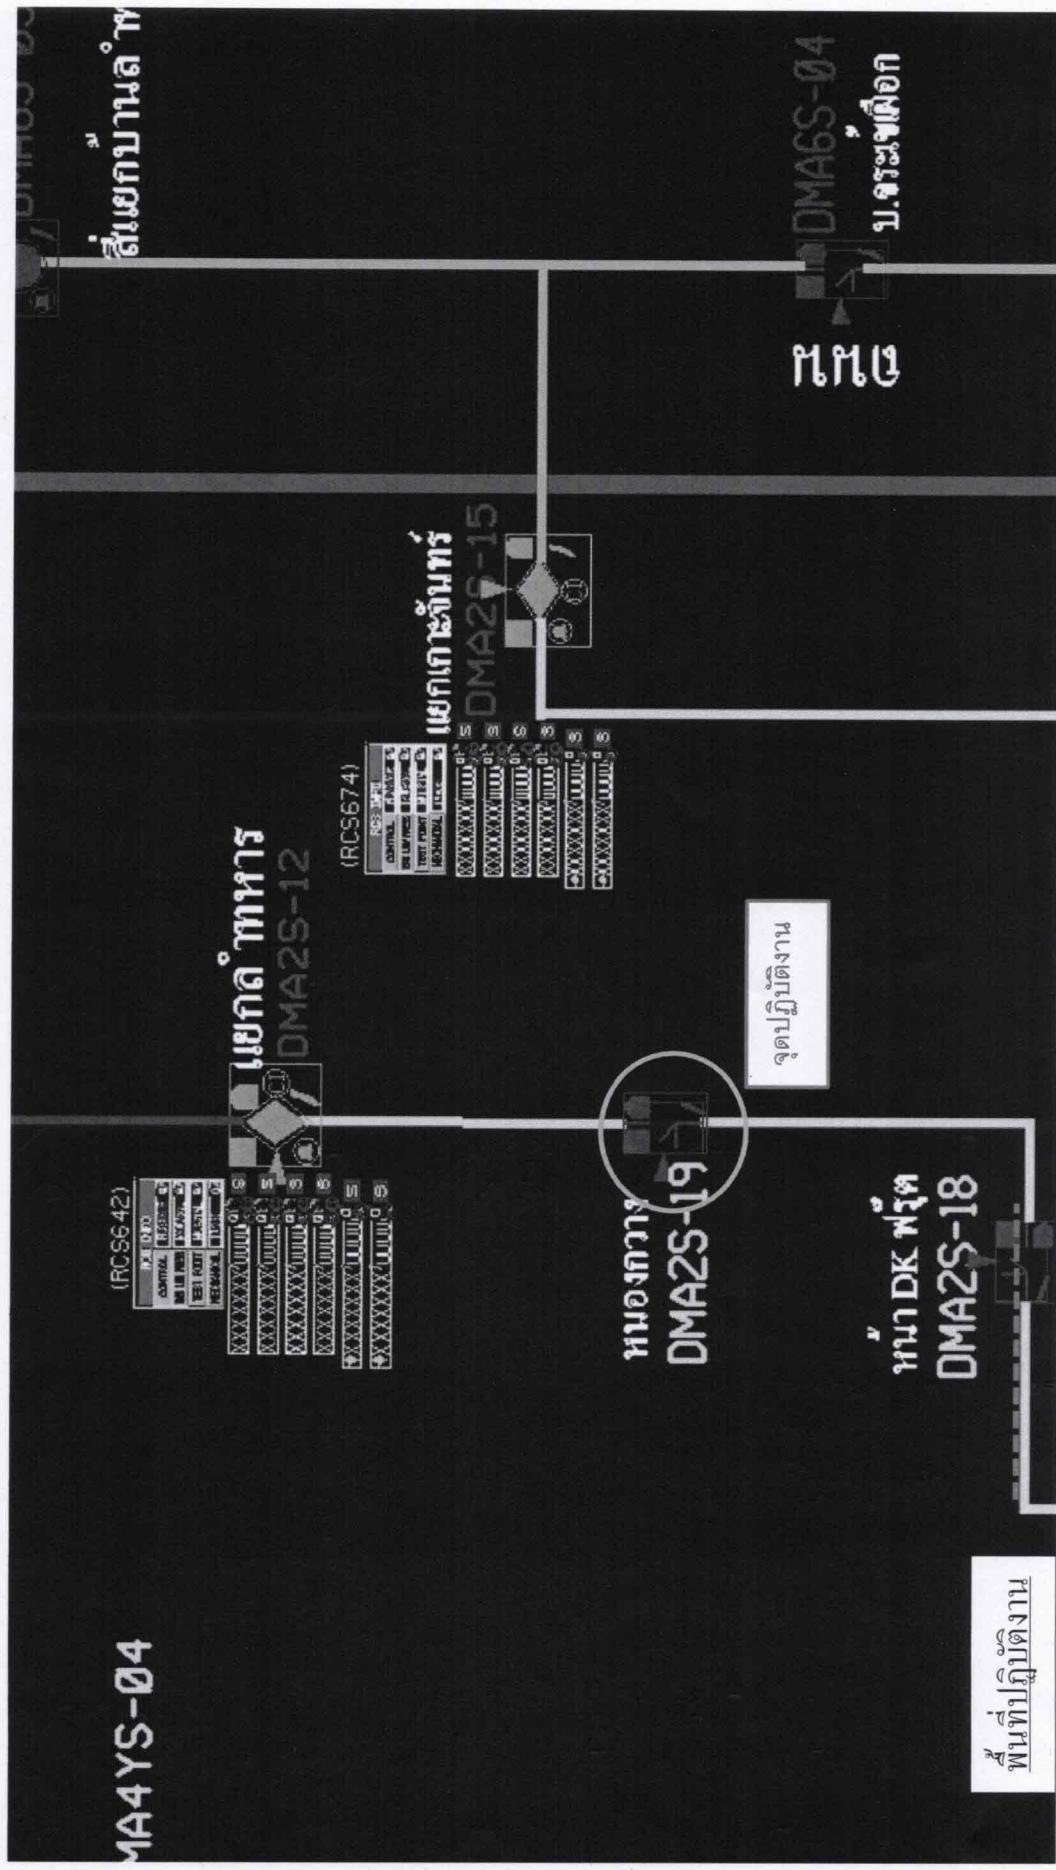

พื้นที่ปฏิบัติงาน