



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.อ.ม.น.(ป.บ.) ๕๒๔ / ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร..แก้วสินธุ์

Switching Deadline

20 มี.ค. 67

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.ต.)

ตำแหน่ง ผ.จ.ก.ฟ.ส.อ.ม.น.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี เพื่อรองรับการก่อสร้างสถานีอ้อมน้อย ๕ ถาวร ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑๑๕ แผน ดังนี้

| ที่ | พิดเคอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---|--|--|----------------------------------|
| ๑. | ONB08 | ๒๔ มี.ค. ๖๗ | ๐๘.๐๐ น. | ๑๗.๐๐ น. | ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี เพื่อรองรับการก่อสร้างสถานีอ้อมน้อย ๕ ถาวร | HL ตัด DDE ท้าย ซ.91 ฝั่ง พุทธสาคร | ONB08S-03 ONB08S-06 ONB08S-05 | นายบัญชา พุกอาษา ๐๘๔-๗๐๓-๘๒๕๓ |
| ๒. | ONB10 | ๒๔ มี.ค. ๖๗ | ๐๘.๐๐ น. | ๑๗.๐๐ น. | | ONB10S-02 | ONB10S-03 ONB04S-06 ONB10S-04 ONB10S-05 ONB10S-07 ONB10S-06 | |
| ๓. | ONU02 | ๒๔ มี.ค. ๖๖ | ๐๘.๐๐ น. | ๑๗.๐๐ น. | | DIS ชั่วคราวตรง ข้ามโรงเหล็ก | ONB10S-06 | |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ขอเรียกร้องจํานําสวนหลวง,ป้อม,ปตท.ขอเข้าพบเกษม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ชาวหนู ตำแหน่ง พชง.๖.สปน โทร. ๐๖๓-๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง




(นายอดิสร.หมักสินธุ์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

ONB85-05
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ ONB85 จาก ONB85-06 ถึง DDE ไร่ชัย ๑1
 ในวันที่ 24 มิถ 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 408/67 ONB109-06
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ONB109-02 ถึง ONB109-03 , ONB109-07
 ในวันที่ 24 มิถ 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก Dis.ตามรูปในแนบ ถึง ONB109-06
 ในวันที่ 24 มิถ 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธนิต มุ่งจรู ประสานงานการขอดับไฟกับ เกษเกียรติศักดิ์ ชาวหนู.


(นายอดิสร.หมักสินธุ์)
๐๖๓.๕ ๓๓๕๓๕๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ. อองน้อย
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจพ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ




(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | |
|------------------------|---|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | ถนนพหลโยธิน | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 3 ก.ย. 67 | เวลา | 08.00 น. ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟภ.อมน. | งานที่ทำ | ปักเสา115เควี รับสถานีฯอมน5 ตามใบขอปฏิบัติงาน 408/67 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายธนิศ บุญชู | | วันที่ 13 มีนาคม 2567 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 13 มีนาคม 2567 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 13 มีนาคม 2567 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายจิรวุฒิ,นายวิวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร,นส.สุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|--------------------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | ONB-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | ONB | - | - |
| 3 | ONB08VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | ONB | - | - |
| 4 | ONB10VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | ONB | - | - |
| 5 | ONA-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | ONA | - | - |
| 6 | ONA-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | ONA | - | - |
| 7 | ONA04VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | ONA | - | - |
| 8 | ONA09VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | ONA | - | - |
| 9 | ONU02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | ONU | - | - |
| 10 | ลดโหลด ONA 9 ไปจ่ายจาก ONA 4 | | | | | | |
| 11 | ONA04S-09 | ปลด | สับ | | อมน. | SCADA | SF6 กระจกเพชรมงคล(วงจรถ่าง) |
| 12 | ONA09S-10 | สับ | ปลด | | อมน. | SCADA | SF6 กระจกเพชรมงคล(วงจรถบน) |
| 13 | ย้าย ONB 8 และ ONB10 ขอยเพชรเกษม91 ไปจ่ายจาก ONA 9 | | | | | | |
| 14 | ONA09S-09 | ปลด | สับ | | อมน. | | SF6 ปากขอยเพชรเกษม91 |
| 15 | ONA09S-08 | ปลด | สับ | | อมน. | | DIS ปากขอยเพชรเกษม91 |
| 16 | ONB08S-06 | สับ | ปลด,ล๊อคคาน | | อมน. | | SF6 บ่อปลาหินจง |
| 17 | ONB10S-07 | สับ | ปลด,ล๊อคคาน | | อมน. | | SF6 ปาก ช.สุขาภิบาล3 |
| 18 | ย้าย ONB 8 ไปจ่ายจาก ONA 4 (ผ่านไลน์วงจรถON09) | | | | | | |
| 19 | ONA09S-14 | ปลด | สับ | | อมน. | | SF6 ศูนย์รถยนต์MG |
| 20 | ONB08S-04 | สับ | ปลด,ล๊อคคาน | | อมน. | | SF6 ร้านล้อแม็ก |
| 21 | เมื่อสอทไลน์อ้อมน้อย พร้อมตัดเตดท้ายขอย91 เวลา 07.00น. วงจรถONB08 ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ (ตามผังแนบ) | | | | | | |
| 22 | แจ้งสอทไลน์ตัดเตดได้ ตามผังแนบ | | | | | | |
| 23 | เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น. | | | | | | |
| 24 | ONB10S-02 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | อมน. | | DIS ตรงข้ามสวนกล้วยไม้ |
| 25 | ONB08S-05 | สับ | ปลด,ล๊อคคาน | | อมน. | | SF6 ตรงข้ามโรงเหล็กทรัพย์เจริญ |
| 26 | Dis ชค.ONU02 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | อมน. | | DIS ตรงข้ามโรงเหล็กทรัพย์เจริญ |
| 27 | ONB10S-04 | สับ | ปลด | | อมน. | | DIS UG ฟังสุขาภิบาล3 |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------------------------|
| 28 | แจ้งกฟภ.อมน. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 29 | แจ้งกฟภ.อมน. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 30 | แจ้งกฟภ.อมน. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3 | | | | | | |
| 31 | แจ้งกฟภ.อมน. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G4 | | | | | | |
| 32 | แจ้งชุดปฏิบัติงานทำการลง wesafe ก่อนปฏิบัติงาน | | | | | | |
| 33 | ONA-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | ONA | - | - |
| 34 | ONA-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | ONA | - | - |
| 35 | ONA04VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | ONA | - | - |
| 36 | ONA09VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | ONA | - | - |
| 37 | ONB-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | ONB | - | - |
| 38 | ONB08VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | ONB | - | - |
| 39 | ONB10VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | ONB | - | - |
| 40 | ONU02VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | ONU | - | - |
| | สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | |
| 41 | เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 42 | ONA-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | ONA | - | - |
| 43 | ONA-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | ONA | - | - |
| 44 | ONA04VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | ONA | - | - |
| 45 | ONA09VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | ONA | - | - |
| 46 | ONB-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | ONB | - | - |
| 47 | ONB08VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | ONB | - | - |
| 48 | ONB10VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | ONB | - | - |
| 49 | ONU02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | ONU | - | - |
| 50 | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 51 | แจ้งกฟภ.อมน. ปลด Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 52 | แจ้งกฟภ.อมน. ปลด Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 53 | แจ้งกฟภ.อมน. ปลด Short Ground จุด G3 | | | | | | |
| 54 | แจ้งกฟภ.อมน. ปลด Short Ground จุด G4 | | | | | | |
| 55 | แจ้ง ฮอทไลน์ทำการจี้มเตด วงจรONB08 ท้ายซอย91 (ตามผังแนบ)เข้าได้ | | | | | | |
| 56 | เมื่อ ฮอทไลน์ทำการจี้มเตดแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 57 | ONB10S-02 | ปลด | สับ | | อมน. | DIS | ตรงข้ามสวนกล้วยไม้ |
| 58 | ONB08S-05 | ปลด | สับ | | อมน. | SF6 | ตรงข้ามโรงเหล็กทรัพย์เจริญ |
| 59 | Dis ชค.ONU02 | ปลด | สับ | | อมน. | DIS | ตรงข้ามโรงเหล็กทรัพย์เจริญ |
| 60 | ONB10S-04 | ปลด | สับ | | อมน. | DIS | DIS U9 ผังสุขาภิบาล3 |
| 61 | ย้าย ONB 8 กลับจาก ONA 4 (ผ่านไลน์วงจรONA09) | | | | | | |
| 62 | ONB08S-04 | ปลด | สับ | | อมน. | SF6 | ร้านล้อแม็ก |
| 63 | ONA09S-14 | สับ | ปลด | | อมน. | scada | ศูนย์รถยนต์IMG |
| 64 | ย้าย ONB 8 และ ONB10 ซอยเพชรเกษม91 กลับจาก ONA 9 | | | | | | |

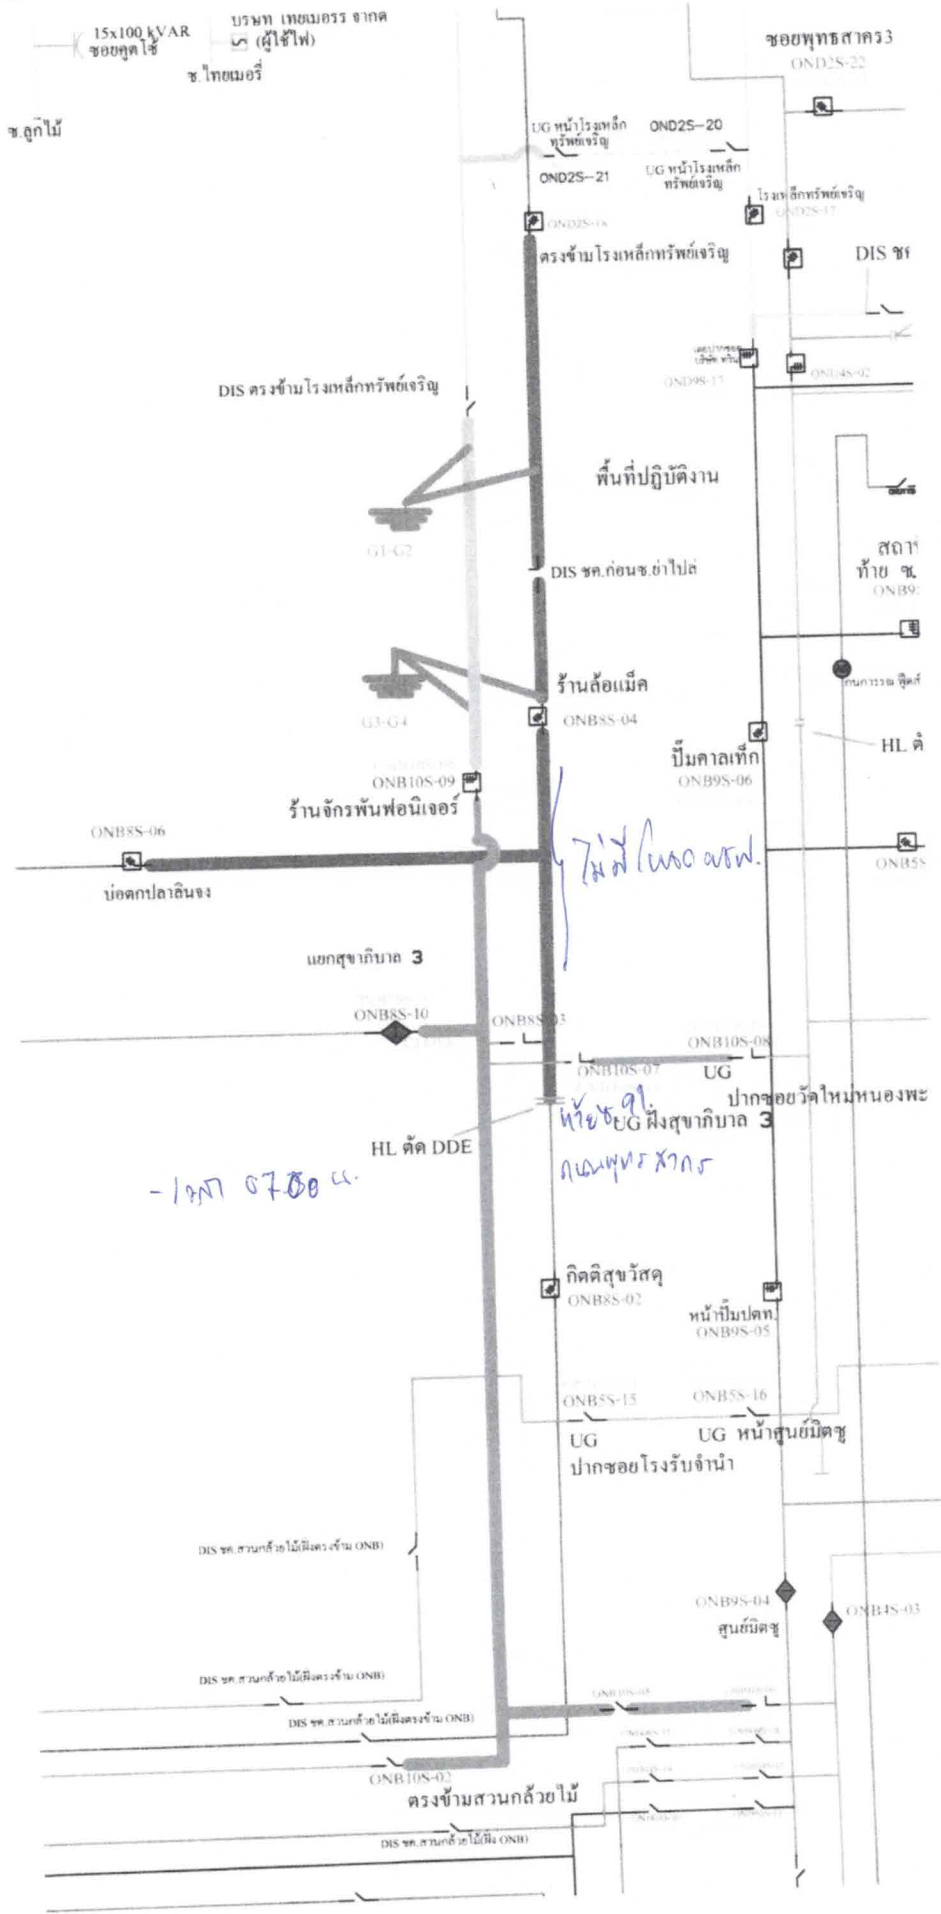

ข. ลุกไม้

15x100 kVAR
ขอยชุดใช้
บรพท (เทอมอร์ จาก
(ผู้ใช้ไฟ)
ช. ไทยเมอริ

ขอยชุดสารว3
OND2S-22

UG หน้าโรงเหล็ก
ทรัพย์เจริญ OND2S-20

OND2S-21 UG หน้าโรงเหล็ก
ทรัพย์เจริญ

โรงเหล็กทรัพย์เจริญ
OND2S-17

OND2S-18
ตรงข้ามโรงเหล็กทรัพย์เจริญ

DIS ชฟ

DIS ตรงข้ามโรงเหล็กทรัพย์เจริญ

OND9S-11

OND14S-02

พื้นที่ปฏิบัติงาน

G1-G2

DIS ชค. ก่อนช. ย่าไปส

สถานี
ท้าย ชค.
ONB9:

G3-G4

ร้านต่อแม่ค

ONBSS-04

บีมศาลเท็ก
ONB9S-06

HL ตั

ร้านจักรพันธ์พจน์เจอร์

ONB10S-09

ไม่มีคู่มือ

ONBSS-06

บอดคปลาตึงง

ONB5S

แยกสุขาภิบาล 3

ONBSS-10

ONBSS-03

ONB10S-08

ไม่มีคู่มือ
UG ผังสุขาภิบาล 3
ถนนพหลโยธิน

- 1/กท 0700 ค.

HL ตัด DDE

ปากซอยวัดใหม่หนองพะ
ปากซอยวัดใหม่หนองพะ

กิตติสุขวัสดุ
ONBSS-02

หน้าปั้มปลา
ONB9S-05

ONBSS-15

ONBSS-16

UG หน้าศูนย์มิตซู
ปากซอยโรงรับจำนำ

DIS ชค. สวนกล้วยไม้ฝั่งตรงข้าม ONB1

DIS ชค. สวนกล้วยไม้ฝั่งตรงข้าม ONB1

DIS ชค. สวนกล้วยไม้ฝั่งตรงข้าม ONB1

OND10S-02

ตรงข้ามสวนกล้วยไม้

DIS ชค. สวนกล้วยไม้ฝั่ง ONB1

ONB9S-04
ศูนย์มิตซู

ONB4S-03

OND10S-08

OND10S-09

OND10S-10

OND10S-11

OND10S-12

OND10S-13

OND10S-14

OND10S-15

OND10S-16