



Switching Deadline

21/03/67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นญช. ๑๕๖๗ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พุทธิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสำเริง แก้วเรือง

วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง หน.ก.น.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.นญช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.นญช.ขอตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งบ่อแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ)
P-TDD๐๒.๓-I-NYCIA ๐๐๑๐ วงจร DAA๐๒ สถานีไฟฟ้าด้านข้าง ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ		จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	LWA๐๓	๒๖ มี.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ชุดแก่ กระแสไฟฟ้า นญช.๐๑ เปิด สวิตช์ ไบมิตชั่วคราว บ้านคันทอง	วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีเสา ขวัญ LWA๐๓	สวิตช์ไบมิต ชั่วคราวบ้านคันทอง วงจร LWA๐๓ สถานีเสาขวัญ	SF๖ รร.หนอง หญ้าไซวิทยา DAA๐๒S-๐๕ วงจร DAA๐๒ สถานีไฟฟ้า ด้านข้าง	นาย ศุภลักษณ์ อังศิริ
๒.	DAA๐๒	๒๖ มี.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ชุดแก่ กระแสไฟฟ้า นญช.๐๒ เปิด สวิตช์ ไบมิตชั่วคราว บ้านบ่อหว้า	วงจรฟีดเดอร์ ๒ สถานีด้าน ข้าง DAA๐๒	สวิตช์ไบมิต ชั่วคราวบ้านบ่อ หว้า วงจร DAA๐๒ สถานีไฟฟ้าด้าน ข้าง	SF๖ รร.หนอง หญ้าไซวิทยา DAA๐๒S-๐๕ วงจร DAA๐๒ สถานีไฟฟ้า ด้านข้าง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสำเริง แก้วเรือง ตำแหน่ง หน.ก.น. โทร ๐๘๐๒๖๕๓๐๐๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

(นายสำเริง แก้วเรือง)

หน.ก.น.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.หนองหญ้าไซ

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ LWA3 จาก DS ๕๓-๕๔๖๒๕๖๖ ถึง DAA 25-05
ในวันที่ 26 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 419/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ DAA9 จาก DS ๕๓-๕๔๖๒๕๖๖ ถึง DAA 25-05
ในวันที่ 26 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย สิรดา กิ่งประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ หน.ส.ก. 653 ๒๖ มี.ค. ๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ.ร. ๕๐๖ ช.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายอภินันท์ หนึ่งทอง)
อ.ก.ร.แทน หน.อ.น.

ส่งผ่านระบบสารบรรณแล้ว

วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๗

ขั้นตอนการสวิตซ์

แผนผังแนบ

ผจพ. (สถานี)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก้วจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณโรงเรียนหนองหญ้าไซ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 มี.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.นญช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	419/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	15 มีนาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	15 มีนาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15 มีนาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุรเสวีศักดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนต์, นายวรรณพงษ์, นายโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุกัญชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
3	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
4	DAA06R-03	Normal	Nonreclosing		นญช.		R วัดทองเงิน
5	DIS ชั่วคราว LWA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นญช.		DIS ชั่วคราวบ้านคันหนอง
6	DIS ชั่วคราว DAA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นญช.		DIS ชั่วคราวบ้านบ่อหว่า
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
8	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
9	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
10	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
11	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
12	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
13	DAA06R-03	Nonreclosing	Normal		นญช.		R วัดทองเงิน
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
15	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
16	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
17	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
18	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
19	DAA06R-03	Normal	Nonreclosing		นญช.		R วัดทองเงิน
20	DIS ชั่วคราว LWA03	ปลด	สับ		นญช.		DIS ชั่วคราวบ้านคันหนอง
21	DIS ชั่วคราว DAA02	ปลด	สับ		นญช.		DIS ชั่วคราวบ้านบ่อหว่า
22	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
23	DAA06R-03	Nonreclosing	Normal		นญช.		R วัดทองเงิน
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ตั้งไฟ เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ) P-TDD๐๒.๓-I-NYCIA ๐๐๑๐

วงจร DAA๐๒ สถานีไฟฟ้าตำบลช้าง

วันจันทร์ ที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

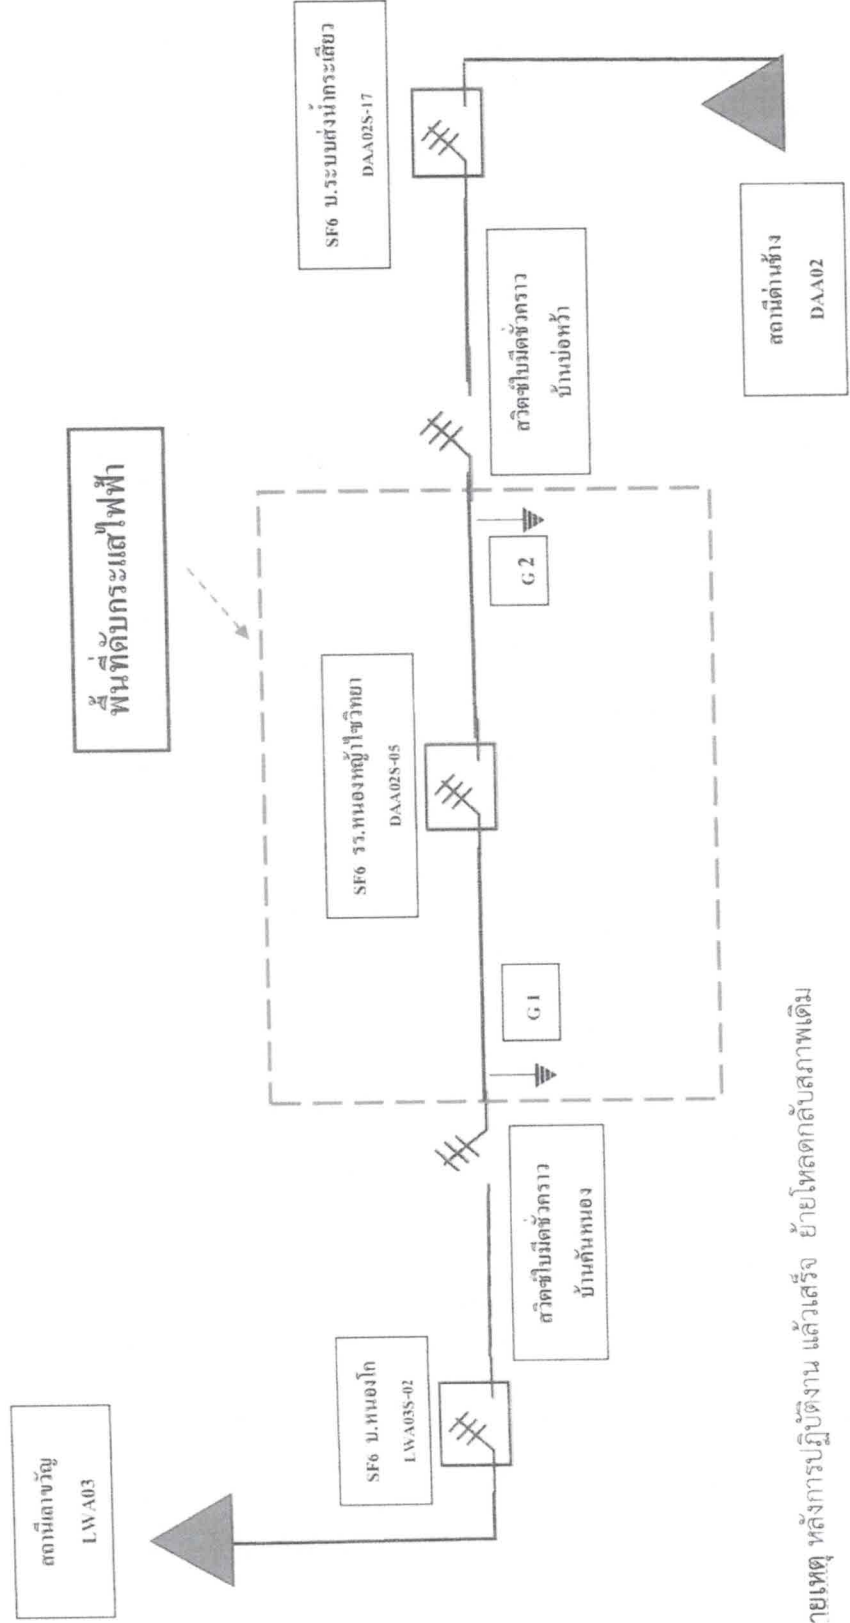

หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ย้ายโหนดกลับสภาพเดิม