



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพท.(กป.) ๑๙๕ /๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิวาสวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายประเสริฐ ฝัดศิริ ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.สพท.

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงาน ย้าย SF6 บ้านรางประทุน ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F3(สพท.2)	27 มี.ค. 67	09.00	15.00	1.ย้าย SF6 บ้านรางประทุนไปติดตั้งบริเวณบ้านกิ้วทอง	SPO03R-02 บ้านรางประทุน	SPG06S-06 บ้านยางน้อย	นายพนันต์ พรหมศรี โทร.๐๘๕-๒๑๕๘๖๕๕
๒.								
๓.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มี.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิฤทธิ หงษ์โต ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.สองพี่น้อง โทร ๐๘๑-๙๔๒-๐๘๑๗

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายประเสริฐ ฝัดศิริ)

ตำแหน่ง.....ผ.จก.กฟส.อ.สพท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SPO03 จาก ถึง

ในวันที่ 27 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 15:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 428/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย น.ส.สุภัชลา มนต์บุญทา ประสานงานการขอดับไฟกับ นางอภิฤทธิ หงษ์โต

17 มี.ค. 67

(นางสาวสุภัชลา มนต์บุญทา)

๑๗ ก. 4 แทน น.น.กฟ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟส. ลพน

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิตชิง!..... แผ่น
แผนผังแนบ!..... แผ่น

ผจพ. (สถานีฯ)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านกิวทอง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 มี.ค. 67	ระหว่าง 09.00 น.	ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	ย้ายจุดติดตั้ง SF6 รางประทุน ไปติดตั้งที่บ้านกิวทอง ตามใบขอปฏิบัติงาน 428/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			
6. อนุมัติสวิตชิงโดย	วันที่ 19 มีนาคม 2567		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	วันที่ 19 มีนาคม 2567		
	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายจิรวุฒิ,นายวิวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
3	UTG06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	SCADA	R บ้านทางตลาด
4	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
5	SPO03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.	SCADA	R ตรงข้าม สนง.กฟส.สพน.
6	ย้ายโหลด SPO03 บางส่วนไปรับไฟจาก UTG06						
7	SPO03S-04	ปลด	สับ		สพน.		SF6 บ้านรางประทุน
8	SPO03R-02	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	R ตรงข้าม สนง.กฟส.สพน.
9	SW.Load SPO03R-02	สับ	ปลด		สพน.		R ตรงข้าม สนง.กฟส.สพน.
10	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
11	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		
12	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ กฟส.สพน รับทราบ						
13	แจ้ง กฟส.สพน ทำการลงข้อมูลใน Wesafe						
14	แจ้ง HL ทำการ Bypass SPO03S-04 (SF6 บ้านรางประทุน)						
15	เมื่อ HL ทำการ Bypass SPO03S-04 (SF6 บ้านรางประทุน) แล้วเสร็จ						
16	HL ทำการรื้อถอน SPO03S-04 (SF6 บ้านรางประทุน) ไปติดตั้งบริเวณบ้านกิวทอง						
17	เมื่อ HL ทำการ ติดตั้ง SPO03S-04 (SF6 บ้านรางประทุน) ที่บ้านกิวทองแล้วเสร็จ						
18	ตรวจสอบสถานะ SPO03S-04 (SF6 บ้านรางประทุน) อยู่ตำแหน่ง "ON"						
19	HL ทำการปลด DDE ที่ต้น SPO03S-04 (SF6 บ้านรางประทุน) ออก						
20	เมื่อ HL ทำการปลด DDE ที่ต้น SPO03S-04 (SF6 บ้านรางประทุน) ออกแล้วเสร็จ						
21	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ						
22	ย้ายโหลด SPO03 บางส่วนกลับจาก UTG06						
23	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
24	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
25	SW.Load SPO03R-02	ปลด	สับ		สพน.		R ตรงข้าม สนง.กฟส.สพน.
26	SPO03R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		สพน.	SCADA	R ตรงข้าม สนง.กฟส.สพน.
27	SPO03S-04	สับ	ปลด		สพน.		SF6 บ้านรางประทุน
28	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
29	UTG06R-01	Nonreclosing, ALT	Nonreclosing		อทง.	SCADA	R บ้านทางตลาด
30	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		
31	SPO03R-02	Nonreclosing, ALT	Nonreclosing		สพน.	SCADA	R ตรงข้าม สนง.กฟส.สพน.
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังย้ายโหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง

วันที่ 27 มี.ค. 67 เวลา 09.00-15.00 น.

บริเวณ บ้านรางประทุน

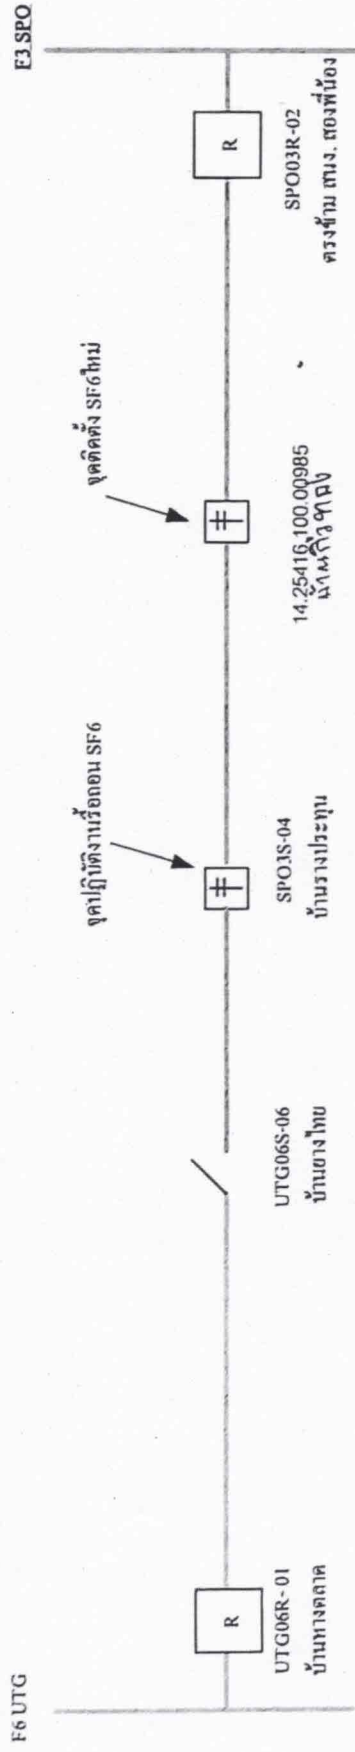

หมายเหตุ ปฏิบัติงานโดยชุด ฮอทไลน์กระเช้า
สาเหตุที่ย้ายเนื่องจาก SF6 อยู่ในพื้นที่ กฟอ. ตู้ทองมากเกิน ไปไม่สะดวกต่อการ operate