



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ด่วนที่สุด

Switching Deadline

30 มี.ค. 67

เลขที่ ก.๓ นช.(ปป) ๓๓๖ /๒๕๖๗ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายวณภูมิ บำรุงศรี ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้านครชัยศรี.๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	NCB06	31 มี.ค. 67	09.00	12.00	ดับไฟให้ ศฝฟ.ติดตั้ง โซลาร์ / อาคาร A ศฝฟ.	- NCB06S-11	-	น.ส.พัฒนาสุดา พงษ์เฝ้า วศก.๔ ผ.ปป. กฟอ.นช 085-3614203

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ศฝฟ.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวพัฒนาสุดา พงษ์เฝ้า ตำแหน่ง วศก.๔ กฟอ.นครชัยศรี โทร.๐๘๕-๓๖๑๔๒๐๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายวณภูมิ บำรุงศรี)
 ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
 ผจก.กฟอ.นครชัยศรี
 ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

SCAN ส่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิวเตอร์ NCB6 จาก NCB(S-11) ถึง -
ในวันที่ 31 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 484/67
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย วิชัย วัฒนศิริโพธิ์แก้ว ประสานงานการขอดับไฟกับ 4ร. มีฉนวนสุธา พงษ์หน้า
29 มี.ค. 67


(น. สอน รวณไฟฟ้)
วค. 6 ปรังวณหค นคค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. นพอ. ๔ร.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น

แผนผังแนบ 3 แผ่น

ผจฟ. - (สถานีฯ -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ
นครปฐม ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงส์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ นครชัยศรี				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	31 มี.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.นช.	งานที่ทำ	ติดตั้งโซลาร์เซลล์ อาคาร A	ตามใบขอปฏิบัติงาน	484/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว	วันที่	29 มีนาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย		ฉิษช	วันที่	29 มีนาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่	29 มีนาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีระวัชร, นายอมร 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชญา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนัส				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
4	NCB06S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS ป้อมยามศูนย์ฝึก
5	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
8	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
9	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<i>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</i>							
11	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
13	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
14	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
15	NCB06S-11	ปลด	สับ		นช.		DIS ป้อมยามศูนย์ฝึก
16	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
<i>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</i>							

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน... ดับไฟให้ ศฝฟ. ติดตั้งโซลาร์ อาคาร A
 สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน... ศฝฟ.
 วันที่ดับไฟเพื่อทำงาน... ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เริ่มเวลา... ๐๙.๐๐ น. จ่ายไฟคืนเวลา... ๑๒.๐๐ น.
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี
 ชื่อผู้อำนวยการงานระดม (เจ้าของพื้นที่งานระดม ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)
 ชื่อ... นายวนภูมิ บำรุงศรี ตำแหน่ง... รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี
 เบอร์โทรศัพท์มือถือ... ๐๘๓-๘๕๘๗๘๕๘ ชื่อเรียกขานทางวิทยุ... U-๒
 ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก... น.ส.พัฒนสุดา พงษ์เฒ่า
 ตำแหน่ง... วคก.๔ ผ.บ. กฟอ.นครชัยศรี เบอร์โทรศัพท์มือถือ... ๐๘๕-๓๖๑๔๒๐๓ ชื่อเรียกขานทางวิทยุ...
 หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว... กฟภ.

๑. ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้า... น.ส.พัฒนสุดา พงษ์เฒ่า วคก.๔ ผ.บ.กฟอ.นครชัยศรี (U-b)

๒. ผู้รับข้อต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่ ๑... หลัง DIS รหัส NCBo๖S-๑๑ ผู้รับผิดชอบ... นข.๐๔
 จุดที่ ๒... ผู้รับผิดชอบ... จุดที่ ๓... ผู้รับผิดชอบ...
 จุดที่ ๔... ผู้รับผิดชอบ... จุดที่ ๕... ผู้รับผิดชอบ...
 จุดที่ ๖... ผู้รับผิดชอบ... จุดที่ ๗... ผู้รับผิดชอบ...

๓. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่... พร้อมแผนผัง Switching

๔. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตามบันทึกที่...
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ...

๕. ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่
 ไม่มีข้อทักท้วง ข้อทักท้วง... ราย ข้อทักท้วงคือ...
 วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง...

๖. ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรที่มีไฟฟ้า และวงจรที่ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อน
 วันระดมหรือไม่
 ไม่จัดประชุม เหตุผล...
 จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่... ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ สถานที่ประชุม... ห้องประชุม ชั้น ๑
 รายงานผู้เข้าร่วมประชุม... รจก.(ท) , ผ.บ., กฟภ.๓ และ ศฝฟ.

๗. ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่
 ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล...
 ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่... ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗


C๓ Safety CAP ๐๑

หมายเหตุ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้


- เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายดินชั่วคราวตรวจสอบ แรงดัน
 เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
- เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลง
 หมดแล้ว จึงแจ้งให้รถถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรถถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงให้
 จ่ายไฟฟ้า


 (นายชลิต สีขาวขาว)

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

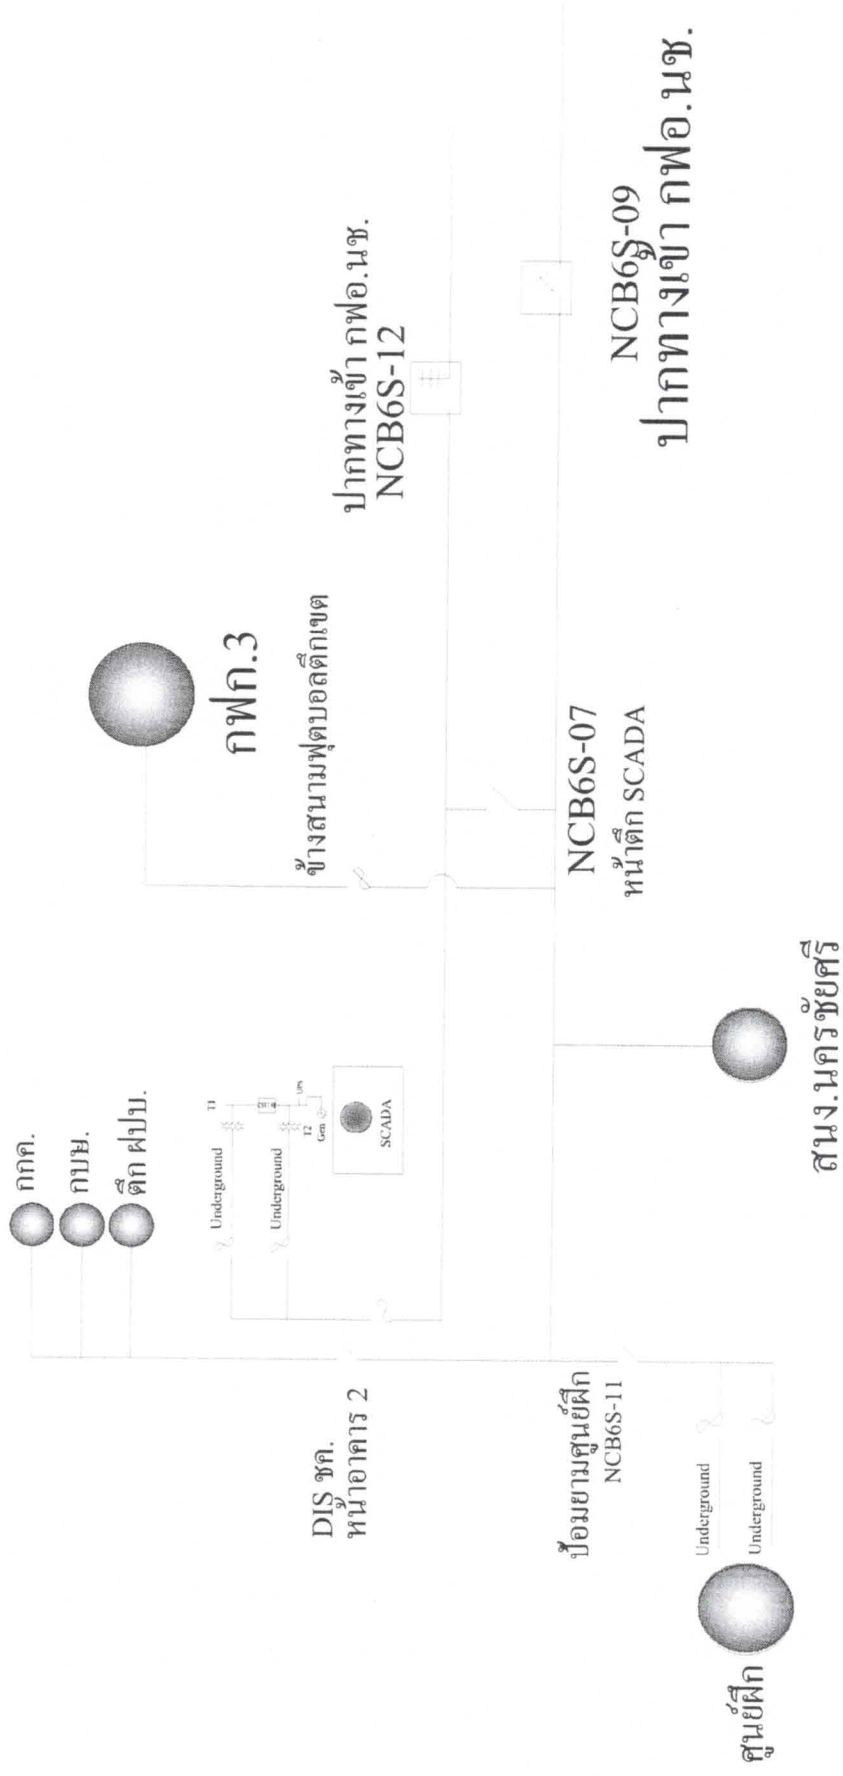

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

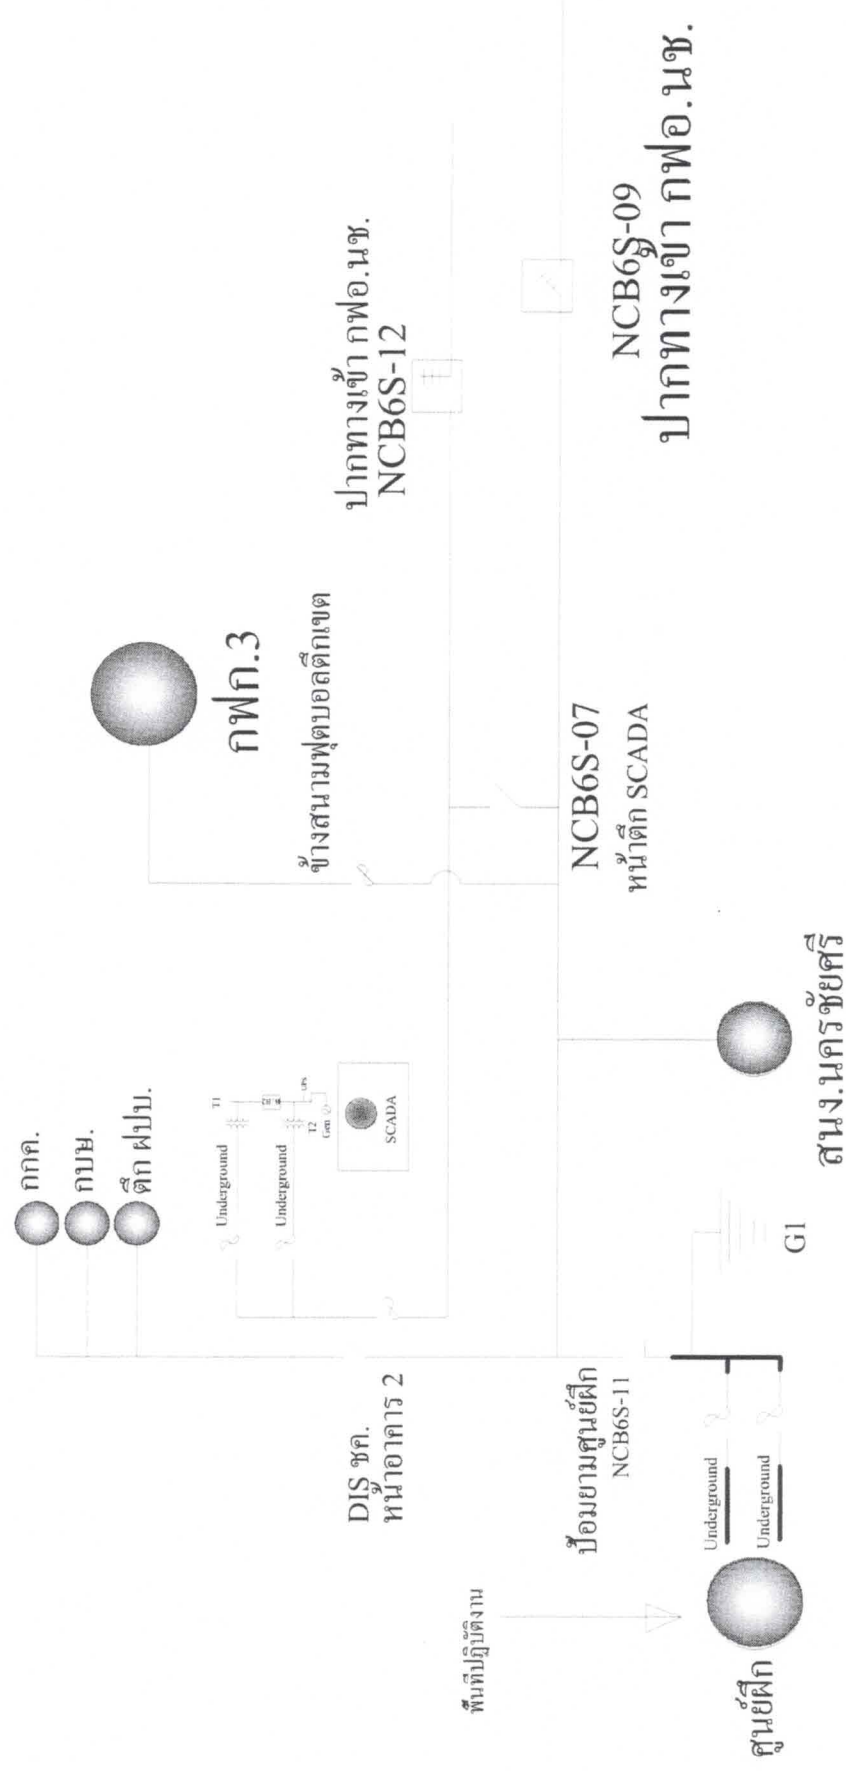

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

