



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

6 ม.ค. 68

เลขที่ ก.๓.ภจ.(ปบ.) 20 / ๒๕๖๘

วันที่ ๖ ม.ค. ๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เพ็ญขจร

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ภจ.

ด้วย กฟส.ภจ. จะขอตัดไฟเพื่อรื้อถอนป้ายของกรมทางหลวงเพื่อดำเนินการสร้างสะพานลอยข้ามแยกวังสารภี บริเวณสี่แยกวังสารภี ม.๙ ต.ปากแพรง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า สฟฟ.กาญจนบุรี ๒ - สฟฟ.พนมทวน ระบาย ๑๑๕KV. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สฟฟ.กาญจนบุรี ๒ ถึง สฟฟ.พนมทวน ระบาย ๑๑๕KV	๗ ม.ค. ๖๘	๐๙.๐๐	๑๒.๐๐	ขอตัดไฟเพื่อรื้อถอนป้ายของกรมทางหลวงเพื่อดำเนินการสร้างสะพานลอยข้ามแยกวังสารภี	สฟฟ.กาญจนบุรี ๒	สฟฟ.พนมทวน	นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายปฐมพงศ์ ศรีวัฒนา ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๕-๘๘๑๑๔๕๔ / ๐๓๔-๕๑๑๕๔๑ / ๐๓๔-๕๑๒๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัชร มานิช)

ชน.ปบ.รักษาการแทน ชม.ปบ.กฟส.ภจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ 115kv จาก KCB3YB-01, 02 ถึง PTU 4YB-01
ในวันที่ 7 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 5112568

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง ในวันที่
ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง ในวันที่
ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุนทร วัฒนวิทย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กุศลพงษ์ ศรีวัฒนา

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.ภจ., กฟส.พนม.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นางสาววิภา พงษ์ศิริ)
วส.๕ กทช. ขน. อาท.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี PTU, KCB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกวังสารภี		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ม.ค. 68	เวลา 09.00 น.	ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง	วันที่ 6 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 6 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 6 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายสุเมธสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน 2. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต 3. นางสาวสุกษา, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
3	PTU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		
4	KCB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		
5	TMK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		
6	- ย้ายโหลด สถานีฯ PTU ไปจ่ายจาก สถานีฯ TMK						
7	OFF ATS สถานีฯ PTU						
8	PTU03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PTU		CB 115kV
9	PTU04YB-01	สับ	ปลด		PTU		CB 115kV
10	PTU04YS-01	สับ	ปลด		PTU		ใบมีด 115kV
11	PTU04YS-02	สับ	ปลด		PTU		ใบมีด 115kV
12	- ดับไฟเวลา 09.00 น.						
13	KCB03YB-01	สับ	ปลด		KCB		CB 115kV
14	KCB03YB-02	สับ	ปลด		KCB		CB 115kV
15	KCB03YS-01	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115kV
16	KCB03YS-02	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115kV
17	KCB03YS-03	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115kV
18	KCB03YS-04	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115kV
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.กจ.รับทราบ						
20	แจ้ง กบข.(ก3) ทำการลง WE SAFE ปฏิบัติงานได้						
21	TMK02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		
22	PTU03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%%							
23	หลังจากปฏิบัติเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
24	TMK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		
25	PTU03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	- จ่ายไฟ						
27	KCB03YS-01	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115kV
28	KCB03YS-02	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115kV
29	KCB03YS-03	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115kV
30	KCB03YS-04	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115kV
31	KCB03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		CB 115kV
32	KCB03YB-02	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		CB 115kV
33	- ย้ายโหลด สถานีฯ PTU กลับจาก สถานีฯ TMK						
34	PTU04YS-01	ปลด	สับ		PTU		ใบมีด 115kV
35	PTU04YS-02	ปลด	สับ		PTU		ใบมีด 115kV
36	PTU04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PTU		CB 115kV
37	PTU03YB-01	สับ	ปลด		PTU		CB 115kV
38	ON ATS สถานีฯ PTU						
39	PTU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		
40	KCB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		
41	TMK02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

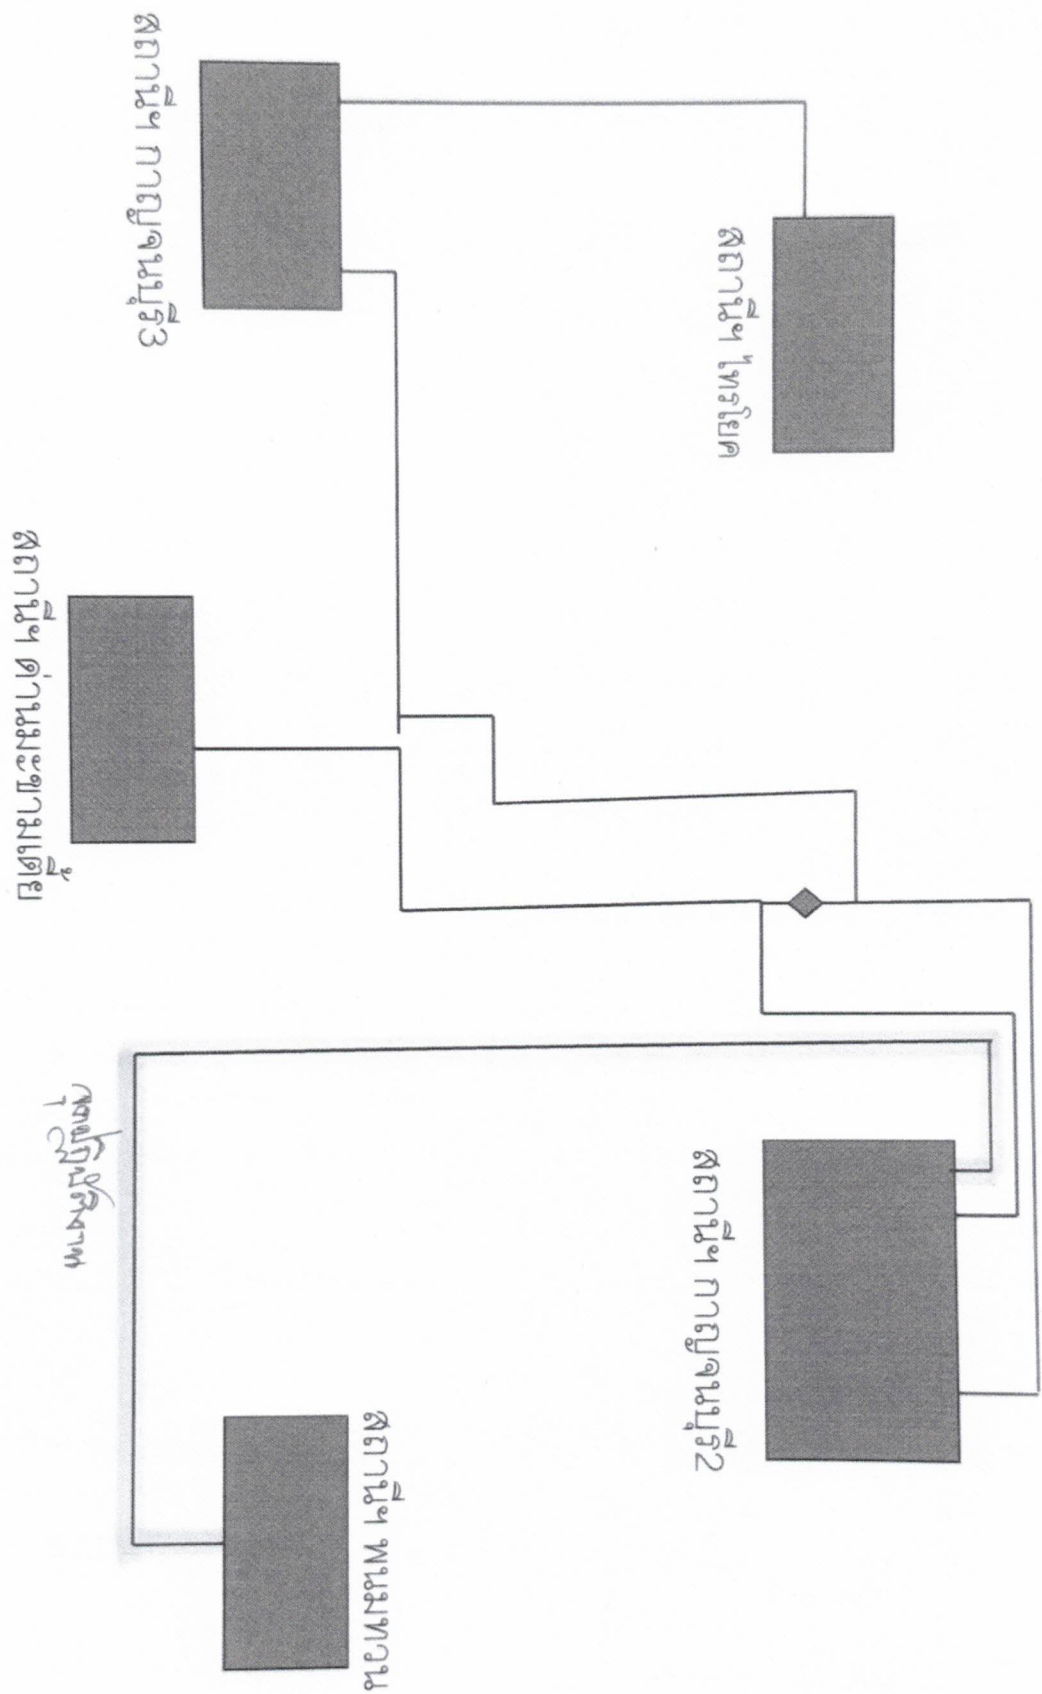

มหาวิทยาลัยราชภัฏ