



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

25 เม.ย. 67

เลขที่ ก.3 ดบ.(ปน) 403/2567
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 10 เม.ย. 2567
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก3)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมนางนางนงนข ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานพาดสาย ก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สายส่ง 115 เควี	28 เม.ย. 67	08.30 น.	17.00 น.	พาดสายก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี บ้านหนองกระทุ่ม	DBA1YS-03 โหลดเบรคเปิดนายเอี่ยม	DAA1YB-01 สถานีต้นข้าง	นายอำนาจ กิตติโพธิ์นันท์ วท.9 ทรย.(ก3) 086-2691259
๒.	DAA 05	28 เม.ย. 67	08.30 น.	17.00 น.		DAA5S-04 หน้าบ.สยามโซลาร์	ดิสชั่วคราวหน้ารุ่ง สวัสดิ์คำไม้	
๓.	DAA 04	28 เม.ย. 67	08.30 น.	17.00 น.		ดิสชั่วคราว หน้าร้านครัวน้องไอซ์	ดิสชั่วคราวตรงข้ามรุ่งสวัสดิ์คำไม้	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ 1 ต.หนองกระทุ่ม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ โทร 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ 115kv. จาก DBA1YS-03 ถึง DAA1YB-01
ในวันที่ 28 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 521/2567
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเดอร์ DAA45 จาก DIS คริวห้องโถง, DAA5S-04 DIS รุ่งสวัสดิ์คำไม้, DIS หน้าบึงวังสำโรง
ในวันที่ 28 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต กิ่งประหลาด ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผจก.อ.วิทย์ ศรีศักดิ์ศรี
12 เม.ย. 67

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ผจก.๖ ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. รฟ6-๑ข.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. - (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหนองกระทุ่ม					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 เม.ย. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	ดับไฟเพื่อก่อสร้างระบบสายส่ง 115 เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน	521/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายพิชชา กลิ่นประทุม	วันที่	12 เมษายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 เมษายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 เมษายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. ปกครองนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
			2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
			3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ทำการ OFF ATS สถานีฯด้านข้าง						
3	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	-
4	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	-
5	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	-
6	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
7	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
8	DBA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R ปากทางบ้านหัวเขา
9	DBA05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R เขาศีรี
10	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.	SCADA	CSW ข้างสถานีฯ เดิมบางนางบวช
11	ย้ายโหลด DAA 4 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA 1 และย้ายโหลด DAA 5 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA 5						
12	DBABVB-03	ปลด	สับ		DBA	-	ขนานบัส
13	DBA01S-08	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 ตรงข้าม คริสตจักร
14	DBA05S-14	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 หัวนา
15	DIS ชั่วคราว DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ชั่วคราวหน้าร้านครัวน้องไอซ์
16	DAA05S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6 หน้าสยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี
17	DBABVB-03	สับ	ปลด		DBA	-	ขนานบัส
18	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
19	DIS ชั่วคราว DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ชั่วคราวหน้ารุ่งสวัสดิ์ค้าไม้
20	DIS ชั่วคราว DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ชั่วคราวตรงข้ามรุ่งสวัสดิ์ค้าไม้
21	ตรวจสอบสถานะ Lowgas DBA1YS-03 LBS.ก่ายเดี่ยวเปิดนายเอี่ยม ให้สถานะ ปกติ ไม่ Low gas						
22	DBA01YS-03	สับ	ปลด ล๊อคกุญแจ		ดบ.		LBS หน้าก่ายเดี่ยวเปิดนายเอี่ยม
23	DAA01YS-01	สับ	ปลด		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
24	DAA01YS-02	สับ	ปลด		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
25	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
26	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อดกราวด์ จุด G1						
27	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อดกราวด์ จุด G2						
28	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย ไม่มีซ็อดกราวด์						
29	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA	-	-

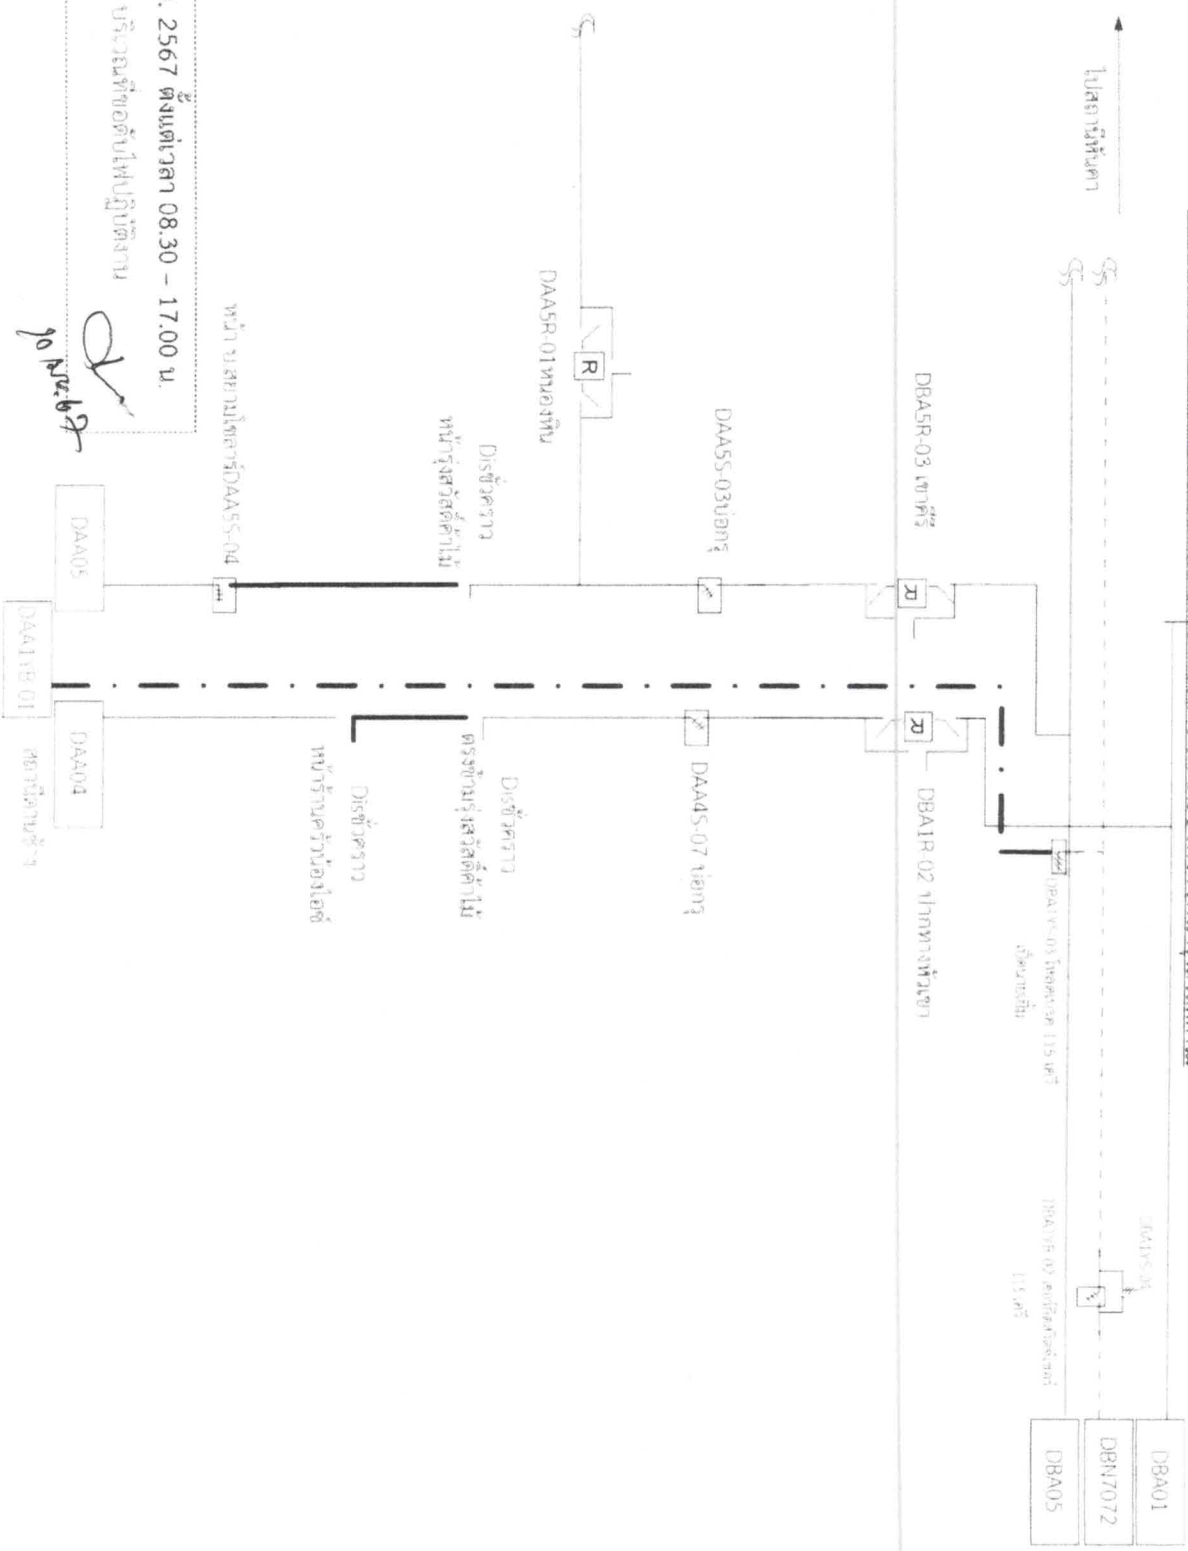
ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
31	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
32	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
33	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
34	DBA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.	SCADA	R ปากทางบ้านหัวเขา
35	DBA05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.	SCADA	R เขาศีรี
36	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.	SCADA	CSW ข้างสถานีฯ เดิมบางนางบวช
37	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
38	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
39	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
40	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
41	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
42	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
43	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
44	DBA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R ปากทางบ้านหัวเขา
45	DBA05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R เขาศีรี
46	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.	SCADA	CSW ข้างสถานีฯ เดิมบางนางบวช
47	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
48	DIS ชั่วคราว DBA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS ชั่วคราวหน้ารุ่งสวัสดีค่าไม้
49	DIS ชั่วคราว DBA04	ปลด	สับ		ดบ.		DIS ชั่วคราวตรงข้ามรุ่งสวัสดีค่าไม้
50	ตรวจสอบสถานะ Lowgas DBA1YS-03 LBS. ก๊าซเดียวเปิดนายเอ็ม ให้สถานะ ปกติ ไม่ Low gas						
51	DBA01YS-03	ปลด	สับ		ดบ.		LBS หน้าก๊าซเดียวเปิดนายเอ็ม
52	ตรวจสอบสถานะ DBA1YS-03 LBS. ก๊าซเดียวเปิดนายเอ็ม ให้สถานะ close และโซ่สีแดงทั้ง 3 เฟส						
53	DAA01YS-01	ปลด	สับ		DAA		- ไบมีด 115 เควี
54	DAA01YS-02	ปลด	สับ		DAA		- ไบมีด 115 เควี
55	ย้ายโหลด DAA 4 บางส่วนกลับจาก DBA 1 และย้ายโหลด DAA 5 บางส่วนกลับจาก DBA 5						
56	DBABVB-03	ปลด	สับ		DBA		- ขนานบัส
57	DAA05S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.		SF6 หน้าสยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี
58	DIS ชั่วคราว DBA04	ปลด	สับ		ดบ.		DIS ชั่วคราวหน้าร้านครัวน้องไอซ์
59	DBA01S-08	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 ตรงข้าม คริสตจักร
60	DBA05S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 หัวนา
61	DBABVB-03	สับ	ปลด		DBA		- ขนานบัส
62	ทำการ ON ATS สถานีฯ ด้านข้าง						
63	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
64	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
65	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
66	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ขอตัดไฟเพื่อก่อสร้างสายส่ง 115 เควี

สายส่ง 115 เควี ตั้งแต่ DBA1YS-03 โทลด์เบรกเป็นคานายืม ถึง DAA1YB-01 สถานีด้านซ้าย

วงจร DAA 04 ตั้งแต่ DISชั่วคราวหน้าร้านครัวห้องเอช ถึง DISชั่วคราวชั้นมรุ่งสวัสดิ์ค้ำไม้

วงจร DAA 05 ตั้งแต่ DAA5S-04 หน้า บ.สยามโซลาร์ ถึง DISชั่วคราวหน้ารุ่งสวัสดิ์ค้ำไม้



1. ใช้งานที่ตย์ที่ 28 เม.ย. 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.

หมายเหตุ --- บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

[Handwritten signature]
90/2567