



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

19 เม.ย. 67

เลขที่ ก.๓.สท.ร.(ปบ.) 01269  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ดับไฟปรับปรุง ๒๒KV ช่วงถนนคลองทางหลวง-วัดวังน้ำขาว(ร้านโชค  
ยืนยง) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงาน/บริเวณ   | จาก      | ถึง  | ผู้ควบคุมงาน                           |
|-----|----------|--------------|-------------|---------|--|----------|--|--|
| ๑   | NCA๐๙    | ๒๔ เม.ย.๖๗   | ๐๘.๓๐       | ๑๖.๓๐   | -ดับไฟปรับปรุง ๒๒KV ช่วงถนน<br>คลองทางหลวง-วัดวังน้ำขาว(ร้าน<br>โชคยืนยง | NCA๙5-๐๓ | -disชั่วคราวร้านโชคยืนยง<br>-disชั่วคราวคลองโพธิ์(ฝั่ง<br>คลองทางหลวง) | ประเมศวร์ หนูเชื้อเวียง<br>๐๙๒-๘๙๔๔๙๙๕ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ ๓ แยกโรงเรียนคลองทางหลวง - ร้านโชคยืนยง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ชผ.ปบ. โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศก.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายพิชา ตันยิตเส็ง)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NCA๐๙ จาก NCA 95-07 ถึง P19 วัดควงโพธิ์ (ฝั่ง คลองทางหลวง)  
ในวันที่ 24 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 522/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรวิทย์ เสนาธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นพ.หัตถ์ชัย ผูกฉิม  
12 เม.ย. 67

(นายวัฒนา สวมศรีโพธิ์แก้ว)

วศก.6 ปฏิบัติงานแทน ทผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓  
อภ.บช.(ก.๓), อภ.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา...น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง


|                        |  |          |                    |                   |                |    |
|------------------------|--|----------|--------------------|-------------------|----------------|----|
| 1. สถานที่ทำงาน        | คลองทางหลวง ถึง วัดวังน้ำขาว   |          |                    |                   |                |    |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 24 เม.ย. 67  | ระหว่าง  | 08.30 น.           | ถึง               | 16.30          | น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กพอ.สพร.   | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบ 22 kV | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 522/2567       |    |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวีรวัชร เสมามิ่ง  |          |                    | วันที่            | 12 เมษายน 2567 |    |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |          |                    | วันที่            | 12 เมษายน 2567 |    |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |  |          |                    | วันที่            | 12 เมษายน 2567 |    |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายจิราวัฒน์, วัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol> |          |                    |                   |                |    |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                       |
|-----|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|--------------------------------|
| 1   | ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ                |                                      |                      |      |              |            |                                |
| 2   | NCS-KT3A  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | EGAT         |            |                                |
| 3   | NCS-KT4A  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | EGAT         |            |                                |
| 4   | SA2-KT1A  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | EGAT         |            |                                |
| 5   | NCA04VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | NCA          |            | load = 2.5 MW                  |
| 6   | NCA09VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | NCA          |            | load = 6.2 MW                  |
| 7   | SAB05VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SAB          |            | load = 8.5 MW                  |
| 8   | เปลี่ยนทางจ่ายไฟ NCA09  |                                      |                      |      |              |            |                                |
| 9   | NCA09S-13   | ปลด                                  | สับ                  |      | สพร.         |            | DIS ซอยโรงน้ำแข็ง              |
| 10  | DIS ชั่วคราว NCA09  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | สพร.         |            | DIS คลองโพธิ์(ฝั่งคลองทางหลวง) |
| 11  | ย้ายโหลด NCA09 ไปรับไฟจาก SAB05                                 |                                      |                      |      |              |            |                                |
| 12  | NCA09S-04   | ปลด, ล็อคคาน                         | สับ                  |      | สพร.         |            | SF6 สามแยกวัดวังน้ำขาว         |
| 13  | NCA04S-04   | ปลด, ล็อคคาน                         | สับ                  |      | สพร.         | Scada      | SF6 รพ.สามพราน                 |
| 14  | NCABVB-01   | ปลด                                  | สับ                  |      | NCA          |            | CB ขนानบัส                     |
| 15  | NCA09S-03   | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | สพร.         |            | DIS สามแยกคลองทางหลวง          |
| 16  | NCABVB-01   | สับ                                  | ปลด                  |      | NCA          |            | CB ขนานบัส                     |
| 17  | NCA04S-04   | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน         |      | สพร.         | Scada      | SF6 รพ.สามพราน                 |
| 18  | เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน                                       |                                      |                      |      |              |            |                                |
| 19  | DIS ชั่วคราว NCA09  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | สพร.         |            | DIS ร้านโชคยืนยง               |
| 20  | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ   |                                      |                      |      |              |            |                                |
| 21  | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1                    |                                      |                      |      |              |            |                                |
| 22  | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2                    |                                      |                      |      |              |            |                                |
| 23  | แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน |                                      |                      |      |              |            |                                |
| 24  | แจ้งชุดปฏิบัติงานได้  |                                      |                      |      |              |            |                                |
| 25  | NCS-KT3A  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | EGAT         |            |                                |
| 26  | NCS-KT4A  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | EGAT         |            |                                |

| ที่                   | รหัสอุปกรณ์                               | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                       |
|-----------------------|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|--------------------------------|
| 27                    | SA2-KT1A                                  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | EGAT         |            |                                |
| 28                    | NCA04VB-01                                | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | NCA          |            |                                |
| 29                    | NCA09VB-01                                | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | NCA          |            |                                |
| 30                    | SAB05VB-01                                | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | SAB          |            |                                |
| สิ้นสุด Switching แรก |   |                                      |                      |      |              |            |                                |
| 31                    | เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ |                                      |                      |      |              |            |                                |
| 32                    | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1  |                                      |                      |      |              |            |                                |
| 33                    | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2  |                                      |                      |      |              |            |                                |
| 34                    | NCS-KT3A                                  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | EGAT         |            |                                |
| 35                    | NCS-KT4A                                  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | EGAT         |            |                                |
| 36                    | SA2-KT1A                                  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | EGAT         |            |                                |
| 37                    | NCA04VB-01                                | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | NCA          |            |                                |
| 38                    | NCA09VB-01                                | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | NCA          |            |                                |
| 39                    | SAB05VB-01                                | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SAB          |            |                                |
| 40                    | จ่ายไฟ                                    |                                      |                      |      |              |            |                                |
| 41                    | DIS ชั่วคราว NCA09                        | ปลด                                  | สับ                  |      | สพร.         |            | DIS ร้านโชคยืนยง               |
| 42                    | ย้ายโหลด NCA09 กลับจาก SAB05              |                                      |                      |      |              |            |                                |
| 43                    | NCA04S-04                                 | ปลด, ล็อคคาน                         | สับ                  |      | สพร.         | Scada      | SF6 รพ.สามพราน                 |
| 44                    | NCABVB-01                                 | ปลด                                  | สับ                  |      | NCA          |            | CB ขนนานบัส                    |
| 45                    | NCA09S-03                                 | ปลด                                  | สับ                  |      | สพร.         |            | DIS สามแยกคลองทางหลวง          |
| 46                    | NCA09S-04                                 | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน         |      | สพร.         |            | SF6 สามแยกวัดวังน้ำขาว         |
| 47                    | NCA04S-04                                 | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน         |      | สพร.         | Scada      | SF6 รพ.สามพราน                 |
| 48                    | NCABVB-01                                 | สับ                                  | ปลด                  |      | NCA          |            | CB ขนนานบัส                    |
| 49                    | เปลี่ยนทางจ่ายไฟ NCA09 กลับสภาพปกติ       |                                      |                      |      |              |            |                                |
| 50                    | DIS ชั่วคราว NCA09                        | ปลด                                  | สับ                  |      | สพร.         |            | DIS คลองโพธิ์(ฝั่งคลองทางหลวง) |
| 51                    | NCA09S-13                                 | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | สพร.         |            | DIS ซอยโรงน้ำแข็ง              |
| 52                    | NCS-KT3A                                  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | EGAT         |            |                                |
| 53                    | NCS-KT4A                                  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | EGAT         |            |                                |
| 54                    | SA2-KT1A                                  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | EGAT         |            |                                |
| 55                    | NCA04VB-01                                | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | NCA          |            |                                |
| 56                    | NCA09VB-01                                | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | NCA          |            |                                |
| 57                    | SAB05VB-01                                | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | SAB          |            |                                |
| สิ้นสุด Switching     |   |                                      |                      |      |              |            |                                |

งานดับไฟวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2567 ปรับแรงดัน 22KV

ช่วง 3 แยกคดของทางหลวง - ร้านโชติชัยนยง

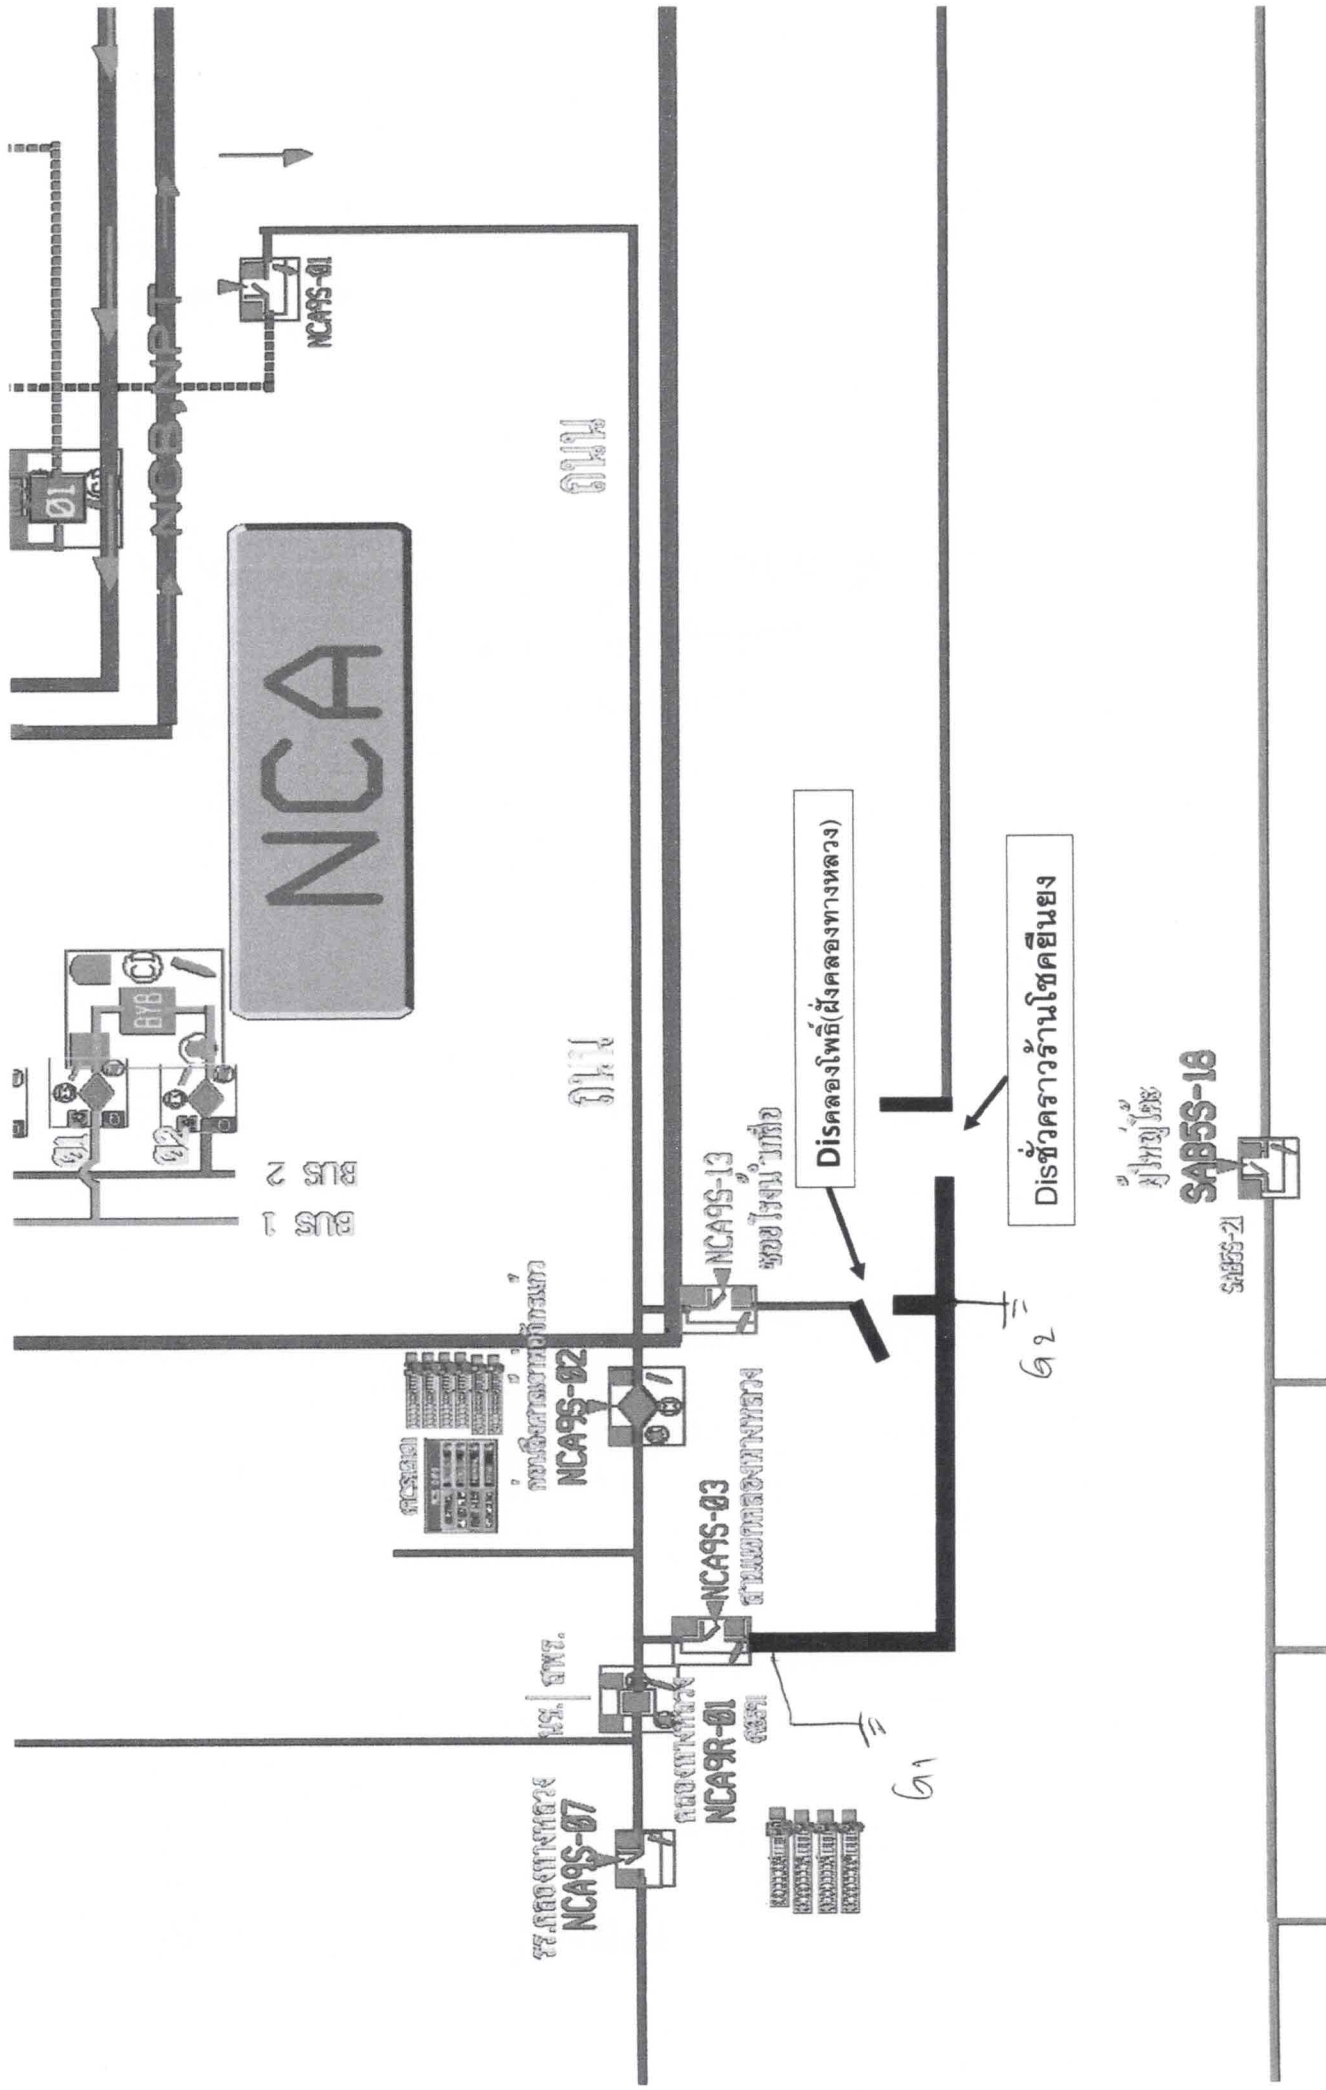

ผู้เขียนได้  
SABSS-18  
SABSS-21