


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

 เลขที่ ก.๓.นญช. ๑๑ / ๒๕๖๘
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
 ชื่อผู้ส่ง นายนิศากร แซ่มโซติ

 วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘
 ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.นญช.

ด้วยการไฟฟ้าภฟส.หนองหญ้าไซ ขอตั้งกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งป่อแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ) P-TDD๐๒.๓-NYCIA ๐๐๐๘ วงจร DAA๐๒ สถานีไฟฟ้าด้านข้าง ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน	
๑	DAA๐๒	๑๔ ม.ค. ๒๕๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตั้งกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งป่อแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ)	วงจรพิดเดอร์ ๒ สถานีด้านข้าง DAA๐๒	จุดติดตั้ง DIS ชั่วคราว บ้านน้อหัวบน วงจร DAA๐๒ สถานีด้านข้าง พิกัด ๑๔.๘๐๔๖๐๑, ๙๙.๘๙๓๙๙๖	จุดติดตั้ง DIS ชั่วคราว บ้านน้อหัว DAA๐๒S-๕๑ วงจร DAA๐๒ สถานีด้านข้าง พิกัด ๑๔.๘๑๘๗๖๐, ๙๙.๘๘๕๒๙๓	นายศุภลักษณ์ อังศิริ
๒	DAA๐๒	๒๒ ม.ค. ๒๕๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตั้งกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งป่อแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ)	วงจรพิดเดอร์ ๒ สถานีด้านข้าง DAA๐๒	จุดติดตั้ง DIS ชั่วคราว บ้านน้อหัวบน วงจร DAA๐๒ สถานีด้านข้าง พิกัด ๑๔.๘๐๔๖๐๑, ๙๙.๘๙๓๙๙๖	จุดติดตั้ง DIS ชั่วคราว บ้านน้อหัว DAA๐๒S-๕๑ วงจร DAA๐๒ สถานีด้านข้าง พิกัด ๑๔.๘๑๘๗๖๐, ๙๙.๘๘๕๒๙๓	นายศุภลักษณ์ อังศิริ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศุภลักษณ์ อังศิริ ตำแหน่ง ขพ.ภ. โทร ๐๘๖-๖๖๘-๕๑๕๕

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิศากร แซ่มโซติ)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองหญ้าไซ

ส่งผ่านระบบสารบรรณแล้ว


วันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ DAA02 จาก Dis ๖๓ บ่อห้วยบน ถึง DAA25-51
ในวันที่ 14 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 53/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเดอร์ DAA02 จาก Dis ๖๓ บ่อห้วยบน ถึง DAA25-51
ในวันที่ 22 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย พิรัชต์ โปธิพันธ์ ประธานงานการขอดับไฟกับ นายสุภัทก์ชนัน อังศิริ


(นายพิรัชต์ โปธิพันธ์)
อสก-5 1100 นพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กนส.๑๘, กนส.นอยช.
อก.บข.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจฟ. - (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายเลอพงส์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านโค้งบ่อแร่ - ตลาดหนองหญ้าไซ (DAA02)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14,22 ม.ค. 68	เวลา	08.30 น.	ถึง	18.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.นญช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	53/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	7 มกราคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 มกราคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7 มกราคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายจิรวัฒน์, นายวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นางสาวพิชชา, นางสาวสุภัสชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑียร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
3	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
4	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
5	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
6	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		- -
7	LWA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		- -
8	DAA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		นญช.	SCADA	R วัดทองเงิน
9	ย้ายโหลด DAA02 บางส่วนไปจ่ายจาก LWA03						
10	DAA02S-05	ปลด	สับ		นญช.	SCADA	SF6 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
11	DAA06S-11	ปลด	สับ		ดช.	SCADA	SF6 ร้านสกล
12	DAABVB-01	ปลด	สับ		DAA		- ขนानบัส
13	DIS ชค. DAA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นญช.		DIS บ่อห้วยบน
14	DAABVB-01	สับ	ปลด		DAA		- ขนานบัส
15	DAA06S-11	สับ	ปลด		ดช.	SCADA	SF6 ร้านสกล
16	เมื่อพร้อมดับไฟ						
17	DAA02S-51	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นญช.		DIS บ้านบ่อห้วย
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
21	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
23	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
24	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
25	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
26	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
27	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		- -
28	LWA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		- -
29	DAA06R-03	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		นญช.	SCADA	R วัดทองเงิน
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
30	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
31	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
33	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
34	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
35	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		- -
36	LWA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		- -
37	DAA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		นญช.	SCADA	R วัดทองเงิน
38	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
39	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
40	หลังจากทำการ ปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
41	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
42	DAA02S-51	ปลด	สับ		นญช.		DIS บ้านบ่อหว่า
43	ย้ายโหลด DAA02 บางส่วนไปจ่ายจาก LWA03						
44	DAA06S-11	ปลด	สับ		ดช.	SCADA	SF6 รั้นสกล
45	DAABVB-01	ปลด	สับ		DAA		- ขนานบัส
46	DIS ชค. DAA02	ปลด	สับ		นญช.		DIS บ่อหว่าบน
47	DAA02S-05	สับ	ปลด		นญช.	SCADA	SF6 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
48	DAABVB-01	สับ	ปลด		DAA		- ขนานบัส
49	DAA06S-11	สับ	ปลด		ดช.	SCADA	SF6 รั้นสกล
50	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
51	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
52	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
53	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
54	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		- -
55	LWA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		- -
56	DAA06R-03	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		นญช.	SCADA	R วัดทองเงิน
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งบ่อแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ) P-TDD๐๒.๓-I-NYCIA ๐๐๐๘ วงจร DAA๐๒ สถานีไฟฟ้าตำบลช้าง

วันอังคาร ที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น.
วันพุธ ที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น.

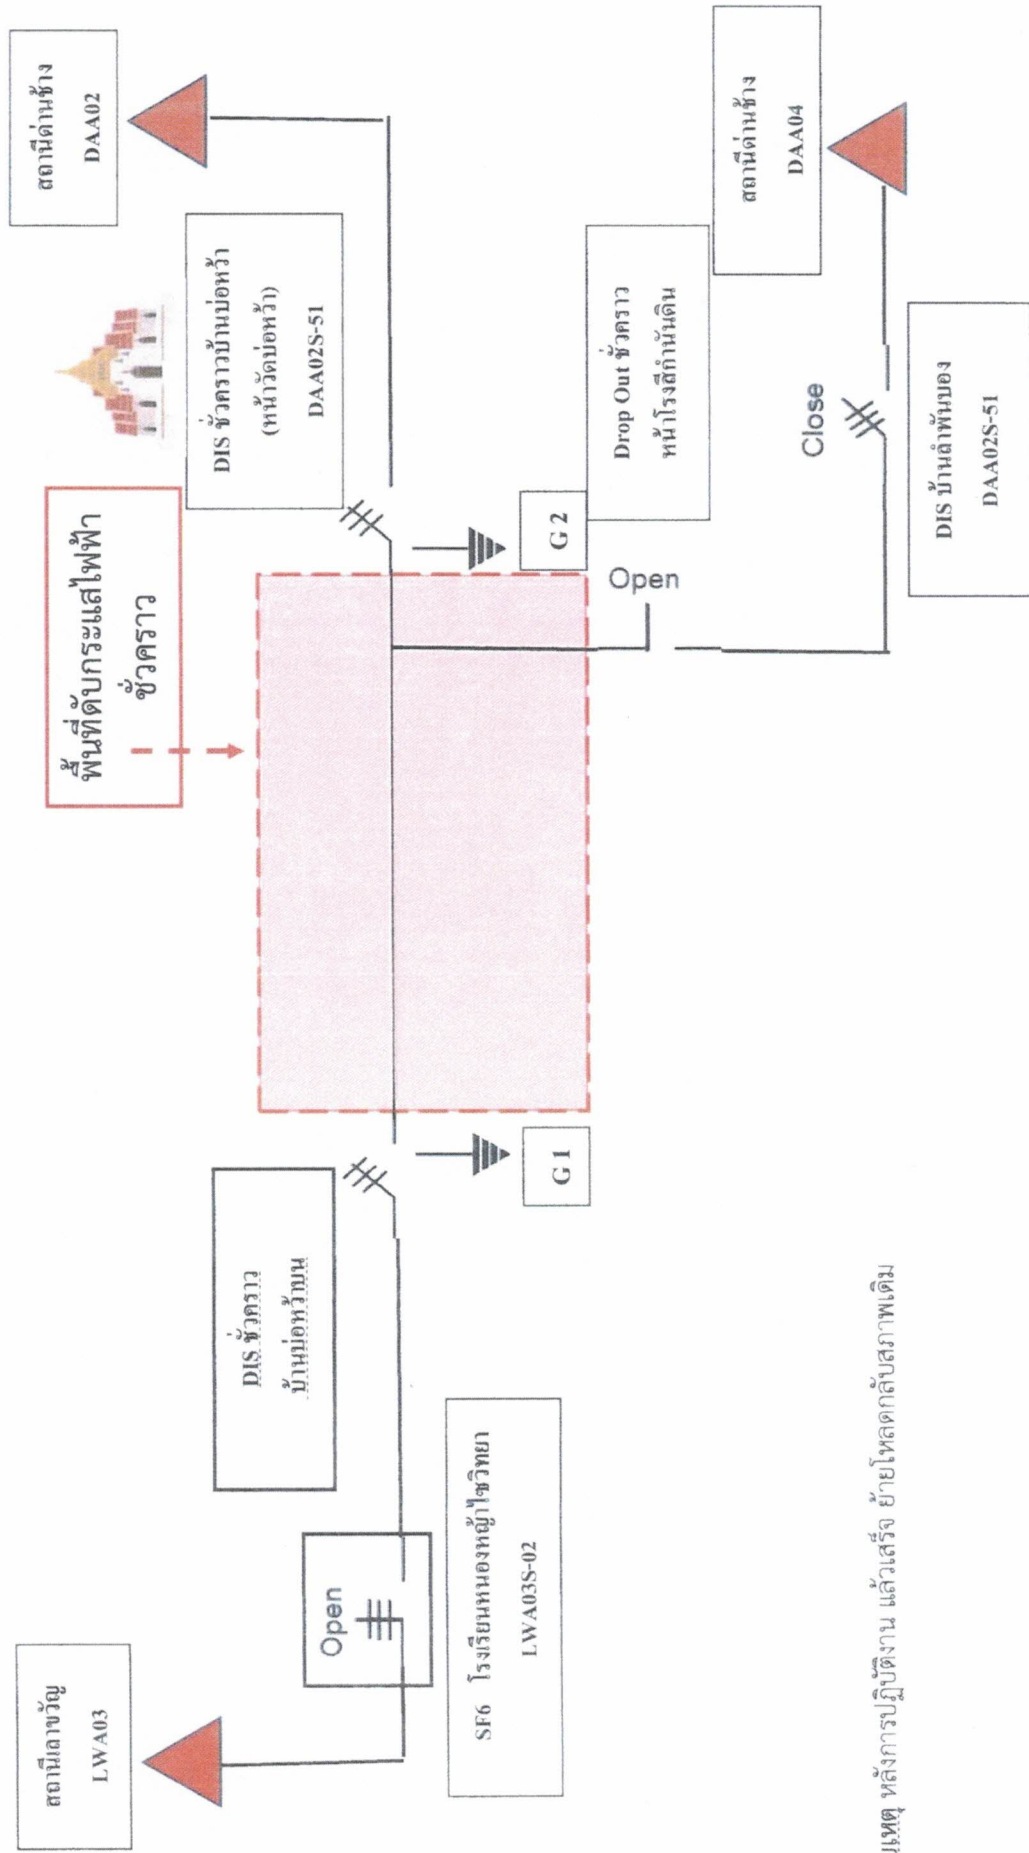

หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ย้ายโหนดกลับสภาพเดิม