



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

23 เม.ย. 2567

เลขที่ ก.๓.อท.(ปบ).....๑๕๕๗ / ๒๕๖๗	วันที่.....๑๕ เมษายน ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัช	ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง นายสรายุทธ์ เกตุมนี่	ตำแหน่ง ..รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงช่วงบ้านหนองแหน ช่วงที่ ๒ และช่วงที่ ๓ (แรงดัน) ตามแผนผังสังเขป
แนบจำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F3 UTV03	24 เม.ย.2567	08.30	16.30	ปบ.ช่วงบ้านหนอง แหน ช่วงที่ 2 และ ช่วงที่ 3 (แรงดัน)	บริเวณ DIS ชั่วคราว ก่อนถึง สะพานข้ามคลอง พิกัด 14.427757, 99.899266	DIS ชั่วคราว หน้า วัดห้วยมงคล พิกัด 14.45043, 99.89687	นายจกกล โทธิกุล ชม.ปบ.กฟอ.อุทอง โทร.๐๘๕- ๒๖๖๘๘๑๑๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายจกกล.โทธิกุล ตำแหน่ง.ชม.ปบ.....โทร ๐๘๕-๒๖๖๘๘๑๑๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสรายุทธ์ เกตุมนี่)
รจก.(ท) รักษาการแทน
ผจก.กฟอ.อุทอง

ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ UTV3 จาก DIS ต. กิ่งสมบูรณ์ ถึง DIS ต. มหิตาธิราชวชิร
ในวันที่ 24 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 542/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นิชชิต กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผจก.กฟอ. โทธิกุล
20 เม.ย. 67

(น.ต.ก. รักษารัตน์)
วคก.๖ วัชรวิภากร ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. ๑๗๖-๑๗๖

อก.บข.(ก๓),

อก.วว.(ก๓)


ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านหนองแห่น		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 เม.ย. 67	เวลา	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.อทง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 542/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 20 เมษายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 20 เมษายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 20 เมษายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 20 เมษายน 2567
	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ DDE ชุด A บริเวณบ้านเกษตรสุข และ DDE ชุด B บริเวณวัดห้วยมงคล ปลดไว้อยู่ที่ 2 จุด						
3	UTV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		-
4	UTV03R-01	Normal	Nonreclosing		อทง.	SCADA	R บ้านหนองแห่น
5	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
6	DIS ชั่วคราวไลน์ UTV 3	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS ชั่วคราว ก่อนสะพานข้ามคลอง
7	DIS ชั่วคราวไลน์ UTV 3	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS ชั่วคราว หน้าวัดห้วยมงคล
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
9	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
10	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
11	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
12	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
13	UTV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		-
14	UTV03R-01	Nonreclosing	Normal		อทง.		R บ้านหนองแห่น
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
15	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จทุกชุด พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด						
16	ตรวจสอบ DDE ชุด A บริเวณบ้านเกษตรสุข และ DDE ชุด B บริเวณวัดห้วยมงคล เชื่อมเข้าเรียบร้อยทั้ง 2 จุด						
17	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
18	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
19	UTV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		-
20	UTV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.		R บ้านหนองแห่น
21	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
22	DIS ชั่วคราวไลน์ UTV 3	ปลด	สับ		อทง.		DIS ชั่วคราว ก่อนสะพานข้ามคลอง
23	ย้ายโหลด UTV 3 กลับจาก UTV 2						
24	DIS ชั่วคราวไลน์ UTV 3	ปลด	สับ		ทกจ.		DIS ชั่วคราว หน้าวัดห้วยมงคล
25	UTV02S-04	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 บ้านไผ่พ่อน
26	UTV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		-
27	UTV03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.	SCADA	R บ้านหนองแห่น
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

แผนผังงานตีไฟปรับปรุง ชวงบ้านหนองแหน ชวงที่ 2 และ ชวงที่ 3 (เรงตวน) กอนตีไฟ

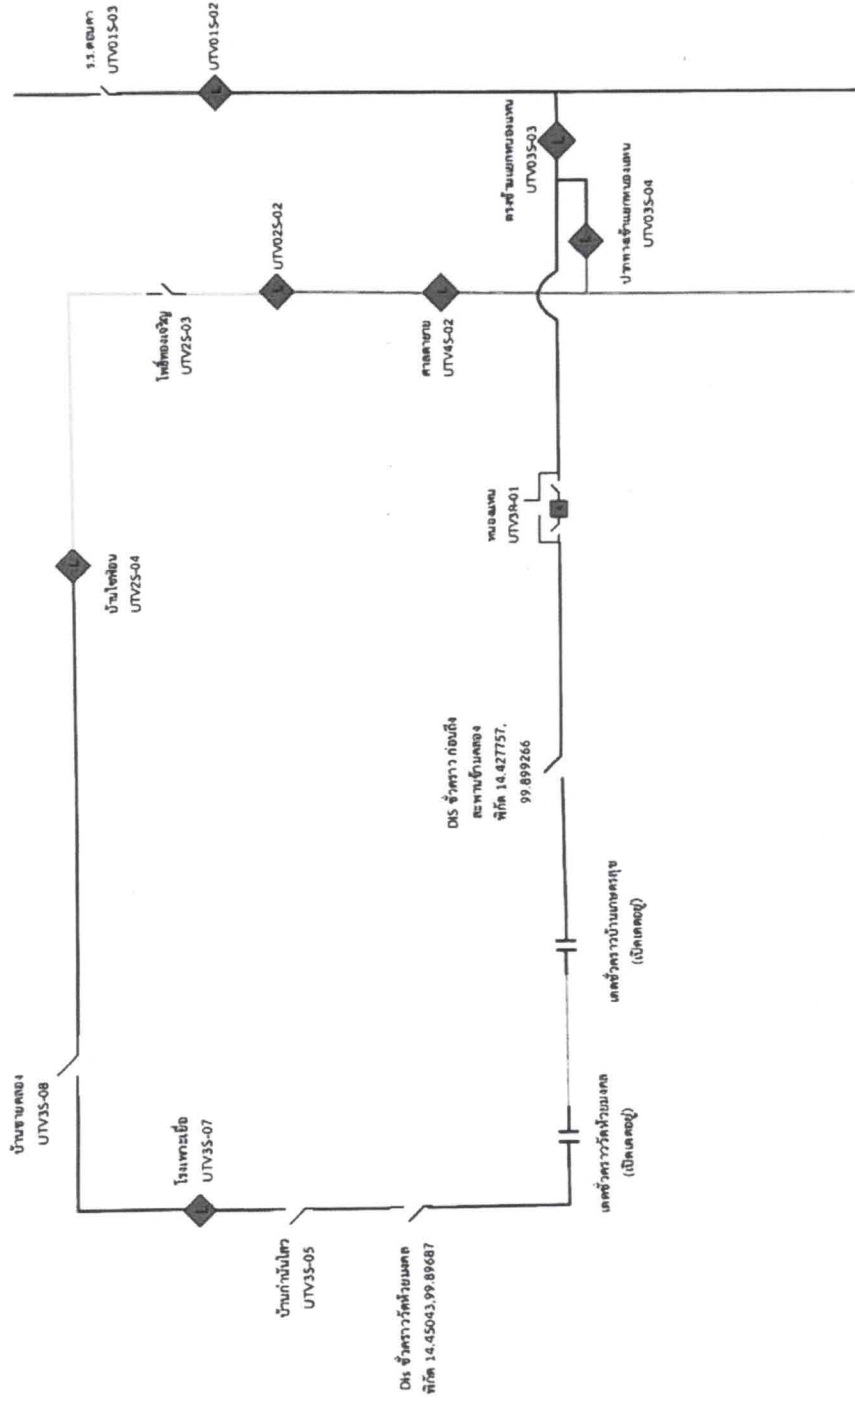

แผนผังงานดับไฟปรับปรุง ชวงบ้านหนองแหวน ชวงที่ 2 และ ชวงที่ 3 (เรงต่วน) หลงดดับไฟ

