



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสารขอตัดไฟ

งานด่วน

เลขที่ ก.๓ ดมช.(กป) ๒๓๗ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ นายจรัญ ศรีบางแพรง

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดมช.

ด้วย กฟจ.กาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี (KCE๐๒) ได้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า สฟพ.ดมช. ถึง สฟพ.กจ.๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	เริ่มเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 KV สฟพ.ดมช.	๒๔-๓๐ เม.ย. ๖๗	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ก่อสร้างระบบจำหน่าย ๒๒ เควี KCE๐๒ ได้สายส่ง ๑๑๕ เควี	สฟพ.ดมช.	สฟพ.กจ.๔	นายประสาน โทร ๐๘-๔๑๕๕-๕๕๑๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี ผขฟ. ได้รับผลกระทบ ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายประสาน ประสพผล ตำแหน่ง ผ.ก.ป.กฟส.ดมช. โทร ๐๓๔-๖๗๒๖๔๘, ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



ลงชื่อ (นายจรัญ ศรีบางแพรง)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดมช.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเดอร์ /KVV. จาก DMA448-01 ถึง KCE148-01
ในวันที่ 29/30/๖๗ ตั้งแต่เวลา 0๘.๓๐ น. ถึง 1๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 569/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.พรวิทย์ อ.พงษ์วิเศษ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบป.ร.ส.ฟ. ประสมพ


(นายพรวิทย์ อ.พงษ์วิเศษ)
๐๓๓.๕ ทนท.บ.ฉ.ฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี DMA, KCE)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน สายส่ง 115 kv.ไลน์ DMA04YB-01 - KCE01YB-01
2. กำหนดวันที่ทำงาน 29 เม.ย. 67 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 30 เม.ย. 67 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.คมช. งานที่ทำ ก่อสร้างระบบ 22 เครือใต้ไลน์ 115 เครือ ตามใบขอปฏิบัติงาน 569/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 24 เมษายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 24 เมษายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 24 เมษายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายอนุสรณ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนัส (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายพีรภัทร, น.ส.สุภาฯ, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	หมายเหตุ: ดับไฟสายส่ง 115 เครือ ช่วงเช้า และจ่ายไฟตอนเย็น ทั้ง 2 วัน						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
3	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE		
4	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		
5	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		
6	DMA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		
7	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		คมช.	R	ตลาดด่านมะขามเตี้ย
8	- ย้ายโหลดสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี4(ชั่วคราว) ไปจ่ายจาก DMA02						
9	DMA02S-12	ปลด	สับ		คมช.	SCADA	SF6 แยกลำทหาร
10	KCE01BVB-01	สับ	ปลด		KCE	CB	22 kv.IN01
11	KCE01YB-01	สับ	ปลด		KCE	CB	115 kv.Incomming KCE
12	KCE01YS-01	สับ	ปลด		KCE		ใบมิต 115 เครือ
13	- ดับไฟสายส่ง 115 เครือ เวลา 08.30 น.						
14	DMA04YB-01	สับ	ปลด		DMA	CB	115 kv.OUT TO KCE
15	DMA04YS-01	สับ	ปลด		DMA		ใบมิต 115 เครือ
16	DMA04YS-02	สับ	ปลด		DMA		ใบมิต 115 เครือ
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.คมช. รับทราบตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย						
18	แจ้งกฟส.คมช.ทำการ Test ไฟดับ						
19	แจ้งกฟส.คมช.ลง Wesafe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
20	แจ้งกฟส.คมช.ปฏิบัติงานได้						
21	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		
22	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE		
23	DMA02R-02	Non-Reclosing, ALT	Normal		คมช.	R	ตลาดด่านมะขามเตี้ย
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
24	หลังจากกฟส.คมช.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุดพร้อมจ่ายไฟ						
25	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
26	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		
27	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		
28	DMA02R-02	Normal	Non-Reclosing, ALT		คมช.	R	ตลาดด่านมะขามเตี้ย
29	- จ่ายไฟสายส่ง 115 เครือ						
30	KCE01YS-01	ปลด	สับ		KCE		ใบมิต 115 เครือ
31	DMA04YS-01	ปลด	สับ		DMA		ใบมิต 115 เครือ
32	DMA04YS-02	ปลด	สับ		DMA		ใบมิต 115 เครือ
33	DMA04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DMA	CB	115 kv.OUT TO KCE

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
34	- ย้ายโหนดสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี4(ชั่วคราว) กลับคืนจาก DMA02						
35	KCE01YB-01	ปลด	สับ		KCE		CB 115 kV.Incomming KCE
36	KCE01BVB-01	ปลด	สับ		KCE		22 kV.IN01
37	DMA02S-12	สับ	ปลด		ดมข.	SCADA	SF6 แยกลำทหาร
38	KCE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCE		
39	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		
40	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE		
41	DMA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		
42	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.		R ตลาตด้านมะขามเตี้ย
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

ผังดับไฟทำงาน ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี

วันที่ ๒๙-๓๐ เม.ย. ๖๗

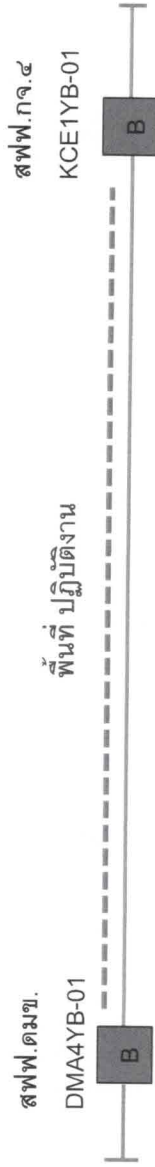

หมายเหตุ : ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี KCE๐๒ ใต้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี ไม่ล้มผลสายส่ง