



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๖

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรื้อถอน ปักเสาและพาดสายแรงสูง บริเวณสะพานบ้านเหล่า-วัด
คอนตาล ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๖ สท.	๐๒/๐๕/๖๗	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	แก้ไขเสาแรงสูงหัก	Disชั่วคราว สะพานบ้านเหล่า	DDEวัดคอน ตาล	โทร.๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐ นายอนุพันธ์ สาตเนร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายธนวรร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พงษ.๖(สข.) โทร ๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำระ ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SPA 6 จาก Disชั่วคราวสะพานบ้านเหล่า ถึง DDE วัดคอนตาล

ในวันที่ ๒ พ.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 574/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พันธ์ ราชภูริรัมย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทชช.นกร สุวรรณประทีป.

รจก.ท.

(นางสาวรุ้งกานา วอฬินสงภ)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ. สพ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	วัดดอนตาล					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 พ.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	2 พ.ค. 67	16.00น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	แก้ไขเสาแรงสูงหัก		ตามใบขอปฏิบัติงาน 574/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภรณ์นิยม				วันที่	28 เมษายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	28 เมษายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	28 เมษายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจักรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 2. นายนครินทร์, นส. พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	SPA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	บ้านห้วยหมาก
5	SPA06R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	โคกโคเฒ่า
6	ย้ายโหลด SPA06 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA02						
7	SPA02S-13	ปลด	สับ		สพ.	SF6	ดอนมะสังข์
8	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA	-	ขนานบัส
9	DIS ชั่วคราว (SPA06)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.	DIS	สะพานบ้านเหล่า
10	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA	-	ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟ						
12	แจ้ง กฟจ.สพ. ทำการไลนโหลด บริเวณวัดดอนตาล						
13	แจ้งชุดขอทไลน์ทำการตัด DDE บริเวณวัดดอนตาล						
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
16	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
17	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
18	แจ้งชุดปฏิบัติงานลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
19	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
20	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
21	SPA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	R	บ้านห้วยหมาก
22	SPA06R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	R	โคกโคเฒ่า
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
23	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
24	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
25	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
26	SPA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	บ้านห้วยหมาก
27	SPA06R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	โคกโคเฒ่า
28	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
29	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
30	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)- ๗๓๖ / ๒๕๖๗

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย


เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๓๐...เดือน...เมษายน...พ.ศ. ...๒๕๖๗... ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...สะพานบ้านเหล่า-วัดตอนตาล...เพื่อ...รื้อถอน,ปักเสาแรงสูง...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ฟีดเดอร์ ..๖.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี๑... ตั้งแต่บริเวณ ..สะพานบ้านเหล่า-วัดตอนตาล

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายนฤพนธ์ สาตเนตร พงษ.๕ ผจก.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ..๐๙๑-๗๓๘๗๖๑๗..เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายพิบูล ปานขำ ..ตำแหน่ง ชผ.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น

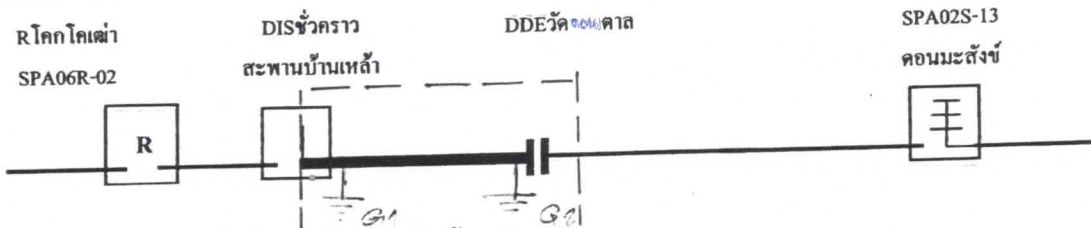

ดับไฟระบบจำหน่าย ๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนและปักเสาแรงสูง

- ๑.ย้ายโหลดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
- ๒.ปลดโหลดพื้นที่ปฏิบัติงาน HotLineสพ. ตัดเด็ด ๑จุด
- ๓.ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก้ไขข้อบกพร่อง ๒ จุด
- ๔.แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเตชะ)
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พงษ.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐