



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทหมก.(ปบ) ๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายณัฏฐ์ เขาวรรักษ์

# Switching Deadline

01/05/67

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่ายจาก Disconnecting เป็น SF๖ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK ๐๒	๒ พ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เปลี่ยนดิส TMK๐๒S-๐๔ เป็น SF๖	Dis ชด.จุดA หลังจุดแบ่งแดน ทหมก.-ตสร.	DDE จุดB	นาย ณัฏฐ์ อภิสิทธิ์เนตร โทร ๐๘๕-๘๒๖๖๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๘ ตำบล.หนองพังครุ ตำบลท่าม่วง

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นาย ณัฏฐ์ อภิสิทธิ์เนตร ตำแหน่ง ท.ค.ปบ. โทร. ๐๘๕-๘๒๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....  
(นายณัฏฐ์ เขาวรรักษ์)  
ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟก.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ TMK2 จาก Dis ชด.จุด A หลังจุด ถึง DDE จุด B  
ในวันที่ 2 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 604/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... พิดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ว. ไชยพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางณัฏฐ์ อภิสิทธิ์เนตร  
30 พ.ค. 67

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)  
เรียน ผจก. กฟอ. ทหมก., กฟอ. ตสร.  
อ.ก.บช.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

(นาย พิรวัสส์) (ผู้ควบคุมงาน)  
วสค-5 แทน ผจก.คฟ  
ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี) .....  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนตัดไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)


# ใบสั่งทำสวิตชิง

บริเวณจุดแบ่งแดน ทมก.-ตสร.

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณจุดแบ่งแดน ทมก.-ตสร.				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 พ.ค. 67	ระหว่าง	8:30 น.	ถึง	16:30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ทมก.	งานที่ทำ	เปลี่ยน DIS TMK02S-09 เป็น SF6		ตามใบขอปฏิบัติงาน 604/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	30 เมษายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 เมษายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 เมษายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจรัสวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑียร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TMV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV	-	-
3	TMK02R-01	Normal	Non-Reclosing		ทมก.	R	หนองพลับ
4	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
5	DIS ชค. จุด A	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		ทมก.	DIS	หลังจุดแบ่งแดน ทมก.-ตสร.
6	แจ้งชุดฮอทไลน์ ทำการตัด DDE จุด B บริเวณมิเตอร์แบ่งแดน ทมก.-ตสร. ออกทั้ง 3 เฟส (ไม่มีโหดผู้ใช้ไฟ)						
7	หลังจากชุดฮอทไลน์ ดำเนินการแล้วเสร็จ						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ข้อตรวจวัดจุด G1						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ข้อตรวจวัดจุด G2						
10	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
11	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและปฏิบัติงานได้						
12	TMV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV	-	-
13	TMK02R-01	Non-Reclosing	Normal		ทมก.	R	หนองพลับ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
15	ให้ตรวจสอบ SF6 ติดตั้งใหม่แทน DIS รหัส TMK02S-09 (จุดแบ่งแดน ทมก.-ตสร.) อยู่สถานะ "ปลด" พร้อมลิ้อคคาน						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตรวจวัดจุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตรวจวัดจุด G2						
18	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
19	TMV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV	-	-
20	TMK02R-01	Normal	Non-Reclosing		ทมก.	R	หนองพลับ
21	จ่ายไฟเข้าสู่ระบบ						
22	แจ้งชุดฮอทไลน์ ทำการเชื่อม DDE จุด B บริเวณมิเตอร์แบ่งแดน ทมก.-ตสร. เข้าทั้ง 3 เฟส						
23	หลังจากชุดฮอทไลน์ ดำเนินการแล้วเสร็จ						
24	DIS ชค. จุด A	ปลด	สับ		ทมก.	DIS	หลังจุดแบ่งแดน ทมก.-ตสร.
25	TMV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV	-	-
26	TMK02R-01	Non-Reclosing	Normal		ทมก.	R	หนองพลับ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ปฏิบัติงานวันที่ 2 พ.ค. 67  
เวลา 8.30 - 16.30 น.

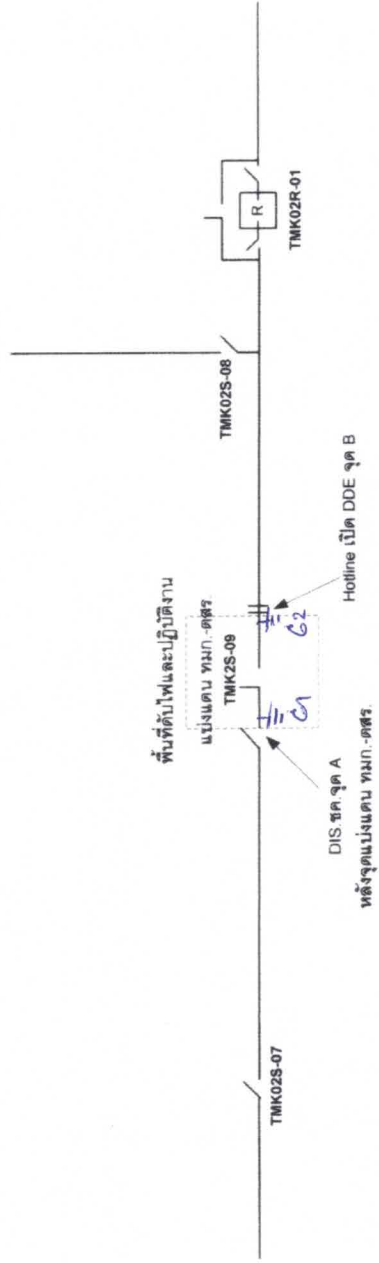

ปฏิบัติงานเปลี่ยน DIS TMK02S-09 เป็น LBS SF 6