

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.พทท. ๒๓๕๐๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
 ชื่อผู้ส่ง นายอรรถพงษ์ สมัครจิตร

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗
 ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า.....พนมทวน.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....ตามแผนผัง
 สังเขปนแบบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	PTU๐๖	๑๘ ม.ค.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสา พาดสาย แรงสูง บ้านเบญพาด	ดรีอปเอาร์ท ชั่วคราว กม. ๓๑	สุดระบบจำหน่าย (PTU๐๖S-๑๗)	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....๕๕๐ ราย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ผ.ก.บ. โทร. ๐๘๕-๓๑๖๒๐๑๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
 (นายอรรถพงษ์ สมัครจิตร)
 ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
 เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ PTU๐๖R-๐๒ ฟีดเดอร์ 1 จาก D/O.๕๑. กว.๒ ถึง PTU๐๖S-1๗ (๑๗๕สาย)
 ในวันที่ 18 ม.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐ น. ถึง 1๗:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 66/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุวิทย์ ศรีเพชร ประสานงานการขอตัดไฟกับ ก.อนุชา ชำนาญเรือ

(นางสาว พิชชา พิชศิริ)
 ผ.ก.๓ กทท.พ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
 เรียน ผ.จก. ก.ก.กทท.
 อ.ก.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
 แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. (.....) (สถานี.....)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านเบญพาด (PTU06)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ม.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ปักเสา พาดสายแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	66/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร			วันที่	11 มกราคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 มกราคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 มกราคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	PTU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-
3	PTU06R-02	Normal	Nonreclosing		พทน.		R แยกเบญพาด
4	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 09.00น.						
5	PTU06R-02	สับ	ปลด		พทน.		R แยกเบญพาด
6	D/O ชค. PTU06	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		พทน.		D/O กม. 31
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.พทน. ทราบ						
8	แจ้งกฟส.พทน. Test ไฟย้อนในจุดที่จะปฏิบัติงาน หากไม่พบไฟย้อนให้ทำการ Short Ground จุด G1						
9	แจ้งกฟส.พทน. Test ไฟย้อนในจุดที่จะปฏิบัติงาน หากไม่พบไฟย้อนให้ทำการ Short Ground จุด G2						
10	แจ้งกฟส.พทน. Test ไฟย้อนในจุดที่จะปฏิบัติงาน หากไม่พบไฟย้อนให้ทำการ Short Ground จุด G3						
11	แจ้งกฟส.พทน. ลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
12	เมื่อกฟส.พทน. ลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
13	แจ้งกฟส.พทน. ปฏิบัติงานได้						
14	PTU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อกฟส.พทน. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลการลง WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
16	แจ้งกฟส.พทน. Test ให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						
17	แจ้งกฟส.พทน. Test ให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						
18	แจ้งกฟส.พทน. Test ให้ทำการปลด Short Ground จุด G3						
19	PTU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-
20	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
21	D/O ชค. PTU06	ปลด	สับ		พทน.		D/O กม. 31
22	PTU06R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		พทน.		R แยกเบญพาด
23	PTU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
24	PTU06R-02	Nonreclosing	Normal		พทน.		R แยกเบญพาด
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แบบวงจร

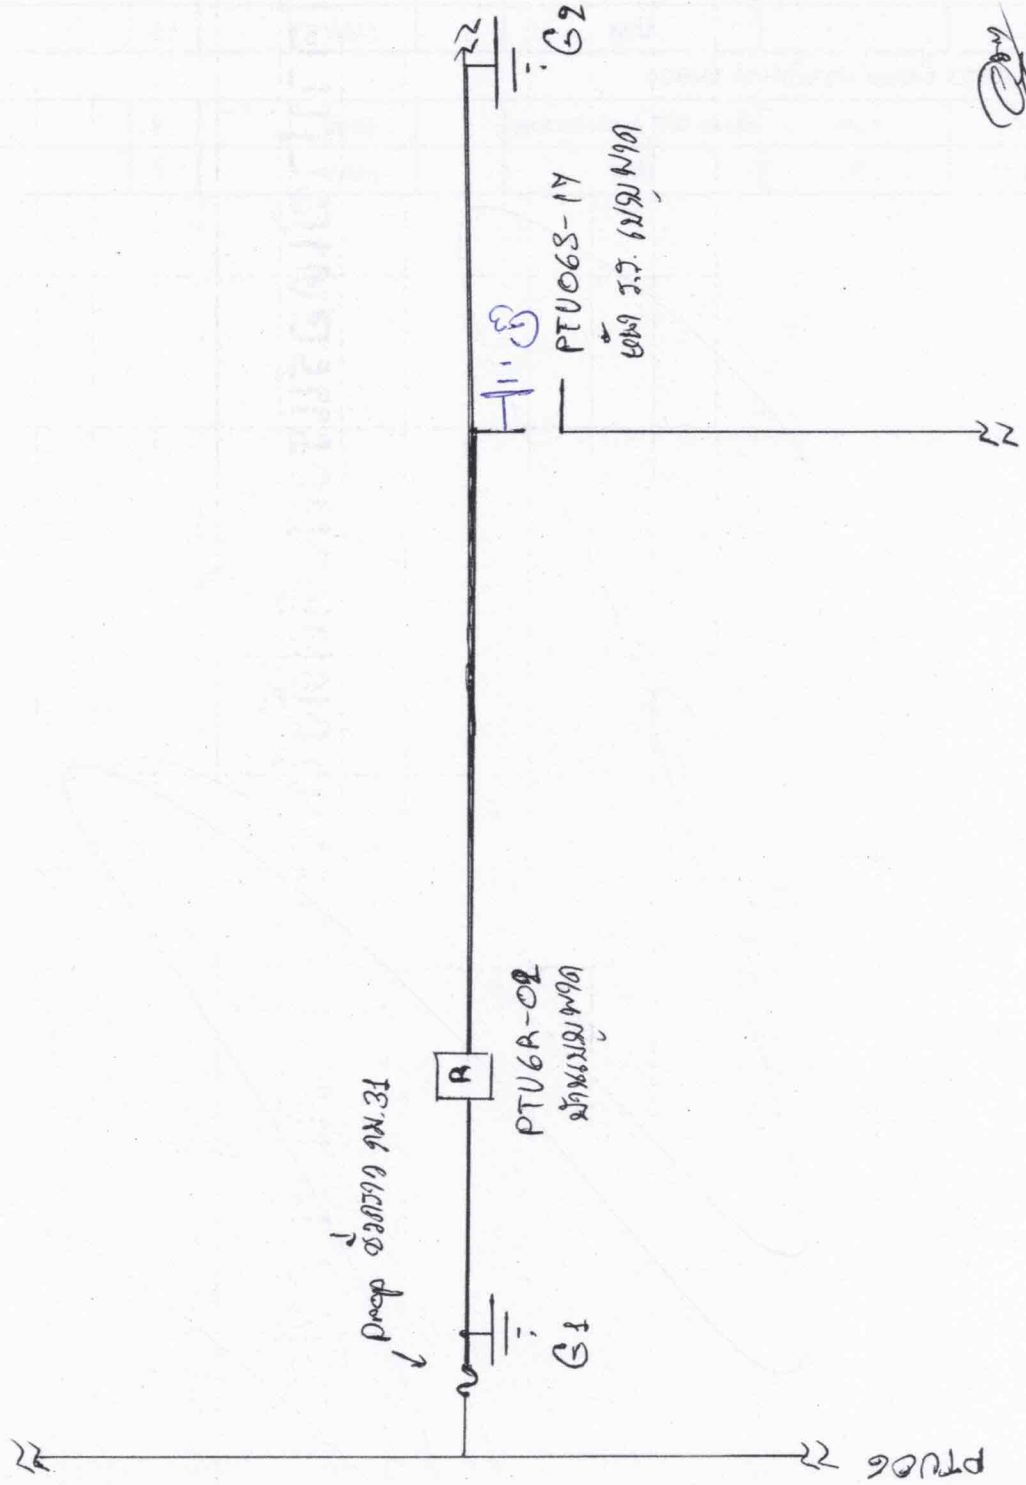

(นายอนุชา ขำมาญเรือ)
ชน.ภ.ป.ภ.พ.อ.พ.พ.พ.