



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

16/05/67

วิฤตขอตัดไฟ

เลขที่..... ก.๓.พทท. ๓๐๕ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายศักดิ์สิทธิ์ พรวยศรี

วันที่.....๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง.....อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง.....หมกป.รช.ผจก.กฟส.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า.....พนมทวน.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG09	17-22 ๑๗ พ.ค.๖๗ ถึง 24-26 ๒๖ พ.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	พาดสายส่ง ๑๑๕ เควี หน้าวัดสระลงเรือ-บ้านห้วยลึก	ดิสชั่วคราว ตรงข้ามวัด สระลงเรือ	ดิสชั่วคราว บ้านห้วยลึก	นายอนุชา ชำนาญเรือ

* ยกเว้นวันที่ 23 พ.ค.๖๗ * งานอื่น

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....๐.....ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายอนุชา ชำนาญเรือ.....ตำแหน่ง.....หมกป.....โทร.....๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(.....นายศักดิ์สิทธิ์ พรวยศรี.....)
ตำแหน่ง.....หมกป.รช. ผจก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ UTG09 จาก.....Dis ช่วงทราชมวังม.....ถึง.....Dis ช่วงทราชมวังบ้านลึก.....
ในวันที่ 17-22 พ.ค.๖๗ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 686/67
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ.....สุภัทรา.....วงศ์บุญภัก.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....นางอนุชา ชำนาญเรือ.....

.....สุภัทรา.....
(นางสาวสุภัทรา วงศ์บุญภัก)

วตก. 4 แทน หม.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตชิง.....2.....แผ่น
แผนผังแนบ.....1.....แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ลย, กฟส. ทงก, กฟส. พทท.
อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,



พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.....(สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ตรงข้ามวัดสระลงเรือ - บ้านห้วยลึก (UTG09)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17-22,24-26 พ.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	พาดสายส่ง 115 kV ตามใบขอปฏิบัติงาน 686/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัสชา วงศ์บุญมาก		วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
1	**ทำงานวันที่ 17-22 และ 24-26 พ.ค. 67**							
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
3	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			UTG		
4	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			UTG		
5	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			UTG		
6	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			UTG		
7	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT			ทกจ.	R	สระลงเรือ
8	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND			ลข.	R	บ้านตลุงเหนือ
9	ย้ายโหลด UTG09 บางส่วน ไปรับไฟจาก UTG05							
10	Bypass Recloser บ้านตลุงเหนือ รหัส UTG09R-01							
11	Sw.Bypass	ปลด	สับ			ลข.	R	บ้านตลุงเหนือ
12	UTG09R-01	สับ	ปลด			ลข.	R	บ้านตลุงเหนือ
13	UTGBVB-01	ปลด	สับ			UTG	-	ขนานบัส
14	UTG05S-13	ปลด	สับ			ลข.	DIS	สี่แยกบ้านตลุงเหนือ
15	DIS ชค.UTG09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			ทกจ.	DIS	ชั่วคราวบ้านห้วยลึก
16	UTGBVB-01	สับ	ปลด			UTG	-	ขนานบัส
17	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.							
18	DIS ชค.UTG09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			ทกจ.	DIS	ชั่วคราวตรงข้ามวัดสระลงเรือ
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.พทน. รับทราบ							
20	แจ้ง กฟส.พทน. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
21	แจ้ง กฟส.พทน. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
22	แจ้งให้ กฟส.พทน. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย							
23	แจ้ง กฟส.พทน. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด							
24	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			UTG		
25	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			UTG		
26	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			UTG		
27	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			UTG		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
28	UTG05R-01	Normal	Normal,ALT			ทกจ.		R	สละลงเรือ
****สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า****									
29	เมื่อ กฟส.พทน. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมจ่ายไฟ								
30	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			UTG			
31	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			UTG			
32	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			UTG			
33	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			UTG			
34	UTG05R-01	Normal,ALT	Nonreclosing, ALT			ทกจ.		R	สละลงเรือ
35	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ								
36	แจ้ง กฟส.พทน. ทำการปลด Short ground จุด G1								
37	แจ้ง กฟส.พทน. ทำการปลด Short ground จุด G2								
38	DIS ชค.UTG09	ปลด	สับ			ทกจ.		DIS	ชั่วคราวตรงข้ามวัดสละลงเรือ
39	ย้ายโหลด UTG09 บางส่วน คีนจาก UTG05								
40	UTGBVB-01	ปลด	สับ			UTG		-	ขนานบัส
41	DIS ชค.UTG09	ปลด	สับ			ทกจ.		DIS	ชั่วคราวบ้านห้วยลึก
42	UTG05S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			ลข.		DIS	สียกบ้านตลุงเหนือ
43	UTGBVB-01	สับ	ปลด			UTG		-	ขนานบัส
44	นำ Recloser บ้านตลุงเหนือ รหัส UTG09R-01 เข้าระบบ								
45	UTG09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing			ลข.		R	บ้านตลุงเหนือ
46	Sw.Bypass	สับ	ปลด			ลข.		R	บ้านตลุงเหนือ
47	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			UTG		-	
48	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			UTG		-	
49	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			UTG		-	
50	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			UTG		-	
51	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal			ทกจ.		R	สละลงเรือ
52	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal			ลข.		R	บ้านตลุงเหนือ
****สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด****									

11/11/15 8:30 AM

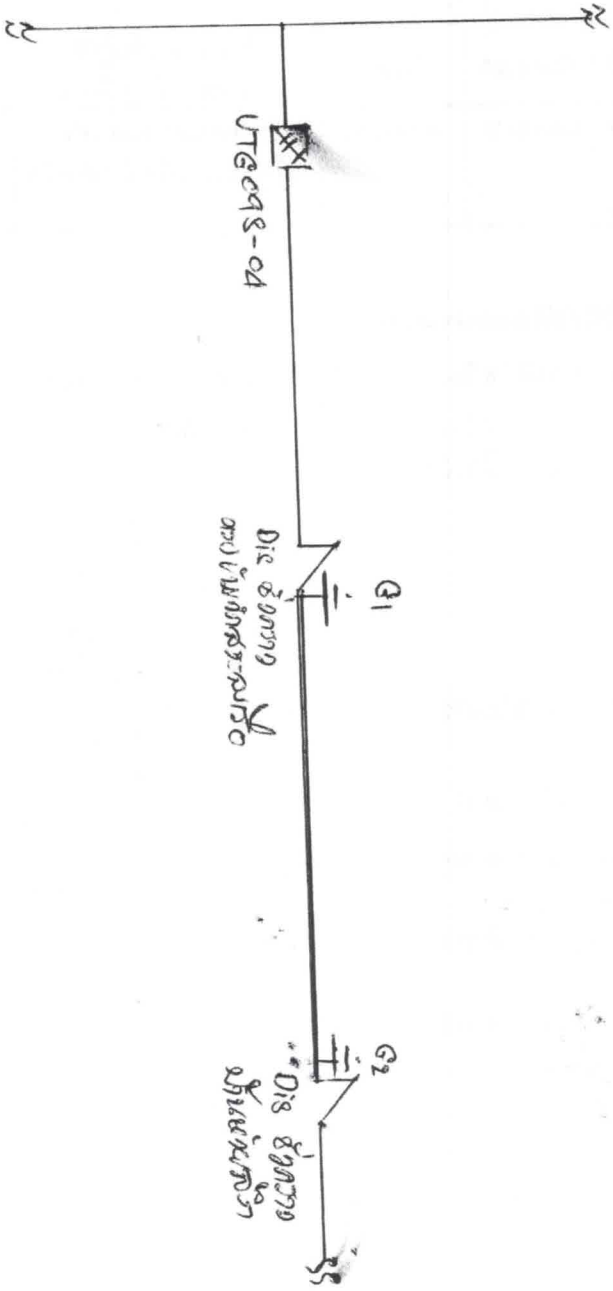

Signature

(นายสุเทพ ช่างสุธรรม)
ช่างไฟฟ้าชำนาญงาน.