



Switching Deadline

24 พ.ค. 67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.นญช. ๒๕๖๗ / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายธวัชชัย จันทร์เพ็ญ

วันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.นญช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.นญช.ขอตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการ

๑. รื้อถอนสวิตช์ใบมีดบ้านหลักชัย DBA๐๔S-๐๗ วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีไฟฟ้าเลขขวัญ ตามแผนผังสังเขปแนบ ๑

๒. แก้ไขจุดร้อนสวิตช์ใบมีดเทศบาลชอย ๗ DAA๐๒S-๑๐ วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีไฟฟ้าเลขขวัญ ตามแผนผังสังเขปแนบ ๒

๓. แก้ไขจุดร้อน SF๖ สามแยกหนองโก LWA๐๓S-๐๒ วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีไฟฟ้าเลขขวัญ ตามแผนผังสังเขปแนบ ๓

เอกสารแนบจำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	LWA๐๓	๒๔ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	รื้อถอน-ต่อตรง สวิตช์ใบมีดบ้านหลักชัย DBA๐๔S-๐๗ วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีเลขขวัญ LWA๐๓	จุดตัด DDE บ้านหนองโสน วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีเลขขวัญ LWA๐๓	สวิตช์ใบมีด ชั่วคราวบ้านหลักชัย วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีเลขขวัญ LWA๐๓	นายศุภลักษณ์ อังศิริ
๒.	LWA๐๓	๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขจุดร้อน สวิตช์ใบมีดเทศบาลชอย ๗ DAA๐๒S-๑๐ วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีเลขขวัญ LWA๐๓	สวิตช์ใบมีด เทศบาลชอย ๗ DAA๐๒S-๑๐ วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีเลขขวัญ LWA๐๓	เปิดใบมีด	
๓	LWA๐๓	๓๑ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขจุดร้อน SF๖ สามแยกหนองโก LWA๐๓S-๐๒ วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีเลขขวัญ LWA๐๓	SF๖ สามแยกหนองโก LWA๐๓S-๐๒ วงจรฟีดเดอร์ ๓ สถานีเลขขวัญ LWA๐๓	เปิด SF๖	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศุภลักษณ์ อังศิริ ตำแหน่ง ผ.ก.ป. โทร ๐๘๖๖๘ 5155

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ส่งผ่านระบบสารบรรณแล้ว

วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๗

(นายธวัชชัย จันทร์เพ็ญ)
ผจก.กฟส.อ.หนองหญ้าไซ

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ LWA3 จาก DDE บ้านหนองโสน ถึง DBA, 4R-04, DIS ออตรา บ้านนาคะชัย,
ในวันที่ 29 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 691/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พนิท ราชบุรีรัมย์ ประธานงานการขอดับไฟกับ นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์



สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ. นครฯ, กฟผ. ขง.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายพนิท ราชบุรีรัมย์)
อดิศักดิ์ อดิศักดิ์
ชั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจฟ. (สถานี) -
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	รื้อถอนดิส DBA04S-07 หลักชัย					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 พ.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	29 พ.ค. 67	16.30น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.นญช.	งานที่ทำ	รื้อถอนดิส DBA04S-07 หลักชัย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 691/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภรณ์นิยม			วันที่	14 พฤษภาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	14 พฤษภาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	14 พฤษภาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน 2. นายพีรภัทร,นส.สุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 3. นายนครินทร์,นส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA	-	-
3	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	-
4	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
5	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	-
6	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	-
7	LWA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA	-	-
8	DBA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R ปากทางบ้านหัวเขา
9	DBA01R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R ป่าสะแก
10	DBA04R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		นญช.	SCADA	R เนินมหาเศรษฐี
11	DBA04R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R หนองผักนาก
12	ย้ายโหลด LWA03 บางส่วนไปจ่ายจาก DAA04						
13	DBA01S-12	ปลด	สับ		สช.		SF6 บ้านหนองโพธิ์
14	DBA04R-04	สับ	ปลด		นญช.	SCADA	R เนินมหาเศรษฐี
15	ย้ายโหลด LWA03 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA03						
16	DBA04S-08	ปลด	สับ		สช.		SF6 บ้านดอนยาว
17	DAA02S-05	ปลด	สับ		นญช.		SF6 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
18	DBA01S-08	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 ตรงข้าม คริสตจักร
19	DIS ชั่วคราว (LWA03)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นญช.		DIS บ้านหลักชัย
20	DBA01S-08	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 ตรงข้าม คริสตจักร
21	DAA02S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นญช.		SF6 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
22	แจ้ง กฟจ.นญช. ทำการไลน์โหลด บริเวณบ้านหนองโสน						
23	แจ้งชุดขอทไลน์ทำการตัด DDE บริเวณบ้านหนองโสน						
24	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
25	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
26	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
27	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
28	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
29	แจ้งชุดปฏิบัติงานลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
30	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA	-	-
31	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
32	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
33	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	-
34	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	-
35	LWA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		-	-
36	DBA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.	SCADA	R	ปากทางบ้านหัวเขา
37	DBA01R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.	SCADA	R	ป่าสะแก
38	DBA04R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R	หนองผักนาก
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
39	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ							
40	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		-	-
41	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-	-
42	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
43	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-	-
44	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-	-
45	LWA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		-	-
46	DBA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R	ปากทางบ้านหัวเขา
47	DBA01R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R	ป่าสะแก
48	DBA04R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R	หนองผักนาก
49	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1							
50	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2							
51	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3							
52	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
53	แจ้งชุดสอทไลน์ทำการเชื่อม DDE บริเวณบ้านหนองโสน							
54	แจ้ง กฟจ.นญช. ทำการนำโหลด บริเวณบ้านหนองโสน กลับ							
55	ย้ายโหลด LWA03 กลับจาก DBA03							
56	DAA02S-05	ปลด	สับ		นญช.		SF6	โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
57	DBA01S-08	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6	ตรงข้าม คริสตจักร
58	DIS ชั่วคราว (LWA03)	ปลด	สับ		นญช.		DIS	บ้านหลักชัย
59	DBA01S-08	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	ตรงข้าม คริสตจักร
60	DAA02S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นญช.		SF6	โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
61	DBA04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6	บ้านดอนยาว
62	ย้ายโหลด LWA03 กลับจาก DAA04							
63	DBA04R-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		นญช.	SCADA	R	เนินมหาเศรษฐี
64	DBA01S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6	บ้านหนองโพธิ์
65	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		-	-
66	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-	-
67	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
68	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	-
69	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	-
70	LWA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		-	-
71	DBA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.	SCADA	R	ปากทางบ้านหัวเขา

แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ

เพื่อดำเนินการรื้อถอน-ต่อตรง สวิตช์เบรคบ้านหลักชัย DBA๐๔S-๐๗ วงจรฟีดเตอร์ ๓ สถานีเลขวัญ LWA๐๓ วันพุธ ที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

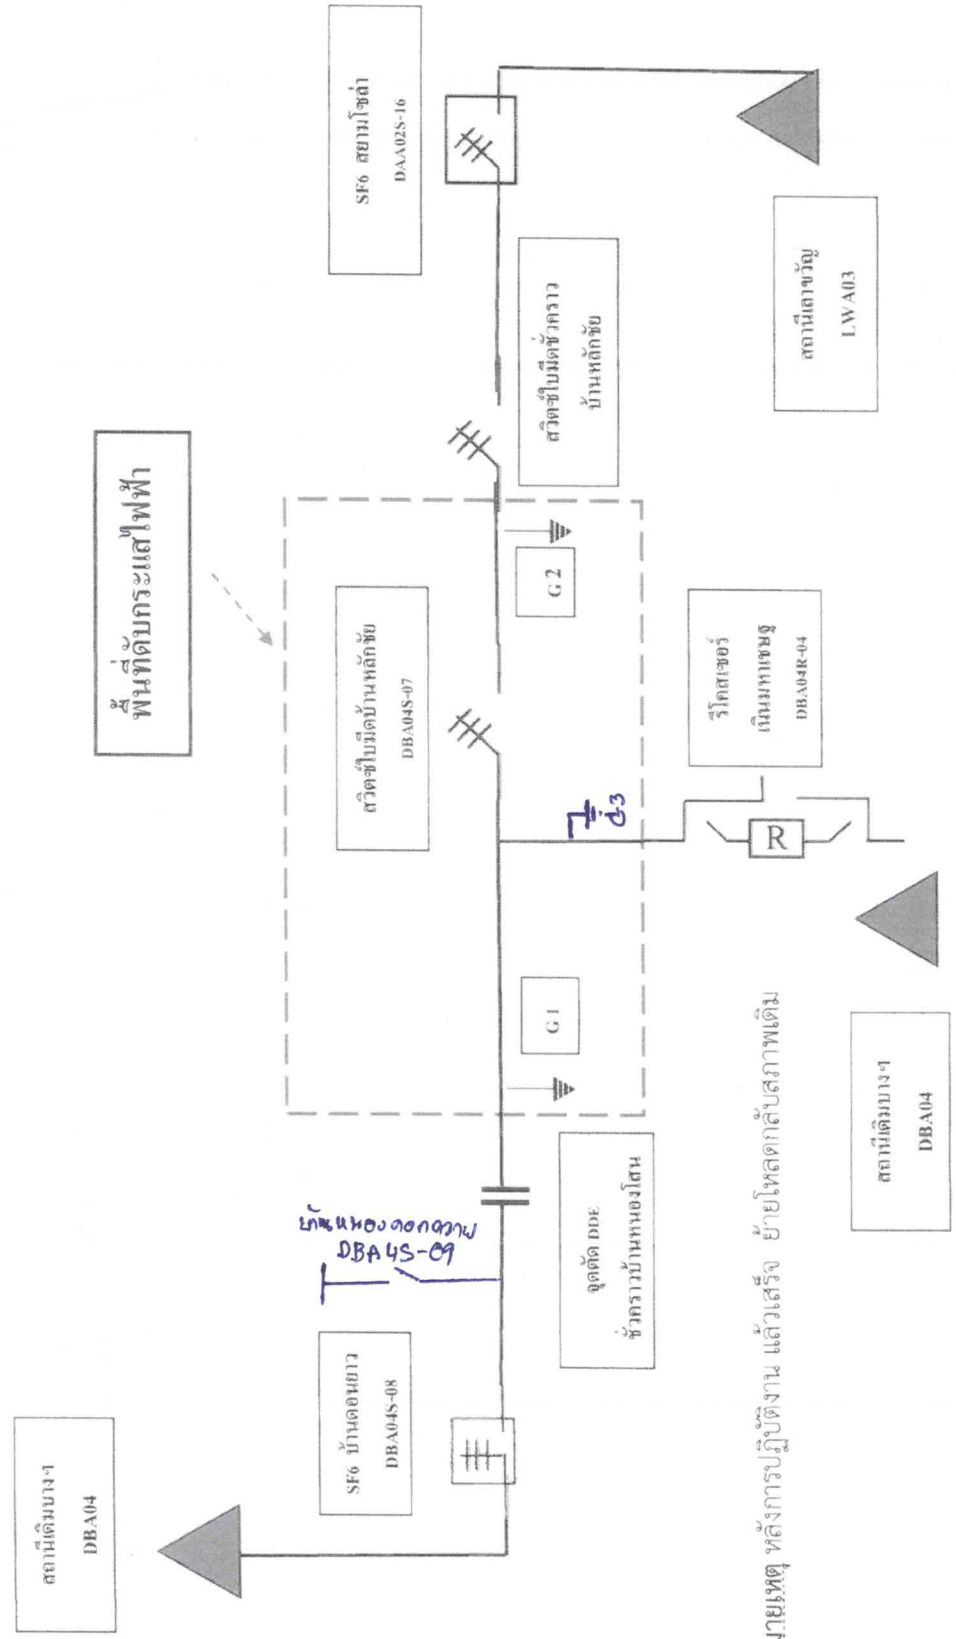

หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ย้ายโหลกลับสภาพเดิม