



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

22 พ.ค. 67

เลขที่ ก.๓ นช.(ปป) ๙๘๕ /๒๕๖๗ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
 ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พงษ์สุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.นบ.(ก๓)  
 ชื่อผู้ส่ง นายวณภูมิ บำรุงศรี ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้านครชัยศรี.๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	NCA06	25 พ.ค. 67	08.30	17.00	รื้อถอนระบบ จำหน่าย / วัดไทร	- DIS ชค. ร้านรอนข้าว หมูแดง	- SF6 ชค. หน้า ร.ร.วัดไทร	นายวีรยุทธ นิมิตโกคานันท์ พงษ.7 ผกส. กฟส.นช 099-8878077

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ชุมชน อบต.ท่ากระชับ, หอนาฬิกาวัดไทร,ชอย รร. วัดไทร,ชุมชนหลังเมรุวัดไทร

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวพัฒนสุดา พงษ์เฝ้า ตำแหน่งวศก.๔ ผ.ปป.กฟส.นครชัยศรี โทร. ๐๘๕-๓๖๑๔๒๐๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายวณภูมิ บำรุงศรี )  
 ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน  
 ผจก.กฟส.นครชัยศรี  
 ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NCA6 จาก Dis 5 ในระนาบชั้น 10 ถึง SF6 ชั้น 501hr  
ในวันที่ 25 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 709/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย ตรีภูมิ ภูมิคุ้ม ประสานงานการขอดับไฟกับ อนุพัทธ์ อนุพัทธ์  
16 พ.ค. 67

  
( นายอนุพัทธ์ อนุพัทธ์ )  
จตภ.6 ทุ่งสงฯ แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟภ. นช.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น



แผนผังแนบ 3 แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างาน  
จะแล้วเสร็จ

  
(นายอนุพัทธ์ อนุพัทธ์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ซอยโรงเรียนวัดไทร		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 พ.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.นช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 709/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง		วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายอนุสรณ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	NCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
5	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
6	ย้ายโหลด NCA06 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก NCA02						
7	NCA02S-08	ปลด	สับ		นช.		SF6 โรงงานเสือดาว
8	SF6 ชค. NCA06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 หน้าโรงเรียนวัดไทร
9	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
10	DIS ชค. NCA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS ร้านรอนข้าวหมูแดง
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับแก่ชุดทำงาน						
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G1						
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G2						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการลง Wesafe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
15	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
16	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
17	NCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
18	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
**** สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า ****							
19	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
20	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
21	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
22	NCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
23	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
24	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G1						
25	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G2						
26	ย้ายโหลด NCA06 (บางส่วน) กลับจาก NCA02						
27	DIS ชค. NCA06	ปลด	สับ		นช.		DIS ร้านรอนข้าวหมูแดง
28	SF6 ชค. NCA06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นช.		SF6 หน้าโรงเรียนวัดไทร
29	NCA02S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 โรงงานเสือดาว
30	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
32	NCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
33	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
**** สิ้นสุดสวิตซ์ทั้งหมด ****							

Check List	
ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน	
ชื่องาน	รื้อถอนระบบจำหน่าย
สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน	วัดไทร
วันที่ดับไฟเพื่อทำงาน	๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
เริ่มเวลา	๐๘.๓๐ น.
จ่ายไฟคืนเวลา	๑๗.๐๐ น.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานครชัยศรี
ชื่อผู้อำนวยการงานระดม (เจ้าของพื้นที่งานระดม ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)	
ชื่อ	นายวณภูมิ บำรุงศรี
ตำแหน่ง	รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.นครชัยศรี
เบอร์โทรศัพท์มือถือ	๐๘๓-๘๕๘๗๘๕๘
ชื่อเรียกขานทางวิทยุ	U-๒
ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก	นายวิริยทธิ์ นิमितโกคานันท์
ตำแหน่ง	พขง.๗ ผจก. กฟส.นครชัยศรี
เบอร์โทรศัพท์มือถือ	๐๙๙-๘๘๗๘๐๗๗
ชื่อเรียกขานทางวิทยุ	
หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว	กฟภ.
๑. ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้า	น.ส.พัฒนสุดา พงษ์เผ่า วคก.๔ ผบ.กฟส.นครชัยศรี (U-๖)
๒. ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่ ๑	DIS ชค. รอนข้าวหมแดง
ผู้รับผิดชอบ	นช.๐๔
จุดที่ ๒	SF๖ ชค. หน้า รร วัดไทร
ผู้รับผิดชอบ	นช.๐๒
จุดที่ ๓	
ผู้รับผิดชอบ	
จุดที่ ๔	
ผู้รับผิดชอบ	
จุดที่ ๕	
ผู้รับผิดชอบ	
จุดที่ ๖	
ผู้รับผิดชอบ	
จุดที่ ๗	
ผู้รับผิดชอบ	
๓. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่	พร้อมแผนผัง Switching
๔. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่	
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ	
๕. ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่	
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีข้อทักท้วง	<input type="checkbox"/> ข้อทักท้วง.....ราย ข้อทักท้วงคือ.....
วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง	
๖. ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรที่มีไฟฟ้า และวงจรที่ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อนวันระดมหรือไม่	
<input type="checkbox"/> ไม่จัดประชุม เหตุผล.....	
<input checked="" type="checkbox"/> จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗	สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม ชั้น ๑
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม	รจก.(ท) , ผบ.บ., ผจก.
๗. ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่	
<input type="checkbox"/> ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล.....	
<input checked="" type="checkbox"/> ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗	

### C๓ Safety CAP ๐๑

**หมายเหตุ** ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟตั้งนี้

- เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายดินชั่วคราวตรวจสอบ แรงดันเมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
- เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลงหมดแล้ว จึงแจ้งให้รื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงให้จ่ายไฟฟ้า

# สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

ตรงข้ามท่าอากาศยาน

NCA6S-07

UNDER GROUND

ปากทางวัดไทย

NCA6S-08

NCA2S-07

ปากทางวัดดวง

ปากทางวัดไทย

NCA9S-12

NCA2S-08

โรงงานเสียดา

SF6 ซค.  
หน้า ร.ร. วัดไทย

DIS ซค. รั้วรอบ  
ข้างหมู่บ้านแดง

ซอยบ้านไร่

NCA7S-07

ถนนมคอัคราวัช

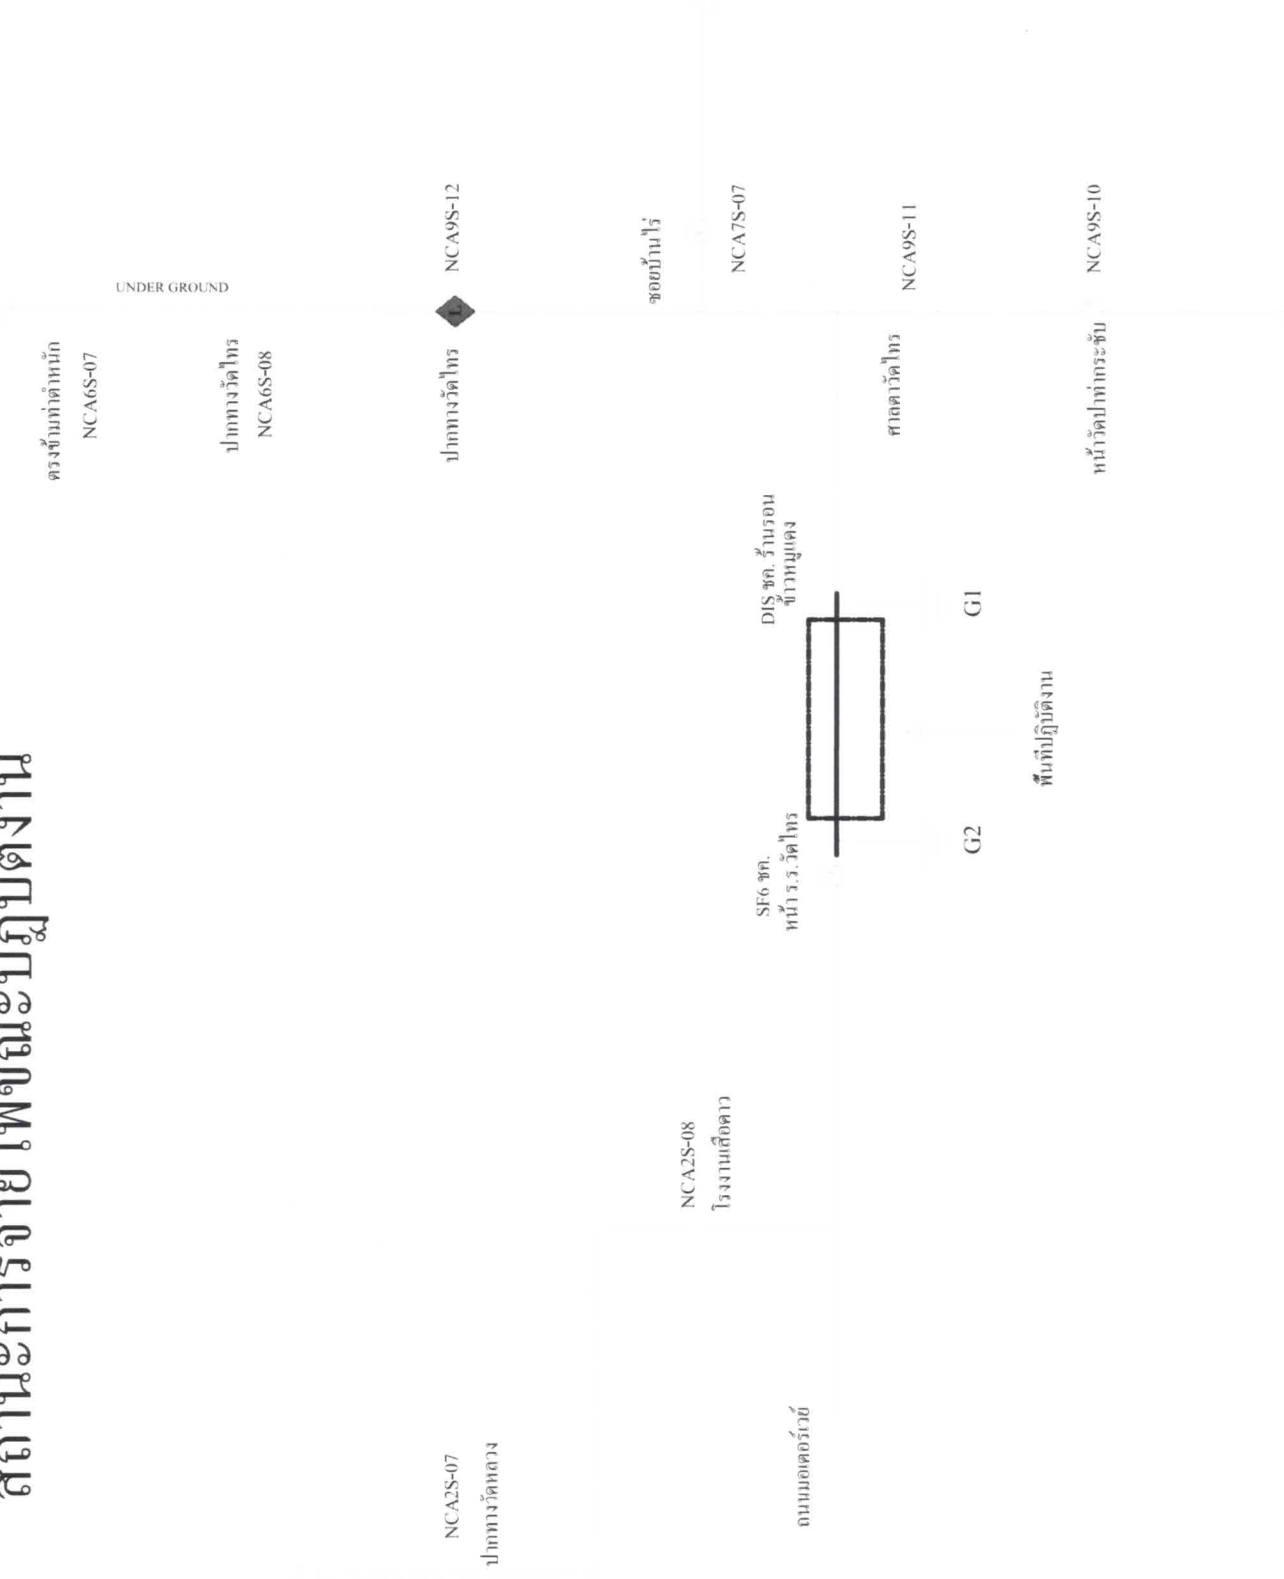
ศาลาวัดไทย

NCA9S-11

หน้าวัดป่าท่ากระชับ

NCA9S-10

# สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน



# สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

ตรงข้ามท่าเตียน  
NCA6S-07

ปากทางวัดไทร  
NCA6S-08

NCA2S-07  
ปากทางวัดหลวง

NCA2S-08  
โรงงานเสื้อผ้า

ถนนอศุธรวิชัย

SF6 ซอก  
หน้า ร.วัดไทร

DIS ซอก  
ข้างมุมแดง

ซอยบ้านไร่

NCA7S-07

ศาลาวัดไทร

NCA9S-11

หน้าวัดปากกระซิบ

NCA9S-10

UNDER GROUND

NCA9S-12

ปากทางวัดไทร