

เลขที่ ก.3 ดบ.(ปบ) 60/2567

วันที่ 10 ม.ค. 2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายงานเปลี่ยนทดแทนฯ (ปักเสาแรงสูง)ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
DBA 05	20 ม.ค.67	08.00 น.	17.00 น.	ปักเสาแรงสูง	ดิสชั้วคราวหน้าโรงเรียน วัดท่ามะเข็ญ	รีโกลสเซอร์เซาตรี DBA5R-03	นาย ศักรินทร์ แก้วปานกัน 080- 9634693

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ 1 ต.หัวเขา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ขผ.ปบ โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA 5 จาก PIS ถึง ล็อกมาเซอ ถึง DBA5R-03

ในวันที่ 20 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 71/67

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นายศักรินทร์ สังข์พรดิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผอ.วรวิทย์ ศรีศักดิ์

(นายศักรินทร์ สังข์พรดิน)

๑๑๑.๖ ๓๓๓ น.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

เรียน ผจก. กฟอ.ดบ.

แผนผังแนบ 1 แผ่น

อก.บช.(ก๓), อก.รว.(ก๓)

ผจก. (สถานี)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บ้านก้ามะเชียร (DBA05)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ม.ค. 67	เวลา	08.00 น.	ถึง เวลา	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	71/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวาศิน			วันที่	11 มกราคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 มกราคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 มกราคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายจรัวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
4	DBA05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R เขาศิริ
5	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		
6	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
7	ย้ายโหลดวงจร DBA05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DAA05						
8	DBA05S-14	ปลด, ล็อคคาน	ล๊اب		ดบ.		SF6 หัวนา
9	DBA05R-03	ล๊اب	ปลด		ดบ.		R เขาศิริ
10	SW. Load	ล๊اب	ปลด		ดบ.		R เขาศิริ
11	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
12	DIS ชค. DBA05	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS หน้าโรงเรือนวัดก้ามะเชียร
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.ดบ. รับทราบ						
14	แจ้ง กฟอ.ดบ. ทำการทดสอบไฟบริเวณที่ปฏิบัติงาน						
15	แจ้ง กฟอ.ดบ. ทำการช็อตกราวจุด G1,G2						
16	แจ้ง กฟอ.ดบ. ลงข้อมูล Wesafe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
17	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
18	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
19	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
20	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
21	เมื่อ กฟอ.ดบ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
22	แจ้ง กฟอ.ดบ. ปลดช็อตกราวจุด G1,G2						
23	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
24	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
25	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		
26	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	พร้อมจ่ายไฟ						
28	DIS ชค. DBA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS หน้าโรงเรียนวัดก้ามะเขียร
29	ย้ายโหลดวงจร DBA05 บางส่วนกลับจาก DAA05						
30	SW. Load	ปลด	สับ		ดบ.		R เขาศิริ
31	DBA05R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing ,ALT		ดบ.		R เขาศิริ
32	DBA05S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 หัวนา
33	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
34	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
35	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
36	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อทำงานปรับปรุงระบบจำหน่าย
DBA05 DIS ชั่วคราวหน้าโรงเรียนวัดก้ามเขย ถึงรีดักเตอร์เซอรัเซาซีรี DBA5R-03

ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

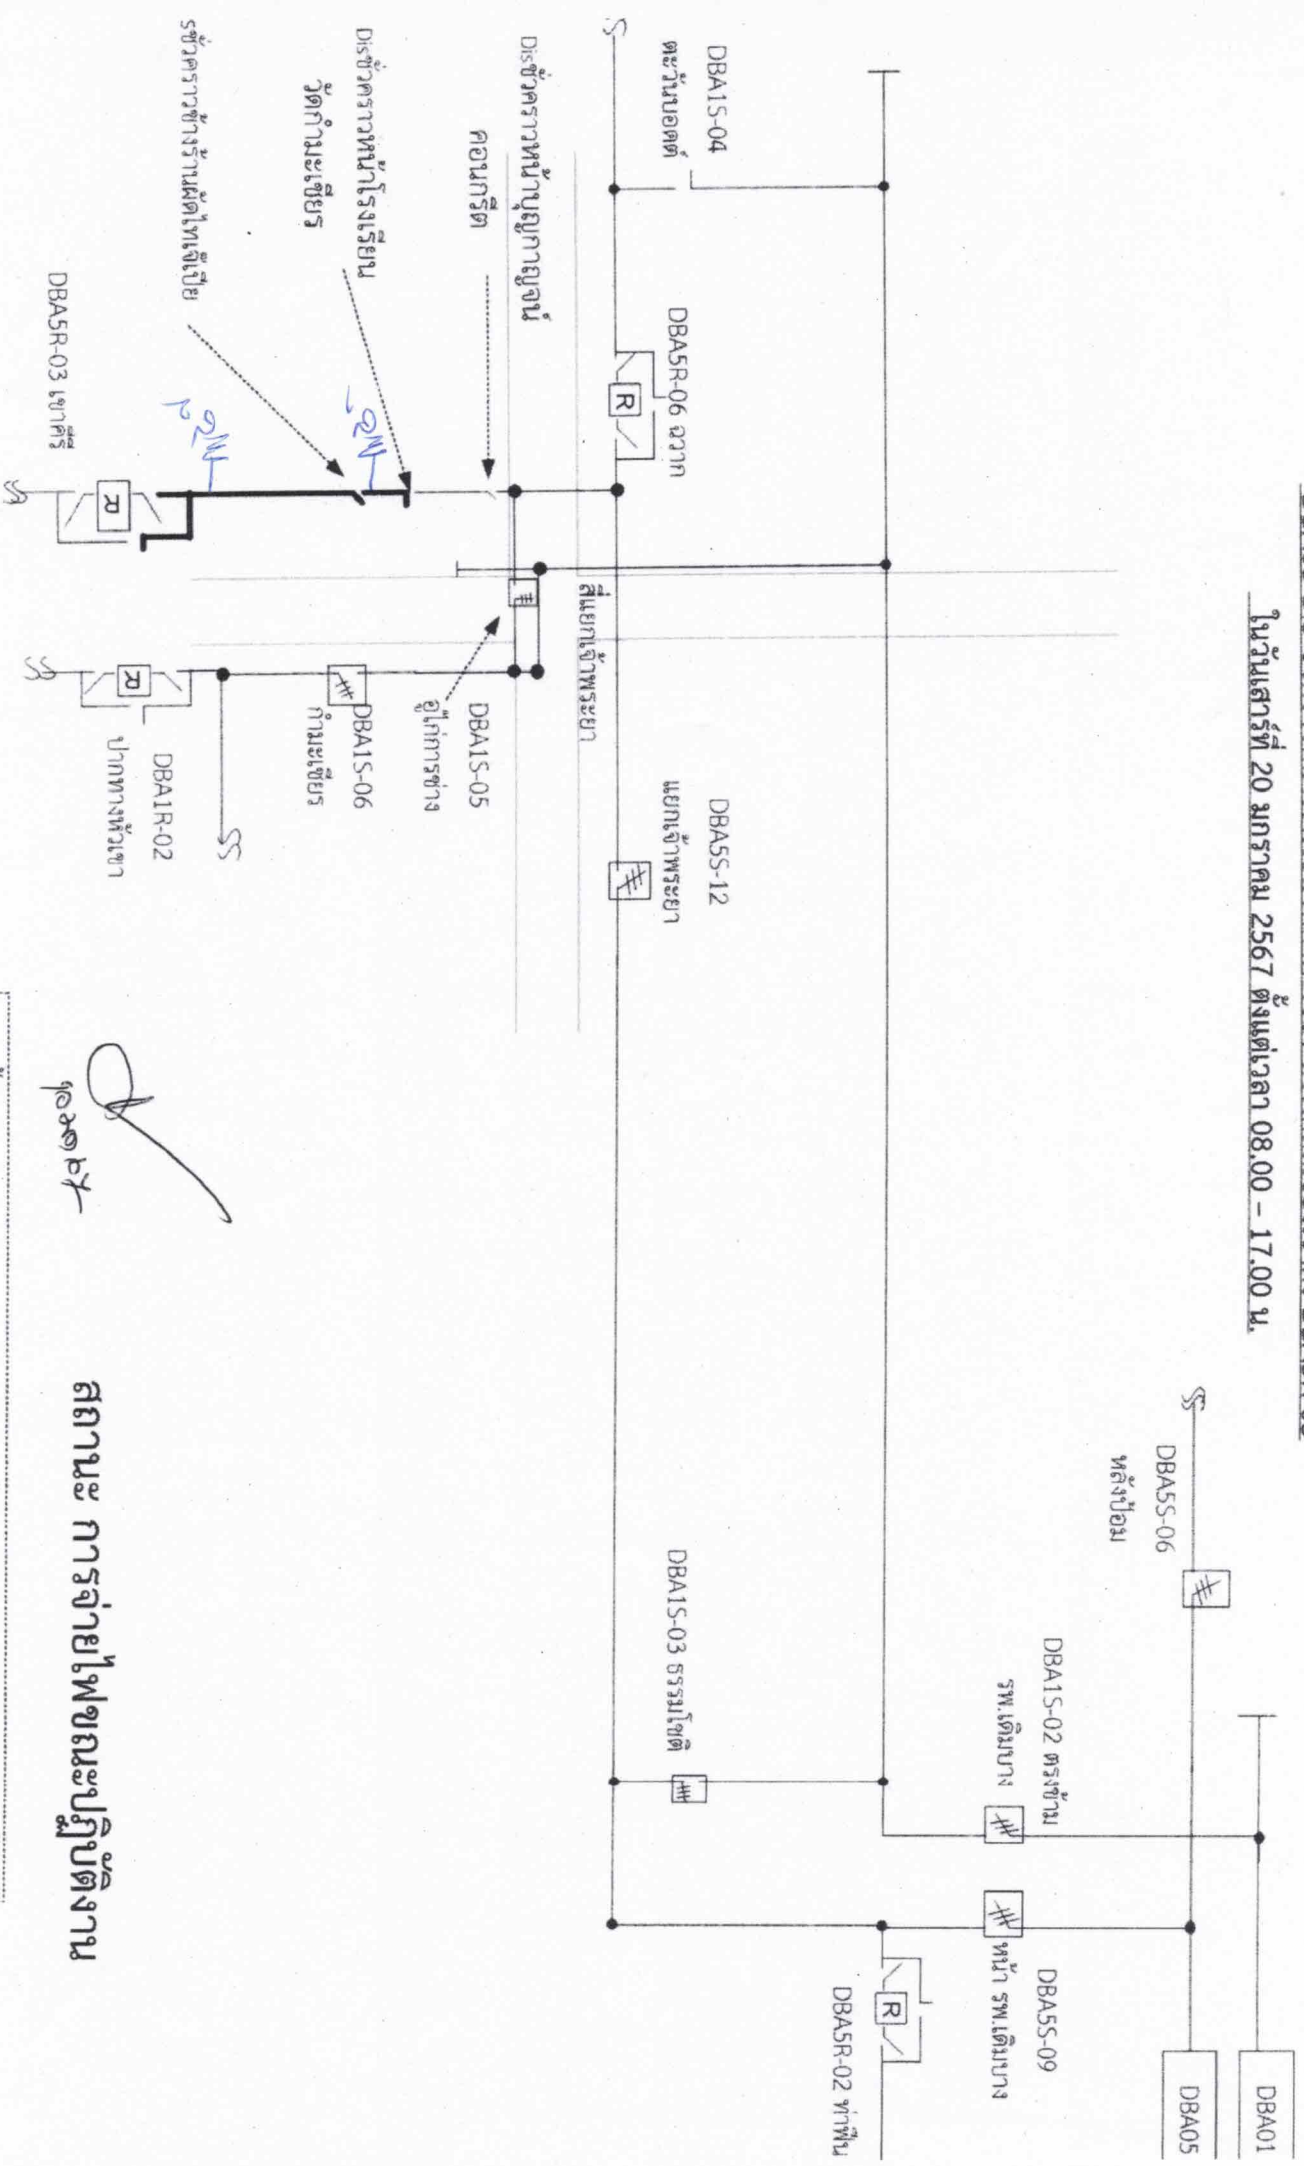

[Handwritten signature]

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย
หมายเหตุ **——** บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน