



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
26 พ.ค. 64

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) ๑๕๐๗/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ู
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สິงทีโตทอง

วันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๔
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยน CT ๑๑๕ KV รหัส EKA2YC-01 ที่สถานีไฟฟ้า เอกชัย๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
		๓๐ พ.ค. ๖๔	๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอเบรคเกอร์ ๑๑๕ KV รหัส EKA2YB-01 ที่สถานีไฟฟ้าเอกชัย๑	EKA2YS-01	SMC4YB-01	นายธำรง ตันภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง หน.บฟ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑๓. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๑๔. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๖. สอนรวม นรล.,

(นายสมบุญ สິงทีโตทอง)

ตำแหน่ง.....อก.บข.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเตอร์ 115KV จาก SMC4YB-01, 4YS-01 ถึง EKA2YB-01, 2YC-01, 02
ในวันที่ 30-05-64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 720

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ๒๐๑๓ ทรัพย์ กษ ๒๒ พ.ค. ๖๔ ประสานงานการขอตัดไฟกับ หน.ธำรง ตันภูมิประเทศ

รทพร ตันภูมิประเทศ
(๑๐๖ ๙ 1๓๖๖๖.๐๑)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. หน.ค. ๓๑

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. ๒ (สถานี EKA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

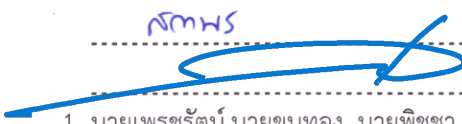
(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	ลานไถ 115 เควี สถานีฯเอกชัย 1					
กำหนดวันที่ทำงาน	30/05/2564	เวลา	08.30 น.	ถึง	30/05/2564	เวลา 16.30 น.
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยน CT 115 .KV รหัส EKA02YC-01		ตามใบขอปฏิบัติงาน	720/2564
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	22 พฤษภาคม 2564
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	22 พฤษภาคม 2564
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	22 พฤษภาคม 2564
สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายขุนทอง ,นายพิชชา				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายกฤษณะศักดิ์ ,นายมงคล ,นายพนิต ,นายอมร				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายสถาพร,นายธนิต ,นายณัฐกาญจน์ ,นายสามารถ				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ EKA และรูปแบบการจ่ายไฟ 115 เควี							
เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน							
1	EKA02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
2	SMC04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
3	EKA02YB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
4	SMC04YB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
5	EKA02YS-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
6	EKA02YS-02	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
7	SMC04YS-03	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
8	EKA02YG-02	ปลด	สับ		EKA		
9	แจ้ง กบข ก3 ปฏิบัติงานที่ EKA02YC-01 1 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
10	EKA02YG-02	สับ	ปลด		EKA		
11	EKA02YS-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
12	EKA02YS-02	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
13	SMC04YS-03	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
14	SMC04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศูนย์ฯ		
15	EKA02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศูนย์ฯ		
16	EKA02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
17	SMC04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching							