



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

21/05/67

เลขที่ ..ภ.ต.ภพส.ท่าเรือ(กบ) ..๕๒๙/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณพิชิต
ชื่อผู้ส่ง นายเสนีย์ ศรีมงคล

วันที่ ..
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ทม.กป.รักษาการแทน ผจก.ภพส.ท่าเรือ

ด้วยการไฟฟ้า...ภพส.ท่าเรือ...จะขอตัดไฟระบบจำหน่าย วงจร TMK ๐๓ สถานีท่ามะกา ๑ เพื่อให้ ผمم.ทมก.เปลี่ยน CT VT ที่ชำรุด บ.ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด ช่วงตั้งแต่ ถึง SF6 บ.ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด ถึง ปลายสายภายในบริษัท ตามแผนผังสังเขป แนบ จำนวน ..๑..แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TMK 03	๒๒ พ.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลด SF ๖ รหัส TMK ๓ S-๐๙ เพื่อเปลี่ยน CT VT ที่ชำรุด บ.ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด	SF6 รหัส TMK ๓ S-๐๙ บ.ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด	ปลายสาย ภายใน บริษัท	นายเสนีย์ ศรีมงคล ๐๘๑-๗๓๖๔๗๔๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ..มีผู้ใช้ไฟ...๑...ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ ..นายเสนีย์ ศรีมงคล ..ตำแหน่ง ..ทม.กป.ภพส.ท่าเรือ ..โทร.๐๘๑-๗๓๖๔๗๔๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ ..
(..นายเสนีย์ ศรีมงคล..)

ตำแหน่ง ..ทม.กป.รักษาการแทน ผจก.ภพส.(ระดับ 9) ผจก.ภพส.ท่าเรือ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ TMK 3 จาก TMK03-09 ถึง ปลายสาย
ในวันที่ 22 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 728/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ .. พิดเตอร์ .. จาก .. ถึง ..
ในวันที่ .. ตั้งแต่เวลา .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ ..

พนักงานศูนย์ฯ นาย นรินทร์ อังสทวงดิ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทอ.เสนีย์ ศรีมงคล

ลงชื่อ ..
(ทอ.นรินทร์ อังสทวงดิ)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟ 8. ทร.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ .. 1 .. แผ่น

แผนผังแนบ .. 1 .. แผ่น



ผจก. .. (สถานี ..)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม ตั้งแต่เวลา .. น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริษัทไทยเพิ่มพูน (TMK03)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 พ.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง เวลา	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทร.	งานที่ทำ	เปลี่ยน CT/VT		ตามใบขอปฏิบัติงาน 728/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวดี			วันที่	20 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพิรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	TMK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		
3	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
4	TMK03S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ท่าเรือ		SF6 บ.ไทยเพิ่มพูน
5	แจ้ง กฟส. ท่าเรือ ปลด การเชื่อมต่อภายในทั้งหมด						
6	เมื่อ กฟส. ท่าเรือ ปลด การเชื่อมต่อภายในทั้งหมด แล้วเสร็จ						
7	แจ้งพื้นที่เฟดดับให้ กฟส. ท่าเรือ รับทราบ						
8	แจ้ง กฟส. ท่าเรือ ทำการทดสอบไฟบริเวณที่ปฏิบัติงาน						
9	แจ้ง กฟส. ท่าเรือ ทำการช็อตกราวจุด G1 และ G2						
10	แจ้ง กฟส. ท่าเรือ ลงข้อมูล Wesafe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
11	TMK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อ กฟส. ท่าเรือ แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
13	แจ้ง กฟส. ท่าเรือ ปลดช็อตกราวจุด G1 และ G2						
14	TMK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		
15	พร้อมจ่ายไฟ						
16	TMK03S-09	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ท่าเรือ		SF6 บ.ไทยเพิ่มพูน
17	TMK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

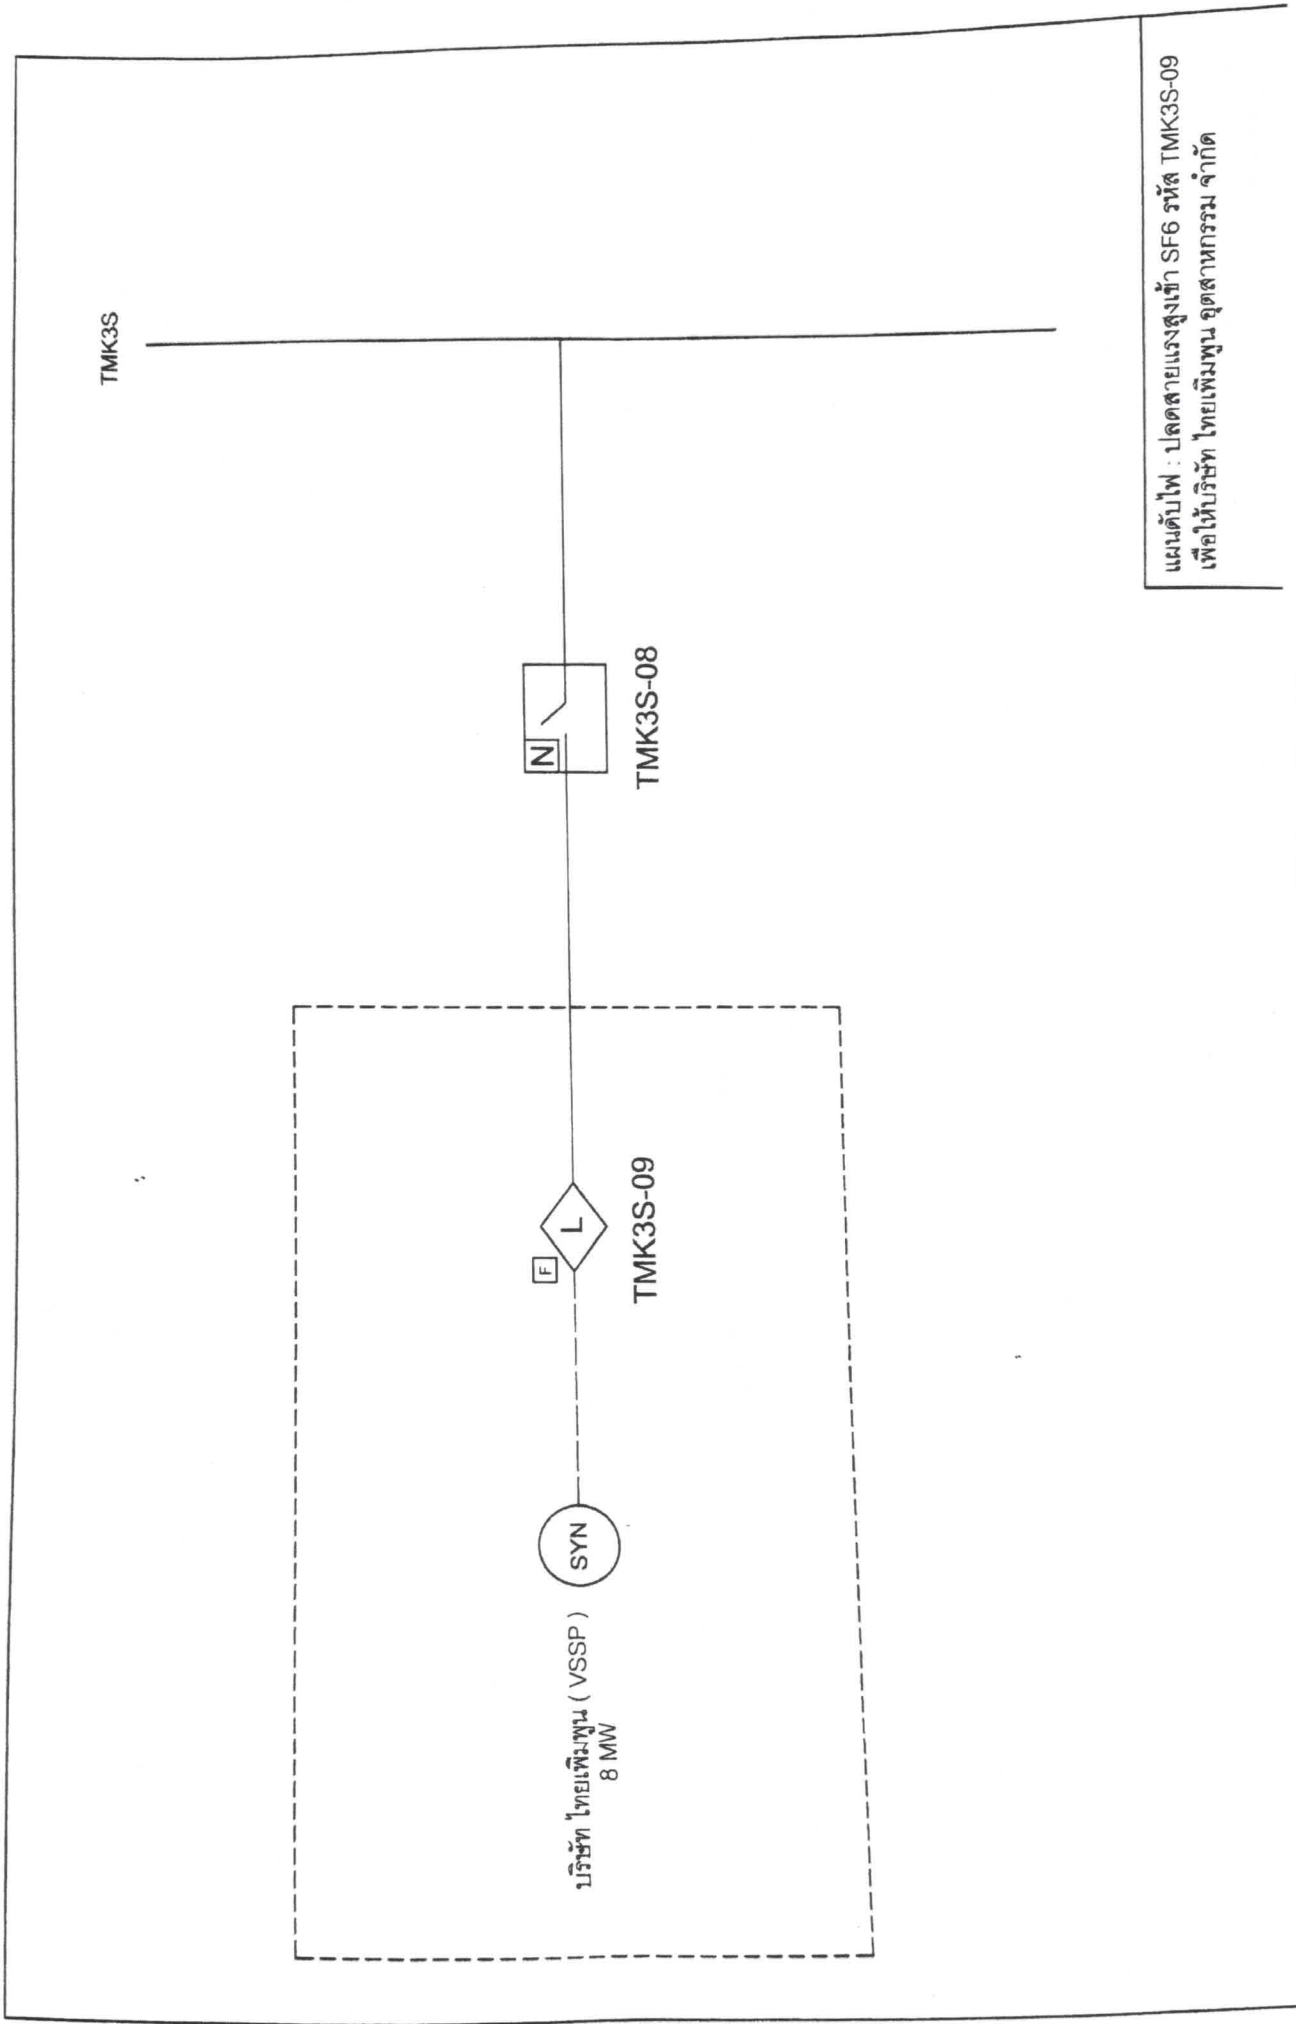

แผนดับไฟ : ปลดสายแรงสูงเข้า SF6 รหัส TMK3S-09
เพื่อให้บริษัท ไทยเพิ่มพูน อุตสาหกรรม จำกัด