



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 25 พ.อ. 64

เลขที่ กต.ดกช.(ปน.) ๖๒๖ / ๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุชา
ชื่อผู้ส่ง นายคำวัน ทยตชยชาติ

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สายส่ง ๖KV ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115kv	๓๐ พ.ค.๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ฉีดน้ำล้างลูกถ้วย บ.S KB	SMC๐๖YS-๑๑	SMC๐๖YS-๑๒	HOT LINE กระเช้า ๑๑๕ KV นายภฤชณ แสงเงิน ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริษัท S.K.B

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสรศาสตร สวงวนพันธ์ุ ตำแหน่ง ผจก.ปน โทร ๐๘๑-๘๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายคำวัน ทยตชยชาติ)
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ(ผจก.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ 115 จาก SMC6YS-11 ถึง SMC6YS-12
ในวันที่ 30 พ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 18:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 732/64
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย สุธ สิริพิตร. ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสรศาสตร สวงวนพันธ์ุ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)
เรียน ผจก. กฟภ. ๓๑๖
อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคพ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

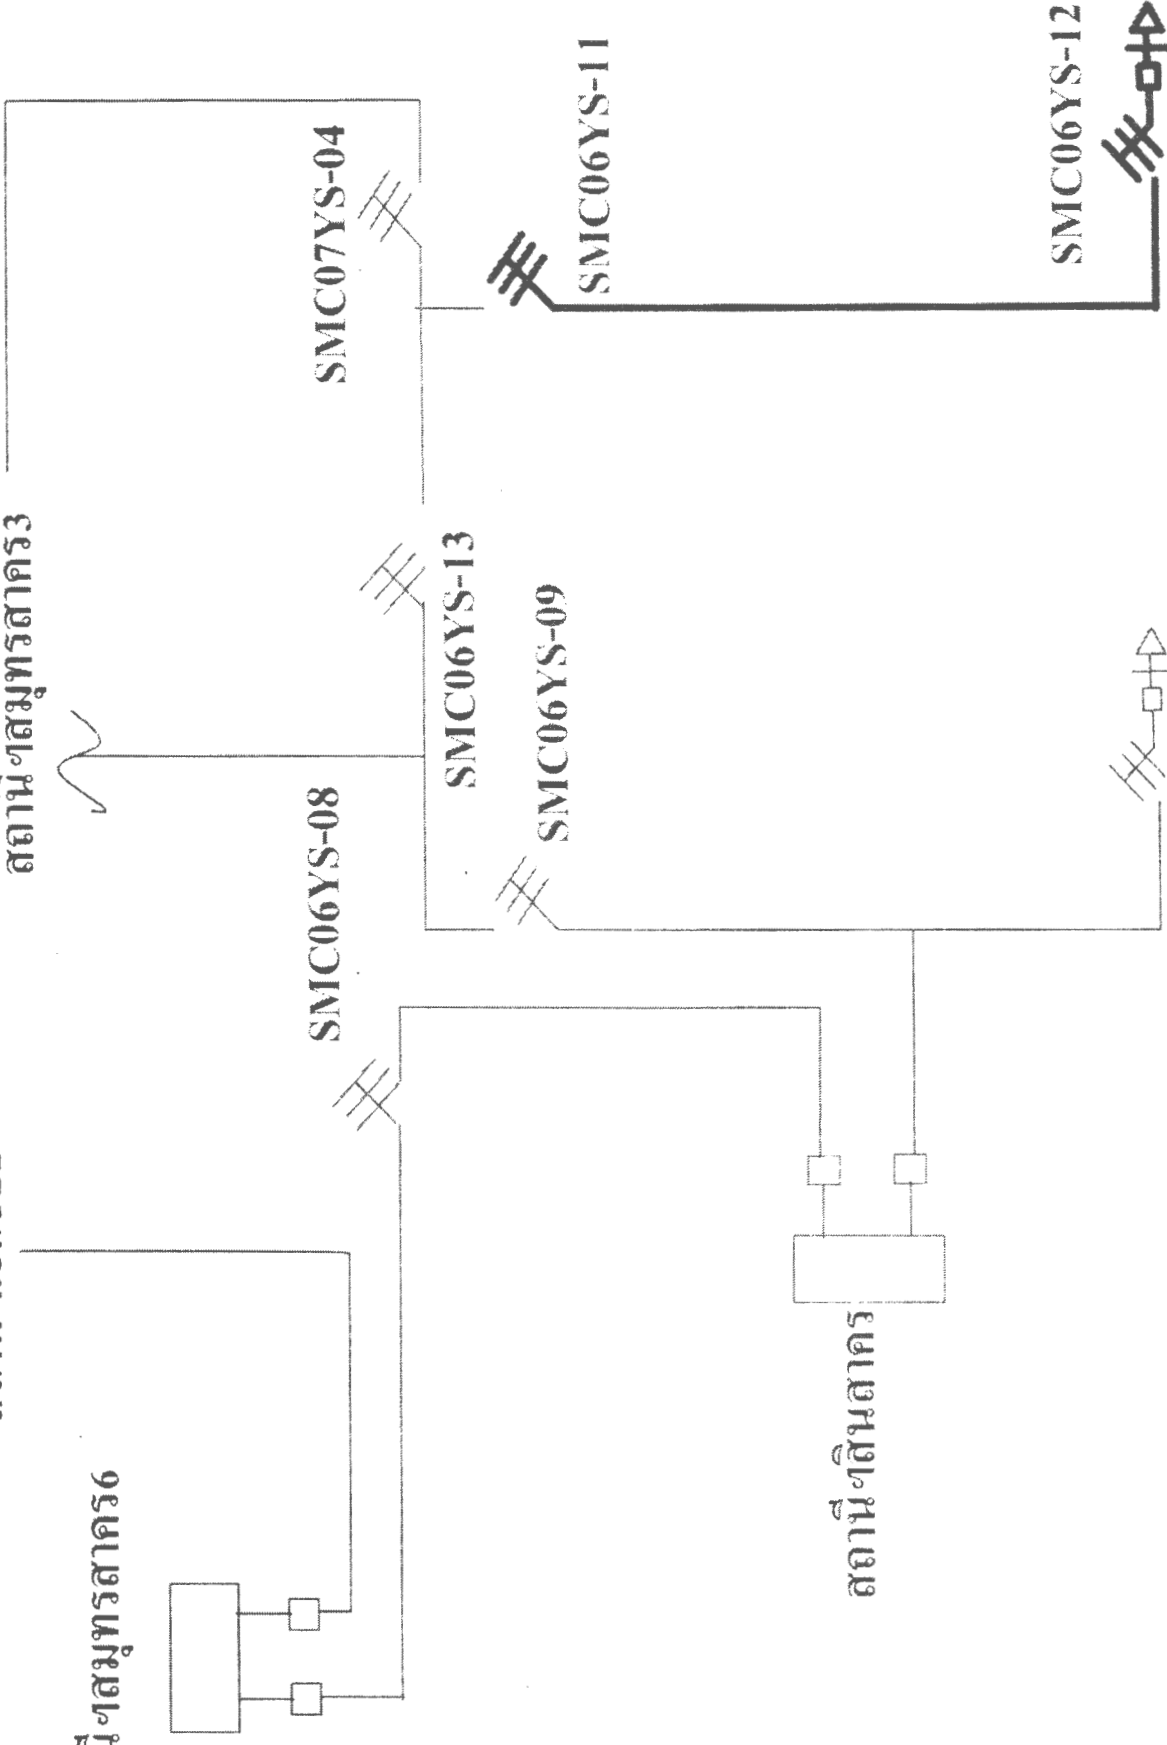
- | | | | |
|------------------------|---|------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณบริษัท SKB ครีเอทีฟ จำกัด | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 30 พ.ค. 64 | ระหว่าง 08.00 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟภ.คคช. | งานที่ทำ | ฉีบน้ำล้างลูกถ้วย 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 732/64 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสุธี ศรีเพ็ชร | | วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายเพชรตน, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพี (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	SMC07YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	SXA04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	- เมื่อบริษัทพร้อมดับไฟ						
5	แจ้งบริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ ปลดโหลดออกพร้อมปลดเบรกเกอร์ที่เชื่อมต่อกับ กฟภ.						
6	หลังบริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ ปลดโหลดออกพร้อมปลดเบรกเกอร์ที่เชื่อมต่อกับ กฟภ.แล้วเสร็จ						
7	SMC06YS-12	สับ	ปลด, ล็อกกุญแจ		คคช.	ABS	บริษัท SKB ครีเอทีฟ
8	SMC06YS-11	สับ	ปลด, ล็อกกุญแจ		คคช.	ABS	ตรงข้ามอนามัยบ้านไร่
9	SMC07YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SXA04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมรับไฟ						
14	SMC07YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SXA04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
16	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟระบบ 115 เควี						
17	SMC06YS-12	ปลด, ล็อกกุญแจ	สับ		คคช.	ABS	บริษัท SKB ครีเอทีฟ
18	SMC06YS-11	ปลด, ล็อกกุญแจ	สับ		คคช.	ABS	ตรงข้ามอนามัยบ้านไร่
19	แจ้งบริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จ่ายเบรกเกอร์ที่เชื่อมต่อกับ กฟภ. และเดินโหลดภายในได้						
20	SMC07YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SXA04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

สถานีฯเอกชัย2

สถานีฯสมุทรสาคร6

สถานีฯสมุทรสาคร3



สถานีฯดินตาคร

บ.เอเพ็ทซ์ เซอร์คิต

บ.ชินโกเอเชีย(SKB)