



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

24 พ.ค. 67

## วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ..... ก.จ.พทท.(กบ) ๓๒๑/๖๗ ..... วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)  
 ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุญนาค ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน


ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... ตามแผนผัง  
 สังเขปนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	PTU10	๒๕ พ.ค.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสา ๑๒.๒๐ ม. จำนวน ๖๐ ต้น บ้านดอนเจดีย์ ถึง บ้านหนองแก	PTU10S-13 ท้ายบ้านดอน เจดีย์	PTU10S-14 บ้านก้านจิว	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ๘๖ ครัวเรือน.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ช.ผ.ก.บ. โทร. ๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๙

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ   
 (นายสุรวุฒิ บุญนาค)  
 ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ PTU10 จาก PTU10S-13 ถึง PTU10S-15  
 ในวันที่ 25 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 734/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จีรวุฒิ แก้วรัมย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย อนุชา ชำนาญเรือ

22 พ.ค. 67

  
 (นาย จีรวุฒิ แก้วรัมย์)  
 09ก.5 6๗๓๓ ชย.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล. พาก......

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 ..... แผ่น

แผนผังแนบ 1 ..... แผ่น


ผจฟ. - (สถานี -.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ




(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านดอนเจดีย์ ถึง บ้านหนองแก		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 พ.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	บักเสา 12.20 ม. ตามใบขอปฏิบัติงาน 734/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดณ์ แก้วสมนึก		วันที่ 22 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 22 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 22 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, น.ส.พิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	PTU10R-01	Normal	Nonreclosing		พทน.		R บ้านทุ่งสมอ
3	เมื่อพร้อมดับไฟ						
4	PTU10S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS ท้ายบ้านดอนเจดีย์
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
6	แจ้งหน่วยงาน Test ไฟ แล้วทำการ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งหน่วยงาน Test ไฟ แล้วทำการ Short Ground จุด G2						
8	แจ้งหน่วยงานลงข้อมูลใน We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
9	แจ้งหน่วยงานปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
10	PTU10R-01	Nonreclosing	Normal		พทน.		R บ้านทุ่งสมอ
%%%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%%%%%%							
11	หลังจากหน่วยงานปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยทุกชุด						
12	PTU10R-01	Normal	Nonreclosing		พทน.		R บ้านทุ่งสมอ
13	แจ้งหน่วยงานทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
14	แจ้งหน่วยงานทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
15	PTU10S-13	ปลด	สับ		พทน.		DIS ท้ายบ้านดอนเจดีย์
16	PTU10R-01	Nonreclosing	Normal		พทน.		R บ้านทุ่งสมอ
%%%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%%%%%%							

แผนผังวงจร

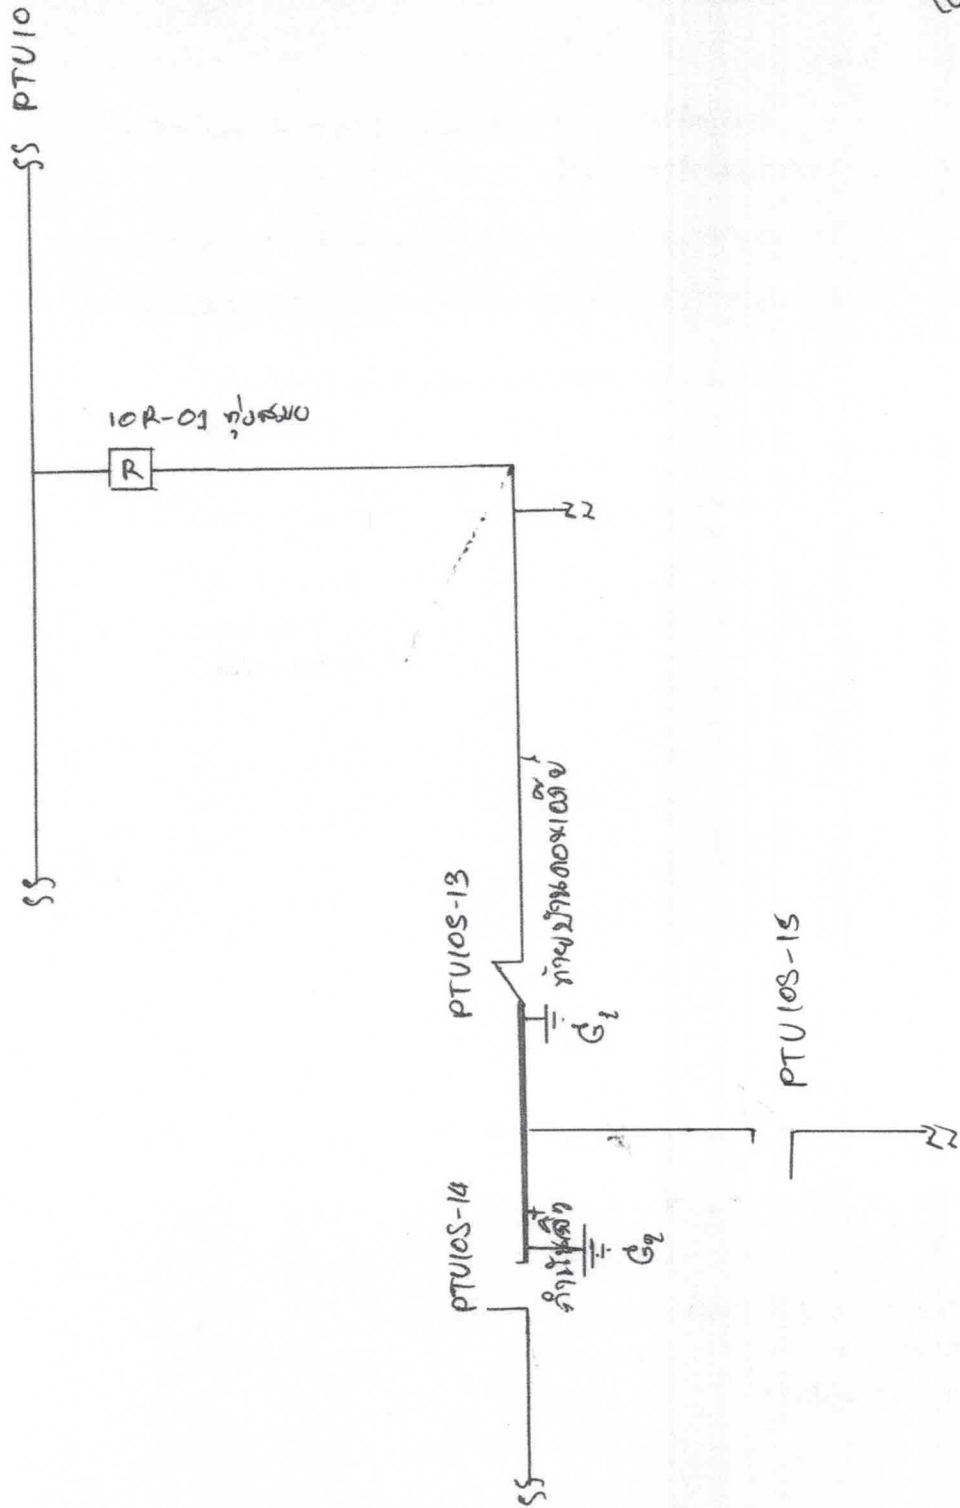

*[Signature]*

( นายอนุชา ช่างบุญเรือง )  
ช่างเทคนิค.อ.พ.พ.