



วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 28 พ.ค. 64

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.คตม.(กป.) / ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง นายมานิต รัชทรงธรรม

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนตูม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าแรงสูง และสถานีดอนตูม ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NCS F5	๓๐ พ.ค. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟย้ายแนวเสาไฟฟ้าให้กรมทางหลวง สร้างสะพานวัดบ้านหลวงฝั่งขวา	DIS-SW ชั่วคราว วัดบ้านหลวง	DIS-SW ชั่วคราววัดหนองกระพี้	นายขวัญเมือง ศรีจันทร์
๒.	DTM F5	๓๐ พ.ค. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟย้ายแนวเสาไฟฟ้าให้กรมทางหลวง สร้างสะพานวัดบ้านหลวงฝั่งซ้าย	DIS-SW ชั่วคราว ตรงข้ามวัดบ้านหลวง	DIS-SW ชั่วคราว สะพานวัดบ้านหลวง	อินทร์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) DIS-SW ชั่วคราว วัดบ้านหลวง- DIS-SW ชั่วคราว วัดหนองกระพี้- DIS-SW ชั่วคราว ตรงข้ามวัดบ้านหลวง- DIS-SW ชั่วคราว สะพานวัดบ้านหลวง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม ตำแหน่ง ผ.ก.ป. โทร ๐๘๑-๕๘๗๘๙๙๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายมานิต รัชทรงธรรม)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ NCS F5 จาก Dis.๑๖ วัดหนองกระพี้ ถึง Dis.๑๑ วัดบ้านหลวง
ในวันที่ 30 พ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซิงเลขที่ 734/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ DTM F5 จาก Dis.๑๑ ตรงข้ามวัดบ้านหลวง ถึง Dis.๑๑ สะพานวัดบ้านหลวง
ในวันที่ 30 พ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ดนตรี ศรีประพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทานวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม

(ลงชื่อ) นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม

ตำแหน่ง (ผจก.5 มม. อ.ก.ป.บ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.๑๓, กฟล.๑๓, กฟอ.๑๓

อก.บข.(ก.๓) อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. (สถานี) -


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ NCB05,DTM05 บริเวณสะพานวัดบ้านหลวงทั้งสองฝั่ง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 พ.ค. 64	เวลา	08.30 น. ถึง
3. ผู้ขอทำงาน	ดตม.	งานที่ทำ	ย้ายแนวเสาให้กรมทางหลวง
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		ตามใบขอปฏิบัติงาน 734/2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายศุภสวัสดิ์,นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
3	NCB05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCB		โหลด = 3.4 MW.
4	NCB05R-01	Nonreclosing	Nonreclosing, ALT,GND		นช.	R	วัดลานแหลม
5	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
6	NCB10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCB		โหลด = 3.4 MW.
7	NCB10R-01	Nonreclosing	Nonreclosing, ALT		นช.	SCADA	R วัดบางพระ
8	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		
9	DTM05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DTM		โหลด = 2.7 MW.
10	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		
11	BEA06R-01	Nonreclosing	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R ปากทางวัดบางปลา
12	- ย้ายโหลด วงจร NCB05 ไปรับไฟจาก DTM05						
13	DTM09S-06	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ดตม.		SF6 ปุ่มคอสโม
14	BEA06S-22	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		บล.		SF6 อนุสรณ์สามเหล่าทัพ
15	NCB0BVB-01	ปลด	สับ		NCB		CB 22 kV.ชานาเมนบัส
16	DTM0BVB-01	ปลด	สับ		DTM		CB 22 kV.ชานาเมนบัส
17	DIS ชค. DTM05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS วัดบ้านหลวง
18	- ย้ายโหลด วงจร DTM05 ไปรับไฟจาก NCB10						
19	DTM09S-09	ปลด	สับ		ดตม.		DIS ตรงข้ามวัดลานแหลม
20	DIS ชค. DTM05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS สะพานวัดบ้านหลวง
21	BEA06S-22	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บล.		SF6 อนุสรณ์สามเหล่าทัพ
22	NCB0BVB-01	สับ	ปลด		NCB		CB 22 kV.ชานาเมนบัส
23	DTM0BVB-01	สับ	ปลด		DTM		CB 22 kV.ชานาเมนบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	- ดับไฟไลน์ NCB05,DTM05 เวลา 08.30 น.						
25	DIS ชค. NCB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS ปากทางวัดหนองกระพี
26	DIS ชค. DTM05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS ตรงข้ามวัดบ้านหลวง
27	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.ดตม.รับทราบ						
28	แจ้งกฟส.ดตม.ทำการ Test ไฟ ก่อนทำการ Short Ground						
29	แจ้งกฟส.ดตม.ทำการ Short Ground จุด G1						
30	แจ้งกฟส.ดตม.ทำการ Short Ground จุด G2						
31	แจ้งกฟส.ดตม.ทำการ Short Ground จุด G3						
32	แจ้งกฟส.ดตม.ทำการ Short Ground จุด G4						
33	แจ้งกฟส.ดตม.ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
34	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
35	NCB05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCB		
36	NCB05R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		นช.	R	วัดลานแหลม
37	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
38	NCB10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCB		
39	NCB10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นช.	R	วัดบางพระ
40	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		
41	DTM05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DTM		
42	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		
43	BEA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	R	ปากทางวัดบางปลา
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
44	หลังจากกฟส.ดตม.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
45	แจ้งกฟส.ดตม.ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
46	แจ้งกฟส.ดตม.ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
47	แจ้งกฟส.ดตม.ทำการปลด Short Ground จุด G3 ออก						
48	แจ้งกฟส.ดตม.ทำการปลด Short Ground จุด G4 ออก						
49	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
50	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
51	NCB05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCB		
52	NCB05R-01	Nonreclosing	Nonreclosing, ALT,GND		นช.	R	วัดลานแหลม
53	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
54	NCB10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCB		
55	NCB10R-01	Nonreclosing	Nonreclosing, ALT		นช.	SCADA R	วัดบางพระ
56	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
57	DTM05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DTM			
58	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM			
59	BEA06R-01	Nonreclosing	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R	ปากทางวัดบางปลา
60	- จ่ายไฟไลน์ NCB05,DTM05							
61	DIS ชค. NCB05	ปลด	สับ		ดตม.		DIS	ปากทางวัดหนองกระพี
62	DIS ชค. DTM05	ปลด	สับ		ดตม.		DIS	ตรงข้ามวัดบ้านหลวง
63	- ย้ายโหลด DTM05 กลับคืนจาก NCB10							
64	BEA06S-22	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		บล.		SF6	อนุสรณ์สามเหล้าทัพ
65	NCB0BVB-01	ปลด	สับ		NCB		CB	22 kV.ชานาเมนบัส
66	DTM0BVB-01	ปลด	สับ		DTM		CB	22 kV.ชานาเมนบัส
67	DIS ชค. DTM05	ปลด	สับ		ดตม.		DIS	สะพานวัดบ้านหลวง
68	DTM09S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS	ตรงข้ามวัดลานแหลม
69	- ย้ายโหลด NCB05 กลับคืนจาก DTM05							
70	DIS ชค. DTM05	ปลด	สับ		ดตม.		DIS	วัดบ้านหลวง
71	DTM09S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดตม.		SF6	บีมคอสมิ
72	BEA06S-22	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บล.		SF6	อนุสรณ์สามเหล้าทัพ
73	NCB0BVB-01	สับ	ปลด		NCB		CB	22 kV.ชานาเมนบัส
74	DTM0BVB-01	สับ	ปลด		DTM		CB	22 kV.ชานาเมนบัส
75	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB			
76	NCB05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCB			
77	NCB05R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		นช.		R	วัดลานแหลม
78	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB			
79	NCB10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCB			
80	NCB10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นช.	SCADA	R	วัดบางพระ
81	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM			
82	DTM05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DTM			
83	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM			
84	BEA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA	R	ปากทางวัดบางปลา
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								

แผนผังดับไฟ วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564

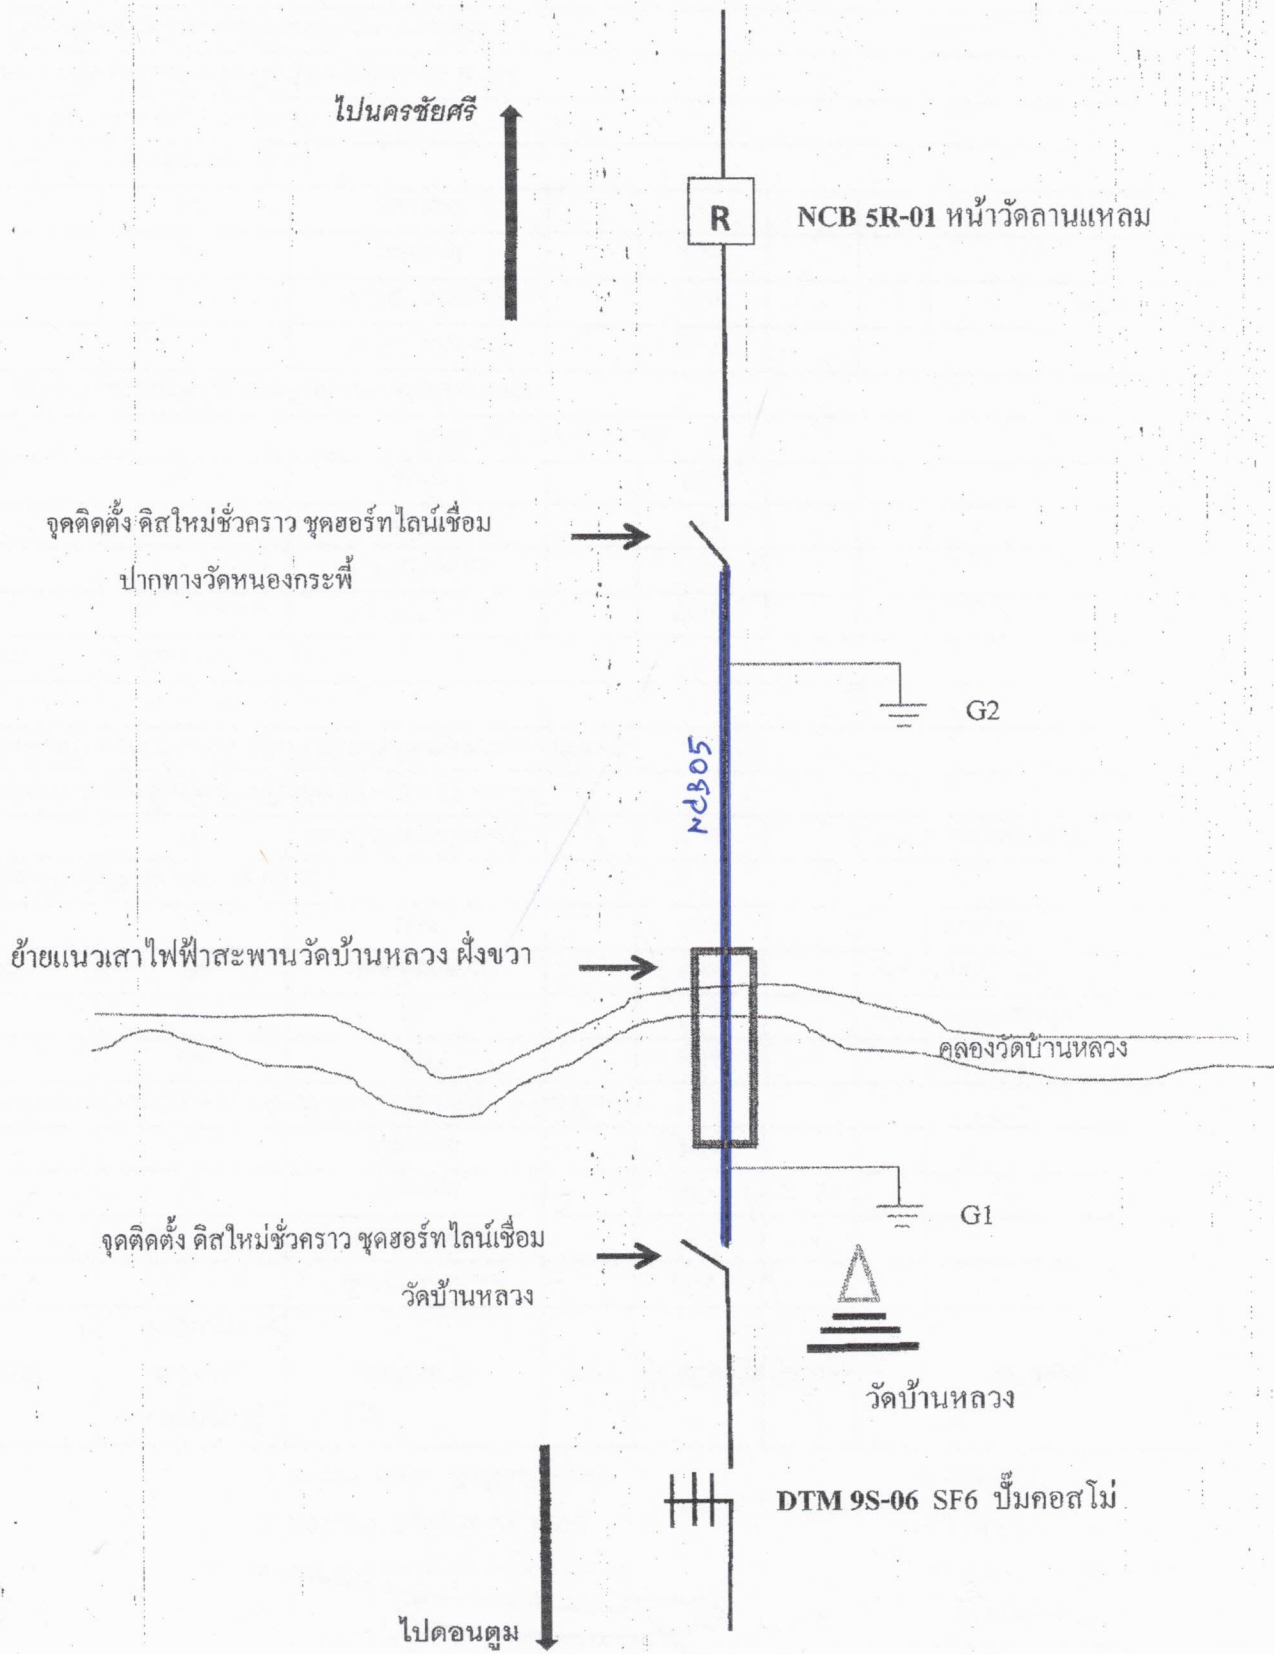

แผนผังดับไฟ วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564

