



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

5 มิ.ย. 67

เลขที่ ก.๓.๑๓.(ปบ) ๑๙๒๕/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพิทอนันท์ พิชิตสุวรรณพงษ์  
ชื่อผู้ส่ง นายสรายุทธ์ เกตุมนิ

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้าน สระพังลาน ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๒ แผน  
ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	FS (SPO)	8 มิ.ย. 2567	08.30	16.30	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย บริเวณ บ้านสระพังลาน	Recloser SPO05R-01 โรงเรียนสระพัง ลาน	D/F กลางโหนด 8 คิกค 14 26431. 99 922548	นายจกมล โพธิกุล ชม.ป.บ.กฟอ.อุทอง โทร.๐๘๕- ๒๖๖๘๙๙๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประกอบการการตัดไฟ ชื่อ นายจกมล โพธิกุล ตำแหน่ง ชม.ป.บ. โทร ๐๘๕-๒๖๖๘๙๙๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสรายุทธ์ เกตุมนิ)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน  
ผจก.กฟอ.อุทอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SPO 05 จาก SPO 05R-01. ถึง Prop ๑๑ B  
ในวันที่ 8, 15 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 764/2567  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชูนาถ ฝาเงิน ประธานกรรมการขอตัดไฟกับ ผจก.กฟอ. อุทอง

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. อุทอง

อก.บข.(ก๓)

อก.วว.(ก๓)

(นายสรายุทธ์ เกตุมนิ)  
Q๕๓.4 แทน นพ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผน

แผนผังแนบ 2 แผน

ผจก. (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓.อท.(ปบ) ๑๘๒๖/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสรายุทธ์ เกตุมนี

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อท.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้าน สะพังลาน ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	FS (SPO)	15 มิ.ย.2567	08.30	16.30	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย บริเวณ บ้านสะพังลาน	Recloser SPO05R-01 โรงเรียนสะพัง ลาน	D/F กลางโหนด B ทักัด 14 264431. 99 922548	นายจกมล โพธิกุล ชม.ปบ.กฟอ.อุทอง โทร.๐๘๕- ๒๖๖๘๘๑๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจกมล โพธิกุล ตำแหน่ง ชม.ปบ. โทร ๐๘๕-๒๖๖๘๘๑๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสรายุทธ์ เกตุมนี)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน  
ผจก.กฟอ.อุทอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อท.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SPO05 จาก SPO 5R-01 ถึง Dvop ๑๑ B  
ในวันที่ 8, 15 มิ.ย ๖7 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขุนทอง ฝาโง่น ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจกมล โพธิกุล

(จกมลโพธิกุล โทร. 085-2668818)  
อ.ต.ก.4 11 ชม. ชม.คฟ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟอ. อุทอง.  
อท.บข.(ก๓)..... อท.วว.(ก๓)..... ผจก. (สถานี.....)


ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 2 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จบ.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.(ก3)


## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ บ้านสระพังลาน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8,15/6/2024	เวลา	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.อทง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 764/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ผาเงิน		วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 K. Srisakul		วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPO05R-01	Normal	Nonreclosing		อทง.		R รร.สระพังลาน
3	SPO03R-01	Normal	Nonreclosing		สพน.		R บ้านหัวสระแก
4	ดับไฟย้ายโหลด ย้าย UTG 6 บางส่วนไปจ่ายจาก SPO 3						
5	DROP OUT FUSE	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		จุด B
6	SF6 ชั่วคราว	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		อทง.		SF6 บ่อปลากล่องสระพังลาน
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.						
8	SPO05R-01	สับ	ปลด		อทง.		R รร.สระพังลาน
9	แจ้งกฟอ.อทง. ปลดใบมีดด้านออกไลน์ SPO05R-01 ออกทั้ง 3 เฟส						
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
11	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
12	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
13	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
14	SPO03R-01	Nonreclosing	Normal		สพน.		R บ้านหัวสระแก
15	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
17	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
18	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
19	SPO03R-01	Normal	Nonreclosing		สพน.		R บ้านหัวสระแก
20	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
21	แจ้งกฟอ.อทง. สับใบมีดด้านออกไลน์ SPO05R-01 เข้าทั้ง 3 เฟส						
22	SPO05R-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		อทง.		R รร.สระพังลาน
23	ดับไฟย้ายโหลด ย้าย UTG 6 บางส่วนกลับจาก SPO 3						
24	SF6 ชั่วคราว	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		อทง.		SF6 บ่อปลากล่องสระพังลาน
25	DROP OUT FUSE	ปลด	สับ		อทง.		จุด B
26	SPO05R-01	Nonreclosing	Normal		อทง.		R รร.สระพังลาน
27	SPO03R-01	Nonreclosing	Normal		สพน.		R บ้านหัวสระแก
28	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

# แผนผังงานดับไฟ ปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านสระพังลาน ก่อนดับไฟ

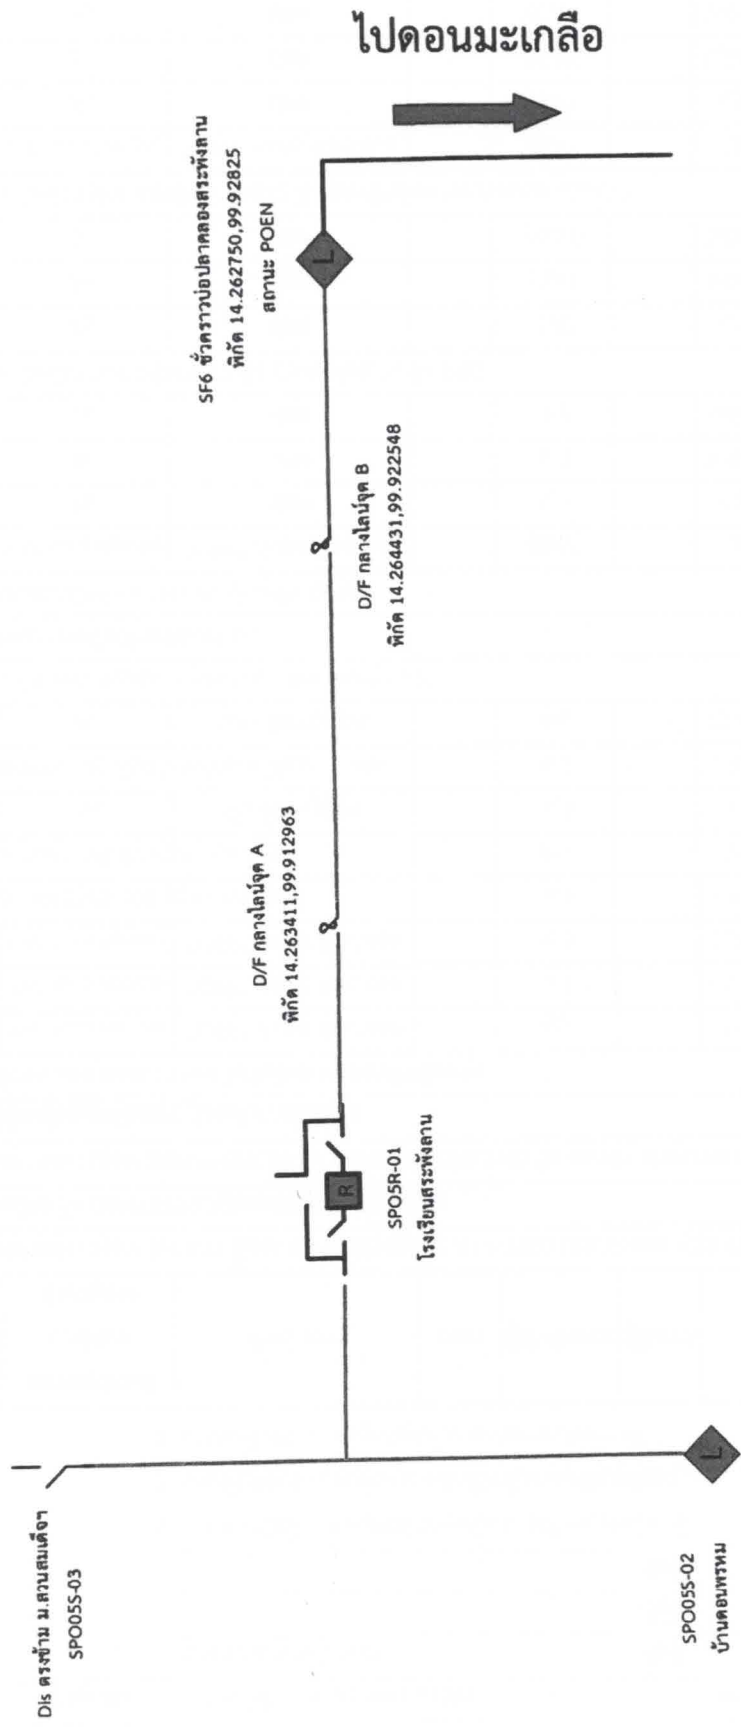

  
นางงกต โพธิกุล  
ชผ.ปบ. กฟอ.อุ้มทอง

แผนผังงานตู้ไฟ ปรับปรุงระบบจำหน่าย  
บ้านสระพังลาน หลังดับไฟ

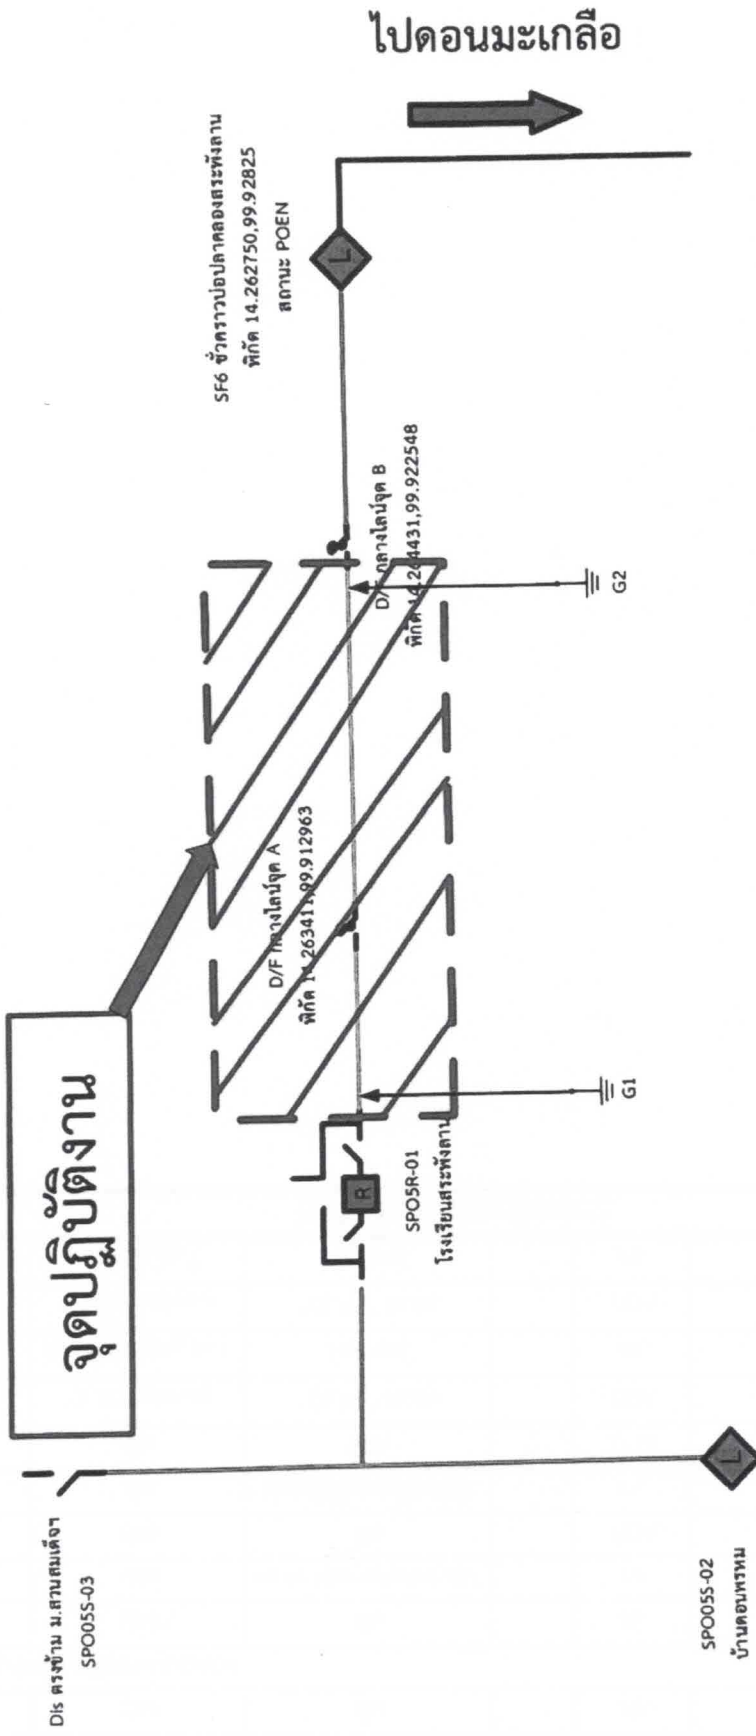

นายจنگกล ไพธิกุล  
ชม.ปบ. กฟผ.อุททอง