



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
20 มิ.ย. 64

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.).-๑๕๓๖๖๔
ชื่อผู้รับ นายภักพงศ์ วงษ์พันธุ์ธา
ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน พาดสายเคเบิลแรงสูง และรื้อถอนเสาเกาออก ตามแผนผังสังเขป
แบบ จำนวน =๒= แผ่น ดังนี้

ที่	พิกเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KTD ๐๒	๒๐ มิ.ย. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ผจก.กทบ. จะทำการพาดสาย เคเบิลแรงสูงระบบ ๒๒ เควี และ รื้อถอนเสาเกาออก บริเวณ ในซอยโรงน้ำแข็งโมกุล	DIS KTD ๒S-๐๓ ซอยมโนกุล	สุดไลน์ปลายสาย ระบบ ๒๒ เควี	นายเต็มศักดิ์ วิริยพรสวัสดิ์ ทชง.๗ ผจก.กทบ. โทร.๐๘๖-๓๕๓๖๑๔๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงานจำนวน ๑๕ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง ท.ปบ.กฟอ.กทบ. โทร ๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

พิชิต

(นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟอ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิกเตอร์ KTD02 จาก KTD๒S-03 ถึง กองฟอ.กทบ.
ในวันที่ ๒๐-๐๖-๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 771

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิกเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมยศ ทรัพย์สุธา
17 มิ.ย. 64

ประสานงานการขอตัดไฟกับ ท.ค.สมชาย มาบัณฑิตย์

ท.ค.สมชาย มาบัณฑิตย์
(รจก. 7 แทน ผจก.กฟอ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.กทบ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	ชอยมโนกุล					
กำหนดวันที่ทำงาน	20/06/2564	เวลา	08.30 น.	ถึง	20/06/2564	เวลา 17.00 น.
ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบหน่วยในชอยมโนกุล		ตามใบขอปฏิบัติงาน ๗๗๑/๖๔	
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข			วันที่	17 มิถุนายน 2564	
ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 มิถุนายน 2564	
อนุมัติสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายฉัตรภาณุจัน, นายสามารถ 			วันที่	17 มิถุนายน 2564	
สั่งทำสวิตชิงโดย				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ KTD							
1	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
2	KTD02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุภญญา		
3	KTD002S-03	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		กทบ		DIS ชอยมโนกุล
4	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1				กทบ		
5	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2				กทบ		
6	KTD02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุภญญา		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
7	หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
8	KTD02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศุภญญา		
9	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1				กทบ		
10	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2				กทบ		
11	KTD002S-03	ปลด	สับ		กทบ		DIS ชอยมโนกุล
12	KTD02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุภญญา		
สิ้นสุด Switching							

แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนตัดไฟ บริเวณซอยโรงงานเชิงมโนกุล
เพื่อให้ ผศ.ศ.กทบ. ปรับปรุงระบบจำหน่ายพลาสมาเคเบิลแรงสูง 22 เควี
และรื้อถอนเสาไฟฟ้าเก่าออก บริเวณซอยโรงงานเชิงมโนกุล
ในวันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น.
(ตามอนุมัติที่ ก.3 กทบ.(ปบ.)-109 ลว. 29 ต.ค. 62)
หมายเลข WBS: I-63-I-KTN64.MS2004

หมายเหตุ มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจำนวน 15 ราย

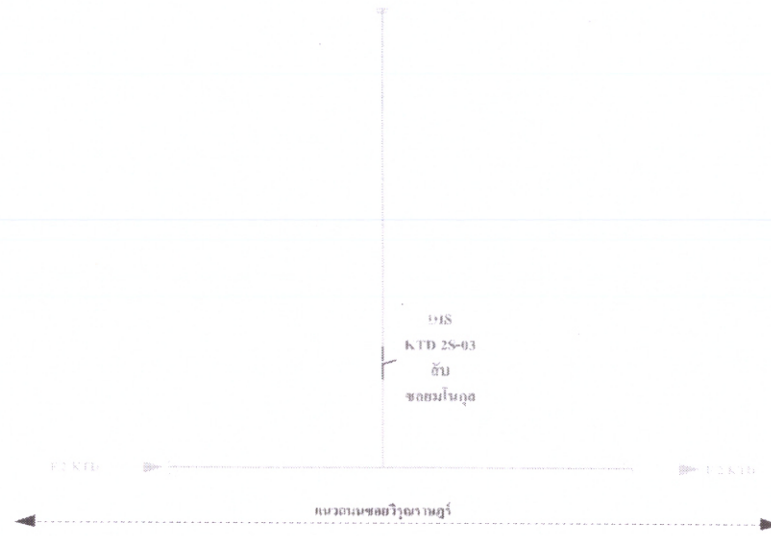

แผนผังสถานะปิดจุ่มดิน หลังตัดไฟฟ้า บริเวณซอยโรงงานน้ำแข็งมโนกุล
 เพื่อให้ ผศส.กทบ. ปรับปรุงระบบจำหน่ายพาลสายเคเบิลแรงสูง 22 เควี
 และรีดลอนเสาไฟฟ้าเก่าออก บริเวณ ในซอยโรงงานน้ำแข็งมโนกุล
 ในวันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น.
 (ตามอนุวัติที่ ก.3 กทบ.(ปบ.).-109 ลว. 29 ต.ธ. 62)
 หมายเลข WBS: I-63-I-KTN64.MS2004

