



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

22/06/67

เลขที่ ก.ต.พทน. ๕๑๑ /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธรินทร์ พงษ์สุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุญนาค

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.พนมทวน


ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG09	๒๓ มิ.ย.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสา ๒๒ ม. แยกไฟสี่	UTG09S-03	SF6 UTG9S-04 UTG9S-05	นายอนุชา ชำนาญเรือ
๒	สถานีอู่ ทอง 1 - สถานีบ่อ พลอย 1	๒๓ มิ.ย.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสา ๒๒ ม. แยกไฟสี่	BOP5YS-08	UTG01YB-01	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๓๕ ไร่

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายบรรดิษฐ์ มั่งคั่ง ตำแหน่ง พชง.จ. โทร ๐๖๓-๒๑๓๓๘๘๑๑

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ   
( นายสุรวุฒิ บุญนาค )  
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UTG9 จาก UTG9S-03 ถึง UTG9S-04,05  
ในวันที่ 23 มิ.ย. 2567 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 772/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 115 จาก BOP5YS-08 ถึง UTG14D-01  
ในวันที่ 23 มิ.ย. 2567 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 772/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พงษ์สุวรรณ พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายบรรดิษฐ์ มั่งคั่ง

  
( นายพงษ์ธร พงษ์ศิริ )  
ว.ก.ร.๕ กทท.พนม.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. พ.ร. วนน.,  
พ.ร. ๕๓๐.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตชิง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี - SPO, UTA -)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐๘-๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกไผ่สี (UTG09)	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23-มิ.ย.-67	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	772/2567
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.		ปักเสา 22 เมตร		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ		วันที่	20 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย					

1. นายณกรินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสาม (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)  
 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)  
 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	แจ้งบริษัท Uthong Green Power Off inter trip และหยุดการขนานไฟ						
3	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
4	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
5	UTG01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-
6	UTG04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-
7	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- Load = 4.6 MW
8	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- Load = 2.5 MW
9	SPO03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
10	BOP05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
11	ทำการ Off ATS ที่สถานี อุทอง 1 และสถานี สองพี่น้อง 2						
12	ย้ายโหลดสถานี สองพี่น้อง 2 และผู้ใช้ไฟ Uthong Green Power ไปรับไฟจากสถานี กำแพงแสน						
13	SPO01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SPO		-
14	UTG04YB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	ย้ายโหลดสถานี อุทอง 1 ไปรับไฟจากสถานี ตอนเจดีย์						
16	UTG02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	UTG01YB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	ย้ายโหลดวงจร UTG09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก UTG05						
19	UTG05S-08	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ทกจ.		SF6 แยกไผ่สี (ข้ามถนน)
20	UTG09S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทกจ.		SF6 แยกไผ่สี
21	ย้ายโหลดวงจร UTG09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก UTG05						
22	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		- ขนานบัส
23	UTG05S-10	ปลด	สับ		ทกจ.		DIS ตรงข้ามวัดทิพสุคนธาราม
24	UTG09S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทกจ.		SF6 ป้อน้ำมันแยกไผ่สี
25	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		- ขนานบัส
26	ตรวจสอบสถานะ SF6 สามแยกไผ่สี รหัส PTU02S-12 อยู่สถานะ Open+Lock						
27	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
28	ตรวจสอบสถานะ Low Gas LBS ปากทางเข้าซีกันิวส์ รหัส BOP05YS-08 อยู่สถานะ ปกติ						
29	UTG09S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทกจ.		DIS ตลาดนัด
30	BOP05YS-08	สับ	ปลด ล๊อคกุญแจ		ทกจ.		LBS ปากทางบ.ซีกันิวส์




ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
31	UTG01YS-01	สับ	ปลด		UTG		-	ใบมีด 115 เควี
32	UTG01YS-02	สับ	ปลด		UTG		-	ใบมีด 115 เควี
33	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.พนมทวน ทราบ							
34	แจ้งให้เทสไฟย้อน หากไม่พบไฟย้อนให้ทำการช็อตกราวด์จุด G1,G2 (22kV)							
35	แจ้งให้เทสไฟย้อน หากไม่พบไฟย้อนให้ทำการช็อตกราวด์จุด G3,G4 (115kV)ลงข้อมูลใน We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้							
36	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-	
37	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-	
38	UTG02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	
39	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	
40	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	
41	SPO01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-	
42	BOP05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-	
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****								
43	หลังจาก กฟส.พนท. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูลใน We safe							
44	แจ้งให้ปลดช็อตกราวด์จุด G1,G2,G3,G4							
45	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-	
46	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-	
47	UTG02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-	
48	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-	
49	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-	
50	SPO01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-	
51	BOP05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-	
52	ตรวจสอบสถานะ Low Gas LBS ปากทางเข้าซีกันิวส์ รหัส BOP05YS-08 อยู่สถานะ ปกติ							
53	UTG09S-03	ปลด	สับ		หจจ.		DIS	ตลาดนัด
54	BOP05YS-08	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ ล็อคกุญแจ		หจจ.		LBS	ปากทางบ.ซีกันิวส์
55	UTG01YS-01	ปลด	สับ		UTG		-	ใบมีด 115 เควี
56	UTG01YS-02	ปลด	สับ		UTG		-	ใบมีด 115 เควี
57	ตรวจสอบ Indicator LBS ปากทางเข้าซีกันิวส์ รหัส BOP05YS-08 เป็นสีแดงทั้ง 3 เฟส							
58	ย้ายโหลดวงจร UTG09 บางส่วนกลับจาก UTG05							
59	UTG09S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		หจจ.		SF6	ปั้มน้ำมันแยกไฟสี
60	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		-	ขนานบัส
61	UTG05S-10	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		หจจ.		DIS	ตรงข้ามวัดทิพสุคนธาราม
62	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		-	ขนานบัส
63	ย้ายโหลดวงจร UTG09 บางส่วนกลับจาก UTG05							
64	UTG09S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		หจจ.		SF6	แยกไฟสี
65	UTG05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		หจจ.		SF6	แยกไฟสี (ข้ามถนน)
66	ย้ายโหลดสถานีฯ อุทอง 1 กลับจากสถานีฯ ดอนเจดีย์							
67	UTG01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		UTG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
68	UTG02YB-01	สับ	ปลด		UTG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
69	ย้ายโหลดสถานีฯ สองพี่น้อง 2 และผู้ใช้ไฟ Uthong Green Power กลับจากสถานีฯ กำแพงแสน							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
70	UTG04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		UTG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
71	SPO01YB-01	สับ	ปลด		SPO		-	-
72	ทำการ On ATS ที่สถานี อู่ทอง 1 และสถานี สองพี่น้อง 2							
73	แจ้งบริษัท Uthong Green Power On inter trip และขนานไฟได้							
74	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-	
75	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-	
76	UTG01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	
77	UTG04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	
78	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	
79	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	
80	SPO03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-	
81	BOP05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-	
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****								

แผนผังสายส่ง

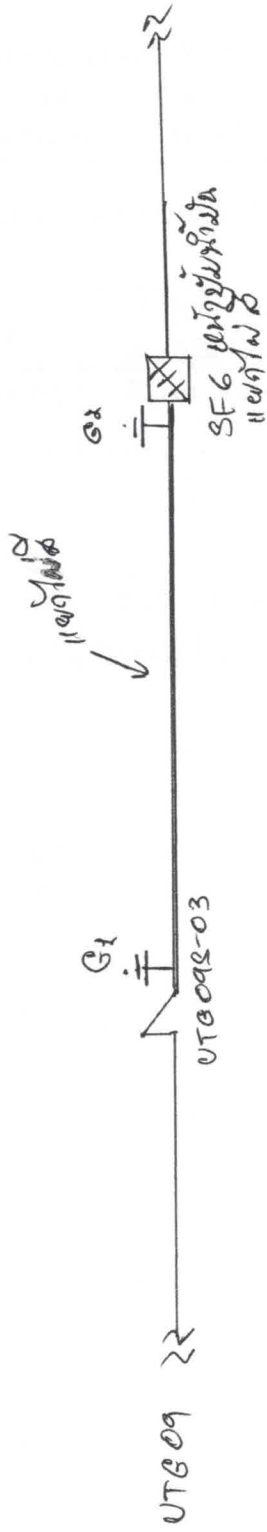

  
( นายอนุชา ชำนาญเรือ )  
ชน.กป.กฟส.อ.พทพ.