



โทรสารขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ค.ม.บ.(กป.) 2009 / ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พรพงษ์ วงษ์กันธุ์หา

ชื่อผู้ส่ง นายปวีณา สมัยนิยม

วันที่ ๓๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)


ตำแหน่ง ทน.บ.ต. รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.ต.ม.ช.

ด้วย กฟส.อ.ต.ม.ช. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานพาดสายระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี และพาดสายระบบหน่วย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า ตำบลชะสามเตี้ย ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	DMA๐๒	วันที่ ๑๒, ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	พาดสายระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี และระบบจำหน่าย ๒๒ เควี	DMA๐๒S-๐๑	DIS ชั่วคราว หน้าบึงเซลล์	นายประสาน ๗ โทร ๐๘๔-๑๕๕๕๕๒๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณหน้าบ้านของเกาะคิงมด สฟ.ต.ม.ช.๑ ถึง คีลชั่วคราวหน้าบึงเซลล์ ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ ประสาน ประสพผล ตำแหน่ง ทน.บ.ต. โทร ๐๘๔-๑๕๕๕๕๒๒ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายปวีณา สมัยนิยม)

ตำแหน่ง ทน.บ.ต. รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.ต.ม.ช.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผศฟ.) กฟท.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผศฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1. พิคเตอร์ DMA02 จาก DMA2S-01 ถึง Dis.๕๓ หน้าบึงเซลล์
ในวันที่ 12, 19 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 779

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิคเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิคเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ปวีณา วัฒนกุล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายประสาน ๗ ประสพผล


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.ฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. อ.ต.ม.ช.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


(นายปวีณา สมัยนิยม)
๒๐๒๔ ๓๓๓ ๕๓๓๕๕

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

หน้าที่ 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

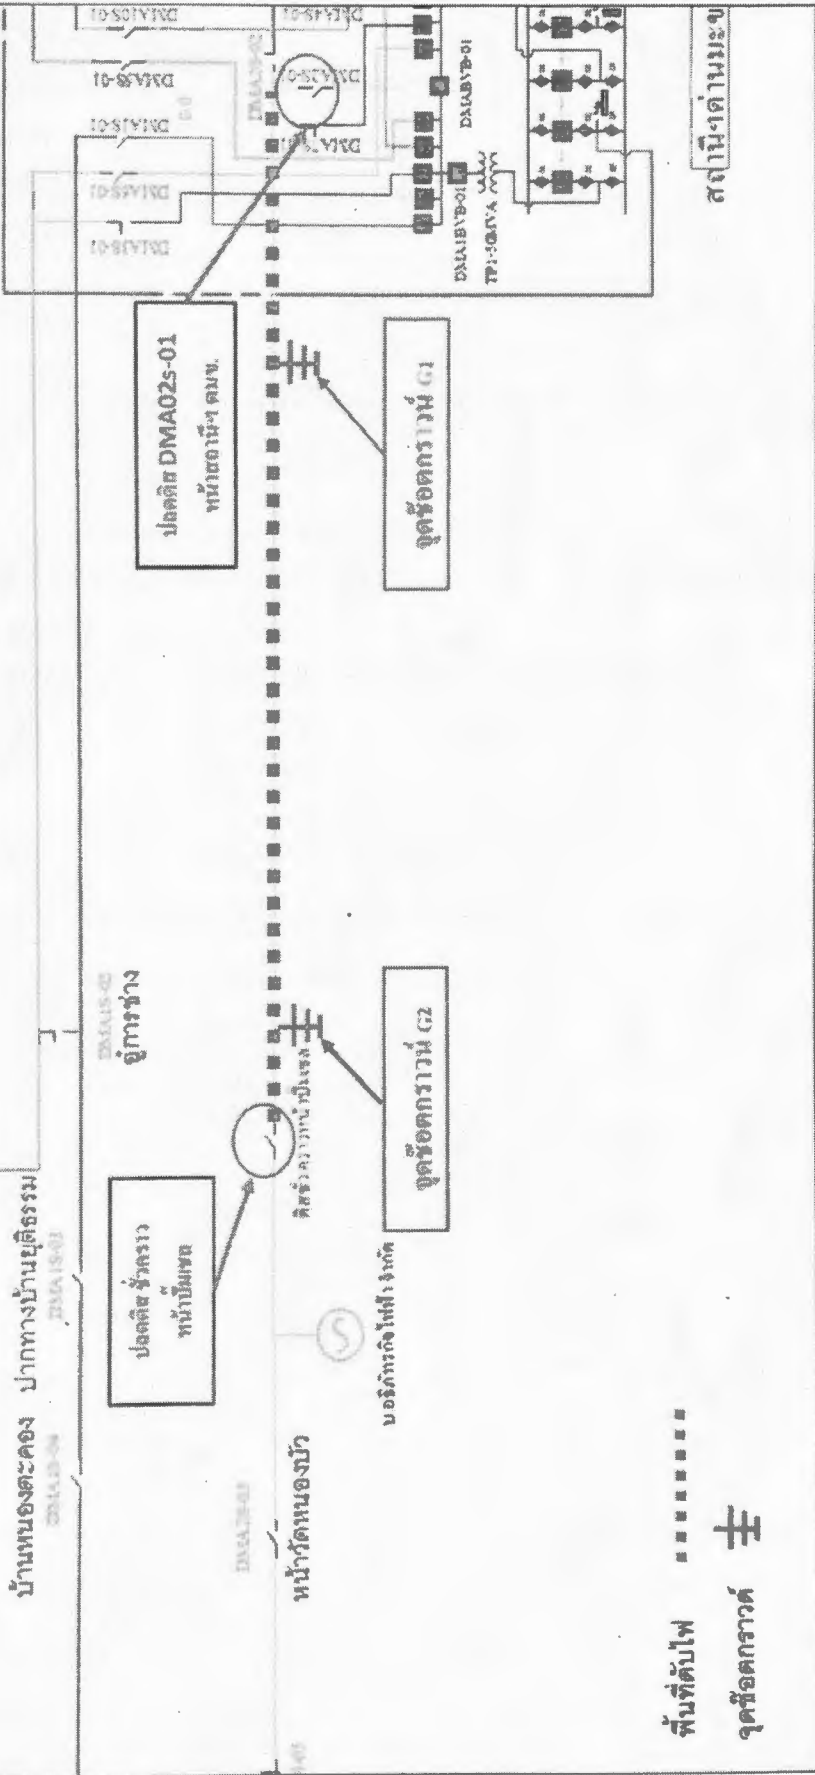
1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านยางเกาะ (DMA02)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12,19 มิ.ย. 64	เวลา	8.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดมข.	งานที่ทำ	พาดสายส่งระบบ 115 เควี และ ระบบจำหน่าย 22 เควี			ตามใบขอปฏิบัติงาน 779/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เที่ยงผดุง			วันที่	6 มิถุนายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 มิถุนายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 มิถุนายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์, นายสุธี			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		โหลด -6.1 MW
3	DMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		โหลด 4.3 MW
4	ย้ายโหลดดวงจร DMA02 ไปรับไฟจาก DMA01						
5	DMA01S-06	ปลด	สับ		ดมข.		SF6 หน้า รร.มัธยมด้านมะขามเตี้ย
6	DIS.ชค.ไลน์ DMA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดมข.		DIS ชค.หน้าบ่ิมเซลล์ยางเกาะ
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
8	DMA02VB-01	สับ	ปลด		DMA		CB DMA02
9	DMA02S-01	สับ	ปลด		ดมข.		DIS POT HEAD F.2
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
13	DMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		
14	แจ้งผู้ควบคุมงานแจ้งชุดงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****							
15	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
18	DMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		
19	DMA02S-01	ปลด	สับ		ดมข.		DIS POT HEAD F.2
20	ย้ายโหลดดวงจร DMA02 กลับจาก DMA01						
21	DMA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DMA		CB DMA02
22	DIS.ชค.ไลน์ DMA02	ปลด	สับ		ดมข.		DIS ชค.หน้าบ่ิมเซลล์ยางเกาะ
23	DMA01S-06	สับ	ปลด, ถี้อคคาน		ดมข.		SF6 หน้า รร.มัธยมด้านมะขามเตี้ย
24	DMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		
25	DMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

ฝังตัวไฟวันที่ 12, 19 มิ.ย. 2564

เวลา 08.30-16.30 น.

บ้านหนองตะคอง ปากทางบ้านยุติธรรม



พื้นฝังไฟ
จุดตัดกราวด์ ๓