



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

7 มิ.ย. 67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.สพ.ร.(ปบ.) 01787
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ พาดสาย ๑๑๕KV บริเวณ ซ.ข้างโรงเรียนวัดปริตาราม ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๕	๑๑ มิ.ย.๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ตัดไฟพาดสาย ๑๑๕KV ซ. ข้างวัดปริตาราม	-Dis ๓แยกวัดปริตา ราม	-Dis ชั่วคราวหน้าสุนทร ออร์ดิต -จุดปลด PG	นายอนุยุทธ ชูโชติ ๐๘๘-๘๗๒๙๖๔๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ช่วงประตูดัดปริตารามเข้าซอยข้างโรงเรียนวัดปริตาราม - คลองวัดปริตาราม..

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิธินัย ผูกนิม ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายพิชา ตันยิตเส็ง)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ SAB๐๕ จาก ๑๑ มิ.ย.๖๗ ถึง ๑๑ มิ.ย.๖๗ ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 785/67 - จุดปลด PG.

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สิวารัต จิระจันทร์ ปลัดประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิธินัย ผูกนิม
11 มิ.ย. 67

(นายนิธินัย ผูกนิม)
ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. (ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คคฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.๓๖๖, กฟส.๓๖๖
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณข้างวัดปรีดาราม				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 มิ.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพร.	งานที่ทำ	พาดสาย 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	785/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	1 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายฉวีวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัฒน์, นายอมร 2. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโฆ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง							
1	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
2	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพร.	SCADA	R อบต.คลองจินดา
3	SAV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAV	-	-
4	NPT10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	SCADA	R รร.สโนไวท์
5	NPT10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	SCADA	R ปากทางจินดา
ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนไปรับไฟจาก SAV04							
7	NPT10S-06	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 วัดปรีดาราม
8	SAB05S-18	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ผู้ใหญ่โต๊ะ
9	NPT10S-05	ปลด	สับ		นฐ.		DIS รร.หลวงพ่อแช่ม
10	DIS ชค.ไลน์SAB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้าสุนทรออร์คิด
11 เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.							
12 แจ้ง กฟส.สพร.ทำการไลน์โหลดออกได้							
13 เมื่อ กฟส.สพร.ทำการไลน์โหลดออกแล้วเสร็จ							
14	DIS ชค.ไลน์SAB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS สามแยกวัดปรีดาราม(รร.มัธยม)
15 แจ้ง HL ทำการปลด PG ออกทั้ง 3 เฟสได้							
16 เมื่อ HL ทำการปลด PG ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ							
17 แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สพร.ทราบ							
18 แจ้ง กฟส.สพร.ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1							
19 แจ้ง กฟส.สพร.ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2							
20 แจ้งให้ กฟส.สพร.ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
21	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
22	SAB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพร.	SCADA	R อบต.คลองจินดา
23	SAV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAV	-	-
24	NPT10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	SCADA	R รร.สโนไวท์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	NPT10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	SCADA	R	ปากทางจินดา
26	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้							
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
27	เมื่อ กฟส.สพร.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
28	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
29	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพร.	SCADA	R	อบต.คลองจินดา
30	SAV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAV		-	-
31	NPT10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	SCADA	R	รร.สโนไวท์
32	NPT10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	SCADA	R	ปากทางจินดา
33	แจ้ง กฟส.สพร.ทำการปลด Short Ground จุด G1							
34	แจ้ง กฟส.สพร.ทำการปลด Short Ground จุด G2							
35	แจ้ง HL ทำการจัม PG เข้าทั้ง 3 เฟสได้							
36	เมื่อ HL ทำการจัม PG เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ							
37	DIS ชค.ไลน์SAB05	ปลด	สับ		สพร.		DIS	สามแยกวัดปรีดาราม(รร.มัธยม)
38	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนกลับจาก SAV04							
39	DIS ชค.ไลน์SAB05	ปลด	สับ		สพร.		DIS	หน้าสุนทรอรรถคิด
40	NPT10S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	รร.หลวงพ่อแช่ม
41	SAB05S-18	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6	ผู้ใหญ่โต๊ะ
42	NPT10S-06	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6	วัดปรีดาราม
43	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
44	SAB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพร.	SCADA	R	อบต.คลองจินดา
45	SAV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAV		-	-
46	NPT10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.	SCADA	R	รร.สโนไวท์
47	NPT10R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.	SCADA	R	ปากทางจินดา
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานดับไฟวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 พาดสาย 15KV บริเวณ ช.ข้างโรงเรียนวัดปรีดาราาม

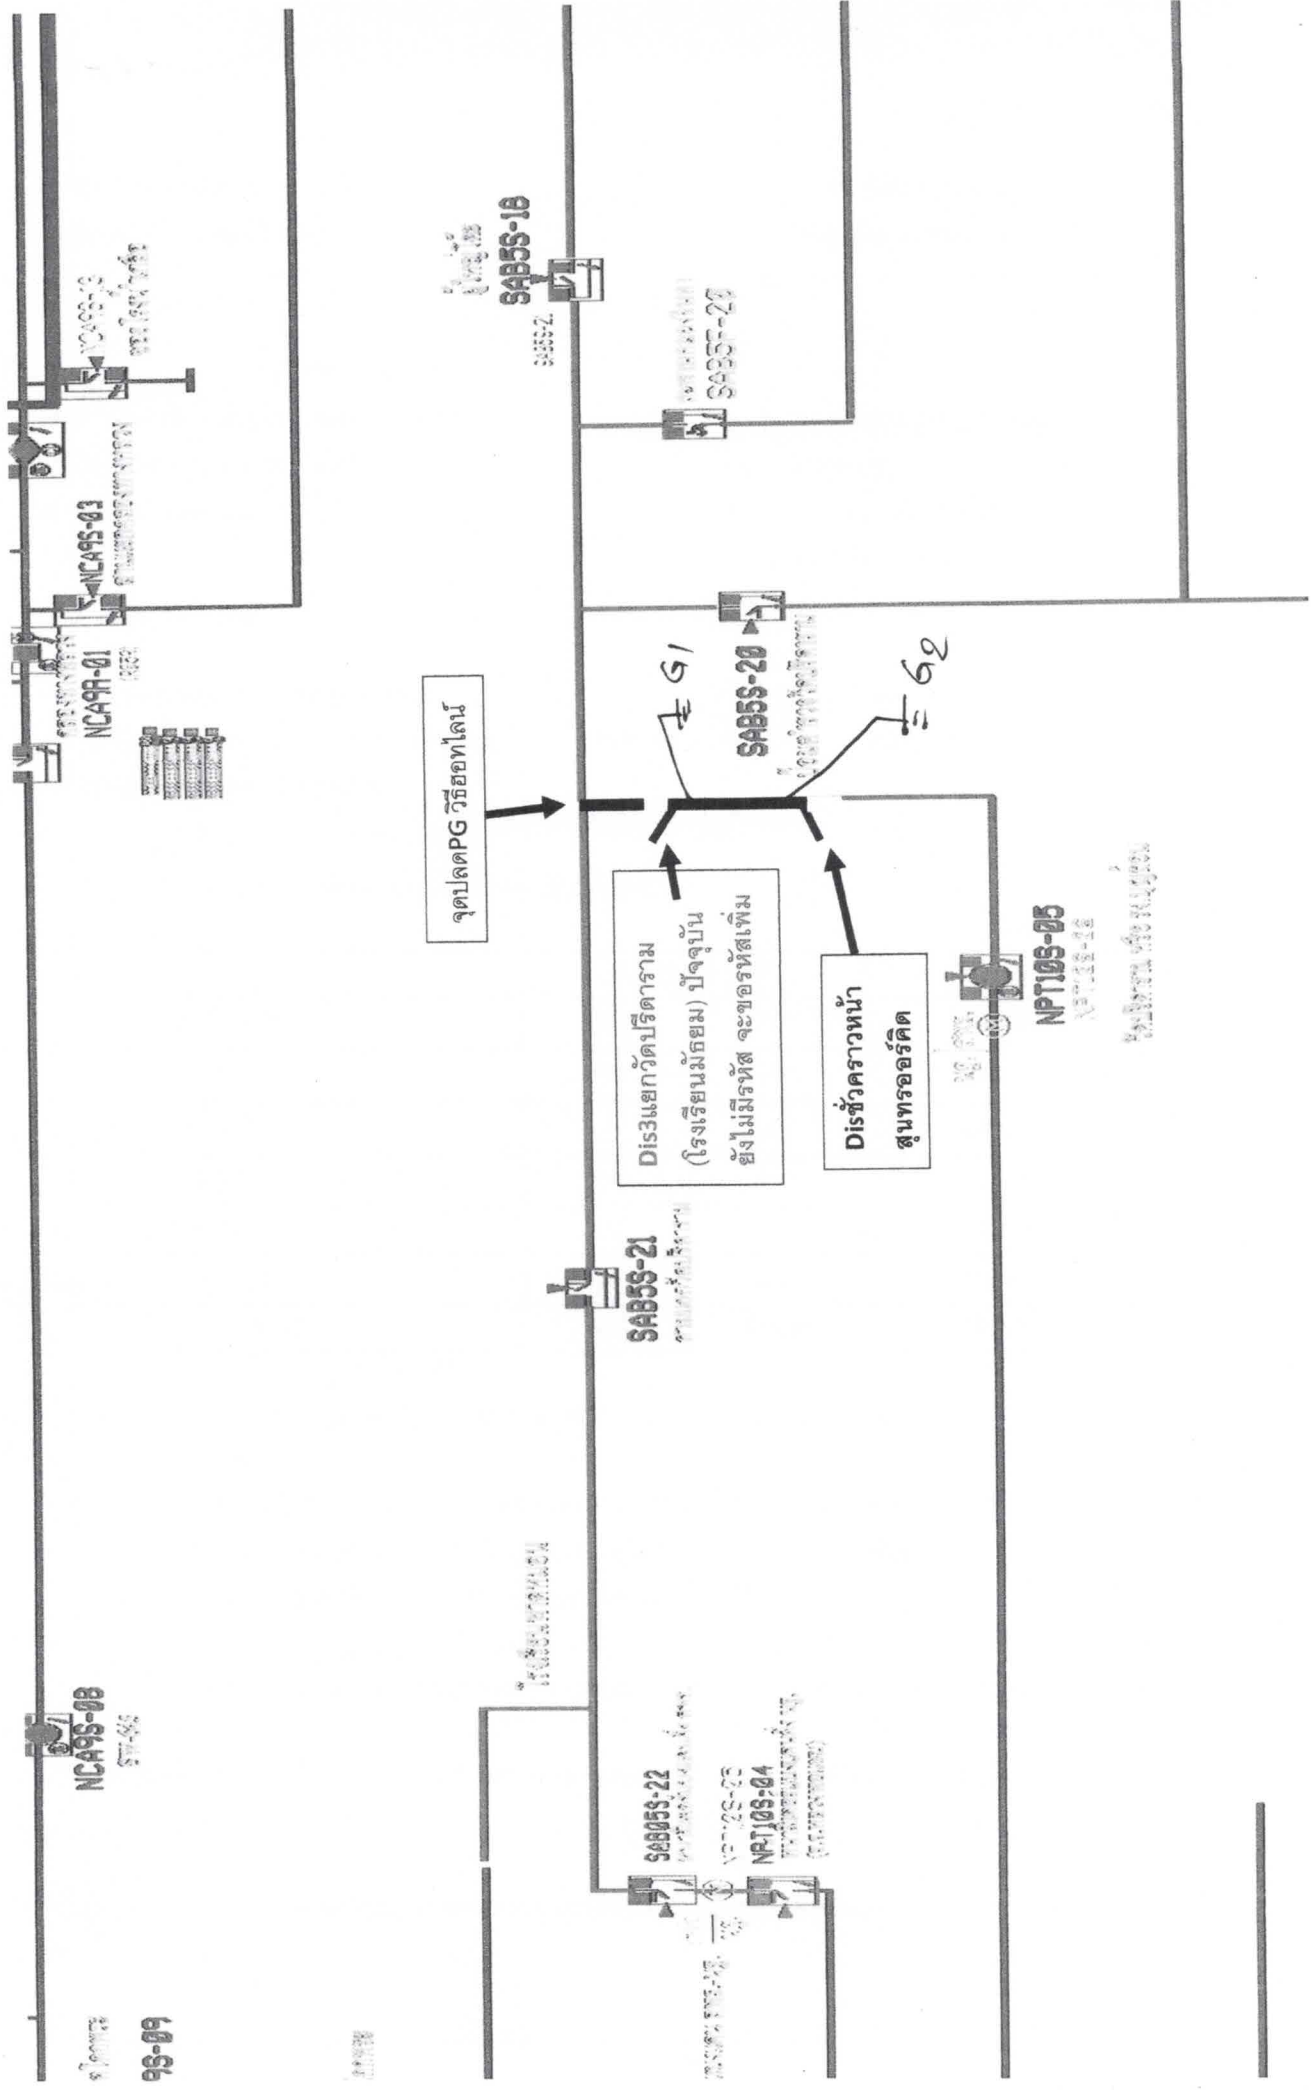

ผู้เขียน: ช.ข้างโรงเรียนวัดปรีดาราาม