



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

7 มิ.ย. 67

เลขที่ ก.๓ บลน.(ป.บ.) ๑๐๒๖ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกชัย หິงสุวรรณ

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนหัวเสาแรงสูง ตามแผนผังสั่งขปแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	BEV 4	10 มิ.ย.67	08.00 น.	17.00 น.	เปลี่ยนสายหัวเสาแรงสูง	BEV3S-06	BEV3S-10	นายบุญฤทธิ์ พันธิบุตร พง.6 ผกส. กฟอ.บางเลน

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) บริษัทเอเชีย

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง ทพ.ปบ. โทร ๐๘๓-๖๓๒๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกชัย หິงสุวรรณ)

ผจก.กฟส.บางเลน

หมายเหตุ ขอตัดไฟแบบแรงดัน เนื่องจากส่วนเกี่ยวข้องพร้อมในวันนี้

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ | พิดเตอร์ BEV 4 จาก BEV3S-06 ถึง BEV3S-10
ในวันที่ 10 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 788/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ | พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ดร.วิภากร จันทน์ วัฒนวิฑิต ประสานงานขอตัดไฟกับ ดร.ประวีร์ วัฒนวิฑิต
3 มิ.ย. 67 สุภา

(นางสาวสุภัทรา มนต์บุญทด)

๑๓๖.5 แทน ทพ.กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. คฟ.บจ.

อก.บช.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าบริษัทเอเชีย					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 มิ.ย. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บล.	งานที่ทำ	เปลี่ยนสายหัวเสา		ตามใบขอปฏิบัติงาน	788/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	4 มิถุนายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	ร.จก			วันที่	4 มิถุนายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย	ร.จก			วันที่	4 มิถุนายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุรสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายอนันต์,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร,นางสาวสุกษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BEU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		
3	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
4	BEV03S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บางเลน		SF6 สะพานคลองสภาพร
5	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G1						
6	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G2						
7	แจ้งชุดทำงานให้ทำการลง Wesafe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
8	BEU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		
**** สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า ****							
9	BEU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		
10	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G1						
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G2						
13	BEV03S-10	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บางเลน		SF6 สะพานคลองสภาพร
8	BEU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		
**** สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด ****							

BEA3S-06
ตรงข้ามเอเชีย

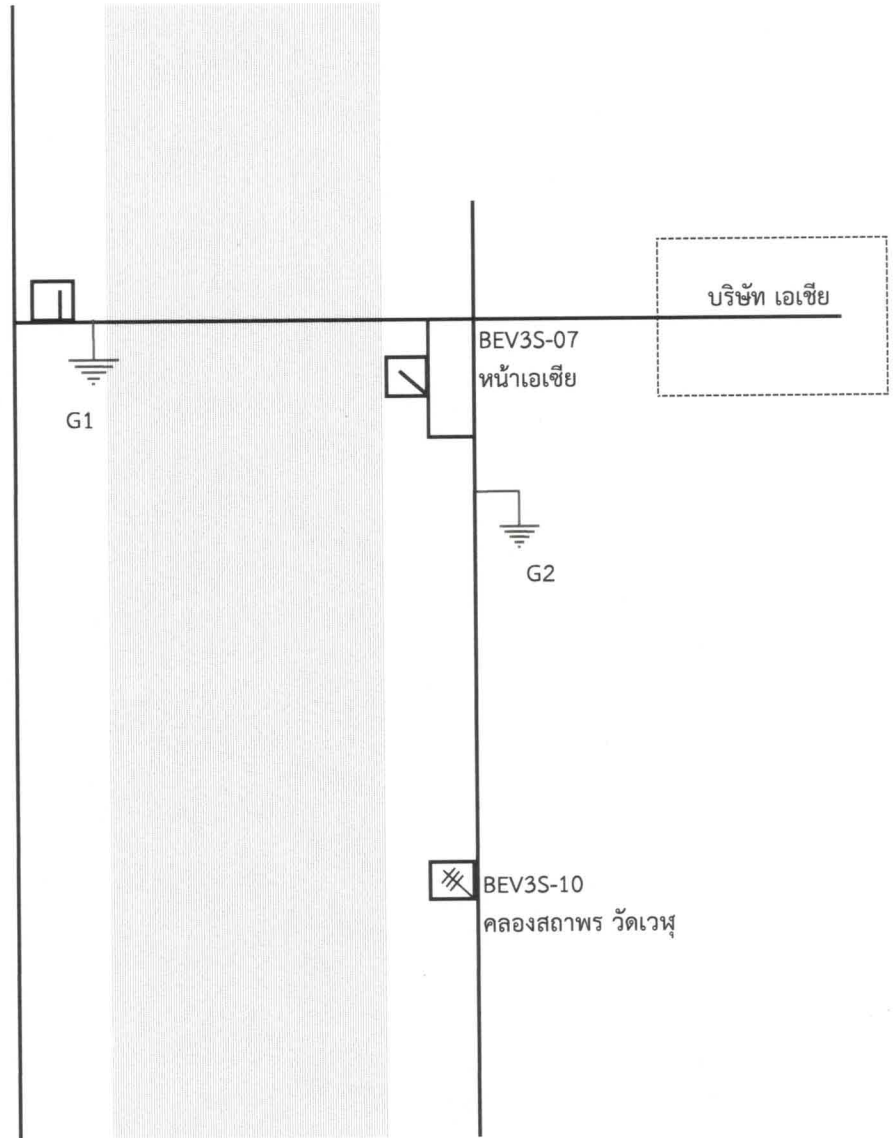

ฝังดับไฟปฏิบัติงาน เปลี่ยนหัวเสา หน้าบริษัทเอเชีย
วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 08:00-17:00 น.