



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.๖๒๐.๖๗๖.(๗๖)๐๐๗๖/๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นายบัญญัติ มั่งสวญ

Switching Deadline  
12 มิ.ย.๖๔

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.บปง.

ที่	พิดเดอร์	วันเดือนปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NOM 4	14 มิ.ย.๖4	09.00 น.	11.00 น.	แก้ไขจุดร้อน NOM4S-01	สพฟ.หนองปลาหมอ	NOM4S-01	นายจรัส ศรีมงคล

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า หนองปลาหมอ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิทยา เรือนสา ตำแหน่ง พชง.ระดับ.๖ โทร ๐๙๐-๙๑๖๒๕๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายบัญญัติ มั่งสวญ)  
รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.บปง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ NOM จาก NOM 4S-01 ถึง NOM 4S-01  
ในวันที่ 14 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 11:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 784  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุทธิพงษ์ ไร่โพธิ์ทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจรัส ศรีมงคล  
7 มิ.ย. 64

สมพร ตันตึกเศรษฐศิลป์  
(วศก.7 แทน นพ.จ.พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๒๖๖, กฟผ.๒๖๖

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น  
ผจฟ. 2 (สถานี กฟผ.๒๖๖ NOM)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08:20 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ หนองปลาหมอ NOM04S-01				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 มิ.ย. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	11.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	774/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง			วันที่	12 มิถุนายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 มิถุนายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 มิถุนายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายชณิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายก่อนทำการสวิตชิง						
2	NOM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		L= 7.2 MW
3	NOM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		L= 2.5 MW
4	ย้ายโหลด NOM04 ไปจ่ายจาก NOM05						
5	NOM04S-02	ปลด	สับ		นปม.		ป้อมตำรวจ
6	NOM04VB-01	สับ	ปลด		NOM		
7	NOM04S-01	สับ	ปลด		นปม.		Pothead F4
8	NOM04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NOM		
9	ให้คง " OFF" Auto Reclose NOM05VB-01 ไว้ตลอดขณะที่ กพอ.บปง.ทำการแก้ไขจุดร้อน						
10	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า						
11	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
12	NOM04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NOM		
13	NOM04S-01	ปลด	สับ		นปม.		Pothead F4
14	ย้ายโหลด NOM04 ไปจ่ายจาก NOM05						
15	NOM04VB-01	ปลด	สับคง"OFF"AutoReclose		NOM		
16	NOM04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นปม.		ป้อมตำรวจ
17	NOM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		
18	NOM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		
	สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด						

แผนผัง Singleline Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟและจุดช็อตกราวด์

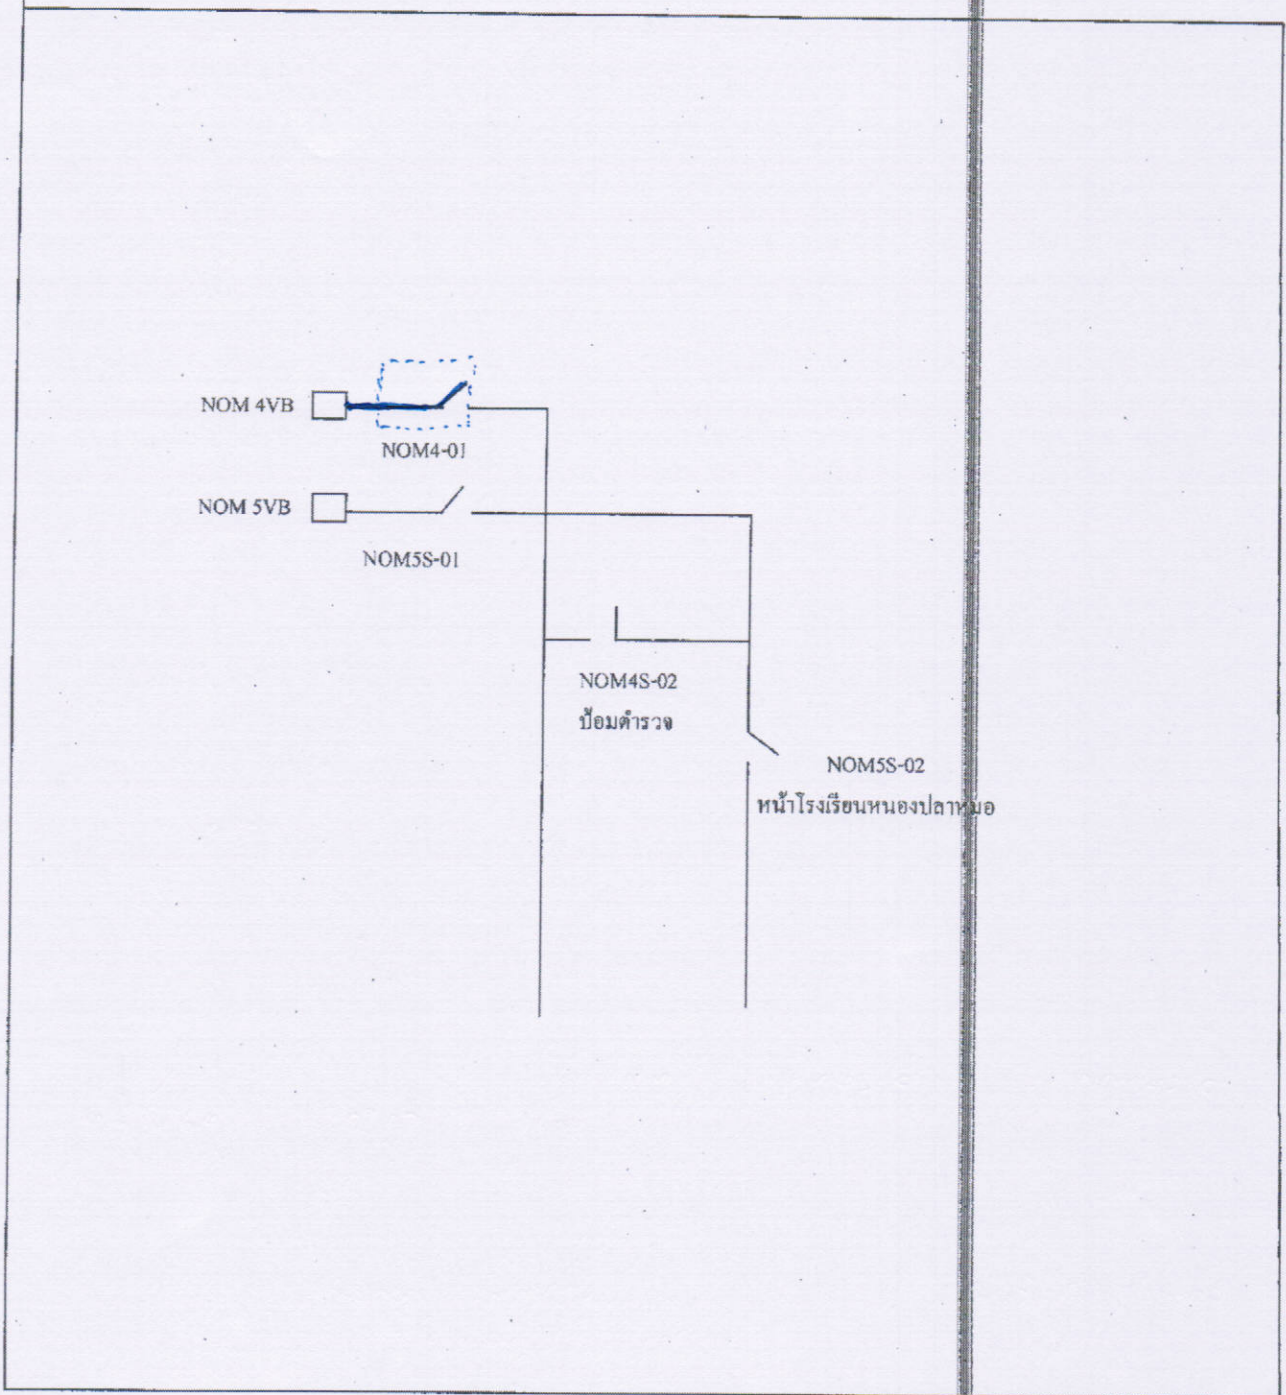

หมายเหตุ

- เส้นแสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
- ⊥ ตำแหน่งจุด Short Ground
- || จุดตัดเดท

ผู้ควบคุมงาน นายนายจรัส ศรีมงคล  
 ผู้ Short Ground นาย  
 จป. นายพลกิจ จงวีรสถิตย์