



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

19 มิ.ย. 67

เลขที่ ก.๓ นช.(ปป) ๑๑๕๗ /๒๕๖๗

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง ..จก.ปป.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายวนภูมิ บำรุงศรี

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้านครชัยศรี ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	NCA09	23 มิ.ย. 67	08.00	17.00	ปป. ระบบจำหน่าย (พาดสาย) / คลองทางหลวง	- DIS ชค. - DIS ชค.ศาลเจ้าพ่อจักรแก้ว	- NCA09S-02 - DIS ชค.ศาลเจ้าพ่อจักรแก้ว - NCA09S-03 - NCA09R-01	นายธรรมรัตน์ เตสุวรรณ พงษ.๕ ผกส. กฟส.นช 086-8446662

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ่อตกปลาน้องเจน, ชุมชนศาลเจ้าพ่อจักรแก้ว, ชุมชน ซ.โรงเหล็ก และ ชุมชน รร.คลองทางหลวง
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวพัฒนสุดา พงษ์เผ่า ตำแหน่ง วิศวกร กฟส.นครชัยศรี โทร ๐๘๕-๓๖๑๔๒๐๓
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวนภูมิ บำรุงศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน


ผจก.กฟส.นครชัยศรี

๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NCA9 จาก Dist. ตามงจรวัดฝั่ง ถึง NCAQR-01, NCA9S-03
ในวันที่ 23 มิ.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่ 794/67
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชยา ทรงศิริ ประธานงานการขอดับไฟกับ นายสมพงษ์ สุตา หนองเต่า


.....
(นายสมพงษ์ สุตา พิชยา)
.....
อ.ส.ก.ร

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. มท.๓.๑๖๖, มท.๑๖๖
อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตช์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ 3 แผ่น
ผจฟ. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	คลองทางหลวง (NCA09)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 มิ.ย. 67	เวลา	08.00 น.	ถึง เวลา	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.นช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22kV (พาดสาย)		ตามใบขอปฏิบัติงาน	794/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ			วันที่	6 มิถุนายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 มิถุนายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 มิถุนายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- Load = 2.5 MW
4	NCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- Load = 5.8 MW
5	NCA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นช.	SCADA	R คลองทางหลวง
6	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
7	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- Load = 6 MW
8	ย้ายโหลดวงจร NCA09 บางส่วนไปรับไฟจาก NCA06						
9	NCA09S-10	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 หน้าวัดป่าท่ากระชับ
10	NCA09R-01	สับ	ปลด		นช.	SCADA	R คลองทางหลวง
11	SW. Load	สับ	ปลด		นช.		R โรงเรียนคลองทางหลวง
12	ย้ายโหลดวงจร NCA09 บางส่วนไปรับไฟจาก SAB05						
13	NCA09S-04	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 สามแยกวัดวังน้ำขาว
14	NCA09S-02	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ก่อนถึงศาลเจ้าพ่อจักรแก้ว
15	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
16	NCA09S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS สามแยกคลองทางหลวง
17	DIS ชค. NCA09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ลานจอดรถวัดสว่าง
18	แจ้งสถานะพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.นช. ทราบ						
19	แจ้งชุดทำงานทดสอบไฟย้อน หากไม่พบไฟย้อนให้ทำการซื้อตราวัด G1,G2,G3 พร้อมลงข้อมูลใน We Safe แล้วแจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
20	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
22	NCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
23	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
24	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
25	เมื่อ กฟส.นช. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพร้อมลงข้อมูล We Safe						
26	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
28	NCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
29	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
30	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
31	แจ้งกฟส.นช. ปลดข้อตราราวด์ G1,G2,G3						
32	NCA09S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS สามแยกคลองทางหลวง
33	DIS ชค. NCA09	ปลด	สับ		สพร.		DIS ลานจอร์จวัดสว่าง
34	ย้ายโหลดวงจร NCA09 บางส่วนกลับจาก SAB05						
35	NCA09S-02	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ก่อนถึงศาลเจ้าพ่อจักรแก้ว
36	NCA09S-04	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 สามแยกวัดวังน้ำขาว
37	ย้ายโหลดวงจร NCA09 บางส่วนกลับจาก NCA06						
38	SW. Load	ปลด	สับ		นช.		R โรงเรียนคลองทางหลวง
39	NCA09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing ,ALT		นช.	SCADA	R คลองทางหลวง
40	NCA09S-10	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 หน้าวัดป่าท่ากระชับ
41	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
42	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
43	NCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
44	NCA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นช.	SCADA	R คลองทางหลวง
45	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
46	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

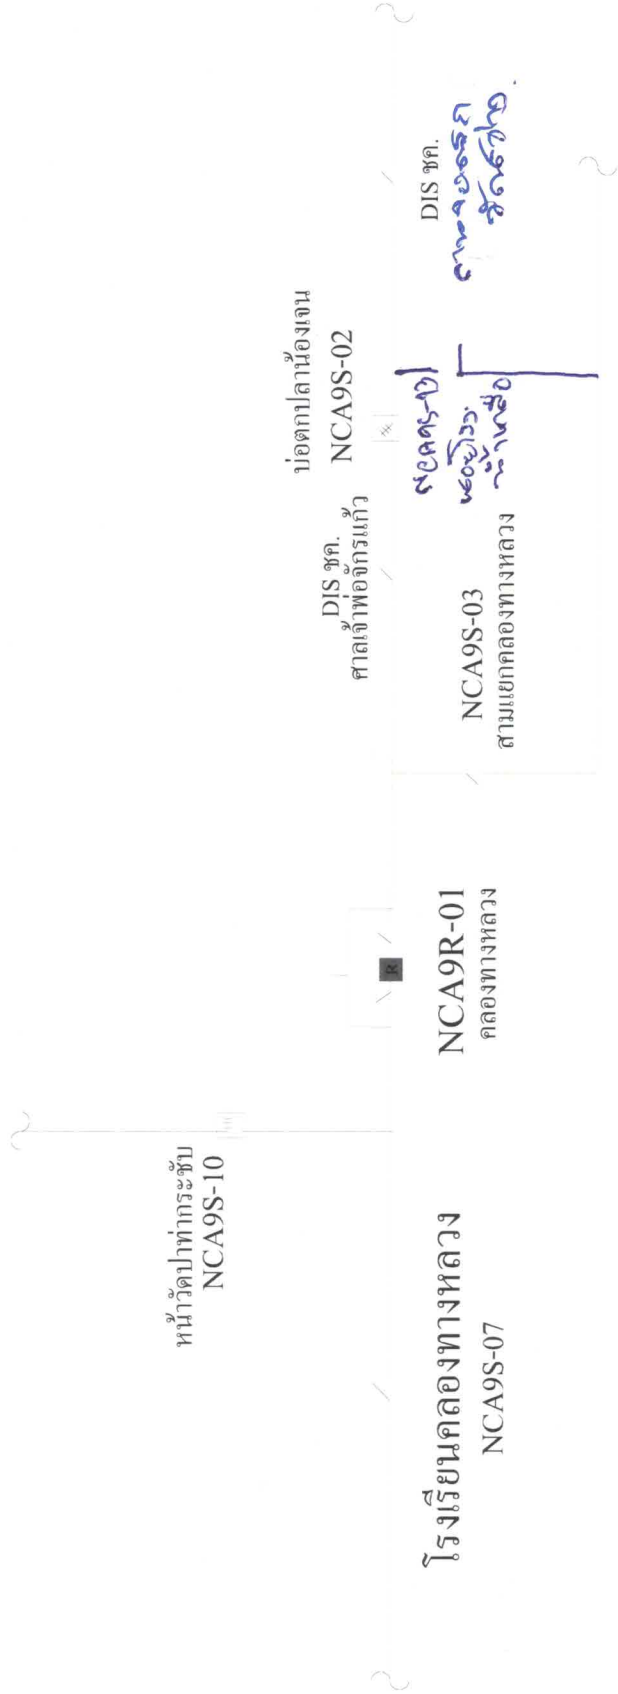

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

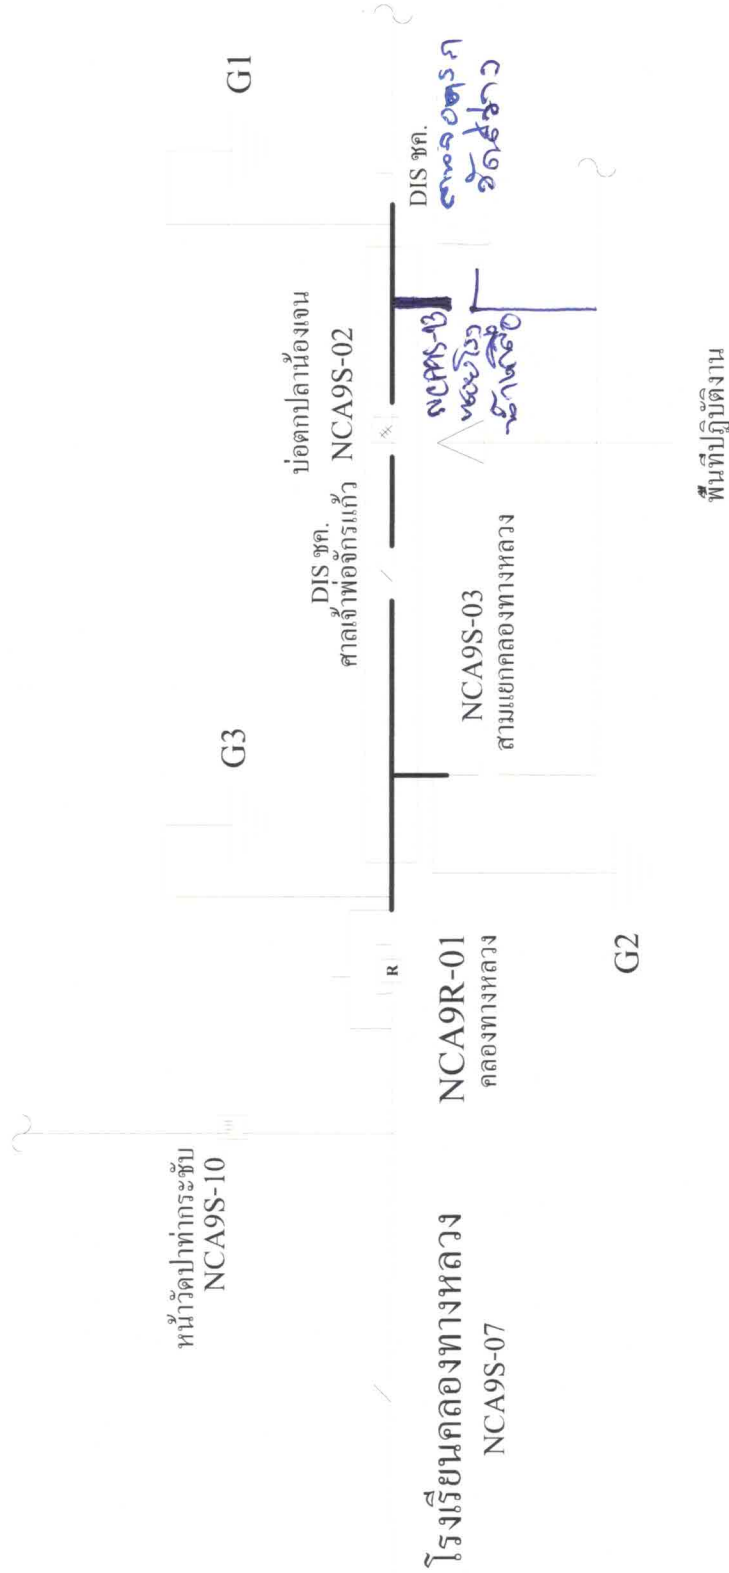

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

หน้าวัดค่ากระชับ
NCA9S-10

โรงเรียนคลองทางหลวง
NCA9S-07

NCA9R-01
คลองทางหลวง

DIS ชก.
ศาลเจ้าพ่อจ๊กแก้ว

NCA9S-03
สามแยกคลองทางหลวง

บ่อตบลาน้องเจน
NCA9S-02

DIS ชก.
คานงอกรย
สะพานขาว