



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.พทท.(กบ) ๓๓๖/๖๓
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิวิสาสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุญนาค

วิทย์ขอตัดไฟ

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน

Switching Deadline

12 มิ.ย. 67

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สิ่งเขบนับ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	PTU10	๑๕ มิ.ย.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสา ๑๒.๒๐ ม. จำนวน ๖๐ ต้น บ้านดอนเจดีย์ ถึง บ้านหนองแก	PTU10S-13 ท้ายบ้านดอน เจดีย์	PTU10S-14 บ้านก้านจิว PTU10S-15	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๘๖. ไร่

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ช.ผ.ก.บ. โทร. ๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ นายสุรวุฒิ บุญนาค
(นายสุรวุฒิ บุญนาค)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

PTU10S-14

PTU10S-15

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ PTU10 จาก PTU10S-13 ถึง PTU10S-15
ในวันที่ 15 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 796/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุริยาพงษ์ สิมโพธิ์ทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ อนุชา ชำนาญเรือ

นายสุริยาพงษ์ สิมโพธิ์ทอง
(๑๑๐ นตร.ทท.๓ สิมโพธิ์ทอง)
๑๑๐.๖ กทท. พ.ว.๑พ.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. พทท.
อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านดอนเจดีย์ - บ้านหนองแก				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 มิ.ย. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ปักเสาแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน 796/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	5 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุวิทย์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุกษา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	PTU10R-01	Normal	Nonreclosing		พทน.	R	บ้านทุ่งสมอ
3	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
4	PTU10S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.	DIS	ท้ายบ้านดอนเจดีย์
5	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G1						
6	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G2						
7	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G3						
8	แจ้งชุดทำงานให้ทำการลง Wesafe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
9	PTU10R-01	Nonreclosing	Normal		พทน.	R	บ้านทุ่งสมอ
10	**** สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า ****						
11	PTU10R-01	Normal	Nonreclosing		พทน.	R	บ้านทุ่งสมอ
12	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G1						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G2						
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G3						
16	PTU10S-13	ปลด	สับ		พทน.	DIS	ท้ายบ้านดอนเจดีย์
17	PTU10R-01	Nonreclosing	Normal		พทน.	R	บ้านทุ่งสมอ
18	**** สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด ****						

แผนผังการเดินสาย

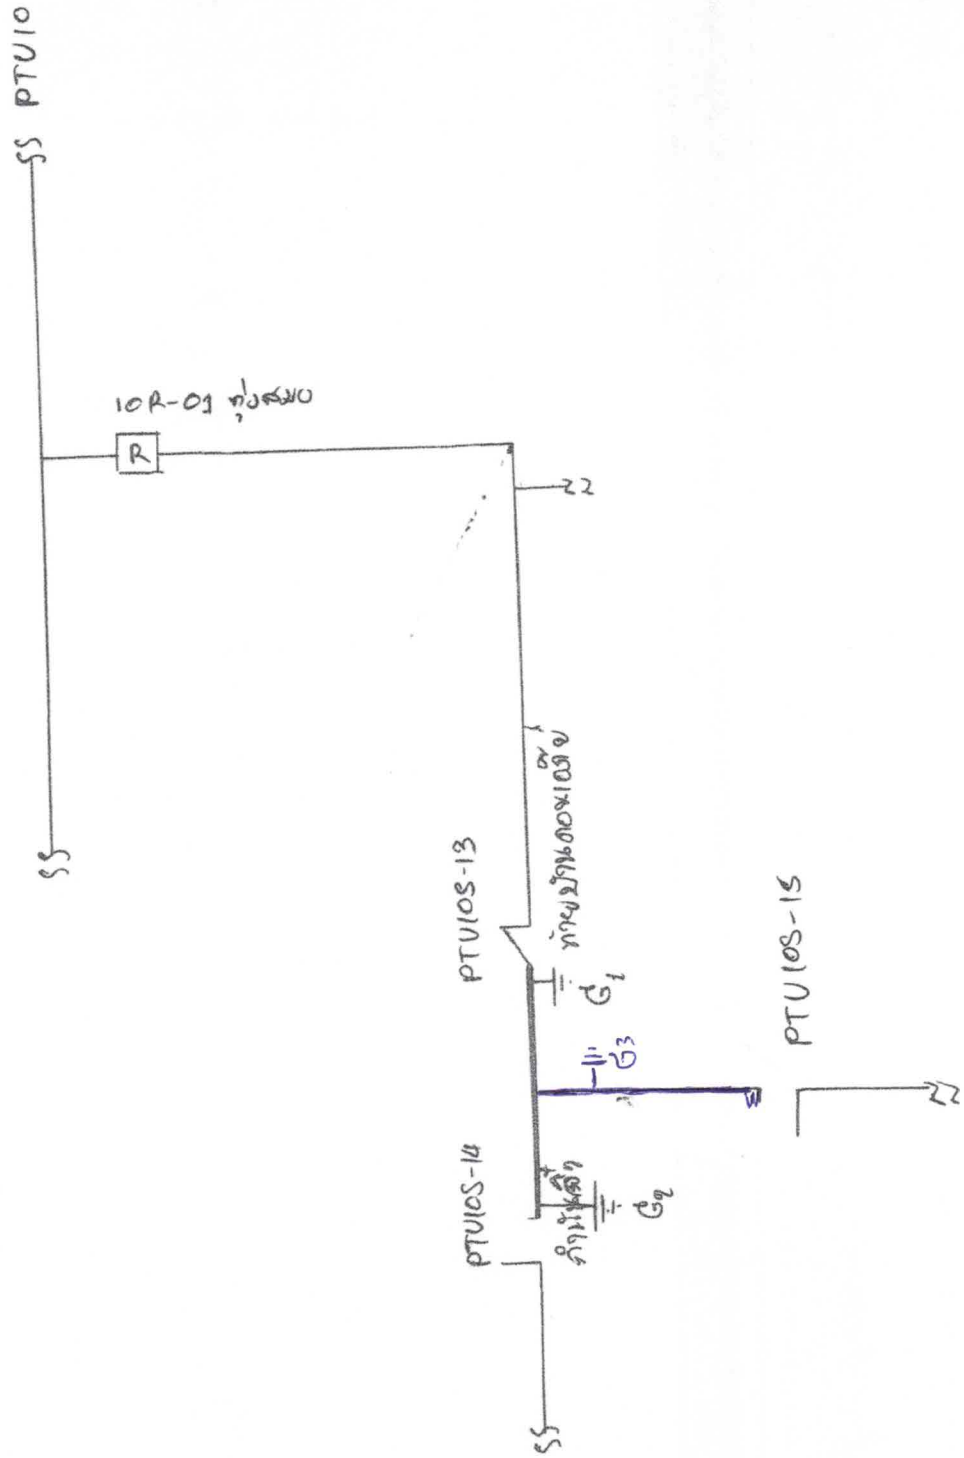

(นายเอก อภิบาลเรือง)
ช่างเดินสาย