



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(ตบ.) ๑๗๖๗ / ๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สึงโททอง

Switching Deadline

วันที่ 16 มิ.ย. 64

วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แกะไขจุดร้อนสวิตช์ใบมีด ๑๑๕ KV. สถานีไฟฟ้าบางเลน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BEA๔YB-๐๑	๑๕ มิ.ย.๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV. รหัส BEA๔YB-๐๑ พร้อมปลด BEA๔YS-๐๔, BEA๔YS-๐๖ เพื่อแกะไขจุดร้อนสวิตช์ใบมีด ๑๑๕ KV. รหัส BEA๔YS-๐๒ (สับกราวด์ BEA๔YG-๐๒)	BEA๔YB-๐๑	BEA๔YS-๐๔ BEA๔YS-๐๖	นายณฤพนธ์ เปรมศิริ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเขาวลิต นิลรอด ตำแหน่ง พงษ.๖ ผดบ.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)
(นายสมหมาย ชื่นดั่ง)
รักษาราชการปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง.....

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ BEA๔YB-๐๑ จาก BEA๔YB-๐๑ ถึง BEA๔YS-๐๔, ๐๖
ในวันที่ 19 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ ๗๙๗ / 64
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย *(Signature)* *(Signature)* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *(Signature)* นิลรอด

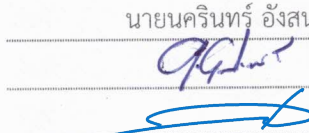

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)
เรียน ผจก. *(Signature)*, *(Signature)*
อก.บ.บ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(Signature)
(นายเขาวลิต นิลรอด)
ขั้นตอนการสวิตซ์..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น
ผคฟ. 1 (สถานี BEA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(Signature)
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

(Signature)
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แก๊ซจูดร็อน BEA4YS-02					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 มิ.ย. 64	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก๊ซจูดร็อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	797/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวติน			วันที่	9 มิถุนายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 มิถุนายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 มิถุนายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายโมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบการจ่ายไฟ SNO-BEA-SPN-LBL-SNO จ่ายไฟแบบ Close Loop ปกติ						
3	BEA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	2SCL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SCL		- เบรกเกอร์ 115 เควี(ไทรผลวย)
5	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
6	2SCL01YB-01	สับ	ปลด		SCL		- เบรกเกอร์ 115 เควี(ไทรผลวย)
7	BEA04YB-01	สับ	ปลด		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	BEA04YS-01	สับ	ปลด		BEA		- ไบมีด 115 เควี
9	BEA04YS-02	สับ	ปลด		BEA		- ไบมีด 115 เควี
10	BEA04YS-06	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บล.		- ปากทางไทรผลวย
11	ตรวจสอบ BEA4YS-04 Load Break Switch หน้าไทรผลวย อยู่สถานะ "OPEN+Lock"						
12	ตรวจสอบ ไฟย้อนทางด้าน BEA4YB-01 ถ้าไม่มีไฟย้อนให้ดำเนินต่อไป						
13	BEA04YG-02	ปลด	สับ		BEA		- กราวด์ 115 เควี
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบและปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
16	BEA04YG-02	สับ	ปลด		BEA		- กราวด์ 115 เควี
17	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
18	BEA04YS-01	ปลด	สับ		BEA		- ไบมีด 115 เควี
19	BEA04YS-02	ปลด	สับ		BEA		- ไบมีด 115 เควี
20	BEA04YS-06	ปลด	สับ		บล.		- ปากทางไทรผลวย
21	2SCL01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SCL		- เบรกเกอร์ 115 เควี(ไทรผลวย)
22	BEA04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	BEA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	2SCL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SCL		- เบรกเกอร์ 115 เควี(ไทรผลวย)
สิ้นสุด Switching							