



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดช.(กป)๓๙๘/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน

# Switching Deadline

12 มิ.ย. 67

วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อน ตามแผนผังส่งแบบจำนวน... แผ่น  
ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F.8 สถานี ด่านช้าง	17 มิ.ย.2567	09.00 13.00	12.00 16.00	ขอปลด DAA08S-10 ดิสทริบิวเตอร์ เพื่อแก้ไข จุดร้อน (ปฏิบัติงาน โดยออนไลน์)	-	-	นายพิเชษฐ์ นิกข์อง พชง.๔ กฟส.อ.ด่านช้าง เบอร์โทร: ๐๒๒๑๒๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายธนาเดช กิตตินวโชค ตำแหน่ง หน.กป. โทร ๐๙๘-๔๖๓๔๘๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ DAA8 จาก DAA8S-10 ถึง  
ในวันที่ 17 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 799/2567  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิภา จีฬะ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ธนาเดช กิตตินวโชค

( นายวิภา จีฬะ )  
หน.๖ ปฏิบัติการหน.๖

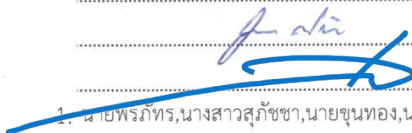
สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟส.๑๕  
อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น  
ผจก. (สถานี)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DIS DAA8S-10 พุสำโรง , DIS DAA8S-11 พุกร่าง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 มิ.ย. 67	เวลา	<del>09.00</del> 13.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดช.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน		ตามใบขอปฏิบัติงาน	799,801/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	8 มิถุนายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 มิถุนายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 มิถุนายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายพรภักดิ์,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนเฑียร 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิทย์,นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ให้ กฟส.ดช.แจ้ง VSPP บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า โครงการ 2 ปลดขนานออก						
3	แก้ไขจุดร้อนที่ DAA08S-11 DIS บ้านพุกร่าง						
4	DAA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
5	BQA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		น.3		-
6	ย้ายโหลด DAA 8 บางส่วนไปจ่ายจาก BQA 5 (ดับไฟย้ายโหลด)						
7	DAA08S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS บ้านพุกร่าง
8	BQA05VS-111	ปลด	สับ		น.3		SF6 บ.บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า
9	ให้ OFF Auto Reclose DAA08 และ BQA05 ไว้ขณะปฏิบัติงาน						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
10	เมื่อแก้ไขจุดร้อนที่ DAA08S-11 DIS บ้านพุกร่าง เสร็จ พร้อมทำที่ DAA08S-10 DIS บ้านพุสำโรง ต่อ						
11	ย้ายโหลด DAA 8 บางส่วนไปจ่ายจาก BQA 5 (ดับไฟย้ายโหลด)						
12	DAA08S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS ปากทางเข้าพุสำโรง
13	DAA08S-11	ปลด	สับ		ดช.		DIS บ้านพุกร่าง
14	ให้ OFF Auto Reclose DAA08 และ BQA05 ไว้ขณะปฏิบัติงาน						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง							
15	เมื่อแก้ไขจุดร้อนเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
16	ย้ายโหลด DAA 8 บางส่วนกลับจาก BQA 5 (ดับไฟย้ายโหลด)						
17	BQA05VS-111	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		น.3		SF6 บ.บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า
18	DAA08S-10	ปลด	สับ		ดช.		DIS ปากทางเข้าพุสำโรง
19	DAA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
20	BQA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		น.3		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							