

Switching Deadline
วันที่ 16 มิ.ย. 64



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.บป.บ.ป.๑๕๐๓/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายบัญญัติ ม่วงสวย

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.บ.บ.

| ที่ | พิดเตอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| ๑. | NOM 1 | 20 มิ.ย.64 | 08.30 น | 17.30 น. | ปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสายแรงสูง | DIS ชั่วคราววัดหนองหิน | DIS ชั่วคราวบ้านดอนมะสังข์ | นายจรัส ศรีมงคล ๐๘๕-๓๙๒๔๓๑๙ |

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า หนองปลาหม้อ ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจรัสพงษ์ เจริญกุล.....ตำแหน่ง..... พ.ช.ระดับ ๗.....โทร.....๐๘๑-๗๗๗๑๘๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายบัญญัติ ม่วงสวย.)

ร.จ.ก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.บ.บ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ NOM 1 จาก Dis ช.วัดหนองหิน ถึง Dis ช.ดอนมะสังข์
ในวันที่ 20 มิ.ย 64 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 803/64

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นรินทร์ อังศวาดิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทช อภิรมย์ เจริญกุล

(นาย นรินทร์ อังศวาดิน)
๒๕๖.5 กก. พ.ว.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.ฟ.)

เรียน ผ.จ.ก. บ.บ.บ. , พ.ช.บ.บ.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1..... แผ่น

แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น

ผ.จ.ฟ. (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | | |
|------------------------|---|----------|---------------------|-------------------|------------------|----|
| 1. สถานที่ทำงาน | ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณวัดหนองหิน(NOM01) | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 20 มิ.ย. 64 | ระหว่าง | 08.30 น. | ถึง | 17.30 | น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟอ.บปง. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 803/64 | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายนครินทร์ อังสนาวิน | | | วันที่ | 12 มิถุนายน 2564 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 12 มิถุนายน 2564 | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 12 มิถุนายน 2564 | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|--------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | NOM01R-01 | Normal | Nonreclosing, ALT | | นปม. | | R บ่อเจ๊ก |
| 3 | TMK02R-01 | Normal | Nonreclosing, ALT | | ทมก. | SCADA | R ตลาดห้วยเหนียว |
| 4 | เมื่อพร้อมดับไฟย้ายโหลด | | | | | | |
| 5 | DIS ชค. NOM01 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | นปม. | | DIS บ้านดอนมะสังข์ |
| 6 | NOM01S-09 | ปลด | สับ | | นปม. | | DIS เขาพระ |
| 7 | เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น. | | | | | | |
| 8 | DIS ชค. NOM01 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | นปม. | | DIS วัดหนองหิน |
| 9 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ | | | | | | |
| 10 | แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อกกราวด์ ระบบ 22 เควี จุด G1 | | | | | | |
| 11 | แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อกกราวด์ ระบบ 22 เควี จุด G2 | | | | | | |
| 12 | NOM01R-01 | Nonreclosing, ALT | Normal | | นปม. | | R บ่อเจ๊ก |
| 13 | TMK02R-01 | Nonreclosing, ALT | Normal | | ทมก. | SCADA | R ตลาดห้วยเหนียว |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | | |
| 14 | เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 15 | NOM01R-01 | Normal | Nonreclosing, ALT | | นปม. | | R บ่อเจ๊ก |
| 16 | TMK02R-01 | Normal | Nonreclosing, ALT | | ทมก. | SCADA | R ตลาดห้วยเหนียว |
| 17 | แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อกกราวด์ ระบบ 22 เควี จุด G1 | | | | | | |
| 18 | แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อกกราวด์ ระบบ 22 เควี จุด G2 | | | | | | |
| 19 | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 20 | DIS ชค. NOM01 | ปลด | สับ | | นปม. | | DIS วัดหนองหิน |
| 21 | เมื่อพร้อมดับไฟย้ายโหลด | | | | | | |
| 22 | NOM01S-09 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | นปม. | | DIS เขาพระ |
| 23 | DIS ชค. NOM01 | ปลด | สับ | | นปม. | | DIS บ้านดอนมะสังข์ |
| 24 | NOM01R-01 | Nonreclosing, ALT | Normal | | นปม. | | R บ่อเจ๊ก |
| 25 | TMK02R-01 | Nonreclosing, ALT | Normal | | ทมก. | SCADA | R ตลาดห้วยเหนียว |
| สิ้นสุด Switching | | | | | | | |

แผนผัง Singleline Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟและจุดช็อตกราวนด์

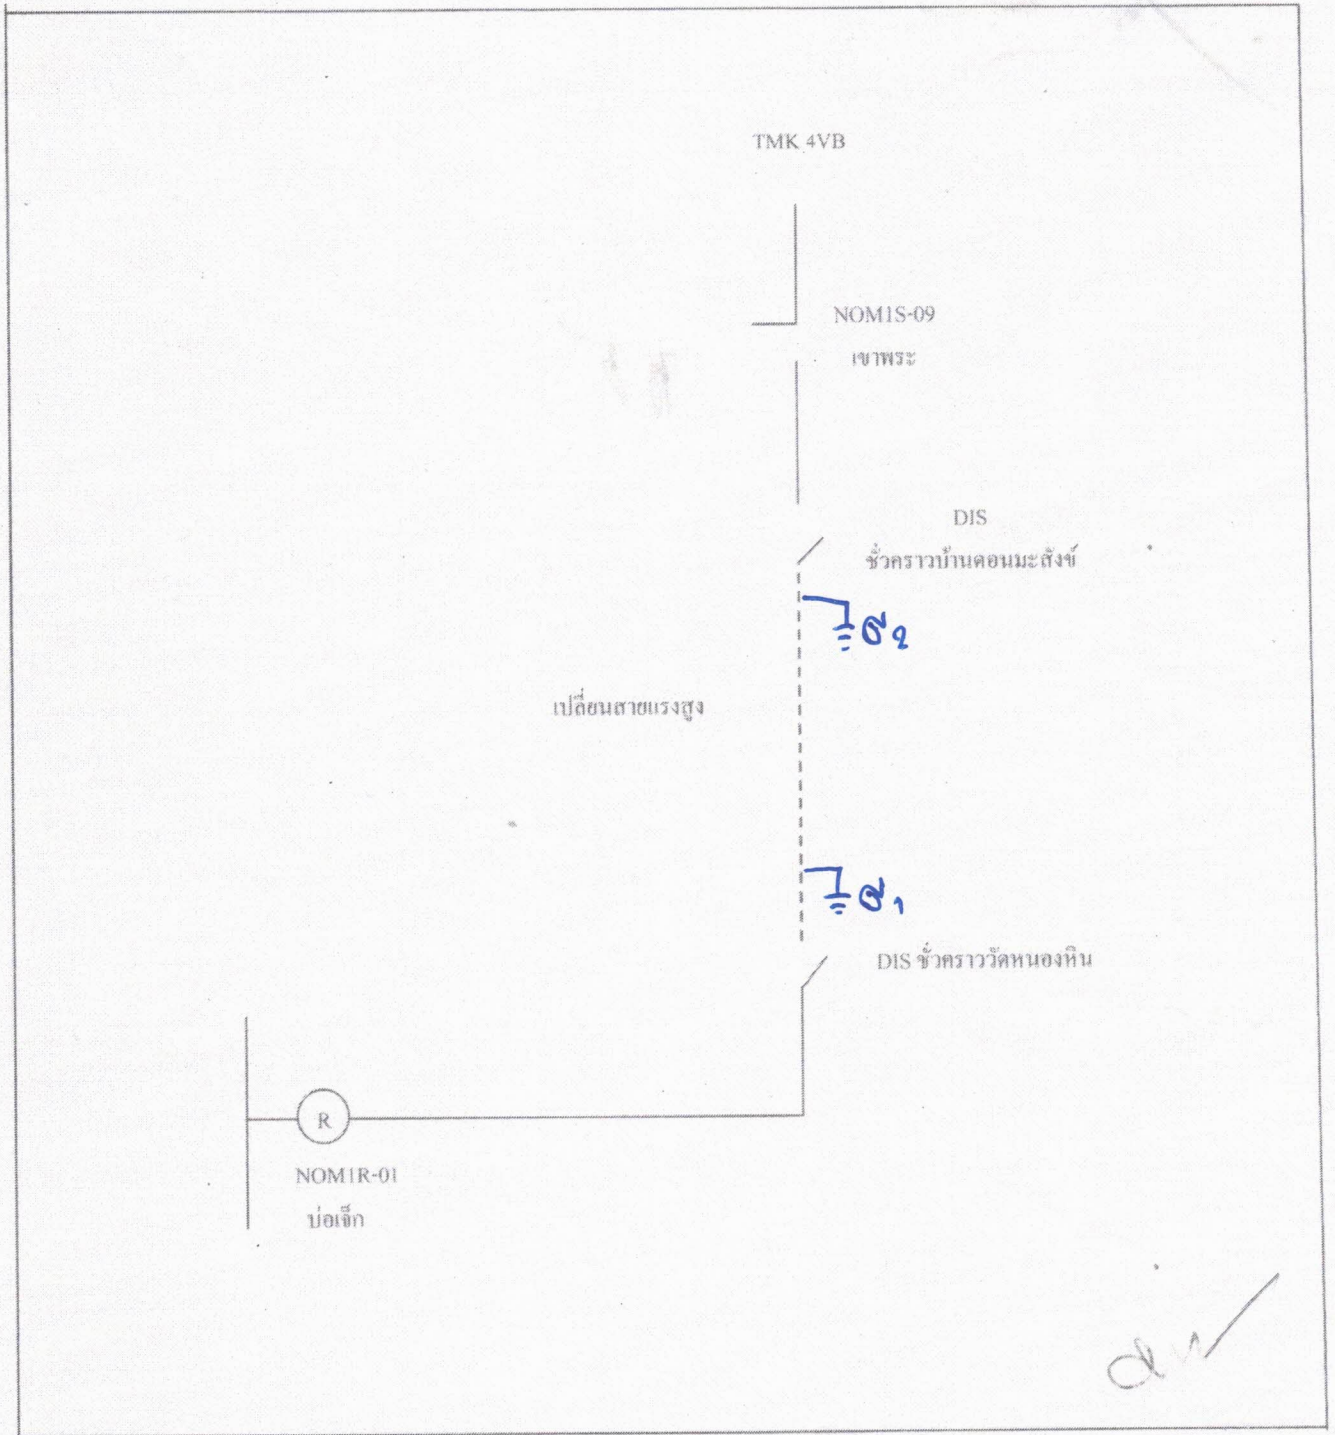

หมายเหตุ

- — — — — เส้นแสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
- ⊥ ตำแหน่งจุด Short Ground
- || จุดตัดเคเบิล

ผู้ควบคุมงาน นายนายจ้ำรัส ศรีมงคล
 ผู้ Short Ground HOTLINE
 จป. นายพลกิจ จงวัชรสถิตย์