



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

26 มิ.ย. 67

เลขที่ ก.๓ บล.(ป.บ.) ๑๑๔๕ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายพัฒนา หงส์อินทร์

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟส.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสายแรงสูงเปลือย เป็น สายหุ้ม ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	BEA5	29 มิ.ย.67	08.30 น.	16.30 น.	เปลี่ยนสายแรงสูง เปลือยเป็นสายหุ้ม	BEA5S-01	BEA5S-17	นายสุรชัย ไทรเมือง พงช.6 ผจก. กฟอ. บางเลน
2.	BEA10					BEA10S-01	BEA10S-02,03	
3.	115					BEA	DTM	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) เทศบาลตำบลบางเลน , ร้านครูสมทรง

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง ทพ.ป.บ. โทร ๐๘๓-๖๓๒๖๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพัฒนา หงส์อินทร์)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟส.บางเลน

หมายเหตุ ขอตัดไฟแบบแรงดัน เนื่องจากส่วนเกี่ยวข้องพร้อมในวันนี้

เรียน อก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1,2 ฟีดเดอร์ BEA5 จาก BEA5S-01 ถึง BEA5S-17
BEA10S-01 BEA10S-02,03

ในวันที่ 29 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 818/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ 115 จาก BEA2YB-01 ถึง DTM 2YB-01

ในวันที่ 29 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 818/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์ศิริ ประสานงานขอตัดไฟกับ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์

(นายพัฒนา หงส์อินทร์)
รจก.5 แทน ทพ.กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. บล.

อก.บช.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ.1(สถานี ๑๑๓๓๓๓ DTM, บางเลน BEA)

เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ป.บ.(ก๓)


ใบสั่งทำสวิตชิง

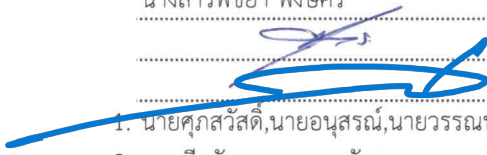1. สถานที่ทำงาน	ข้างเทศบาลบางเลน (BEA05,10), 115 kV					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29-มิ.ย.-67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บล.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	818/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชยา พงษ์ศิริ			วันที่	21 มิถุนายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 มิถุนายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 มิถุนายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายธนิต, นายมนโฆ 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพ 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสาม					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	แจ้งบริษัท KCF พลังงานสีเขียว จำกัด ทำการหยุดขนานไฟ						
3	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA	-	
4	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA	-	
5	BEA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	Load = 2.5 MW
6	BEA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	Load = 4.6 MW
7	BEA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	Load = 1.5 MW
8	BEA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	
9	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM	-	
10	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM	-	
11	DTM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM	-	Load = 0.6 MW
12	DTM06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM	-	Load = 1.4 MW
13	DTM02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM	-	
14	ย้ายโหลด BEA05 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก DTM06						
15	BEA05S-06	ปลด	สับ		บล.		SF6 loop line บุกทุหัวสูช
16	BEA05VB-01	สับ	ปลด		BEA	-	-
17	ย้ายโหลด BEA10 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก BEA07						
18	BEA07S-06	ปลด	สับ		บล.		DIS ซอยโทรศัพท์
19	BEA10S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS ข้างอำเภอบางเลน
20	ย้ายโหลด BEA10 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก DTM01						
21	BEA10S-06	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 ภัทรออยล์
22	BEA10S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.	SCADA	SF6 ปุ่มเอสโซ่
23	ทำการ Off ATS ที่สถานีฯ ดอนตูม						
24	ย้ายโหลดสถานีฯ ดอนตูม ไปจ่ายไฟจากสถานีฯ กำแพงแสน (EGAT)						
25	DTM04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		DTM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
26	DTM02YB-01	สับ	ปลด		DTM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
27	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
28	BEA05S-17	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS ตรงข้ามปุ่ม ESSo
29	BEA10VB-01	สับ	ปลด		BEA	-	-
30	BEA05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BEA	-	-
31	BEA10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BEA	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
32	BEA05S-01	สับ	ปลด		บล.		DIS	POT HEAD F.5
33	BEA10S-01	สับ	ปลด		บล.		DIS	POT HEAD F.10
34	BEA02YB-01	สับ	ปลด		BEA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
35	BEA02YS-01	สับ	ปลด		BEA		-	ใบมีด 115 เควี
36	BEA02YS-02	สับ	ปลด		BEA		-	ใบมีด 115 เควี
37	DTM02YS-01	สับ	ปลด		DTM		-	ใบมีด 115 เควี
38	DTM02YS-02	สับ	ปลด		DTM		-	ใบมีด 115 เควี
39	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.บางเลน ทราบ							
40	แจ้งให้เทสไฟ และช็อตกราวด์ (22 kV) จุด G1,G2,G3,G4 และช็อตกราวด์ (115 kV) จุด G5,G6							
41	ลงข้อมูลใน We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้							
42	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-	
43	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-	
44	BEA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-	
45	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-	
46	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-	
47	DTM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-	
48	DTM06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-	
49	DTM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-	
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
50	หลังจาก กฟส.บางเลน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูลใน We safe							
51	แจ้งให้ปลดช็อตกราวด์ (22 kV) จุด G1,G2,G3,G4 และช็อตกราวด์ (115 kV) จุด G5,G6							
52	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-	
53	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-	
54	BEA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-	
55	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-	
56	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-	
57	DTM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-	
58	DTM06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-	
59	DTM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-	
60	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
61	BEA02YS-01	ปลด	สับ		BEA		-	ใบมีด 115 เควี
62	BEA02YS-02	ปลด	สับ		BEA		-	ใบมีด 115 เควี
63	DTM02YS-01	ปลด	สับ		DTM		-	ใบมีด 115 เควี
64	DTM02YS-02	ปลด	สับ		DTM		-	ใบมีด 115 เควี
65	BEA02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		BEA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
66	BEA05S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS	POT HEAD F.5
67	BEA10S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS	POT HEAD F.10
68	BEA05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BEA		-	
69	BEA10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BEA		-	
70	BEA05S-17	ปลด	สับ		บล.		DIS	ตรงข้ามบับ ESSo
71	BEA10VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		BEA		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
72	ย้ายโหลดสถานีฯ ดอนตูม กลับจากสถานีฯ กำแพงแสน (EGAT)						
73	DTM02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
74	DTM04YB-01	สับ	ปลด		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
75	ทำการ On ATS ที่สถานีฯ ดอนตูม						
76	ย้ายโหลด BEA10 บางส่วน กลับจาก DTM01						
77	BEA10S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บล.	SCADA	SF6 ปัมเอสโซ
78	BEA10S-06	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 ภัทรออยล์
79	ย้ายโหลด BEA10 บางส่วน กลับจาก BEA07						
80	BEA10S-02	ปลด	สับ		บล.		DIS ช่างอำเภอบางเลน
81	BEA07S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS ซอยโทรศัพท์
82	ย้ายโหลด BEA05 บางส่วน กลับจาก DTM06						
83	BEA05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		BEA		- -
84	BEA05S-06	สับ	ปลด		บล.		SF6 loop line บุญทวีสุข
85	แจ้งบริษัท KCF พลังงานสีเขียว จำกัด ทำการขนานไฟได้						
86	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
87	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
88	BEA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
89	BEA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
90	BEA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
91	BEA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
92	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
93	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
94	DTM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
95	DTM06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
96	DTM02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

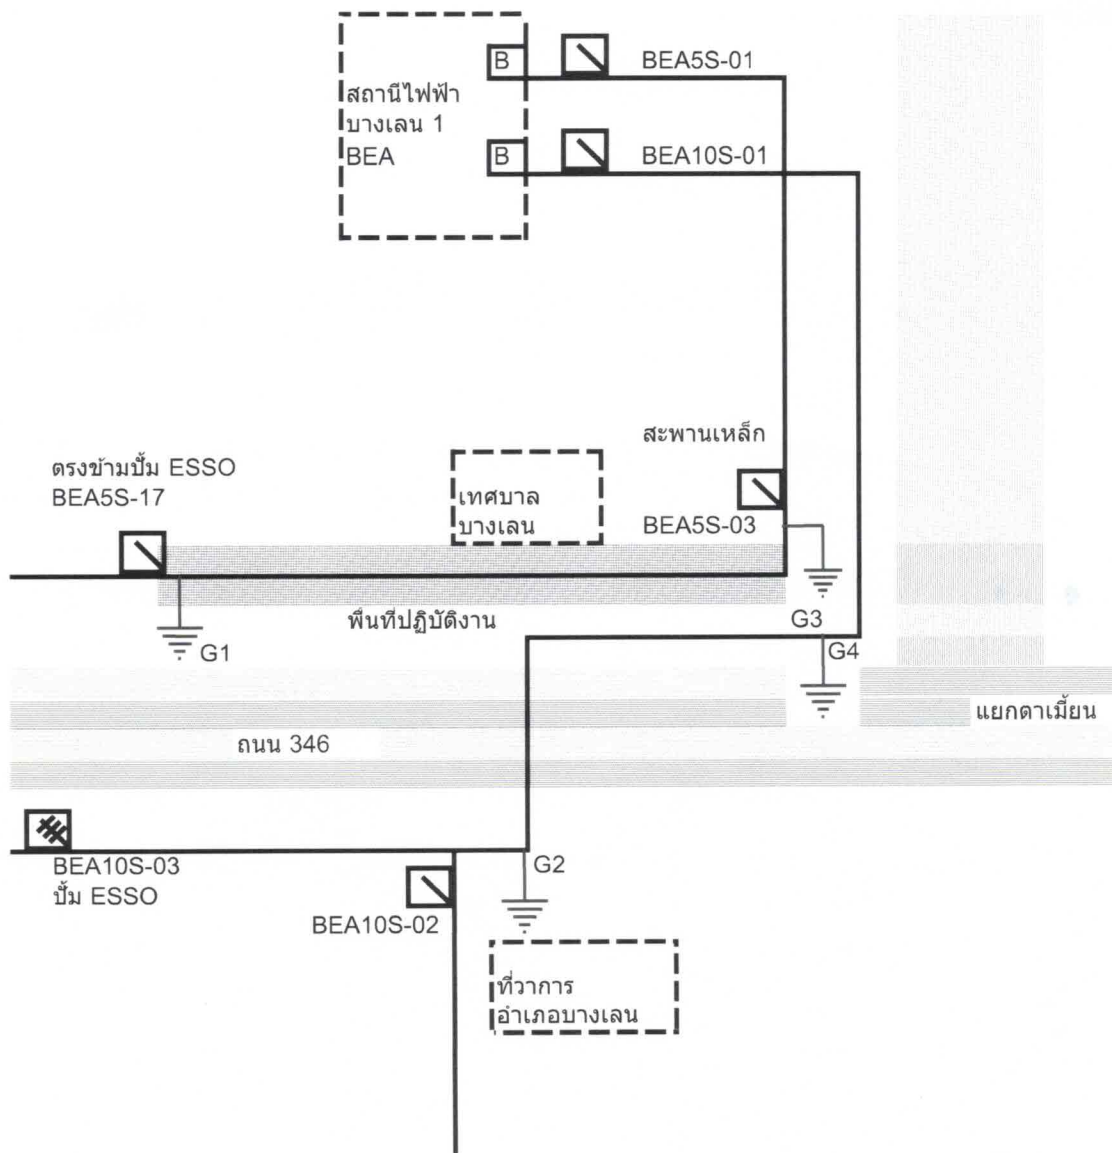

ผังดับไฟ เปลี่ยนสาย วันที่ 29 มิถุนายน 2567