

Switching Deadline
23 มิ.ย. 64



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สข.(กป.) ๓๘/๓ /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์
ชื่อผู้ส่ง นายพุดพงษ์ กาทหลง

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๔
สถานีไฟฟ้า เดิมบางฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA๐๓	๒๖ มิ.ย. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟปรับปรุงเปลี่ยนสาย แรงสูง บริเวณ SF6 โรงงาน น้ำตาล ถึง DIS บางขวาง	SF6 โรงงาน น้ำตาล DBA 35-19	DBA35-06 บางขวาง	นายนรินทร์ คำภีภาค ๐๙๒-๒๕๘๔๖๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๗ เครื่อง ๖๔๐ เควีเอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๓๑๒ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวานิช ไพจิตร ตำแหน่ง ผ.กป โทร ๐๘๙-๒๑๘๔๔๔๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

พุดพงษ์

(นายพุดพงษ์ กาทหลง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. ทพิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA 3 จาก DBA 35-19 ถึง DBA 35-06
ในวันที่ 26 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 826

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิชิต ไพจิตร ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผอ.อ.สข. ในอีก ๓
19 มิ.ย. 64

วิชิต ไพจิตร
(อ.ก.พ.อ.วิชิต ไพจิตร)
๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๔

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.อ.สข.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ หน้าโรงงานน้ำตาล		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 มิ.ย. 64	เวลา	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสายแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 826/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 21 มิถุนายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 21 มิถุนายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 มิถุนายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			
	1. นายฤกษ์ชัยศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโมฆ		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
4	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
5	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
6	ย้ายโหลด DBA 3 บางส่วนไปจ่ายจาก SPC 5						
7	DBA03S-07	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานทองชัย
8	DBA03S-19	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6 โรงงานน้ำตาลทิพย์สุพรรณ
9	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
10	DBA03S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS สะพานบางขวาง
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
12	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
13	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
14	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
15	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
16	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
17	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
18	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
19	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด						
20	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
21	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
22	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
23	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
24	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
25	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						
26	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
27	DBA03S-06	ปลด	สับ		สช.		DIS สะพานบางขวาง

ปฏิบัติงานเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่าย วันที่ 26 มิถุนายน 2564

โรงงานน้ำตาล
DBA3S-19

DIS บางซำ
DBA3S-06

DIS ตำราชัยคำไม่
DBA3S-05

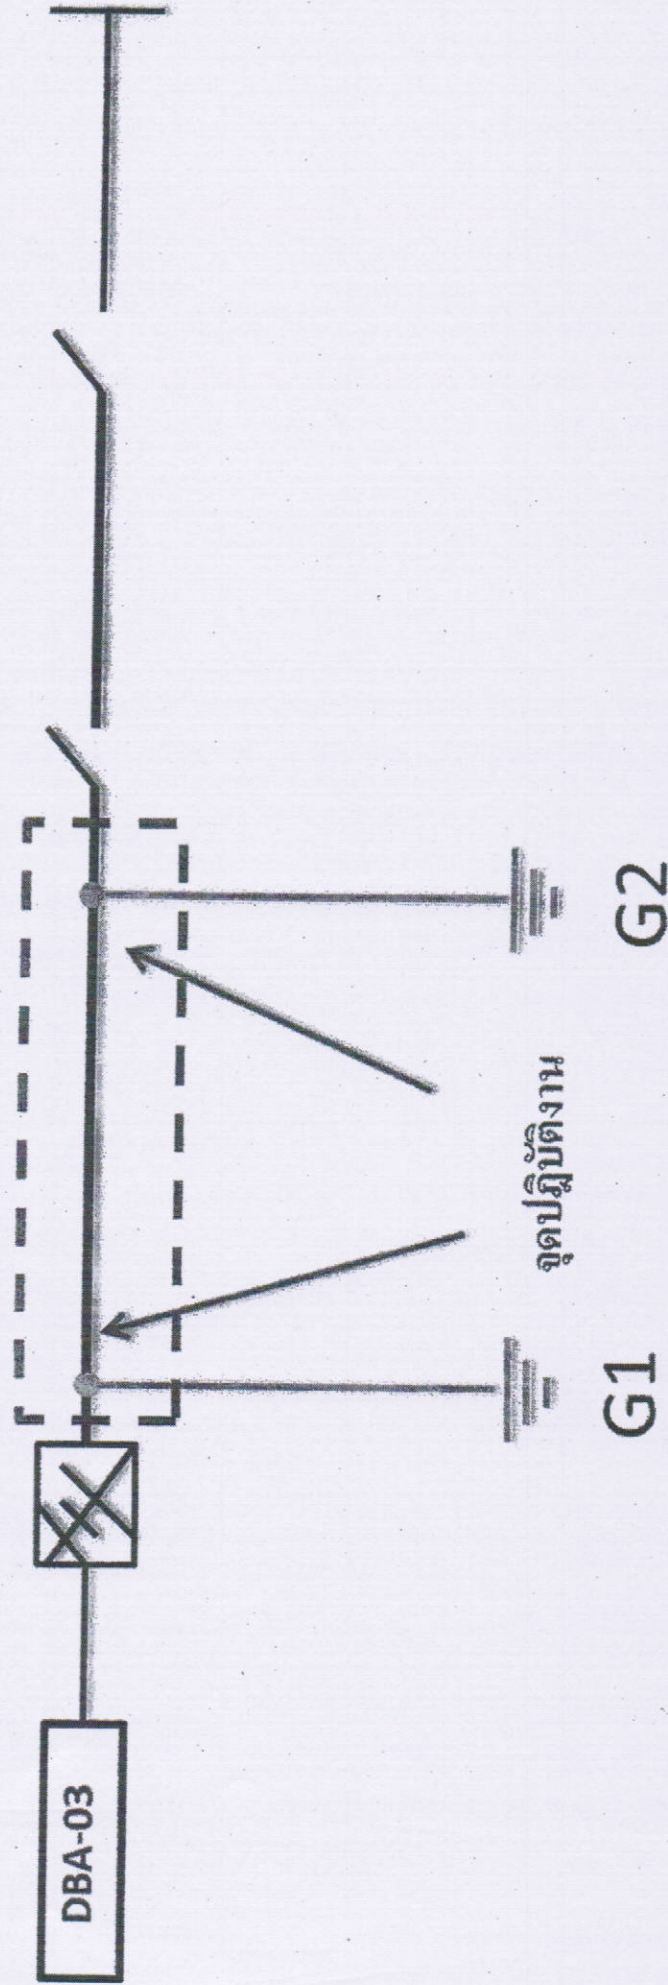

G1 ข้อตกลงว่าดี โดยชุดแก้ไข นาย วานิช ไพจิตร ควบคุมงาน
G2 ข้อตกลงว่าดี โดยชุดซ่อมย่อย นายอรุณพ แยมเนตร ควบคุมงาน