



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 ดบ.(ปบ) 585/2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์ราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 11 มิ.ย. 2567

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย วงจร DBA ๐๕ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน

1.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA05	19,21 มิ.ย. 67	08.30 น.	16.30 น.	ปักเสา/เปลี่ยนโครงสร้างหัวเสา	DBA5R-01 โคกช้าง	ดิสชั่วคราวแยก คลองละออม ถึงสุด ไลน์	นายศันรินทร์ แก้วปานกัน พชง.4 ผจก.กฟอ.ดบ. 080-9634693

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ 2 ต.เขาพระ หมู่ที่ 1 ต.ยางนอน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ขม.ปบ โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : Long:.....

3.2 สิ้นสุด Lat : Long:.....

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

ในวันที่ 19 มิ.ย. 67 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA5 จาก DBA5R-01 ถึง 19 มิ.ย. 67 ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 830/2567

ในวันที่ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรวิทย์ ศรีศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศันรินทร์ แก้วปานกัน

(นายศันรินทร์ แก้วปานกัน)
รจก.5 แทน ผจก.ดบ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.-ดบ.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น


ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	R.โค้กข้าง DBA05R-01 ถึง DISชค.คลองละอ่อม					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19,21 มิ.ย.67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	ปักเสา เปลี่ยนโครงสร้างหัวเสา		ตามใบขอปฏิบัติงาน	830/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	11 มิถุนายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 มิถุนายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 มิถุนายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร,นางสาวสุภัสษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายจิรววัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBA05R-01	Normal	Nonreclosing,GND		ดบ.	R	โค้กข้าง
3	DBA06R-01	Normal	Nonreclosing,GND		ดบ.	R	โรงสีเกาะแก้ว
4	- ย้ายโหลด DBA05 ไปรับไฟจาก DBA06						
5	DBA05S-05	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	ตลาดนัดโค้กข้าง
6	DISชค.ไลน์DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.	DIS	คลองละอ่อม
7	- ดับไฟ เวลา 08:30 น.						
8	DBA05R-01	สับ	ปลด		ดบ.	R	โค้กข้าง
9	SW.LOAD	สับ	ปลด		ดบ.	R	โค้กข้าง
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.ดบ.รับทราบ						
11	แจ้งกฟอ.ดบ.ทดสอบไฟดับแล้วทำการซื้อตรกราวด์ จุด G1						
12	แจ้งกฟอ.ดบ.ทดสอบไฟดับแล้วทำการซื้อตรกราวด์ จุด G2						
13	แจ้งกฟอ.ดบ. ลง WE SAFE ปฏิบัติงานได้						
14	DBA06R-01	Nonreclosing,GND	Normal		ดบ.	R	โรงสีเกาะแก้ว
%%%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%%%%%							
15	หลังจากกฟอ.ดบ.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
16	แจ้งกฟอ.ดบ.ทำการปลดซื้อตรกราวด์ จุด G1 ออก						
17	แจ้งกฟอ.ดบ.ทำการปลดซื้อตรกราวด์ จุด G2 ออก						
18	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
19	DBA06R-01	Normal	Nonreclosing,GND		ดบ.	R	โรงสีเกาะแก้ว
20	- จ่ายไฟ						
21	SW.LOAD	ปลด	สับ		ดบ.	R	โค้กข้าง
22	DBA05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดบ.	R	โค้กข้าง
23	- ย้ายโหลด DBA05 กลับจาก DBA06						
24	DISชค.ไลน์DBA05	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	คลองละอ่อม
25	DBA05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.	DIS	ตลาดนัดโค้กข้าง
26	DBA05R-01	Nonreclosing,GND	Normal		ดบ.	R	โค้กข้าง
27	DBA06R-01	Nonreclosing,GND	Normal		ดบ.	R	โรงสีเกาะแก้ว
%%%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%%%%%							



แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ปรับปรุงระบบจำหน่าย
วงจร DBA5R-01 โคมข้าง ถึงติสชั่วคราวแยกคลองละออม ถึงสุตไถน
วันที่ 19 และ 21 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

แผ่นที่ 1

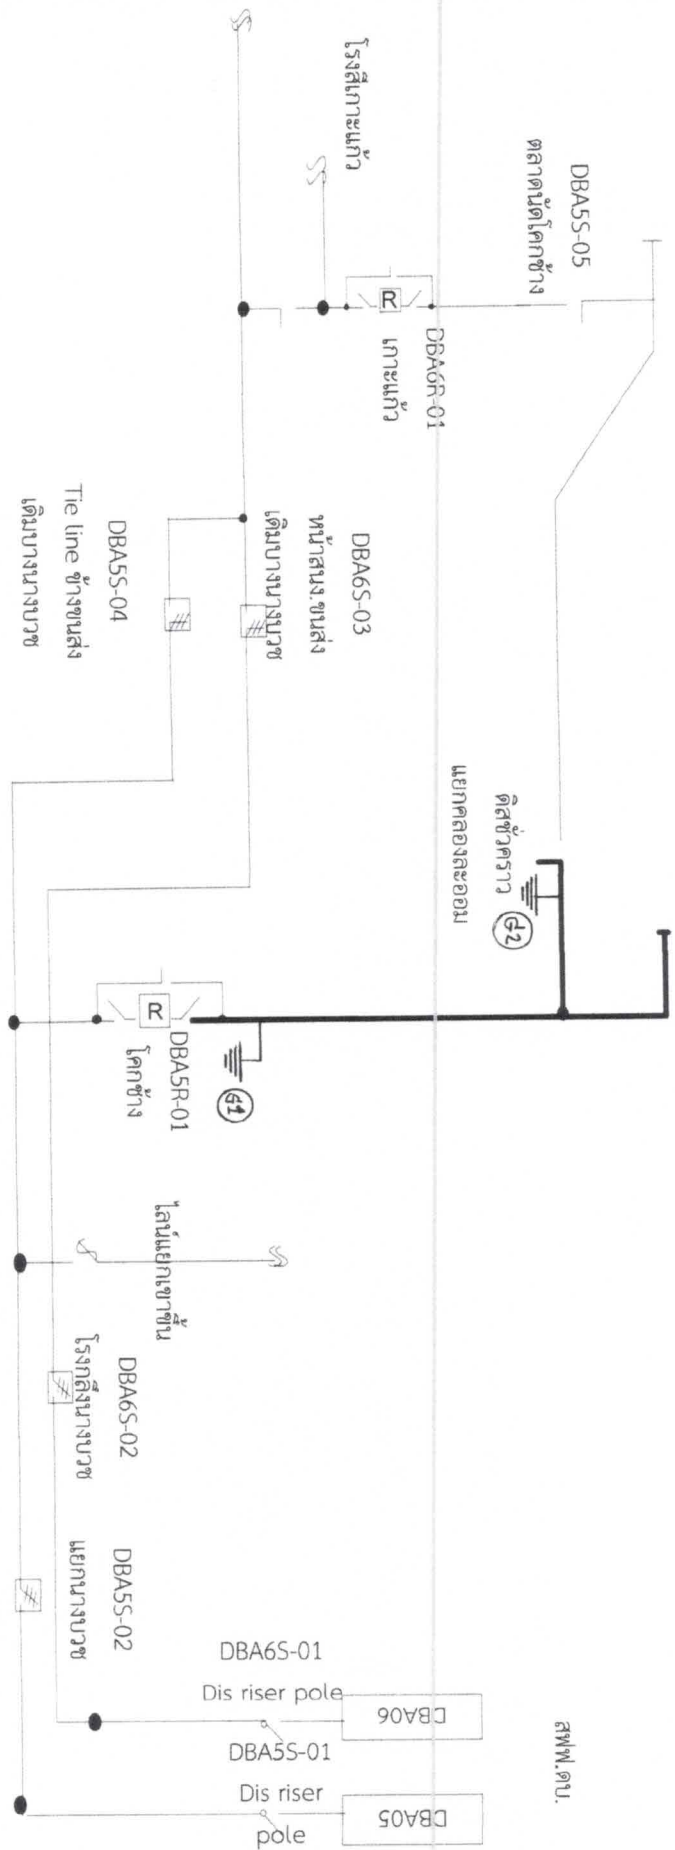

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

1. วันที่ 19 และ 21 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ตัดไฟ

เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย

หมายเลขเขต — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

19 มิ.ย. 67