



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

19 มิ.ย. 67

เลขที่ ก.3.นฐ.(ปบ) 471 /2567 วันที่ 13 มิถุนายน 2567  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)  
 ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต อุดมรักวาททรัพย์ ตำแหน่ง ผจก.กฟส.เมืองนครปฐม

ด้วย กฟส.เมืองนครปฐม จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้านครปฐม 3 ตามแผนผังแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	NPV01	20 มิถุนายน 2567	08.00	17.00	ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ แยกคอนตัม - ไฟแดงวงเวียน คลองชล	NPU6S-11 แยกคอนตัม	DIS ชค สี แยกไฟแดง คลองชล	นายสุภเดช หลวง ปลัด

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ...สามแยกคอนตัม - คลองชล.....  
 ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายชัยยศ โพธิ์รัชต์... ตำแหน่ง... นพ.ปบ... โทร... 084-6695431.....

1. / มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 / มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
3. / พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : 13.8274237, Long: 100.0669752  
3.2 สิ้นสุด Lat : 13.8319961 Long: 100.0673287.

(นายพิชิต อุดมรักวาททรัพย์)

ตำแหน่ง...ผจก.กฟส.เมืองนครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ) กฟก.3  
 เรียงน อ.ก.ปบ.(ก3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุญาตให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ NPV1 จาก NPU6 - 11 มุมของแผนที่ ถึง DIS ชค. สีแยกไฟแดงคลองชล  
 ในวันที่ 20 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 841/2567  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...  
 ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่...  
 พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต โพธิ์รัชต์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสุภเดช หลวงปลัด

(นายพิชิต อุดมรักวาททรัพย์)  
 ผจก.6 ทุ่งวัดดอนทราย กฟส.นครปฐม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียงน อ.ก.สฟ.(ก3), อ.ก.ว.ว.(ก3), ผจก. นพ. รุ



ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผน  
 แผนผังแนบ 1 แผน

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)


ผจพ. (สถานี...)  
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกไฟแดงดอนตูม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20-มิ.ย.-67	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.นฐ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 841/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว		วันที่ 15 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 15 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 15 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, วัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ						
2	NPU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		
3	NPV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
4	เมื่อพร้อมดับไฟ						
5	DIS ชค. NPU06	สับ	ปลด(ใช้ไหลตบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ชค. สีแยกไฟแดงคลองชล
6	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการตัด DDE วงจร NPV01 บริเวณแยกดอนตูม ออกจากกันทั้งสามเฟส โดยวิธีชอทไลน์						
7	เมื่อผู้ควบคุมงานทำการตัด DDE วงจร NPV01 บริเวณแยกดอนตูม ออกจากกันทั้งสามเฟส โดยวิธีชอทไลน์ แล้วเสร็จ						
8	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
9	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
10	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
12	NPU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
13	NPV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
สิ้นสุด Switching แรก							
14	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
15	NPU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		
16	NPV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
17	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
18	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการเชื่อม DDE วงจร NPV01 บริเวณแยกดอนตูม เข้าสู่ทั้งสามเฟส โดยวิธีชอทไลน์						
20	เมื่อผู้ควบคุมงานทำการเชื่อม DDE วงจร NPV01 บริเวณแยกดอนตูม เข้าสู่ทั้งสามเฟส โดยวิธีชอทไลน์ แล้วเสร็จ						
21	DIS ชค. NPU06	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ชค. สีแยกไฟแดงคลองชล
22	NPU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
23	NPV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

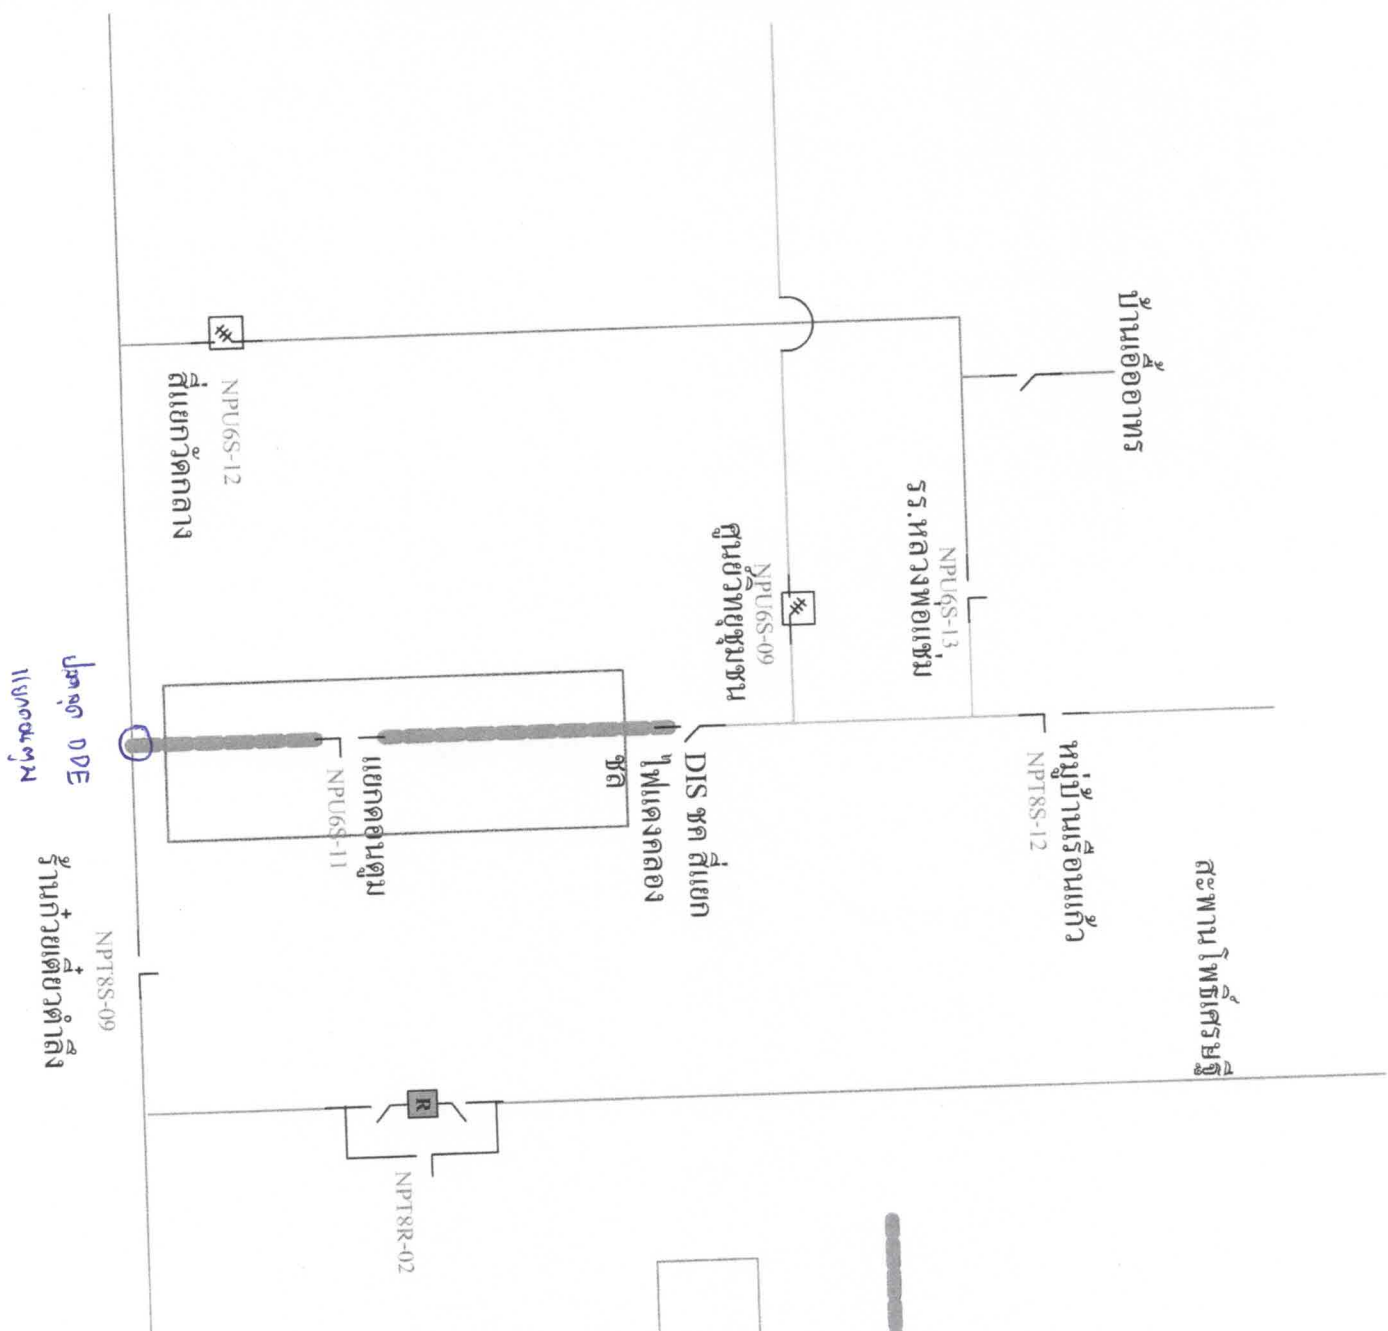

ปรกจก DDE  
แยกถนนตุม

ร.ร. หลวงพ่อแฉม

พื้นที่ดับไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดช้อตกราวด์