



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกช.(ปบ) ๕๒๗ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชัย

ชื่อผู้ส่ง นายสมเจตน์ สะวังจู

Switching Deadline

17 ก.ค. 67

วิญญูขอตัดไฟ

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟฟ.คกช

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สายส่ง ๑๑๕ kv ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สายส่ง 115 KV	๒๐ ก.ค. ๖๗	๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ฉีดน้ำล้างลูกถ้วย บ. เอเค บี ครีเอทีฟ จำกัด	SMC06YS-11	SMC06YS-12	นายนิติพงษ์ กลั่นยิ่ง ๐๙๗-๑๗๕๕๘๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)บ. เอ เค บี ครีเอทีฟ จำกัด

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศาสตร์ สงวนพันธ์ ตำแหน่ง หน.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายสมเจตน์ สะวังจู)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.คกช

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ 115KV จาก 9MC649-11 ถึง 9MC649-12
ในวันที่ 20 กค 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 851/2567
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธนิต บุณารุ ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย ศรุตาสหร์ สอนพันธ์

รอง
(นางสาวสุภัทรา งงศ์บุญรักษา)

อก. 5 แทน คคฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. คคฟ.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

คคฟ.๐๑-(rev.๐๖/๒๕๖๐)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริษัทชินโก (SKB)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ก.ค.67	เวลา	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ฮอทไลน์ฉีดน้ำล้างลูกถ้วย115เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 851/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 17 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<i>ปรต</i>		วันที่ 17 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 17 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดาน,นายวิวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,วรรณพงษ์,นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี สถานีฯ SMC04YB-01 ,SMC07YB-01 Close Loop ปกติ						
3	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	แจ้งบริษัทชินโก ปลดโหลดภายในโรงงานออก						
6	- เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
7	SMC06YS-12	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		คกข.	ABS	บริษัทชินโกเอเชีย
8	SMC06YS-11	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		คกข.	ABS	ตรงข้ามอนามัยบ้านไร่
9	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
11	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
13	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	- เมื่อบริษัทชินโกพร้อมจ่ายไฟ						
19	SMC06YS-11	ปลด	สับ		คกข.	ABS	ตรงข้ามอนามัยบ้านไร่
20	SMC06YS-12	ปลด	สับ		คกข.	ABS	บริษัทชินโกเอเชีย
21	แจ้งบริษัทชินโก เตินโหลดได้						
22	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

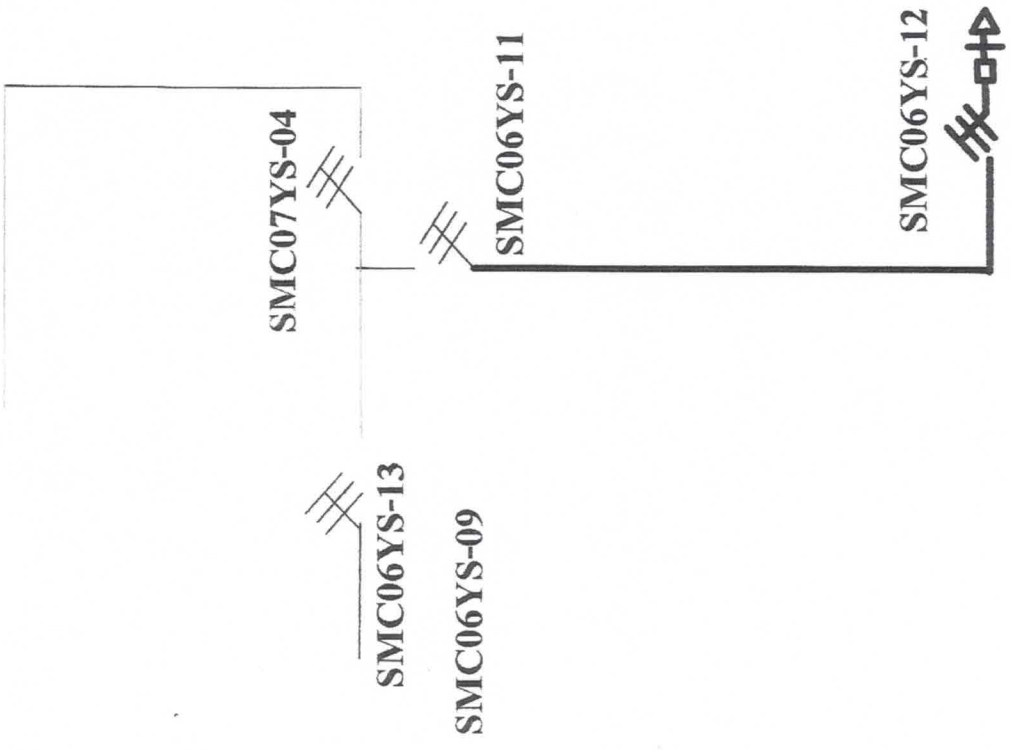

บ.ชินโกเอเซีย(SKB)



SKB CREATIVE CO., LTD.

บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด

99/268 MOO 2 T.PANTAINORASINGHA AMPHUR MUANG SAMUTSAKORN

SAMUTSAKORN PROVINCE 74000

99/268 หมู่ที่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร 74000

TEL: (034) 871801-3, (034) 871612 FAX: (034) 871800

ทะเบียนรับ กฟฟ.โลกขาม
เลขที่ ๒๕๑๒
วันที่ ๐๖ มิ.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙:๑๕

วันที่ 6 มิถุนายน 2567

เรียน ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โลกขาม

เรื่อง ปลด Air Break Switch และ ทำความสะอาดลูกถ้วย สายส่ง 115KV ประจำปี

บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด เลขที่ 99/268 หมู่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000

รหัสการไฟฟ้า : 117101

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า : 020021706899

รหัสเครื่องวัด : 6000550484

ประเภทอัตรา : 4212/115 KV

ขอความอนุเคราะห์ปลด Air Break Switch และ ทำความสะอาดลูกถ้วย สายส่ง 115KV ประจำปี

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

เวลา 8.30 – 17.00 น.

ติดต่อประสานงาน

1. นายกฤษฎากร ปาปะโน 086-783-5201 ผู้ดูแลระบบไฟฟ้า

2. นายเจษฎา ชวงษ์ 097-326-5694 ผู้ดูแลระบบไฟฟ้า

หากเกิดอุปสรรคชำรุดหรือเสียหาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยขอให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โลกขามเป็นผู้แก้ไข

ด้วยความเคารพ

(นายอิสระพงษ์ ศรีสุข)

Senior General Manager

(Mr.Satoshi Nagamatsu)

Factory Manager