



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 ตบ.(ปบ.) 1110/2564

ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์ทันต์

ชื่อผู้ส่ง นายวณภูมิ นำรุงศรี

Switching Deadline

วันที่ ๗ ต.ค. ๖๙

วันที่ 22 มิ.ย. 2564

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟอ.ตบ.

ด้วย กฟอ.เคอมนววงนวมว จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายตั้งแต่เขาชะโอบ ถึงโรงสีตีนสุวรรณ ตามแผนผัง
สิ่งเช่นแบบ จำนวน 6 แผ่น ดังนี้

พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
DBA05	30 มิ.ย. 64	08.00 น.	17.00 น.	รื้อถอนเสาแรงสูง	DISชั่วคราว เขาชะโอบ	DBA5R-01 โคนข้าง, ถึง DISชั่วคราวข้างอำเภอ	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
DBA06	30 มิ.ย. 64	08.00 น.	17.00 น.	รื้อถอนเสาแรงสูง	SF6 DBA6S-02 โรงกลิ้งนางบวช	SF6 DBA6S-03 หน้าชนส่ง	
DBA06	1 ก.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	รื้อถอนเสาแรงสูง	SF6 DBA6S-03 หน้าชนส่ง	DISชั่วคราว อบต.เขาพระ	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
DBA06	2 ก.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง	DISชั่วคราว หน้าวัดเขาใหญ่	DISชั่วคราว หน้าโรงสีตีนสุวรรณ	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
DBA05	3 ก.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง	DIS ชั่วคราวข้างอำเภอ	SF6 DBA5S-04 ข้างชนส่ง	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
DBA06	3 ก.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง	SF6 DBA6S-02 โรงกลิ้งนางบวช	DISชั่วคราว อบต.เขาพระ	
DBA06	4 ก.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	รื้อถอนเสาแรงสูง	จุดตัดเคตบ้านท่าใหญ่ (HL สุพรรณบุรี)	SF6 DBA6S-03 หน้าชนส่ง	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
DBA05	11 ก.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	รื้อถอนเสาแรงสูง	DISชั่วคราวข้างอำเภอ	SF6 DBA5S-04 ข้างชนส่ง	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
DBA06	11 ก.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	รื้อถอนเสาแรงสูง	SF6 DBA6S-02 โรงกลิ้งนางบวช	SF6 DBA6S-03 หน้าชนส่ง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๓.2 ค.เขาพระ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประพนธ์ พลอยโต ตำแหน่ง ท.ผ.ปบ โทร 081-880-1209

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.คส.ก.ร.ส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวณภูมิ นำรุงศรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟอ.ตบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (สคท.) เขต ก.
เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผศพ. พิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 6 พัดเตอร์ DBAG 6 จาก Diobd. ๕๖๐๓๐ ถึง ๑F๖ ทิศเหนือพร้อม

ในวันที่ 1๑ ก.ค. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๐๐ น. ถึง 17:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 854/๐4

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ที่หมายเลข จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย อนุรัตน์ ธรรมเจริญ ประธานงานการขอดับไฟกับ ทนายประจักษ์ พลประทีป


นาย อนุรัตน์ ธรรมเจริญ
อก. ๑ ใน ๓๐๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที.ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟ.๓๓


อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.com

ยื่นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผศพ. - (สถานี) -
ถือทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ



(นายอนุรัตน์ ธรรมเจริญ)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน ไลน์ DBA05,06 บริเวณหน้าอำเภอเดิมบางฯ ถึง หน้าขนส่งเดิมบางฯ

2. กำหนดวันที่ทำงาน 10 ก.ค. 64 11 ก.ค. 64 ระหว่าง 08.00 ถึง 17.00 น.

3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.ดบ. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย DBA05,06 ตามใบขอปฏิบัติงาน 854/64

4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 25 มิถุนายน 2564

6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 25 มิถุนายน 2564

7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายพนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
3	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
4	DBA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถดับ-		RE โคกช้าง
5	DBA06R-01	Normal	Nonreclosing, Blk Gnd		รถดับ-		RE โรงสีเกาะแก้ว
6	- ย้ายโหลด DBA06 ไปจ่ายจาก DBA05						
7	SW.By-Pass	ปลด	สับ		รถดับ-		RE โรงสีเกาะแก้ว
8	DBA06R-01	สับ	ปลด		รถดับ-		RE โรงสีเกาะแก้ว
9	DBA05S-05	ปลด	สับ		รถดับ-		DIS ตลาดนัดโคกช้าง
10	DBA06S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถดับ-		DIS เขาใหญ่
11	- ย้ายโหลด DBA06 จ่ายไฟจาก DBA05						
12	DBA05S-08	ปลด	สับ		รถดับ-	SCADA	SF6 โรงสีบุญเจริญ
13	DBA06S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถดับ-	SCADA	SF6 หน้าขนส่งเดิมบาง
14	- ดับไฟ DBA05,06 เวลา 08.00 น.						
15	Dis ชค.DB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถดับ-		DIS ช่างอำเภอเดิมบางฯ(ล่าง)
16	DBA06S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถดับ-		SF6 โรงกลิ้งนางบวช(บน)
17	ตรวจสอบ DBA05S-04 ให้ปลดโซลิว "OFF" พร้อมล็อคคาน					รถดับ-	SF6 ช่างขนส่ง
18	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.เดิมบางฯรับทราบ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
19	แจ้งกฟอ.เดิมบางฯ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
20	แจ้งกฟอ.เดิมบางฯ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
21	แจ้งกฟอ.เดิมบางฯ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
22	แจ้งกฟอ.เดิมบางฯ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
23	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
24	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
25	DBA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รตตบ-		RE โดกข้าง*ตั้งAlterไว้
26	แจ้งกฟอ.เดิมบางฯปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
***** สิ้นสุด Switching เข้า *****							
27	หลังจากกฟอ.เดิมบางฯปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
28	แจ้งกฟอ.เดิมบางฯทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
29	แจ้งกฟอ.เดิมบางฯทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						
30	แจ้งกฟอ.เดิมบางฯทำการปลด Short ground จุด G3 ออก						
31	แจ้งกฟอ.เดิมบางฯทำการปลด Short ground จุด G4 ออก						
32	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
33	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
34	DBA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รตตบ-		RE โดกข้าง
35	- จ่ายไฟ DBA05,06						
36	Dis ชด. DBA05	ปลด	สับ		รตตบ-		DIS ข้างอำเภอเดิมบางฯ(ล่าง)
37	DBA06S-02	ปลด	สับ		รตตบ-		SF6 โรงกลึงนางบวช(บน)
38	- ย้ายโหลด DBA06 กลับคืนจาก DBA05						
39	DBA06S-03	ปลด	สับ		รตตบ-	SCADA	SF6 หน้าขนส่งเดิมบาง
40	DBA05S-08	สับ	ปลด		รตตบ-	SCADA	SF6 โรงสีบุญเจริญ
41	- ย้ายโหลด DBA06 กลับคืนจาก DBA05						
42	DBA06S-04	ปลด	สับ		รตตบ-		DIS เขาใหญ่
43	DBA05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รตตบ-		DIS ตลาดนัดโคกข้าง
44	DBA06R-01	ปลด	สับ Nonreclosing, Block Gnd		รตตบ-		RE โรงสีเกาะแก้ว
45	SW.By-Pass	สับ	ปลด		รตตบ-		RE โรงสีเกาะแก้ว
46	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
47	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
48	DBA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.	RE	โคกช้าง
49	DBA06R-01	Nonreclosing,Blk Gnd	Normal		ดบ.	RE	โรงสีเกาะแก้ว
***** สิ้นสุด Switching *****							



แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อทำงานปรับปรุงระบบจำหน่าย
 วงจร DBA05 บริเวณ DIS ชั่วคราว ช่างอำเภอเดิมบาง ถึง SF6 DBA05S-04 ช่างขนส่งเดิมบาง
 วงจร DBA06 บริเวณ SF6 DBA06S-02 โรงกลึงบางบาง ถึง SF6 DBA06S-03 หน้าขนส่งเดิมบางบางบาง
 วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

11 ก.ค. 64
 นทพ

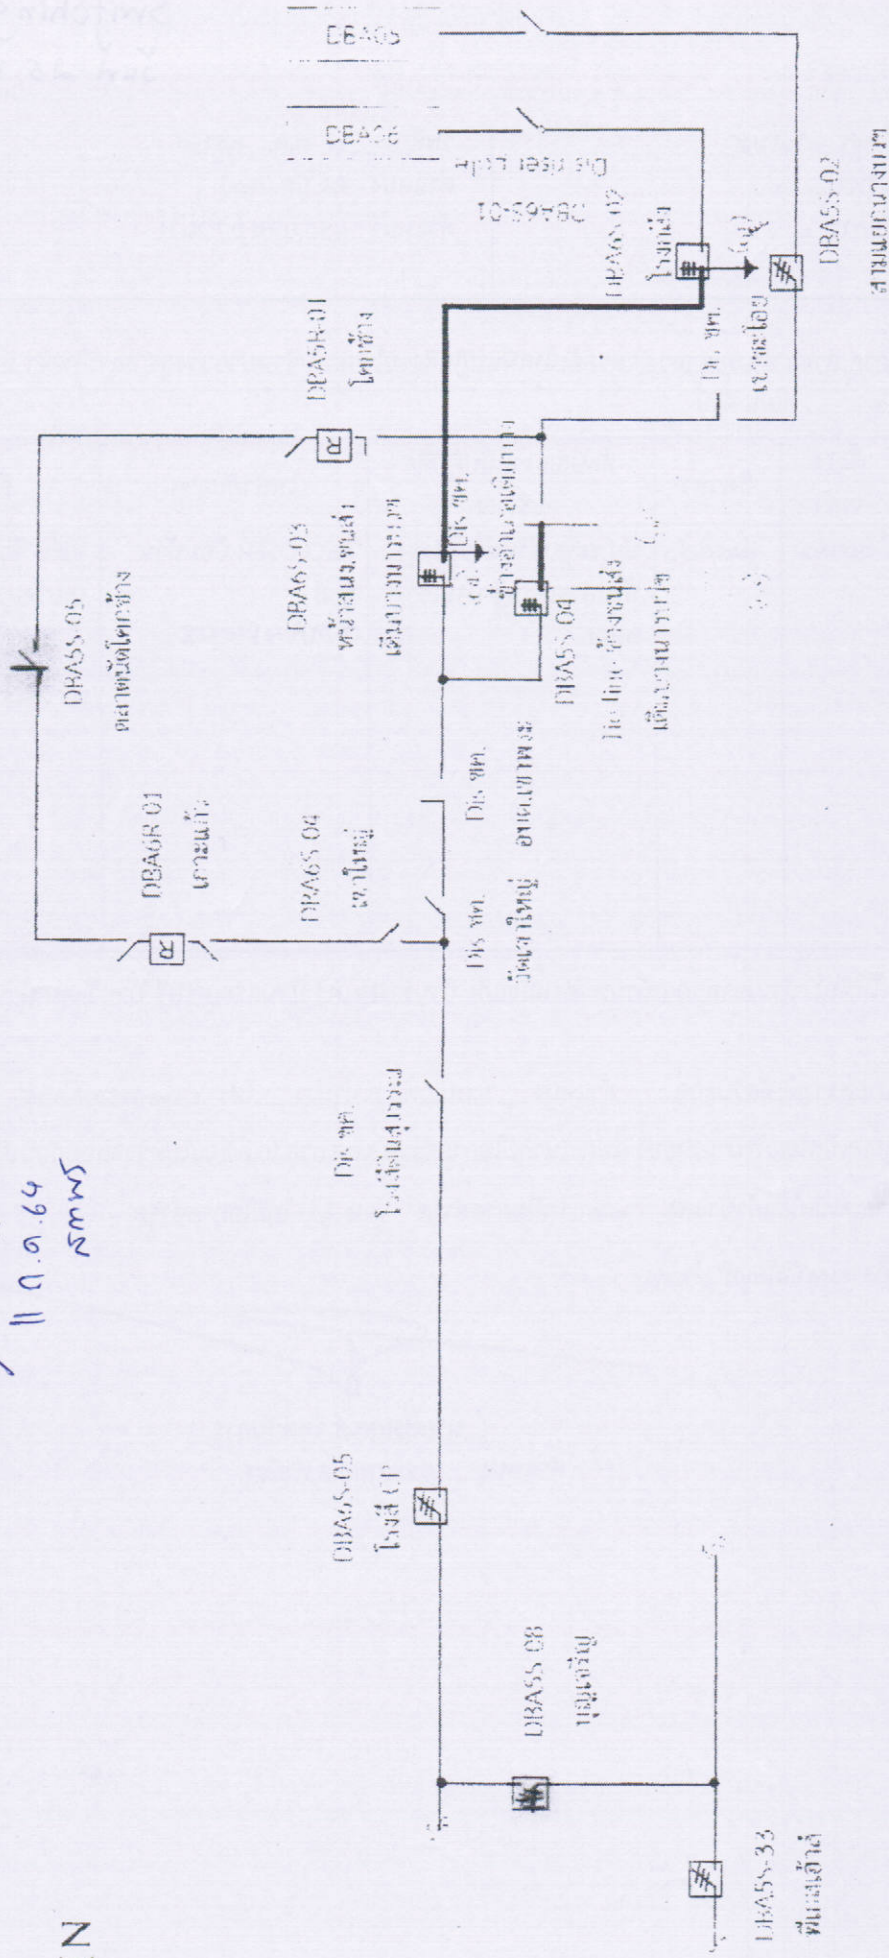

1. วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

ดับไฟ ปฏิบัติเพื่อทำงานปรับปรุงระบบจำหน่าย
 หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

รชช. ๒๕๔