



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สค.(ปน.) ๓๐๐๓ /๑๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช แนนเหนือ

Switching Deadline
30 Days

วิทยุขอตัดไฟ

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อภ.ปน.(๓๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟล.สค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า.....กฟล.สค.ชั้น๑.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี
ตามแผนผังสิ่งเข้แบบ จำนวน.....๒.....แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMC๐๗	๕ ก.ค.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายแนวเสาไฟแรงสูง ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณ สะพานข้ามทาง รถไฟคอกกระบือ ช.กระบือองลีลา	SMC๗S-๐๕ ปากช.กระบือ ลีลา	SMC๗S-๐๕ ปากทางประตู ระบายน้ำคอก กระบือและปลาย สาย	นายนพศร ฉัตรภิญญา คุปต์ โทร.๐๘๕-๑๗๙๗๙๐๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณ ตั้งแต่ปากช.กระบือองลีลา ถึง ท้ายซอย (ฝั่งขวา).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายอำนาจ เวียนทอง.....ตำแหน่ง.....ทผ.ปน.....โทร.....๐๘๑-๙๙๕๕๒๖๐.....

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายมานิช แนนเหนือ)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟล.สค.ชั้น๑.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิวเตอร์ SMC7 จาก SMC7S-04 ถึง SMC7S-07, 12000
ในวันที่ 04-07-69 ตั้งแต่เวลา 0800 น. ถึง 1200 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 857
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดุล ภิรมย์ ประสานงานการขอดับไฟกับ มอ.อ.ทอ. 1 พันทอง

สมพร อดุลภิรมย์
(2๕๖.7 แทน นว.ฉ.)

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๓๑.


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	ปากซอยกระเบื้องลิลา ถึงท้ายซอยฝั่งขวา					
กำหนดวันที่ทำงาน	04/07/2564	เวลา	08.00 น.	ถึง	04/07/2564	เวลา 17.00 น.
ผู้ขอทำงาน	กพจ.สค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจ่าย SMC07,EKB06		ตามใบขอปฏิบัติงาน 857/2564	
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	24 มิถุนายน 2564
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	24 มิถุนายน 2564
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	24 มิถุนายน 2564
สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายขุนทอง ,นายพิชชา				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายกฤษณะศักดิ์ ,นายมงคล ,นายพนิต ,นายอมร				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายสถาพร,นายธนิต ,นายณัฐกาญจน์ ,นายสามารถ				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ SMC,EKB							
1	ย้ายโหลด SMC07 บางส่วนไปรับไฟจาก EKB06						
2	SMCBR-07	Normal	Nonreclosing		SMC		
3	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
4	EKB06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
5	EKB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
6	EKU01S-10	ปลด	สับ		สค.		SF6 บ.ตั้งสุขไพศาล (1คาน OPS / SF6) ล้อควบคุม
7	SMC07S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากทางประตูระบายน้ำคอกกรบือ
8	SN3-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
9	EKB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
10	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
11	SMC07S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ปากทางกระเบื้องลิลา
12	แจ้งช่างควบคุมงานทำการตัด DDE ในไลน์ EKB06 บริเวณก่อนบริษัทพีเซอร์ป (โดยวิธีฮอทไลน์ไม่มีโหลด)						
13	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1				สค.		
14	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2				สค.		
15	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G3				สค.		
16	SMCBR-07	Nonreclosing	Normal		SMC		
17	EKB06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
17	SMCBR-07	Normal	Nonreclosing		SMC		
18	EKB06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
19	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1				สค.		
20	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2				สค.		
21	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G3				สค.		
22	แจ้งช่างควบคุมงานทำการจัม DDE ในไลน์ EKB06 บริเวณก่อนบริษัทพีเซอร์ป (โดยวิธีฮอทไลน์)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	SMC07S-04	ปลด	สับ		สด.		DIS ปากทางกระเบื้องลีลา
24	ย้ายโหลด SMC07 บางส่วนคืนจาก EKB06						
25	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
26	EKB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
27	SMC07S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สด.		SF6 ปากทางประตูระบายน้ำคอกกรบือ
28	EKU01S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สด.		SF6 บ.ตั้งสุขไพศาล
29	SN3-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
30	EKB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
31	SMCBR-07	Nonreclosing	Normal		SMC		
32	EKB06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching							

กำหนดการจ่ายไฟก่อนปฏิวัติงาน

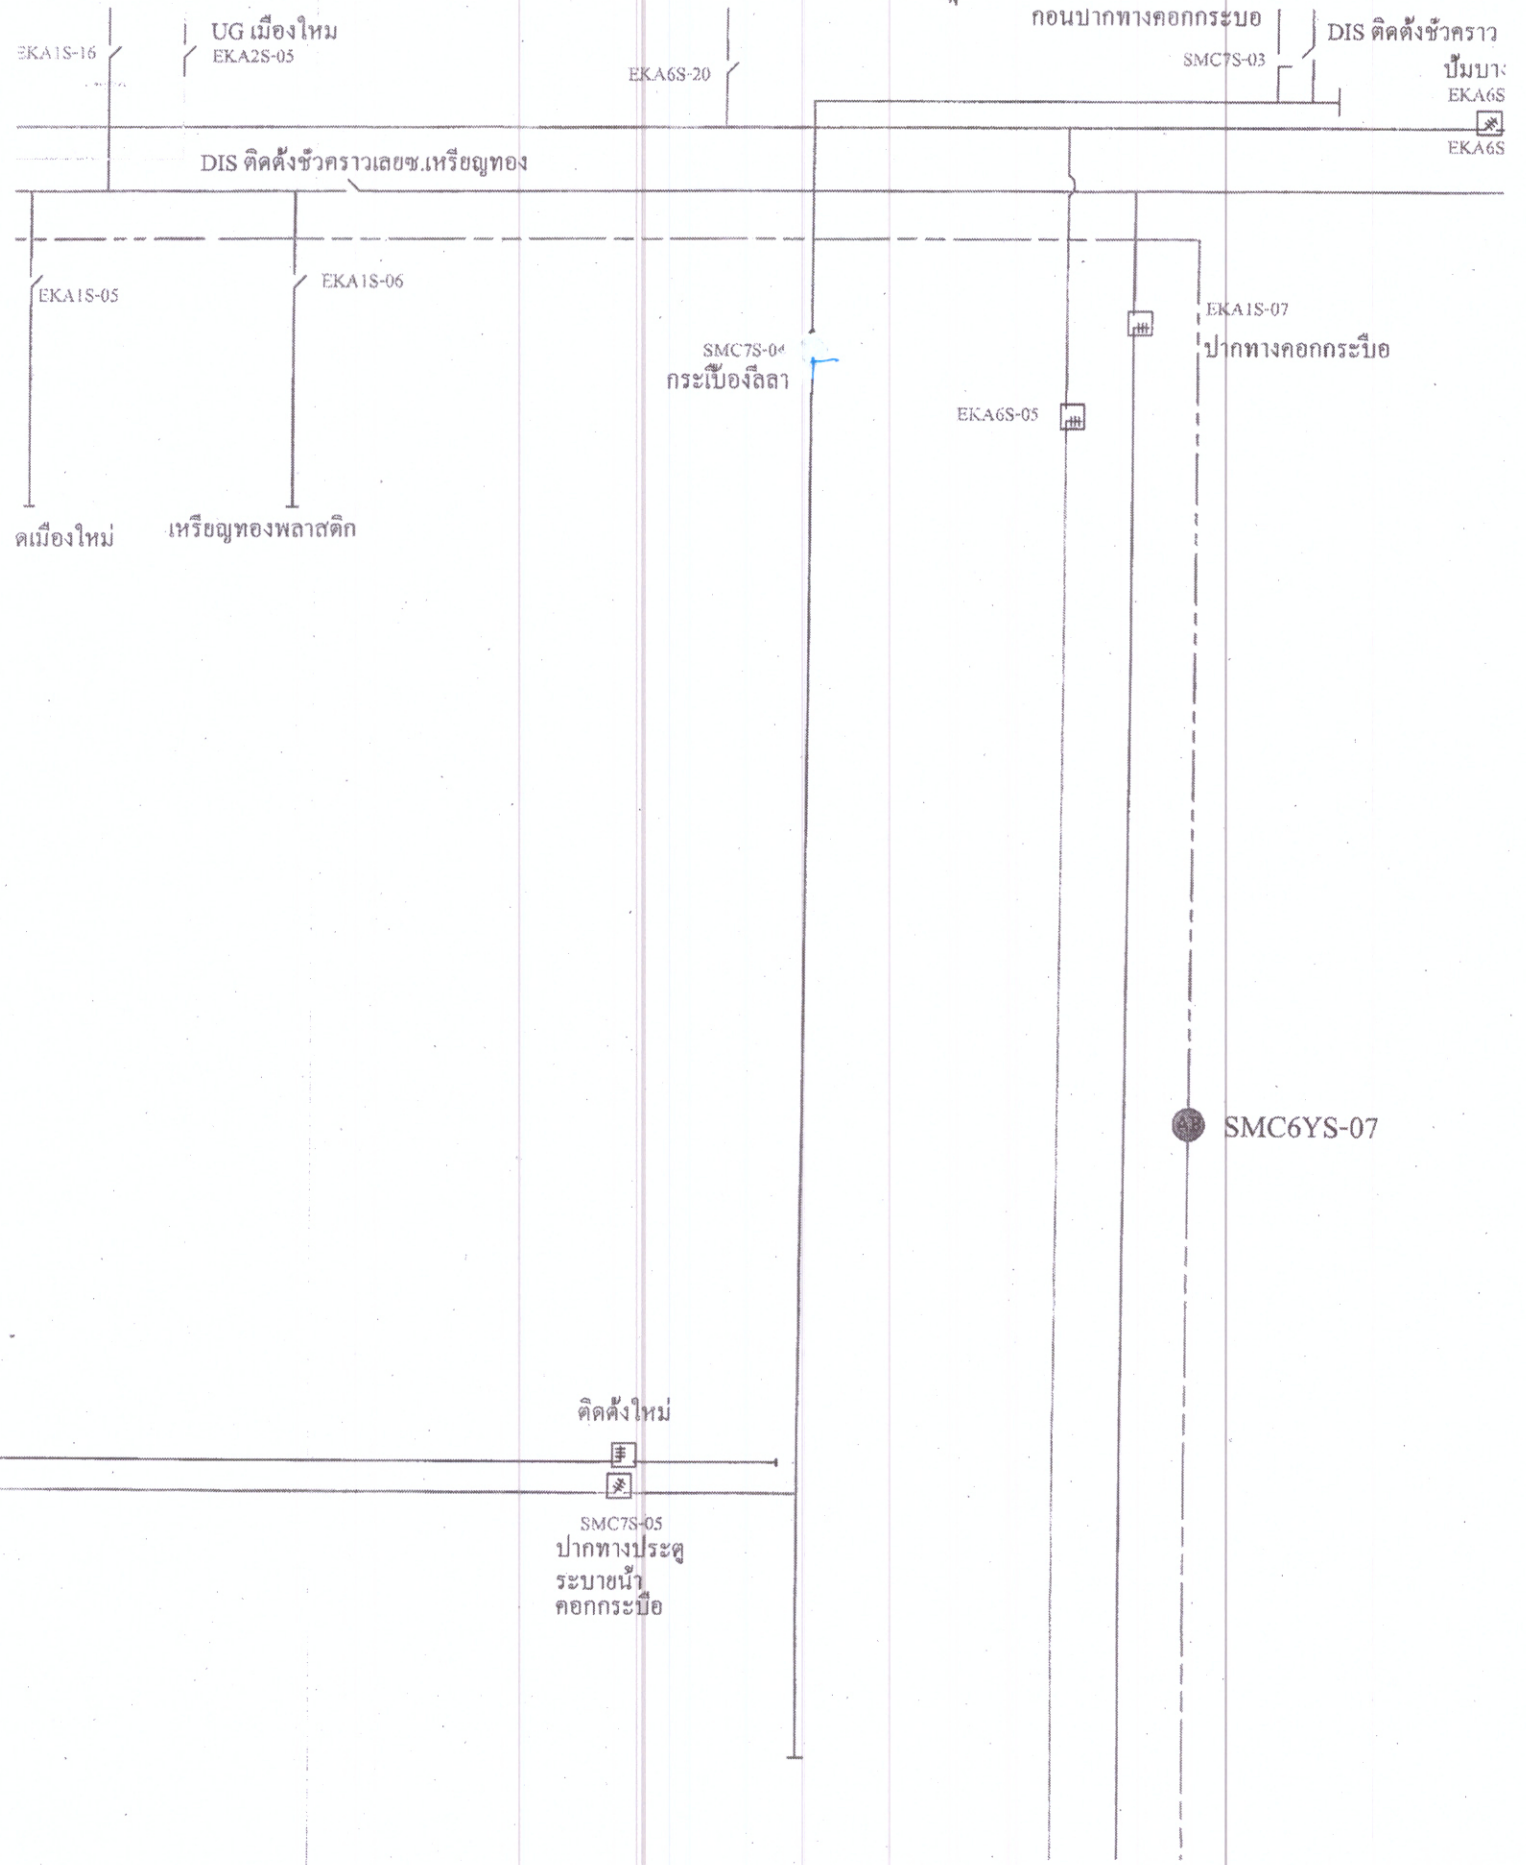

กอนปากทางคอกกระบือ

DIS ติดตั้งชั่วคราว

ปั้มบว
EKA6S

EKA6S

DIS ติดตั้งชั่วคราวเลขช.เหรียญทอง

EKA1S-05

EKA1S-06

SMC7S-04
ระเบิดงี้ลลา

EKA6S-05

EKA1S-07

ปากทางคอกกระบือ

คเมืองใหม่

เหรียญทองพลาสติก




SMC6YS-07

ติดตั้งใหม่



SMC7S-05
ปากทางประตู
ระบายน้ำ
คอกกระบือ

ร.ก.น. ก.จ.จ.ร.ย.ไฟ.ต.อ.น.เ.ก.ว.เ.ด.ง.น.

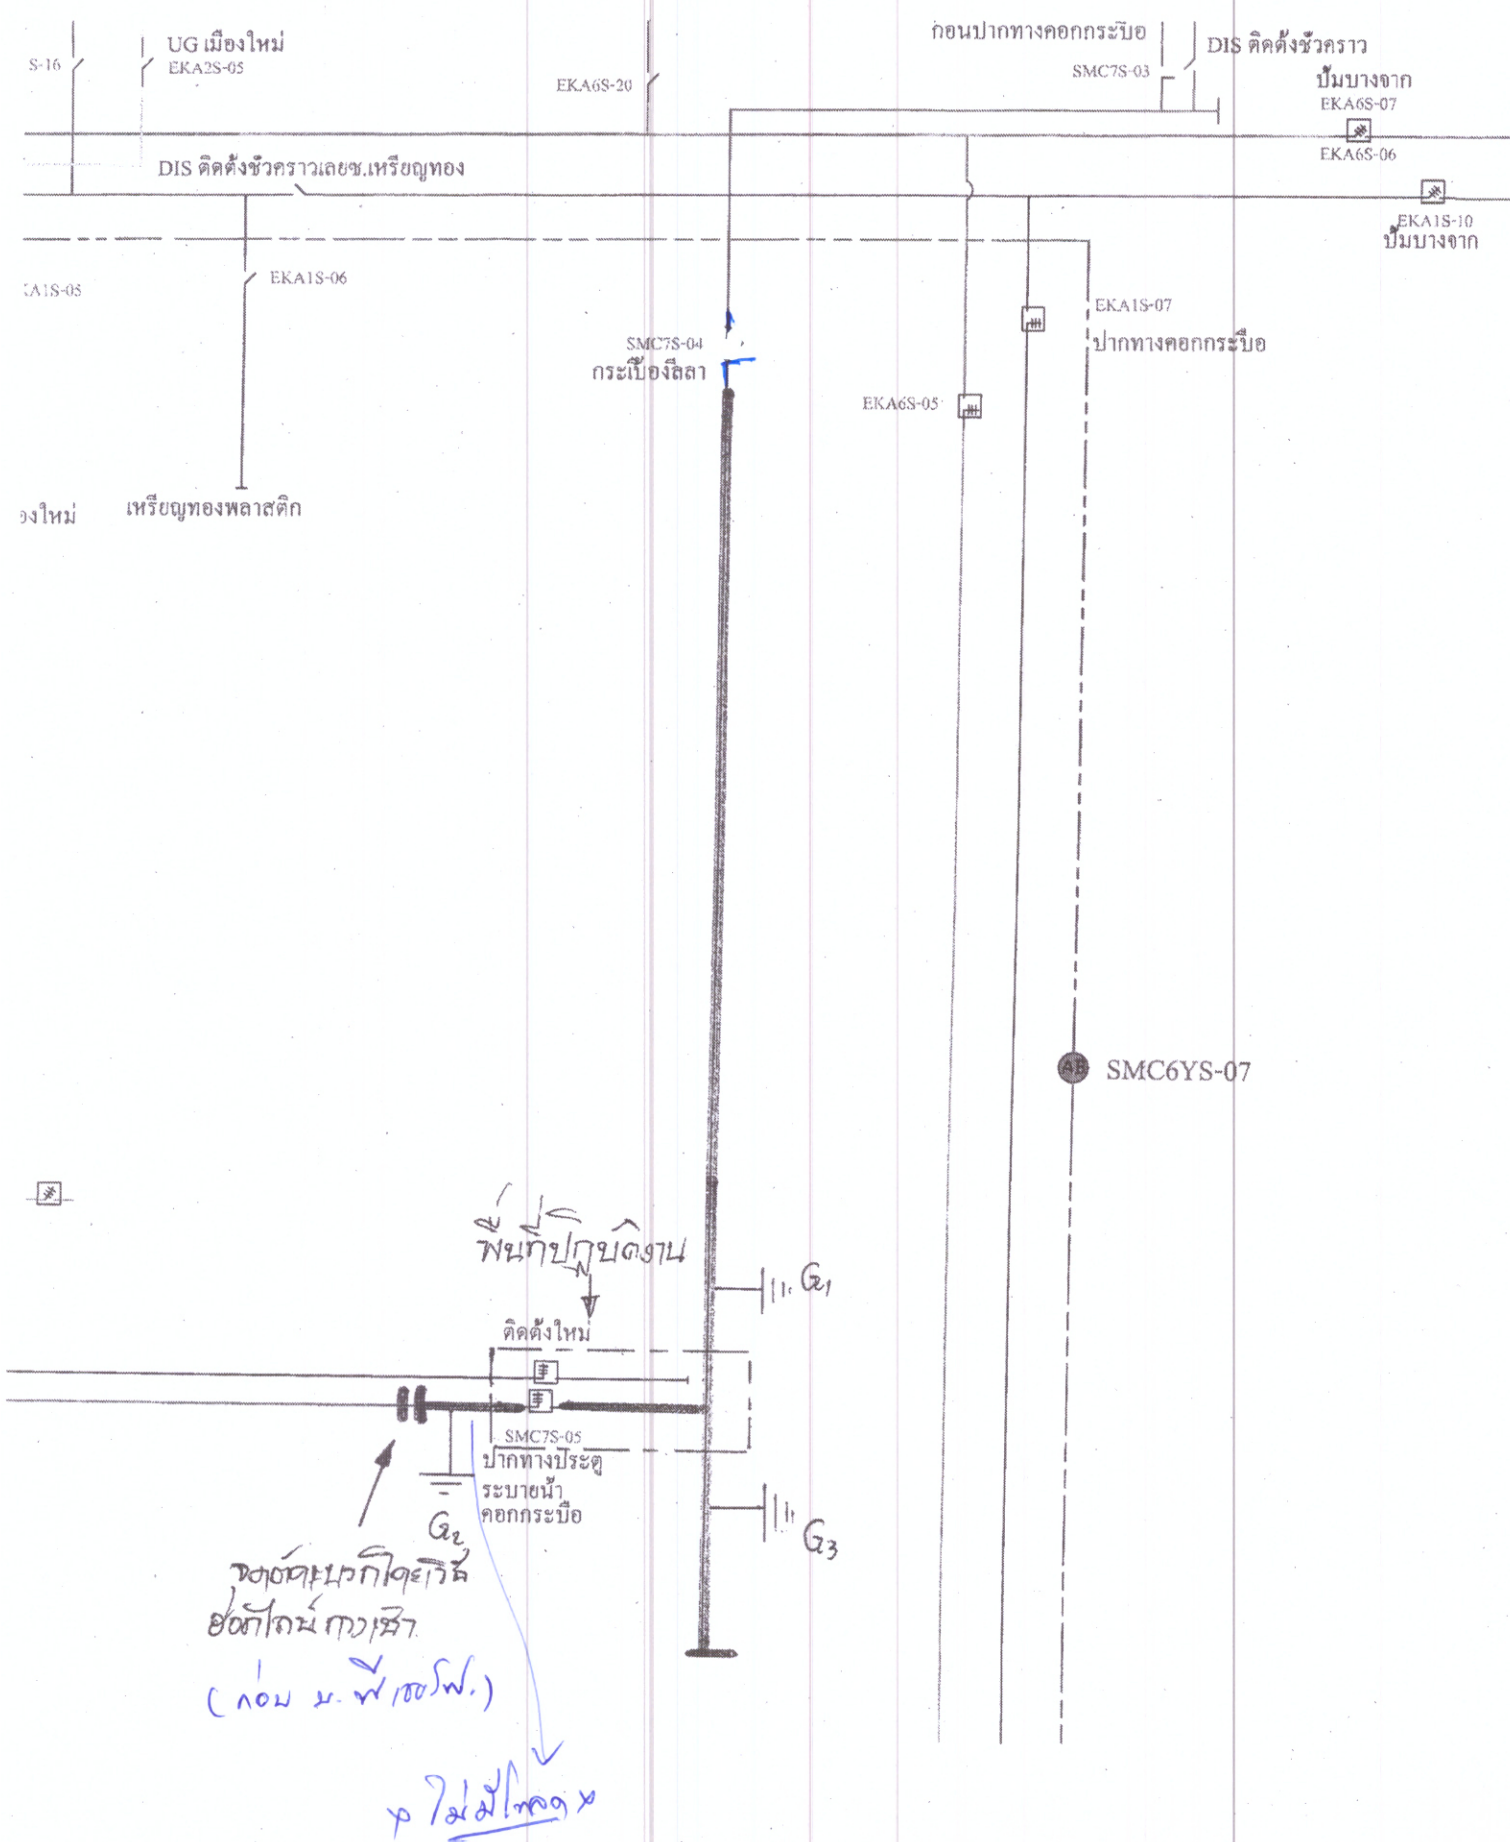

S-16 UG เมืองใหม่ EKA2S-05
 ก่อนปากทางคอกกระบือ SMC7S-03
 DIS ติดตั้งชั่วคราว
 บ่อบางจาก EKA6S-07
 EKA6S-20
 DIS ติดตั้งชั่วคราวเลขช.เหรียญทอง
 บ่อบางจาก EKA6S-06
 EKA1S-08
 EKA1S-06
 EKA1S-07
 ปากทางคอกกระบือ
 EKA1S-10
 บ่อบางจาก

เมืองใหม่ เหรียญทองพลาสติก
 SMC7S-04
 กระเบื้องดินเผา
 EKA6S-05
 SMC6YS-07

พจนานุกรม
 ติดตั้งใหม่
 SMC7S-05
 ปากทางประตู
 ระบายน้ำ
 คอกกกระบือ
 G₁
 G₂
 G₃
 จุดตัดแยกกิโลเมตร
 ฮอตไลน์ กว.ร.ย.
 (ก่อน ม. พ.ศ. ๒๕๖๓.)
 ข. ไฟฟ้า